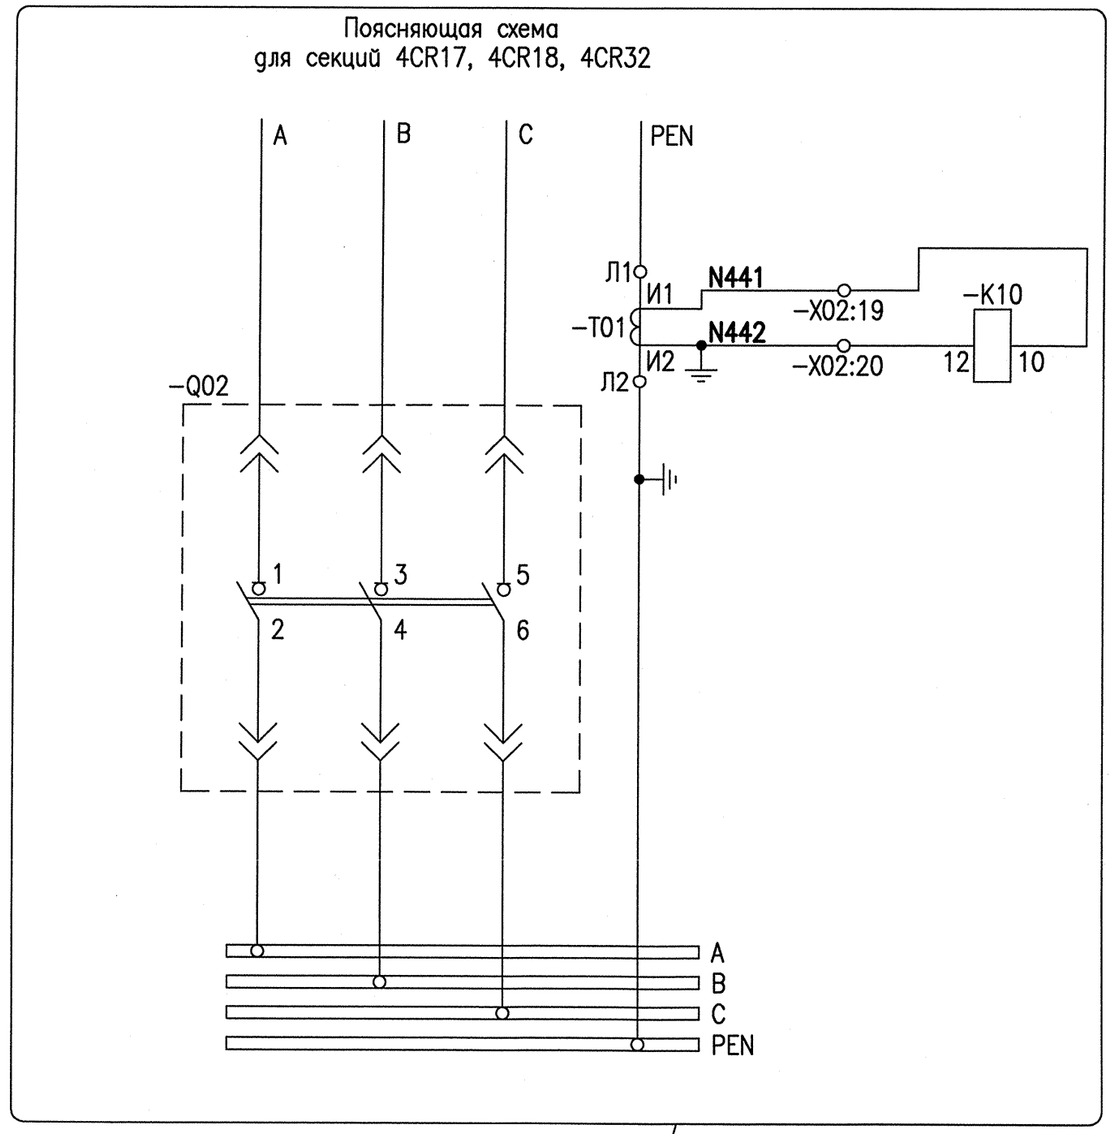

Трансформатор тока и реле тока для защиты от замыканий на землю в сети напряжением ~0,4 кВ
Силовой выключатель–разъединитель
Шины 0,4 кВ

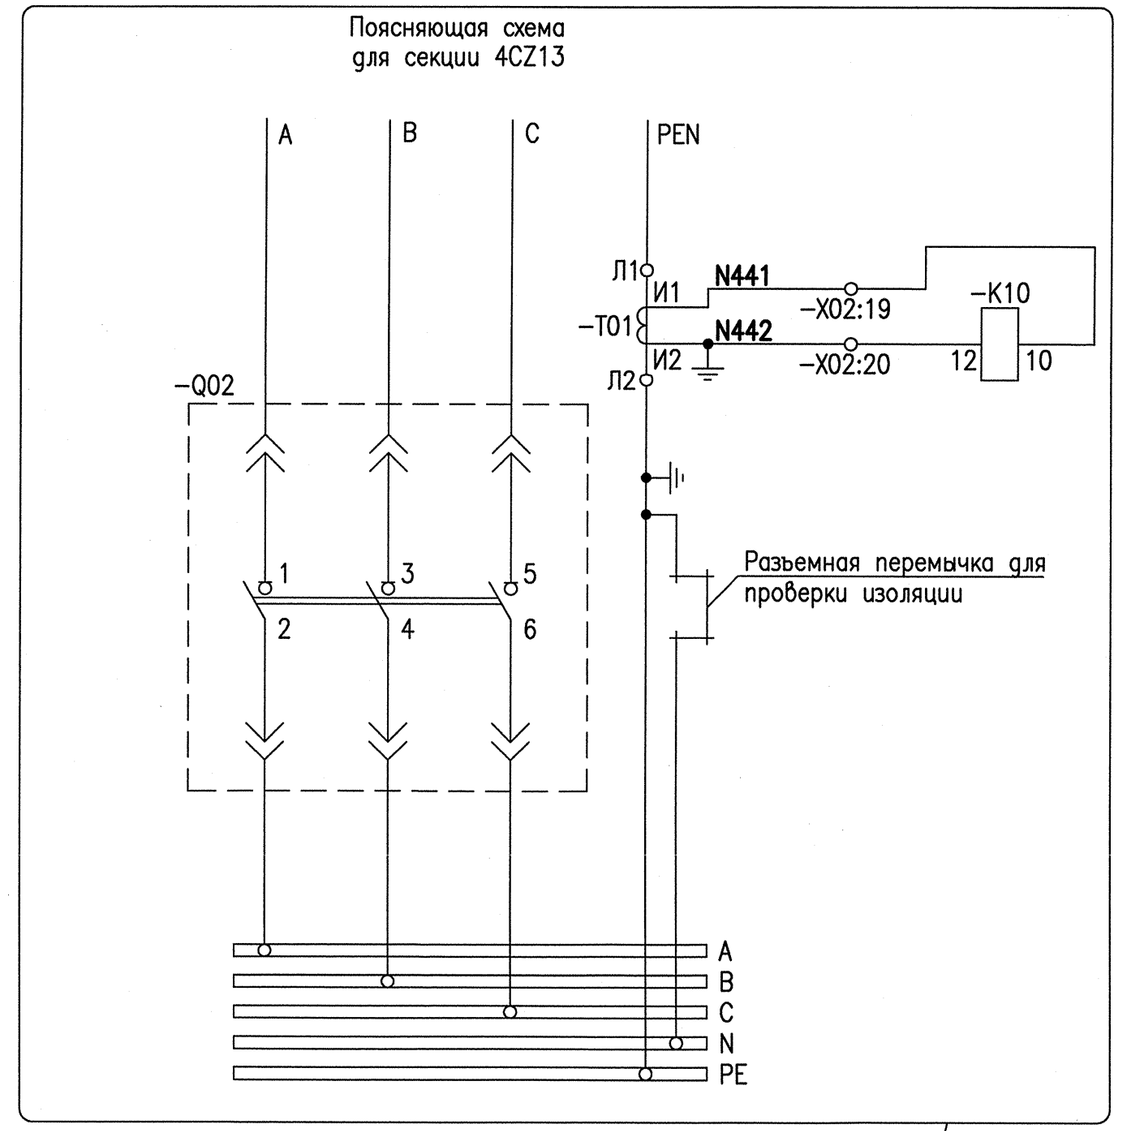

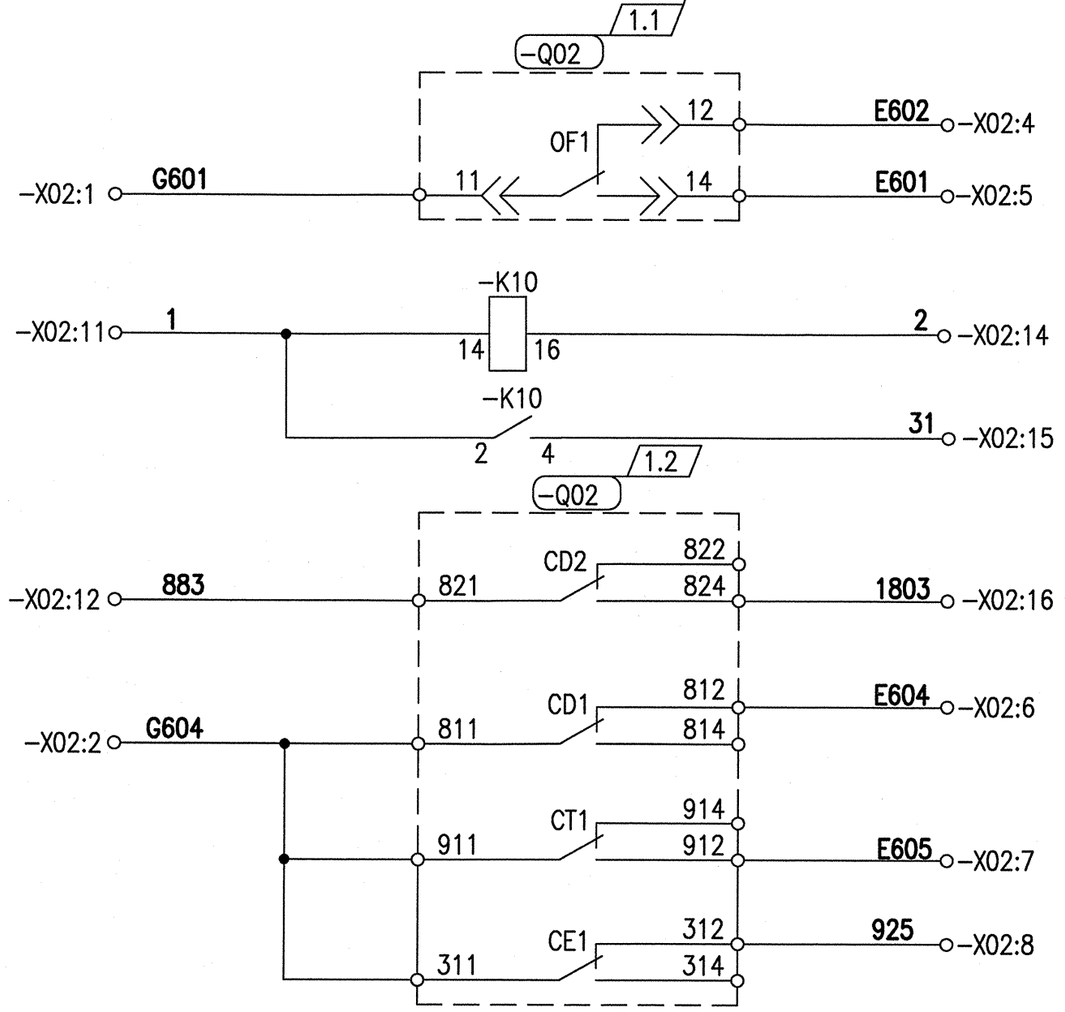

Выключатель отключен	Ввод информации в систему автоматики
Выключатель включен	
Цепь отключения выключателя 6 кВ	В схему управления выключателем 6 кВ
Замыкание на землю в сети 0,4 кВ	
Оперативная блокировка тележки выключателя	
Нерабочее положение выключателя	Резерв
Испытательное положение выключателя	
Выключатель вкачен	

1.3

1 Блок П16LB.T110.41–11 1W предназначен для установки в шкафы секций 4CR17 (ТЗЗ R4.03202.4.0.31), 4CR18, 4CR32 (ТЗЗ R4.02204.4.0.31). Для секции 4CZ13 (ТЗЗ R4.01132.4.1.31) блок будет иметь габаритные размеры 20М и обозначение П20LB.T110.41–11 1W, в соответствии с письмом ФГУП "УЭМЗ" N 13–15–464 от 24.10.2013 г. При этом схема и состав оборудования блока не изменятся.

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. N подл. R4.03601.4.0.32

Взам. инв. N					
Подп. и дата	30.04.14				
Инв. N подл.	R4.03601.4.0.32				

Изм.	Колуч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
1	4	Зам.	231-14	–	–
Разраб.инж		Тихонова			16.04
Пров.инж.1к		Слободян			16.04
Пров.нач.гр		Шутов			16.04
Н.контр.		Боровкова			16.04

R4.EK00.3960.032.01.00.001

РОСТОВСКАЯ АЭС БЛОК 4
Главный корпус. Реакторное отделение
Техническое задание заводу на изготовление секций питания 0,4 кВ I группы САЭ
Схемы вторичных соединений нетиповых функциональных блоков

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 10	Листов	

Блок (П16LB.T110.41–11 1W) / 1.4
Схема электрическая полная

ОАО "НИАЭП"
2014

Формат А2