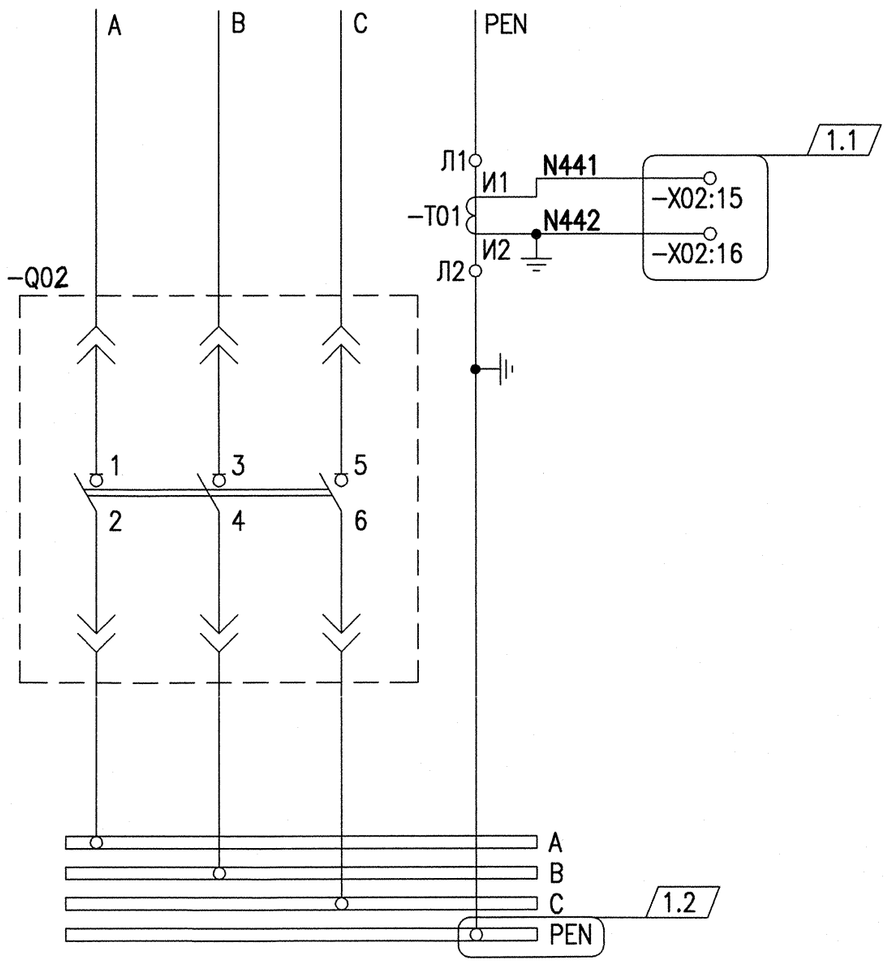

Трансформатор тока для защиты от замыканий на землю в сети напряжением ~0,4 кВ
Силовой выключатель–разъединитель
Шины 0,4 кВ

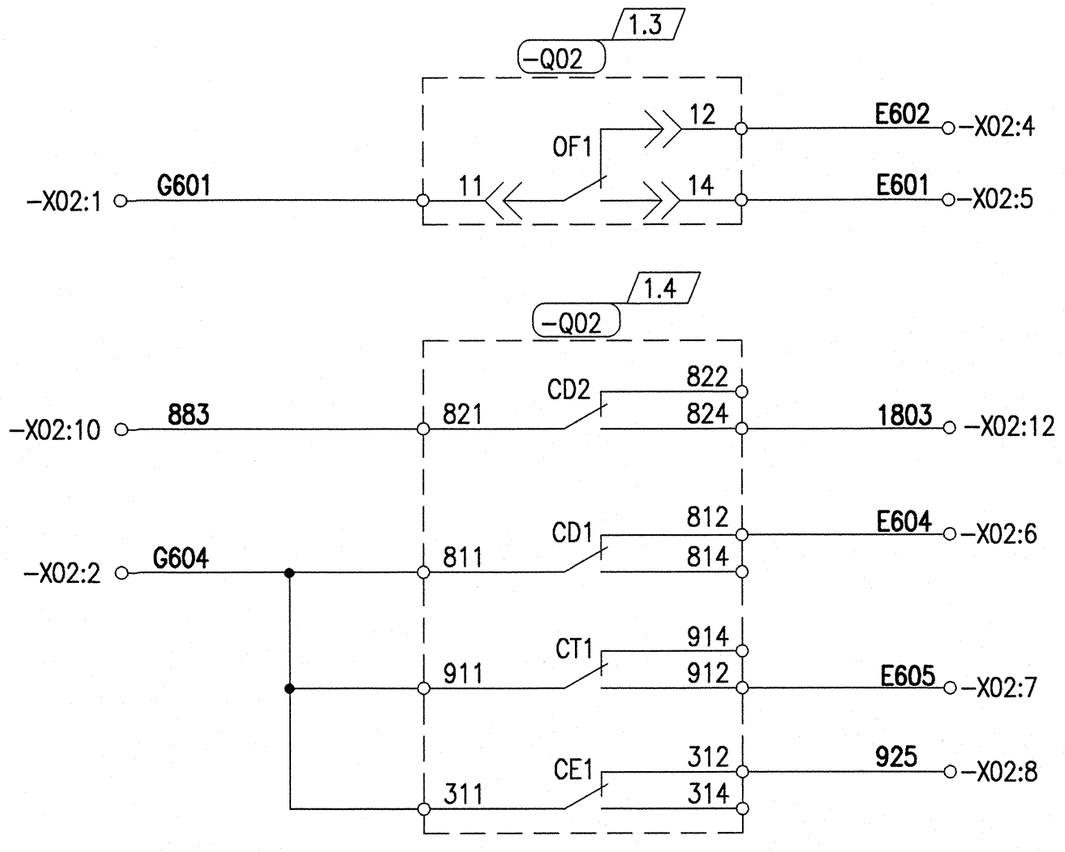

Выключатель отключен	Ввод информации в систему автоматики
Выключатель включен	
В схему оперативной блокировки выключателя 6 кВ	
Нерабочее положение выключателя	Резерв
Испытательное положение выключателя	
Выключатель вкачен	

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
1	5	Зам. 231-14		–	–
Разраб.инж		Тихонова			15.04
Пров.инж.1к		Слободян			15.04
Пров.нач.гр		Шутов			15.04
Н.контр.		Боровкова			15.04

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. N подл. R4.03601.4.0.32

R4.EK00.3960.032.01.00.001

РОСТОВСКАЯ АЭС БЛОК 4
Главный корпус. Реакторное отделение
Техническое задание заводу на изготовление секций питания 0,4 кВ I группы САЭ
Схемы вторичных соединений нетиповых функциональных блоков

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 13	Листов	

Блок П16LB.T110.41–12 1W / 1.5
Схема электрическая полная

ОАО "НИАЭП" 2014

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N
R4.03601.4.0.32	30.04.14	

Формат А2