



КОМБИНАТ  
**ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР**

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие  
«Комбинат «Электрохимприбор»



Коммунистический пр., д. 6а,  
г. Лесной, Свердловская обл., 624200  
Тел.: (34342) 9-50-62, 9-50-73  
Факс: (34342) 9-56-76, 2-65-03  
Телетайп: 221210 «Радар»  
E-mail: main@ehp-atom.ru

ИНН 6630002336 КПП 660850001 ОКПО 07624577  
Р/с 40502810616340101001 Уральский банк ОАО «Сбербанк России»  
г. Екатеринбург БИК 046577674 К/с 30101810500000000674

05.05.2015 № 191-055-73/

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
Разъяснение положений закупочной документации

Для публикации на общероссийском официальном сайте закупок: [www.zakupki.gov](http://www.zakupki.gov) (№ процедуры 31502300669), на официальном сайте закупок ГК «Росатом»: [www.zakupki.rosatom.ru](http://www.zakupki.rosatom.ru) (№ процедуры 150427/0477/310), на сайте ЭТП «название»: [www.эл.адрес.ru](http://www.эл.адрес.ru) (№ процедуры №Z038229) (техническое обслуживание и текущий ремонт автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре).

Уважаемые участники закупочной процедуры  
№31502300669, 150427/0477/310, № Z038229

По данной процедуре поступил вопрос от претендента / участника следующей формулировкой : см. приложение: Запрос.jpg.

Ответ закупочной комиссии:

1. Перечень оборудования, которое подлежит техническому обслуживанию:


- ППК средней информационной емкости. Блок базовый, блок линейный;
- извещатель пож.пламени Спектрон;
- извещатель контактный тепловой Астра;
- извещатель контактный пожарный ручной;
- извещатель оптико-электронный;
- оповещатель световой, звуковой, речевой;
- пульт управления, блок индикации, клавиатура;
- табло выносное;
- резервный источник электропитания;
- радиопередатчик;
- защитное устройство Альбатрос;
- извещатель пожарный дымовой;
- релейный усилитель;
- оконечное устройство;
- коробка распределительная- ответвительная;
- элементы шлейфа;
- шлейфы;

- метка (модуль) адресная;
- прибор управления оповещением;
- акустическая система;
- блок индикации;
- блок сигнально-пусковой, блок релейный;
- извещатель охранный магнито-контактный;
- защитное устройство Бриз;
- порошковый модуль Тунгус-2, МПП-4, Мпп-5, Гарант-5.

Обслуживание оборудования необходимо осуществлять в 54 зданиях и сооружениях

2. На обслуживании находятся более пятидесяти зданий и сооружений, в том числе опасные производственные объекты, а также здания с круглосуточным пребыванием людей. В связи с чем, для усиления надежности системы, в соответствии с НПБ110-2003, НПБ 88-2001, на обслуживаемых объектах проводится дублирование сигнала о срабатывании АПС на ЦУС(01) по выделенному радиоканалу. Обслуживающая организация должна обеспечить вывод сигнала по выделенному радиоканалу в соответствии с Федеральным Законом «О связи» от 07.07.2003г. № 126-ФЗ.

С уважением,  
Руководитель ЦФО  
заместитель генерального директора  
по капитальному строительству

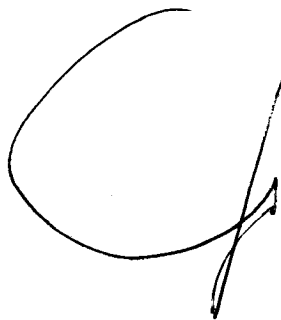

Гордеев Е.В.



Султанский А.А.