Схема расположения конструктивных элементов на отм. −4,800

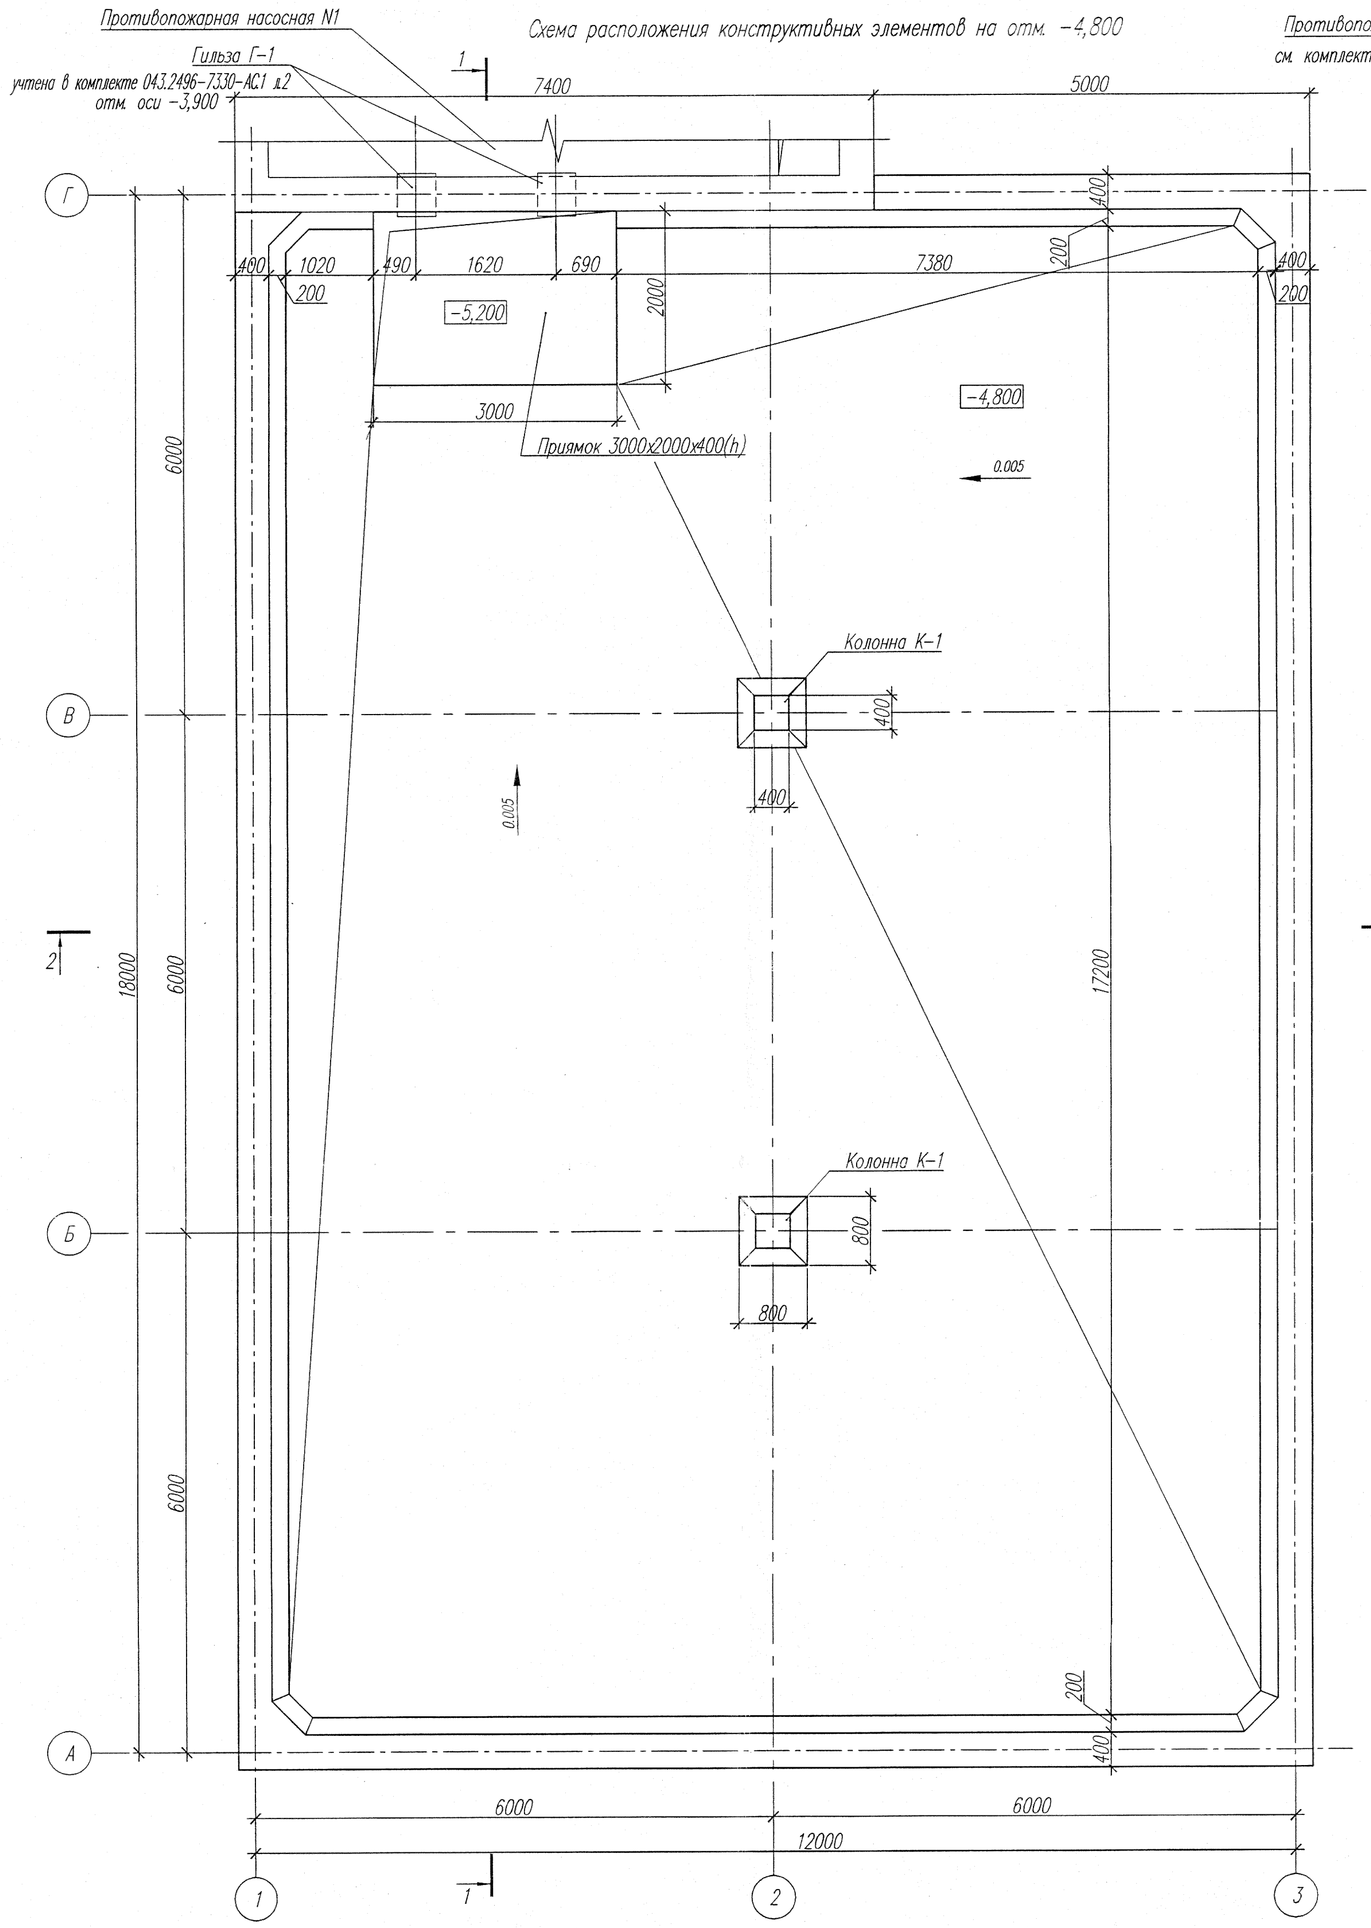

1–1

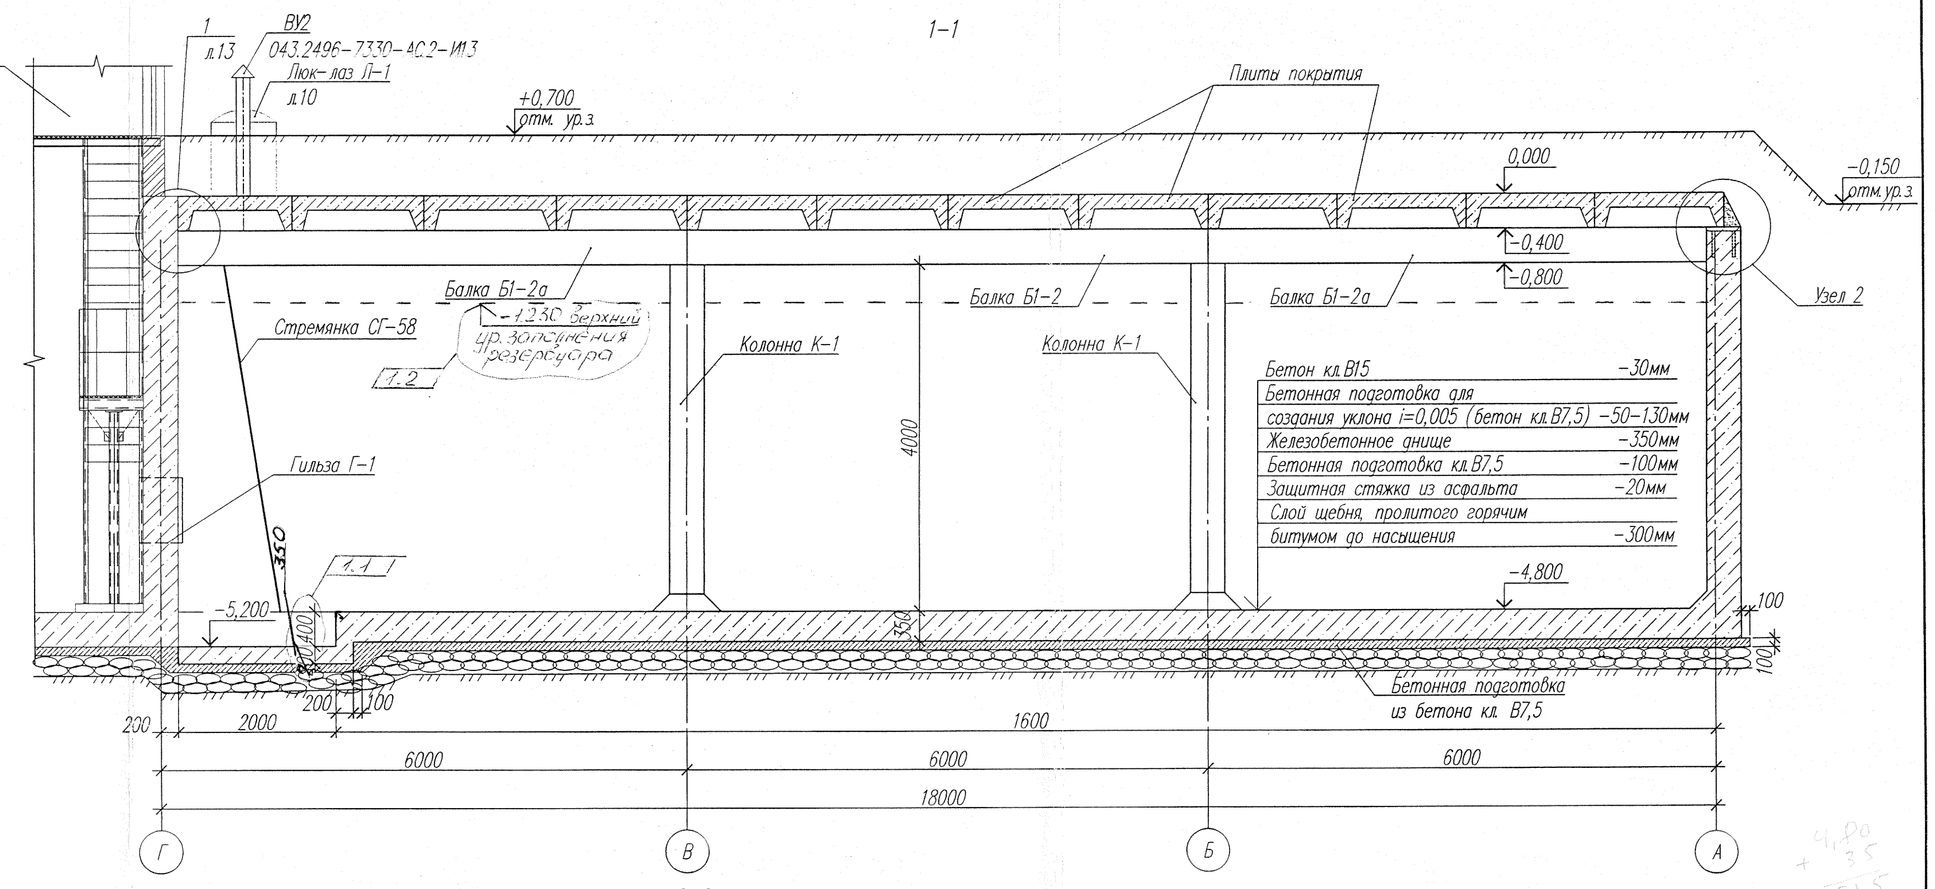

2–2

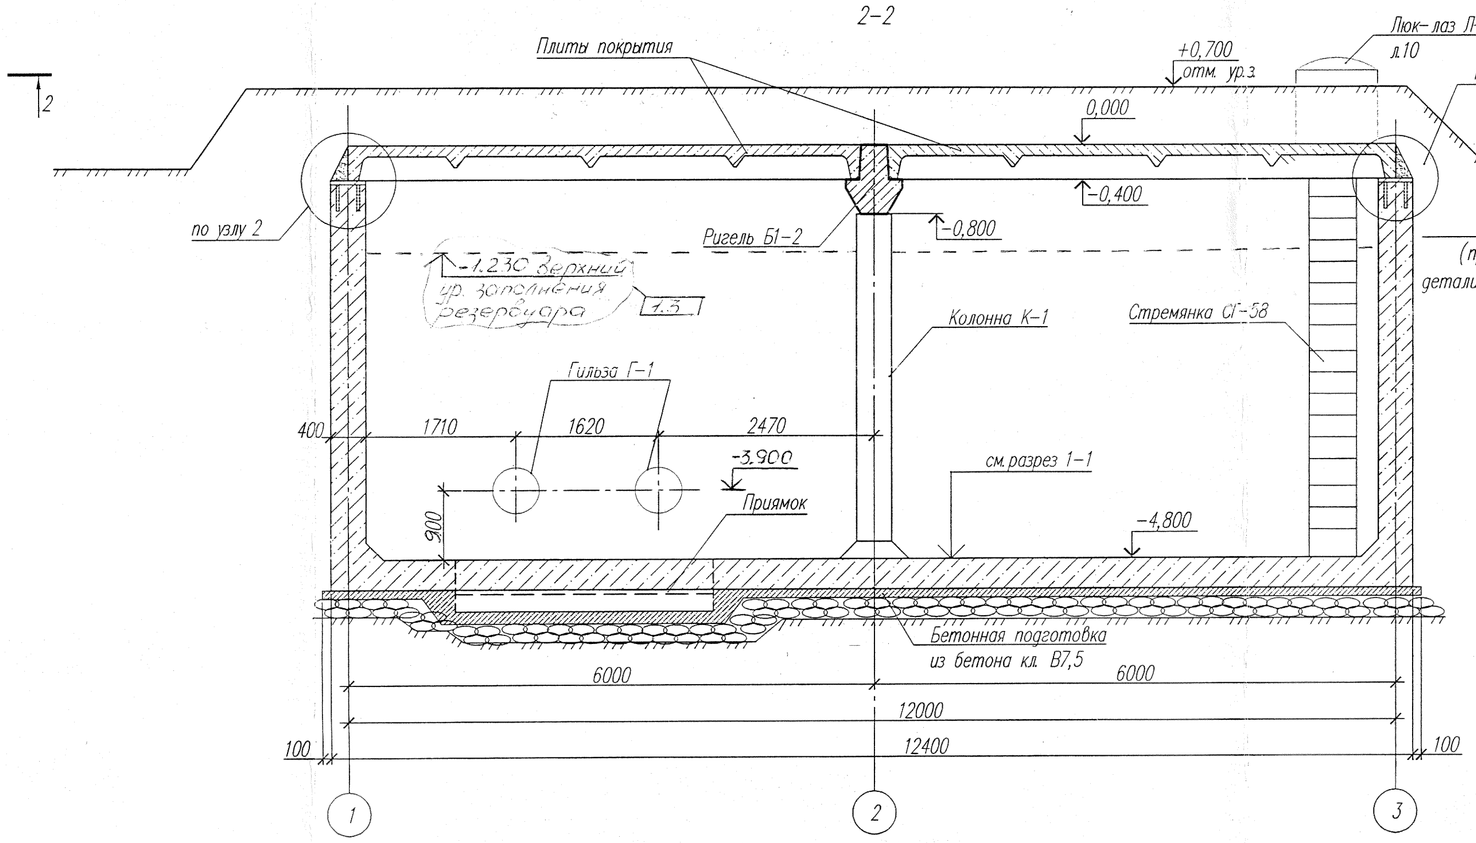

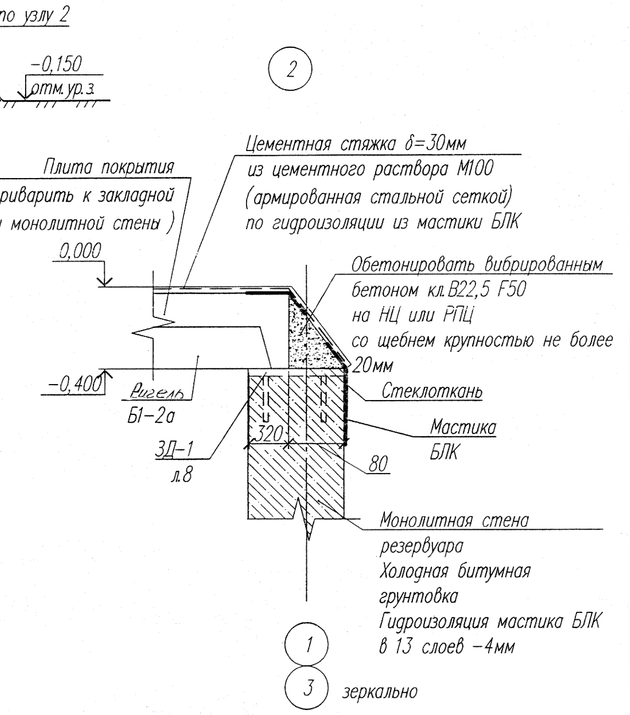

Спецификация конструктивных элементов

Марка поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме-чание
1	с.1.442.1-2 в.1	Плиты покрытия 2ПП-6АIVТ-П	22	2400	
2	с.1.442.1-2 в.1	Плиты покрытия 2П-1АmVТ-5	2	2400	
Б1-2	043.2496-7330.АС.2-И3	Ригель Б1-2	1	5150,82	
Б1-2а	043.2496-7330.АС.2-И1	Ригель Б1-2а	2	4962,2	
К-1	043.2496-7330.АС.2 л.8	Колонны К-1	2	–	
Л-1	043.2496-7330.АС.2 л.10	Люк-лаз Л-1	2	–	
ВУ2	043.2496-7330.АС.2-И13	Вентиляционное устройство ВУ2	1	~	

1. Общие указания см. на листе 1.
2. Данный лист смотри совместно с листами 3,8,11.
3. Схему расположения люков-лазов Л-1 и вентиляционного устройства ВУ2 смотри на листе 3.

Техника безопасности

1. При заполнении резервуара водой все люки выходов должны быть открыты.

1.4 4. Заполнение резервуара водой производить до отм. −1,230.
5. Гидравлическое испытание резервуара должно производиться при положительной тем-ре наружной поверхности стен до устройства гидроизоляции и после завершения всего комплекса строительных работ в резервуаре. Качественно проведенный гидравлическое испытания без — уложенный монолитный железобетон должен иметь 100% проектную прочность. При проведении испытаний следует руководствоваться СНиП 3.05.04-85 "Наружные сети и сооружения водоснабжения".

												043.2496-7330-АС.2	
												ТЭЦ г. Саров. Строительство III очереди ТЭЦ. Котел ст.N9 без пылесистемы	
1	4	изм.	АЕ-11	Индрикова	01.11								
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата								
Разработал		Индрикова			01.11	Противопожарный подземный резервуар		Стадия	Лист	Листов			
Проверил		Ташведиева			01.11			Р	2				
Нач.отдела		Микова			01.11								
ГИП		Китаев			01.11	Схема расположения конструктивных элементов на отм. −4,800. Разрезы.		ВНИПИЭНЕРГОПРОМ Приволжский филиал					
Н.контр.		Микова			01.11								

Формат А1

Согласовано

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N
7265		