


А-А(1:2)(2)

Б(2)↓

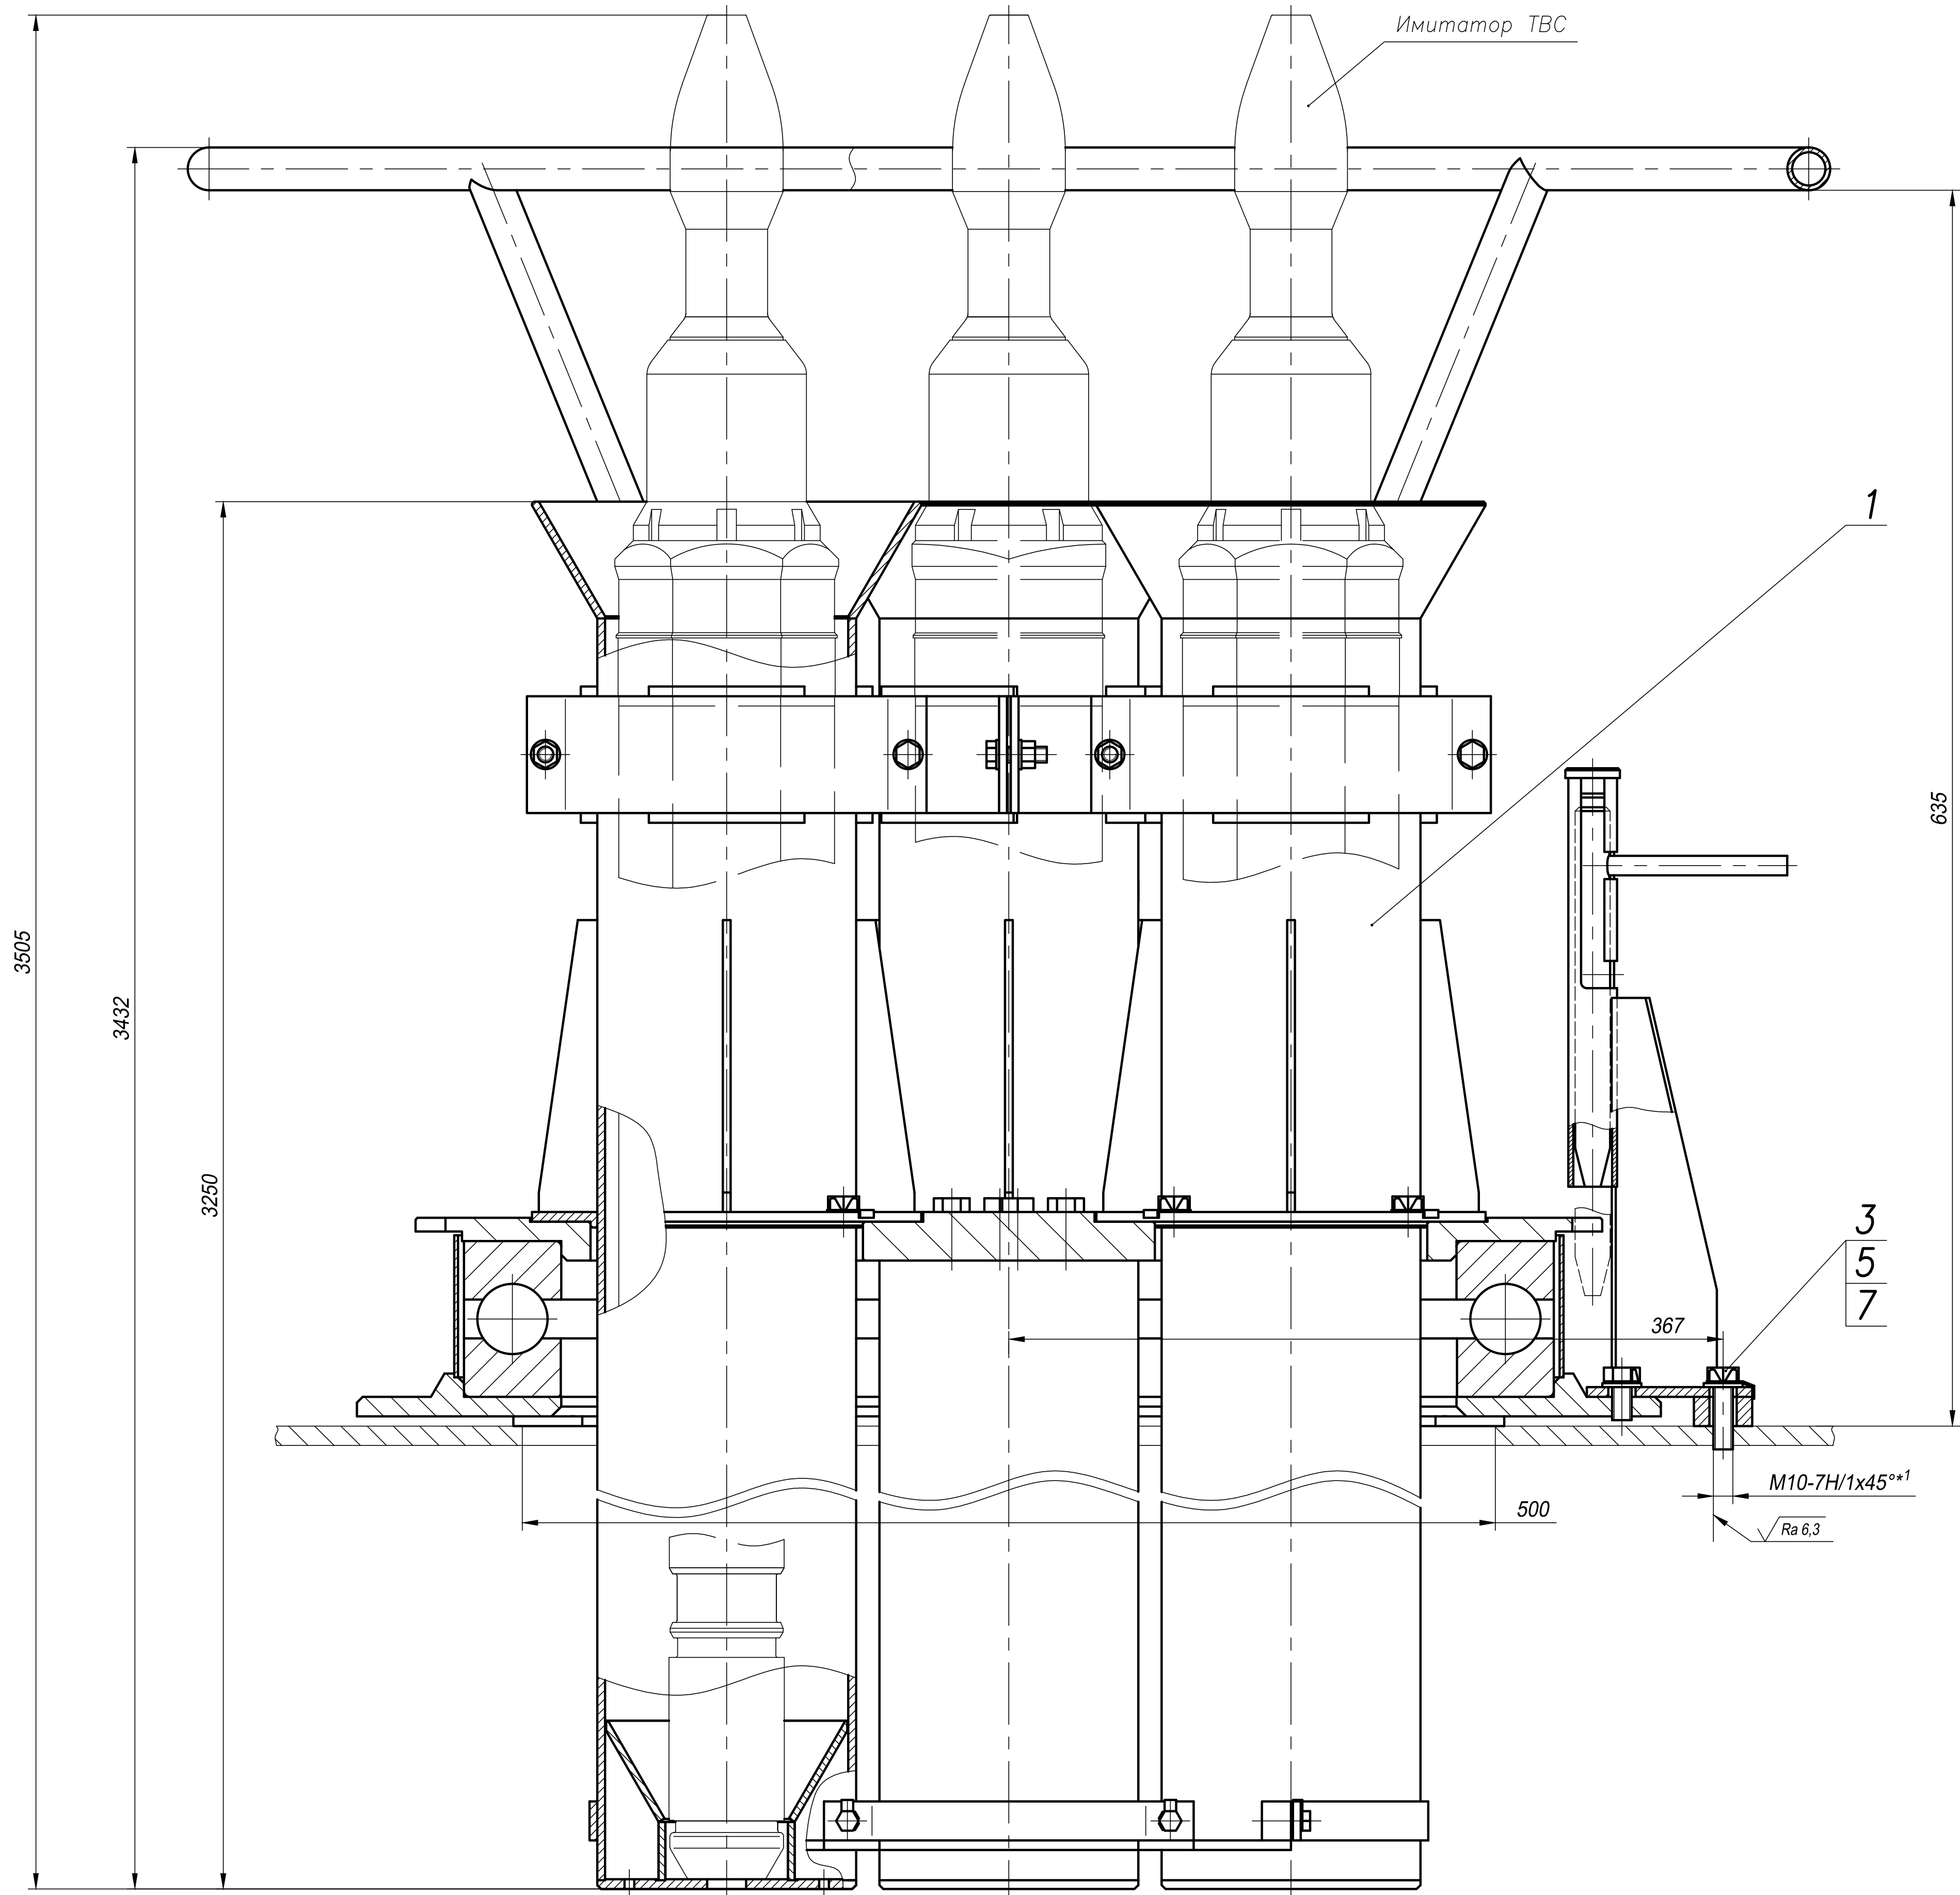

Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Прим.
1	Л.58.665.01.000	Гнездо поворотное	1	
2	Л.58.665.00.001	Платик	6	
3		Болт М10-6gx35.23 14Х17Н2 ГОСТ 7798-70	1	
4		Болт М16-6gx30.23 14Х17Н2 ГОСТ 7798-70	4	
5		Шайба 10.21 ГОСТ 13463-77	1	
6		Шайба 16.21 ГОСТ 13463-77	4	
7		Шайба А10.21 ГОСТ 11371-78	1	
8		Штифт 6x20.30Х13 ГОСТ 3128-70	2	

- Изделие по своему назначению относится к элементам нормальной эксплуатации, а по влиянию на безопасность – к элементам, не влияющим на безопасность.
- Классификационное обозначение изделия – 4Н по НП-016-05.
- Категория сейсмостойкости III в соответствии с "Нормами проектирования сейсмостойких атомных станций" НП-031-01.
- Размеры для справок, кроме обозн. *.
- *¹ Обработано по сб. ед. Л.58.665.01.200СБ, обеспечив отклонения расположения оси Е Гнезда поворотного поз.1 от общей оси оборудования участка не более ±1 мм.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.2-тК.
- Остальные ТТ по ОСТ 95227-92.

Л.58.665.00.000МЧ				Лит.		
Хранилище имитаторов ТВС				Масса		
Монтажный чертёж				Масштаб		
Изм/лист	Н докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разработ.	Филиппов				255	1:15
Провер.	Иванов					
Т.контр.	Бураков					
Н.контр.	Михайлова					
Утв.	Николаев					

12-05051-2