


91.3129.01.03.002


√ Ra 6,3 (✓)

Таблица 1

Обозначение	L, мм +5	Масса, кг
91.3129.01.03.002	1200	343,5
-01	1114	318,9

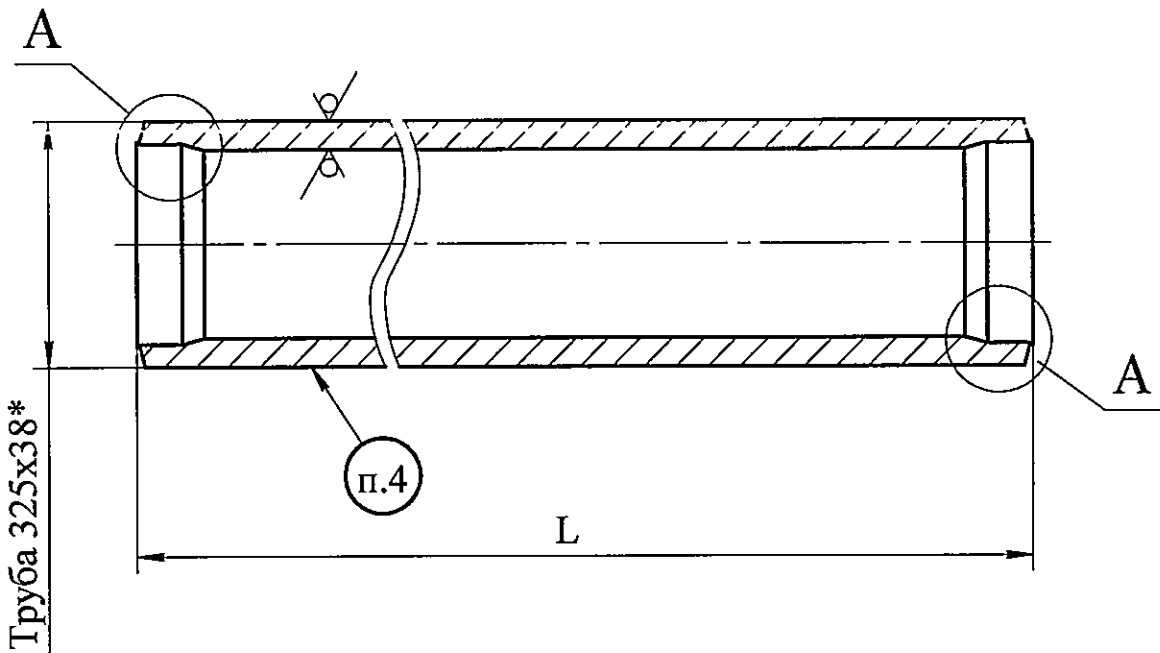

A(1:2)

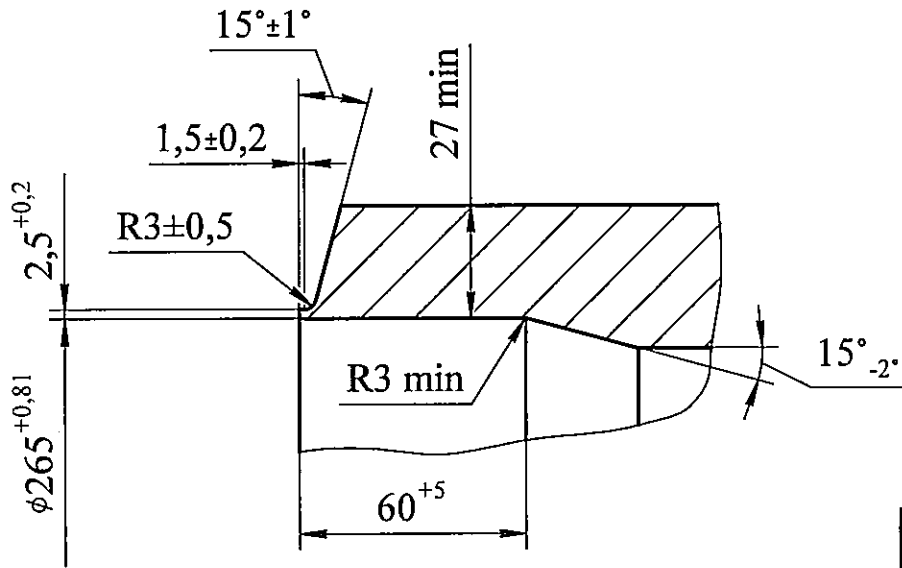

- \*Размер для справок.
- Требования к изготовлению и исходному материалу по 91.3129ТТ.
- Допуск перпендикулярности обработанных под сварку торцов относительно наружной поверхности прямого участка трубы длиной 200 мм - 2,5 мм.
- Маркировать и клеймить ударным способом шрифтом 4 по ГОСТ 26.020-80: порядковый номер, обозначение, марку материала, номер плавки (по сертификату), номер трубы (по сертификату), клеймо ОТК.

Согласовано				Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Отдел	Фамилия	Подп.	Дата	Разраб.	Ширинская			09.2013
ЦЛНМК	Легконогих		09.13	Пров.	Козлачкова			09.2013
				Т. контр.	Романов			19.09.13
				Нач. отд	Лазарев			09.2013
				Н. контр.	Бондаренко			09.2013
				Утв.				

					91.3129.01.03.002				
					Труба	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		И		См. табл. 1	1:10
Разраб.	Ширинская	Ширинская	09.2013						
Пров.	Козлачкова	Козлачкова	09.2013						
Т. контр.	Романов	Романов	19.09.13						
Нач. отд	Лазарев	Лазарев	09.2013						
Н. контр.	Бондаренко	Бондаренко	09.2013		Труба	Г 325x38		ИК "ЗИОМАР"	
Утв.						15X1M1Ф ТУ 14-3Р-55-2001			