


91.3129.01.01.002


√ Ra 6,3 (✓)

Таблица 1

Обозначение	L, мм +5	Масса, кг
91.3129.01.01.002	3114	891,4
-01	3074	879,9
-02	1200	343,5
-03	1176	336,6
-04	1022	292,5
-05	725	207,5
-06	3694	1057,4

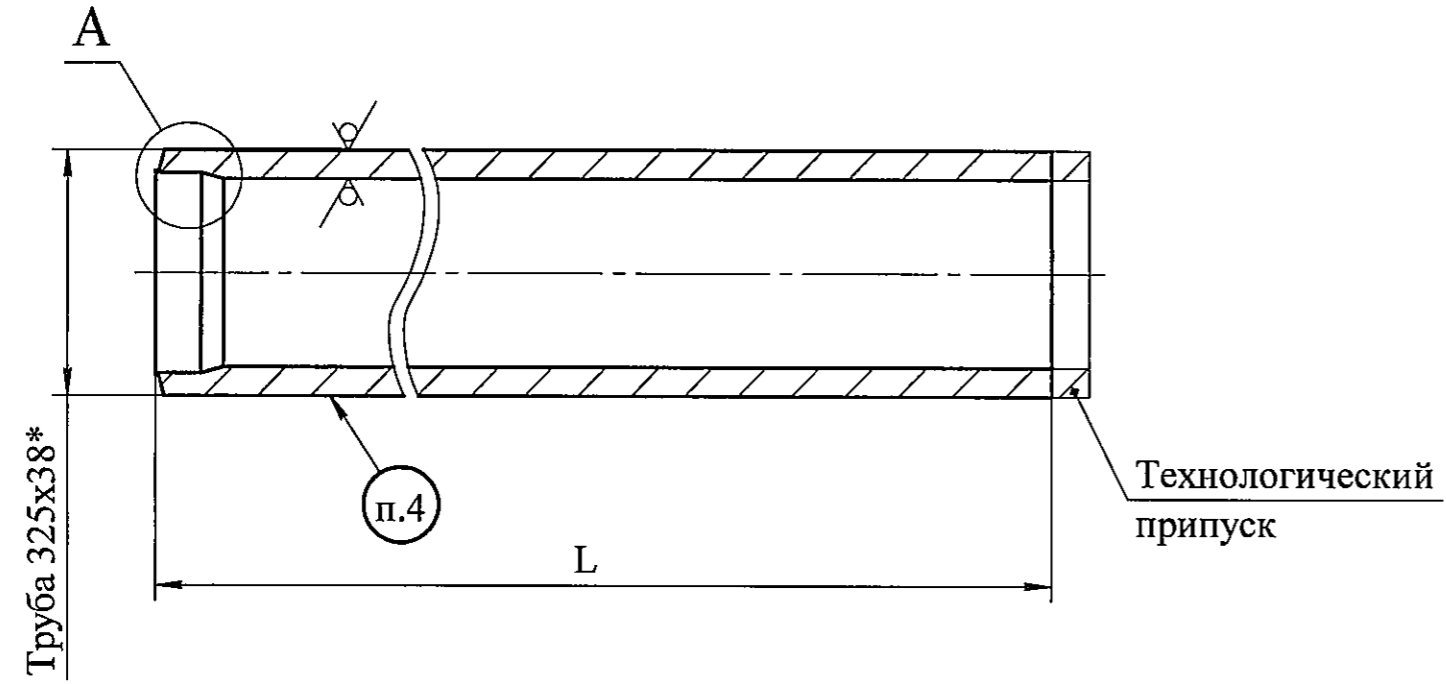

A(1:2)

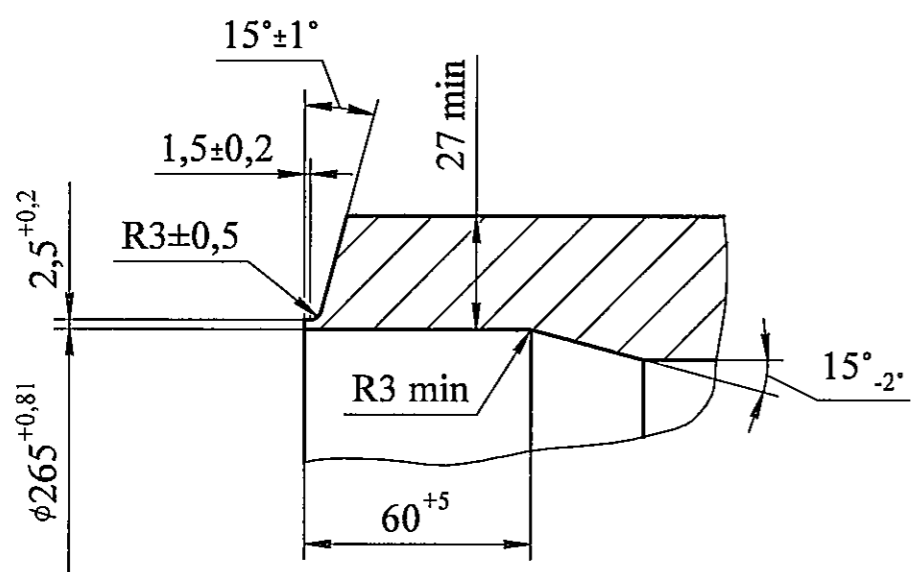

1. *Размер для справок.
2. Требования к изготовлению и исходному материалу по 91.3129ТТ.
3. Допуск перпендикулярности обработанных под сварку торцов относительно наружной поверхности прямого участка трубы длиной 200 мм - 2,5 мм.
4. Маркировать и клеймить ударным способом шрифтом 4 по ГОСТ 26.020-80: порядковый номер, обозначение, марку материала, номер плавки (по сертификату), номер трубы (по сертификату), клеймо ОТК.

91.3129.01.01.002						Лит. Масса Масштаб		
Труба						И	См. табл. 1	1:10
Лист Листов 1								
Труба Г 325x38						ИК "ЗИОМАР"		
15X1M1Ф ТУ 14-3Р-55-2001								
Копировал						Формат А3		

Согласовано				Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Отдел	Фамилия	Подп.	Дата	Разраб.	Ширинская	09.09.13	09.09.13	09.09.13
ЦЛНМК	Легконогих	09.09.13	09.09.13	Пров.	Козлачкова	09.09.13	09.09.13	09.09.13
				Т. контр.	Романов	09.09.13	09.09.13	09.09.13
				Нач. отд	Лазарев	09.09.13	09.09.13	09.09.13
				Н. контр.	Бондаренко	09.09.13	09.09.13	09.09.13
				Утв.				