Профиль сети

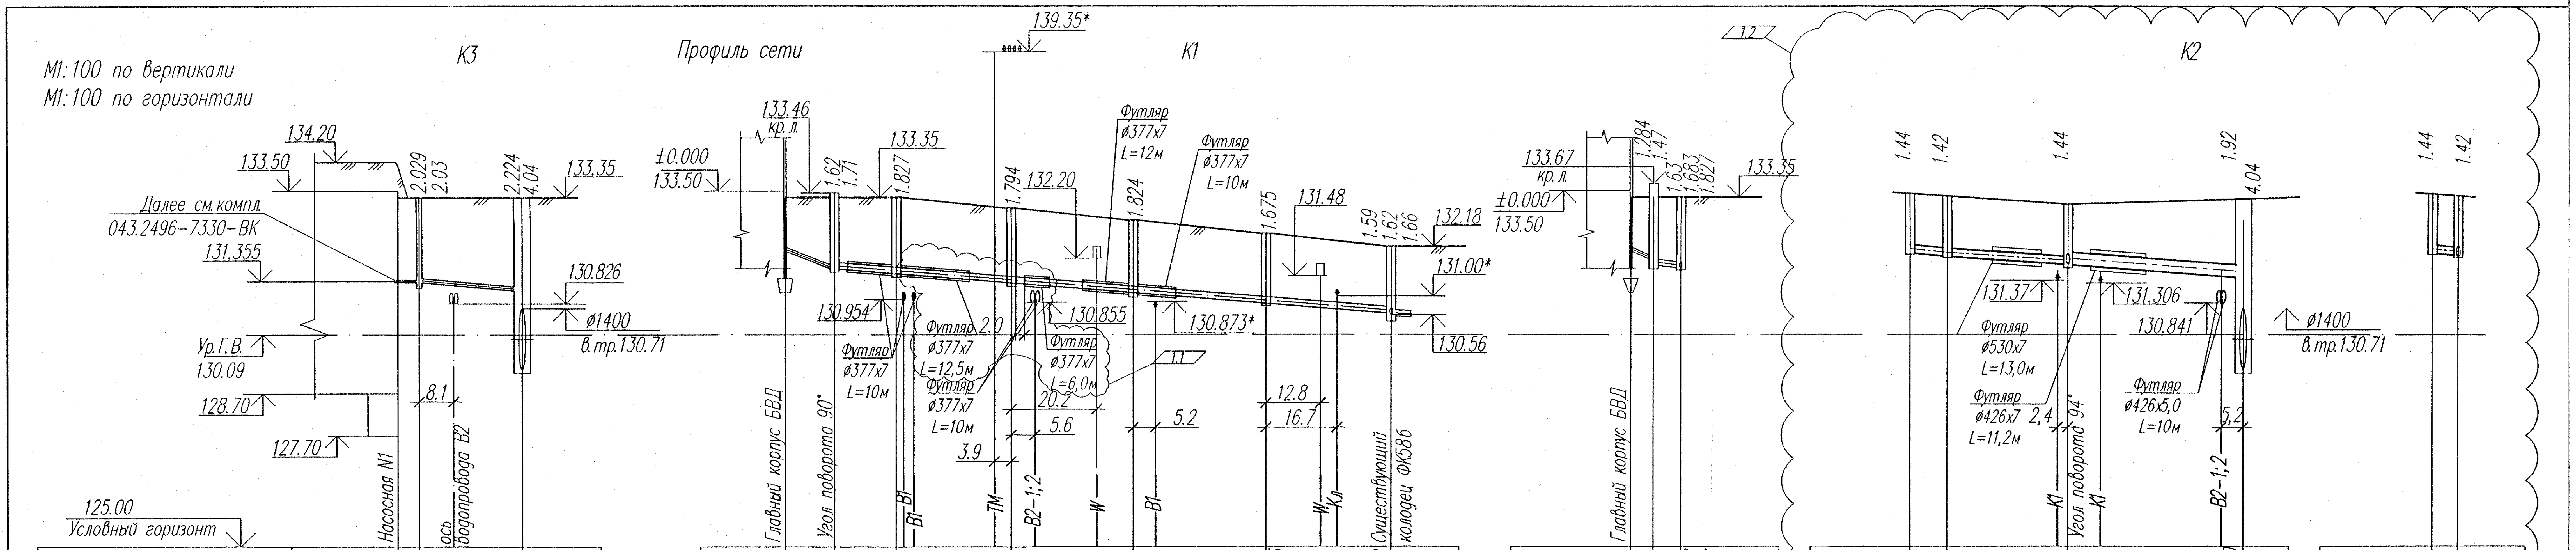

К3

Отметка низа или лотка трубы	131.326	131.321 131.32	131.126 129.31
Проектная отметка земли	133.35		133.35
Натурная отметка земли			
Обозначение трубы и тип изоляции	тр.ø57х3.5 ГОСТ 10704-91 в усил.изоляции	тр.ПЭ100 SDR26ø160х6,2 техническая	
Основание	естественное	Песчаная подушка 100мм	
Длина / Уклон, ‰	5,0	24,2 / 8	
Расстояние	5.00	24,20	
Номер колодца, угла поворота	Насосная N1	КК3	ККл 08455

К1

Отметка низа или лотка трубы	132.066	131.730 131.640	131.523	131.306	131.076	130.825	130.590 130.56 130.52
Проектная отметка земли	133.35	133.35	133.35	133.10	132.90	132.50	132.18
Натурная отметка земли				133.10	132.90	132.50	132.18
Обозначение трубы и тип изоляции	тр.чугунная ø100 канализационная ГОСТ 6942-98	труба ПЭ100 SDR26 ø160х6,2 техническая					
Основание	естественное	Песчаная подушка 100мм					
Длина / Уклон, ‰	11,80 / 20	131,20 / 8					
Расстояние	11,80	14,60	27.10	28,80	31,40	29,30	
Номер колодца, угла поворота	Главный корпус БВД	КК1-1	КК1-3	КК1-4	КК1-5	КК1-6	ФК586

Отметка низа или лотка трубы	132.066	131.880 131.72	131.667 131.523
Проектная отметка земли	133.35	133.35	
Натурная отметка земли			
Обозначение трубы и тип изоляции	тр.чугунная ø100 канализационная ГОСТ 6942-98	тр.ПЭ100 SDR26ø160х6,2 техническая	
Основание	естественное	Песчаная подушка 100мм	
Длина / Уклон, ‰	5,20 / 20	6.60 / 8	
Расстояние	5,20	6,60	
Номер колодца, угла поворота	Главный корпус БВД	КК1-2	КК1-3

К2

Отметка низа или лотка трубы	132.02	131.932	131.74	131.430 129.31
Проектная отметка земли	133.46	133.35	133.18	133.35
Натурная отметка земли			133.18	
Обозначение трубы и тип изоляции	тр.ПЭ100 SDR26 ø280х10,7 техническая		труба ПЭ100 SDR26 ø315х12,1 техническая	
Основание	Песчаная подушка 100мм			
Длина / Уклон, ‰	4,4 / 20	28,50 / 7	41.40 / 7,5	
Расстояние	4,4	28.50	41,40	
Номер колодца, угла поворота	ДК-1	КК2-1	КК2-2	ККл 08455

Отметка низа или лотка трубы	131.77	131.74
Проектная отметка земли	133.21	133.18
Натурная отметка земли	133.21	133.18
Обозначение трубы и тип изоляции	тр.ПЭ100 SDR26ø280х10,7 техническая	
Основание	Песчаная подушка 100мм	
Длина / Уклон, ‰	1,5 / 20	
Расстояние	1,5	
Номер колодца, угла поворота	ДК-2	КК2-2

1. Общие указания см.л.1
2. При пересечении водопровода с фекальной канализации К1, водопровод заключить в футляр.

1	2	изм.	56-11		05.11	043.2496-8030-НК			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	ТЭЦ г.Саров. Строительство III очереди ТЭЦ Котел ст.N9 без пылесистемы			
Разраб.		Бурнашевская				Наружная сеть канализации	Стадия	Лист	Листов
Нач.отд.		Микова					Р	3	
ГИП		Китаев							
Н.контр.		Микова			2011г	Профиль сети К1, К2, К3	ВНИПИэнергопром Приволжский филиал		

Формат А4х3