

Утверждаю:

Директор по проектированию -
главный инженер АО «НИАЭП»

Д.В. Шкитилев



Пояснения к «Исходным техническим требованиям на арматуру воздушную»


BLR1.B.110.&.&&&&&.&&&&&.051.MD.0012

1. В соответствии с п. 1.2.3.1.12 ИТТ тип материала корпуса арматуры должен быть таким же, что и материал воздуховода. В рабочей документации изготовление воздухопроводов в ЗКД предусмотрено из углеродистой стали с покрытием, изготовление воздухопроводов в ЗСД – из оцинкованной стали.

2. Для клапанов поз. 85-88 ИТТ принять температуру среды 100°С в режиме НЭ. Для остальных клапанов температура рабочей среды соответствует указанной в приложении Ж ИТТ.

Заместитель начальника БКП 1

Начальник отдела 4 БКП 1

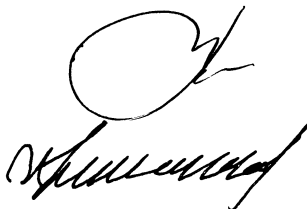

А.С. Меренков

М.М. Гришечкин

Исполнитель:
Попенова С.С.
Тел.: (831) 428-46-81

