

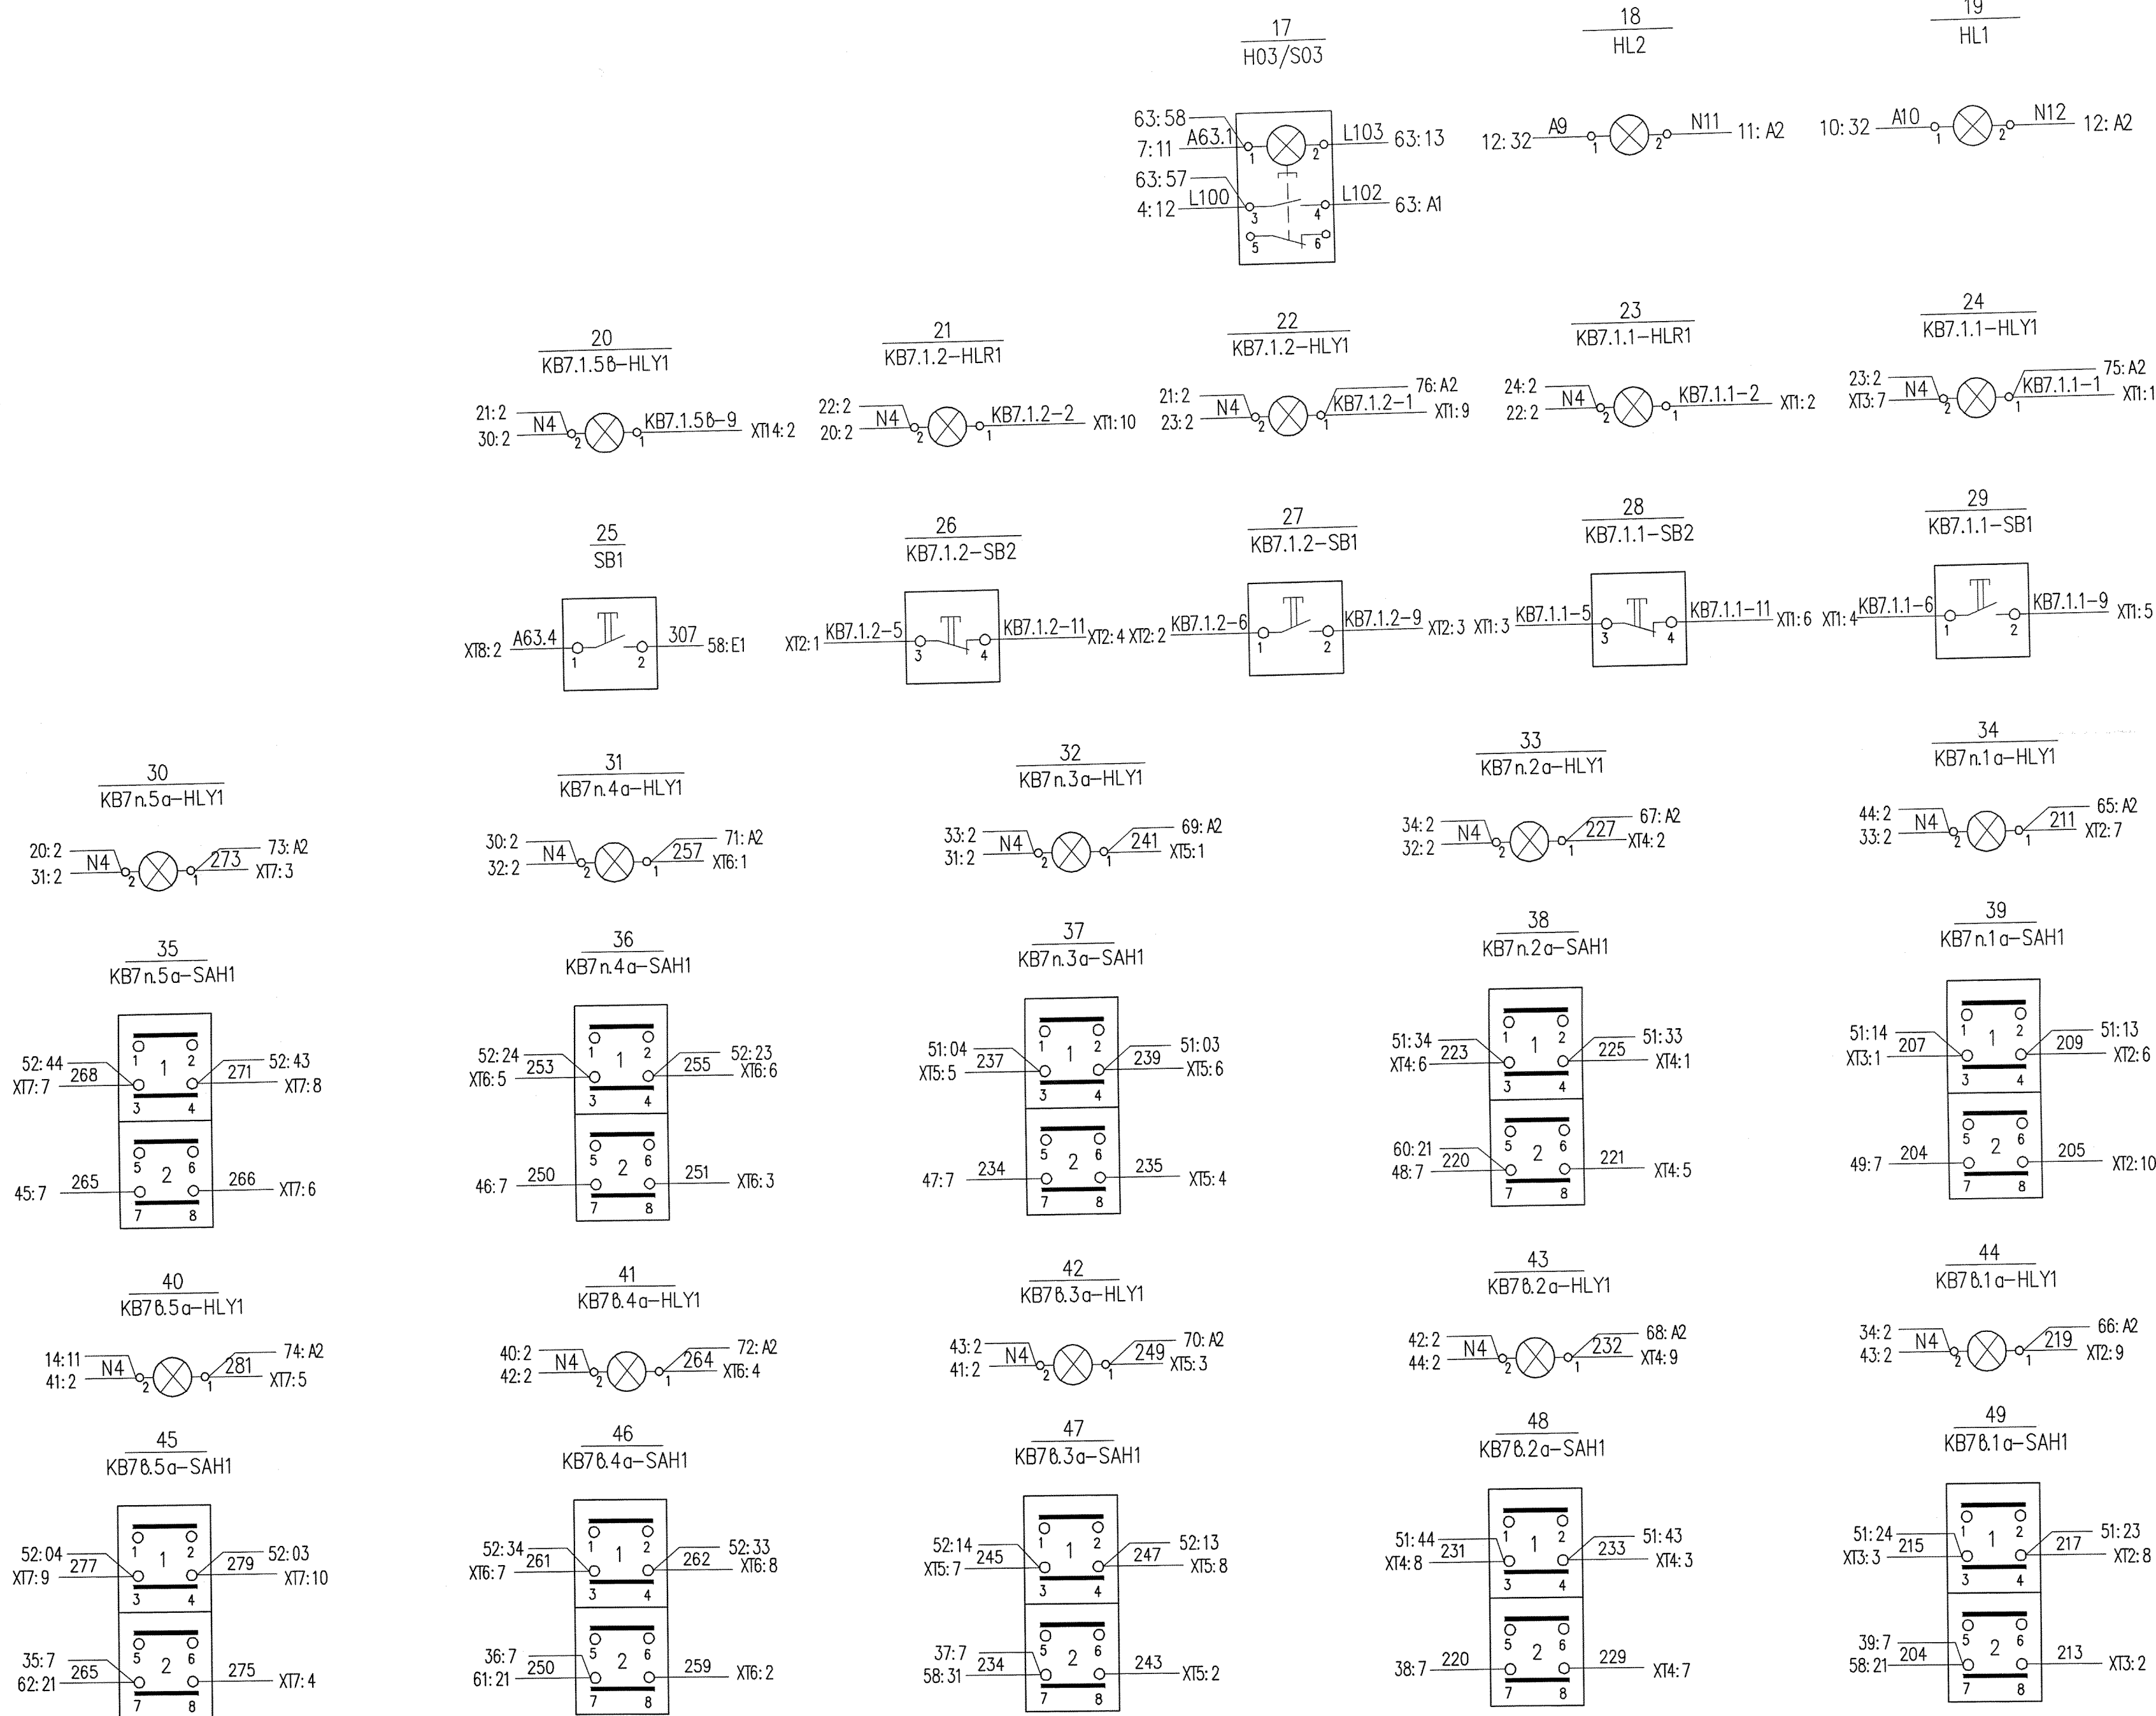


Передняя стенка  
(вид со стороны монтажа)

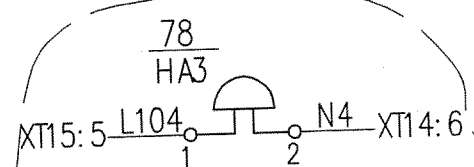

50  
P003-1

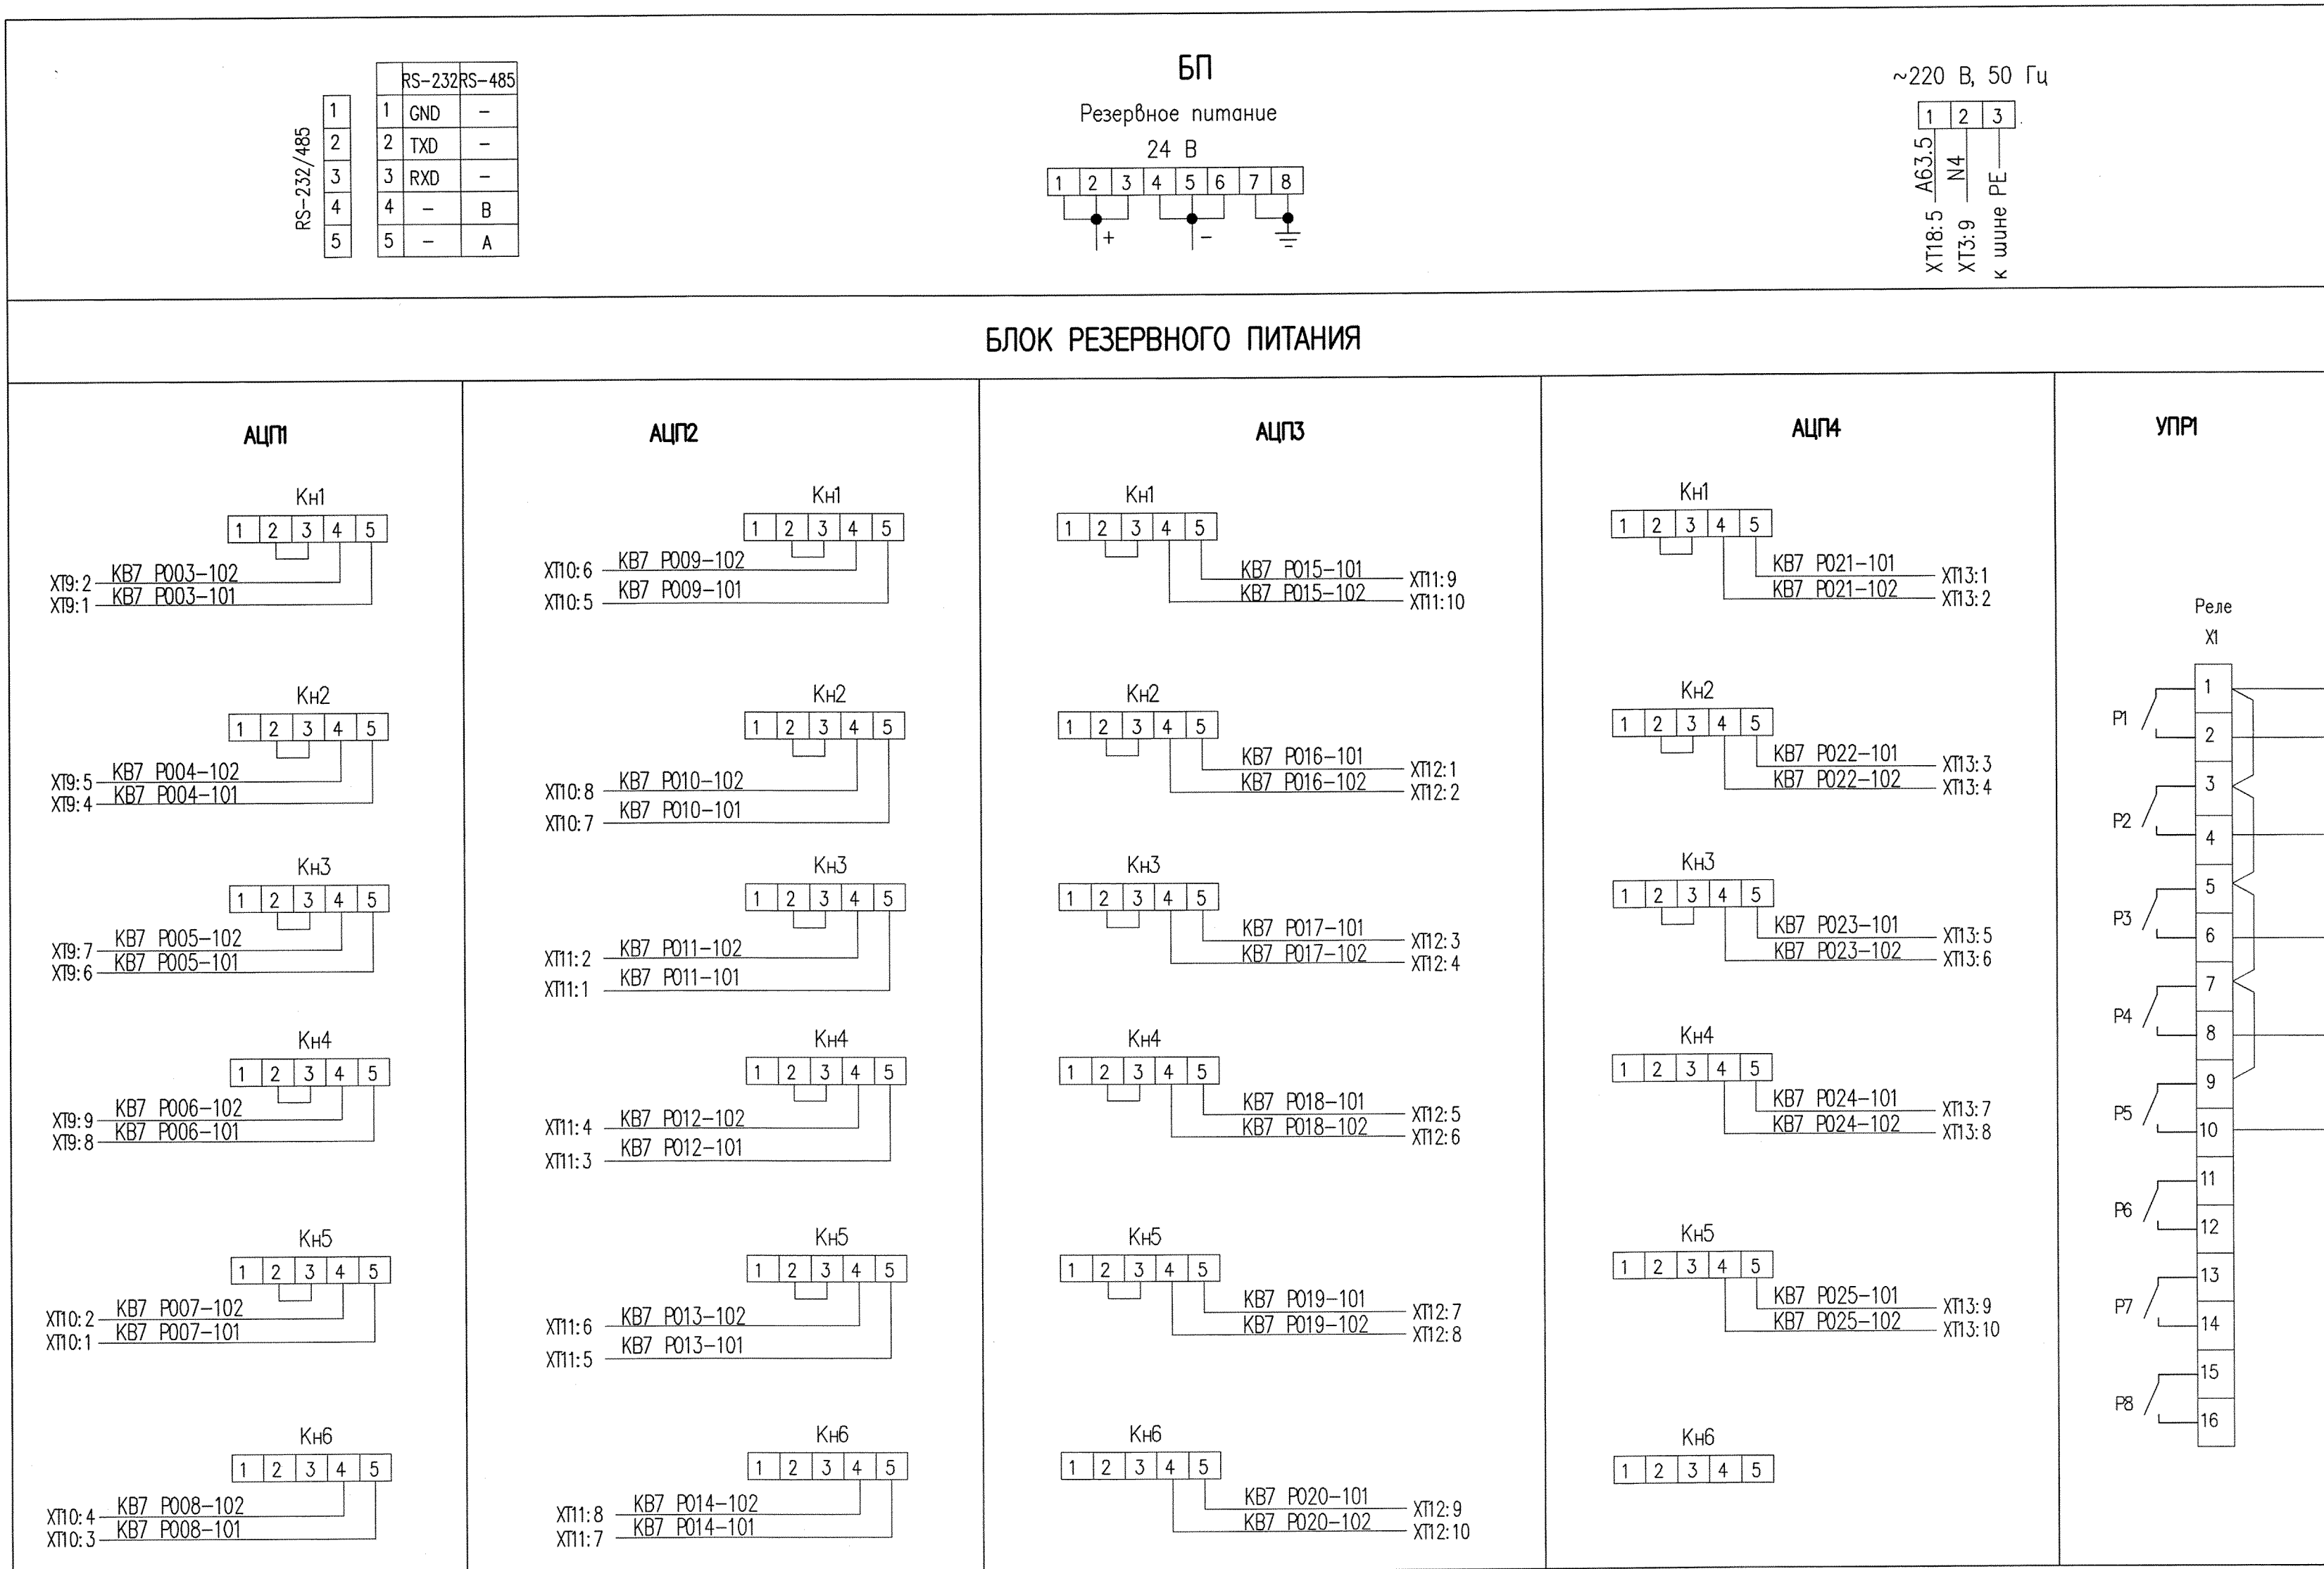

- Монтаж выполнить проводом ПУГВ сеч.1.5 мм ТУ 16-705.501-2010.
- Схемы принципиальные смотри проект 1252-1187.РЗ-2901.53.21100-А0В8 листы 4...7, 13.
- Весь монтаж выполнить в соответствии с действующими ПУЭ и СНиП 3.05.06-85.
- Шкаф заземлить согласно требованиям ПУЭ и ПТЭ.
- \* - Развернутую схему клеммников смотри лист 2

Файл 1252-1187.РЗ-2901.53.21100-А0В8.ТЗН1-ШУБ5\_34=00.dwg

				1252-1187.РЗ-2901.53.21100-А0В8.ТЗН1-ШУБ5_34			
				Шкаф управления ШУБ5			
				Литер.		Масса	Масштаб
				и			
				Лист 1		Листов 4	
				ОАО "Атомэнергосрепорт" ВГФ Волгоград 2014			
Изм.	Лист	№ аокум.	Подп.	Дата			
Разработ.		Чеботарева	И.И.	19.08.14			
Рук.пр.		Егоров	В.В.	19.08.14			
Т.контр.		Гуляев	И.И.	19.08.14			
Н.контр.		Куценко	И.И.	19.08.14			
Утв.		Широкий	И.И.	19.08.14			