



План на отметке +3,600 в осях 7-8 и В-Г  
(Помещения ЭЭ306/5 и ЭЭ306/4)

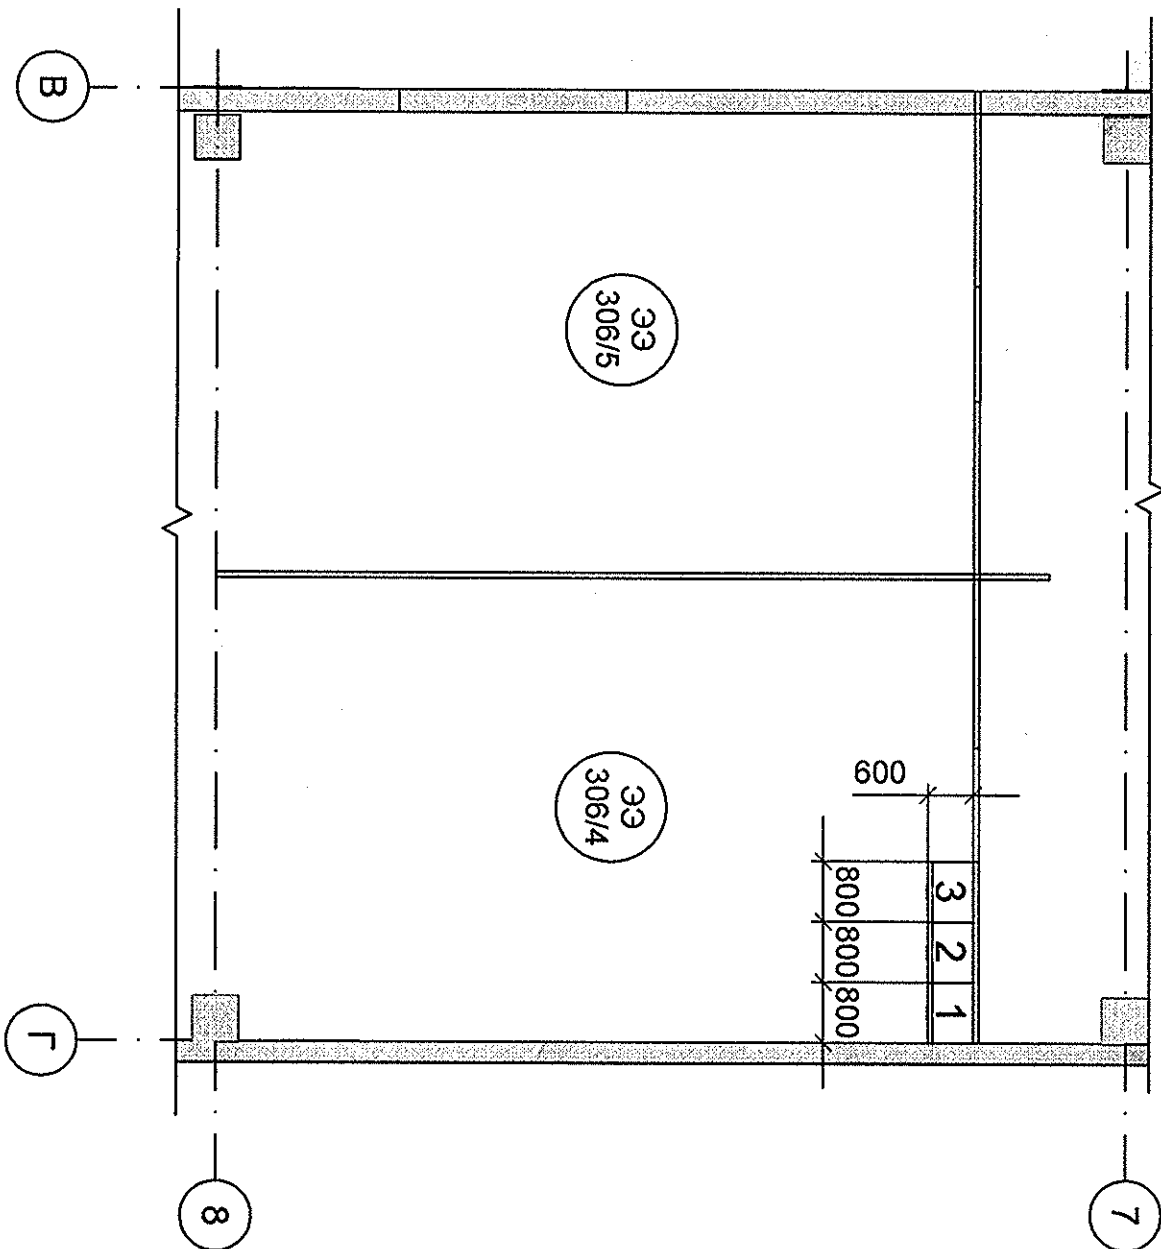

План на отметке +3,600 в осях 9-10 и В-Г  
(Помещения ЭЭ306/5 и ЭЭ306/4)

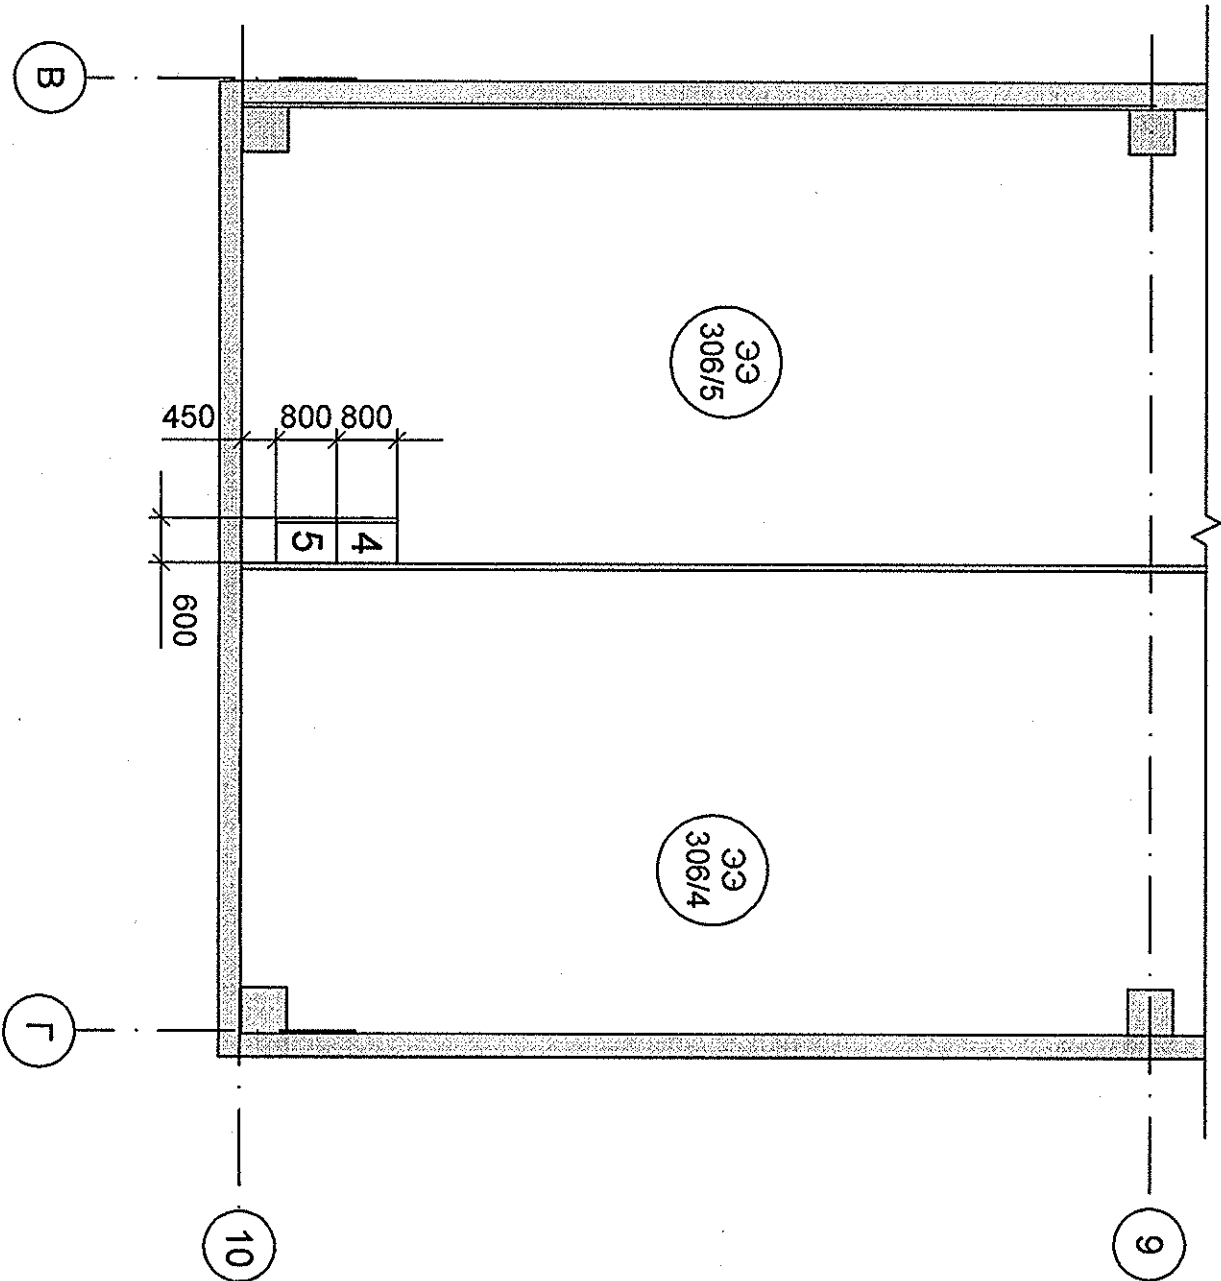

Перечень шкафов

N шкафа	Обозначение	Габаритные размеры ВхШхГ, мм	Наименование шкафа	Кол.	Примечание
1	4BA01U003	2200x800x600	Шкаф питания оперативной блокировки разъединителей	1	
2	4BA01C001	2200x800x600	Шкаф датчиков ГЦН	1	
3	4BB01C001	2200x800x600	Шкаф датчиков ГЦН	1	
4	4BC01C001	2200x800x600	Шкаф датчиков ГЦН	1	
5	4BD01C001	2200x800x600	Шкаф датчиков ГЦН	1	

Инв. № подл. R4.04094.4.0.32

R4.NK02.3960.032.02.00.001

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	РОСТОВСКАЯ АЭС БЛОК 4 Главный корпус. Маузал. Техническое задание заводу на изготовление нетиповых шкафов питающих элементов с.н.		
Разработчик	Инж. З. Лукичева			08.04.15			
Проектировщик	Шуров			12.07			
И.контр.	Боровакова			31.07			
					Схема размещения шкафов 4BA01U003, 4BA01C001, 4BB01C001, 4BC01C001, 4BD01C001		
					Лит.	Масса	Масштаб
					Лист 3	5	Листов
					ОАО "НИАЭГ" 2014		

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N																	
R4.04094.4.0.32																			