

ЭС-147

В–В

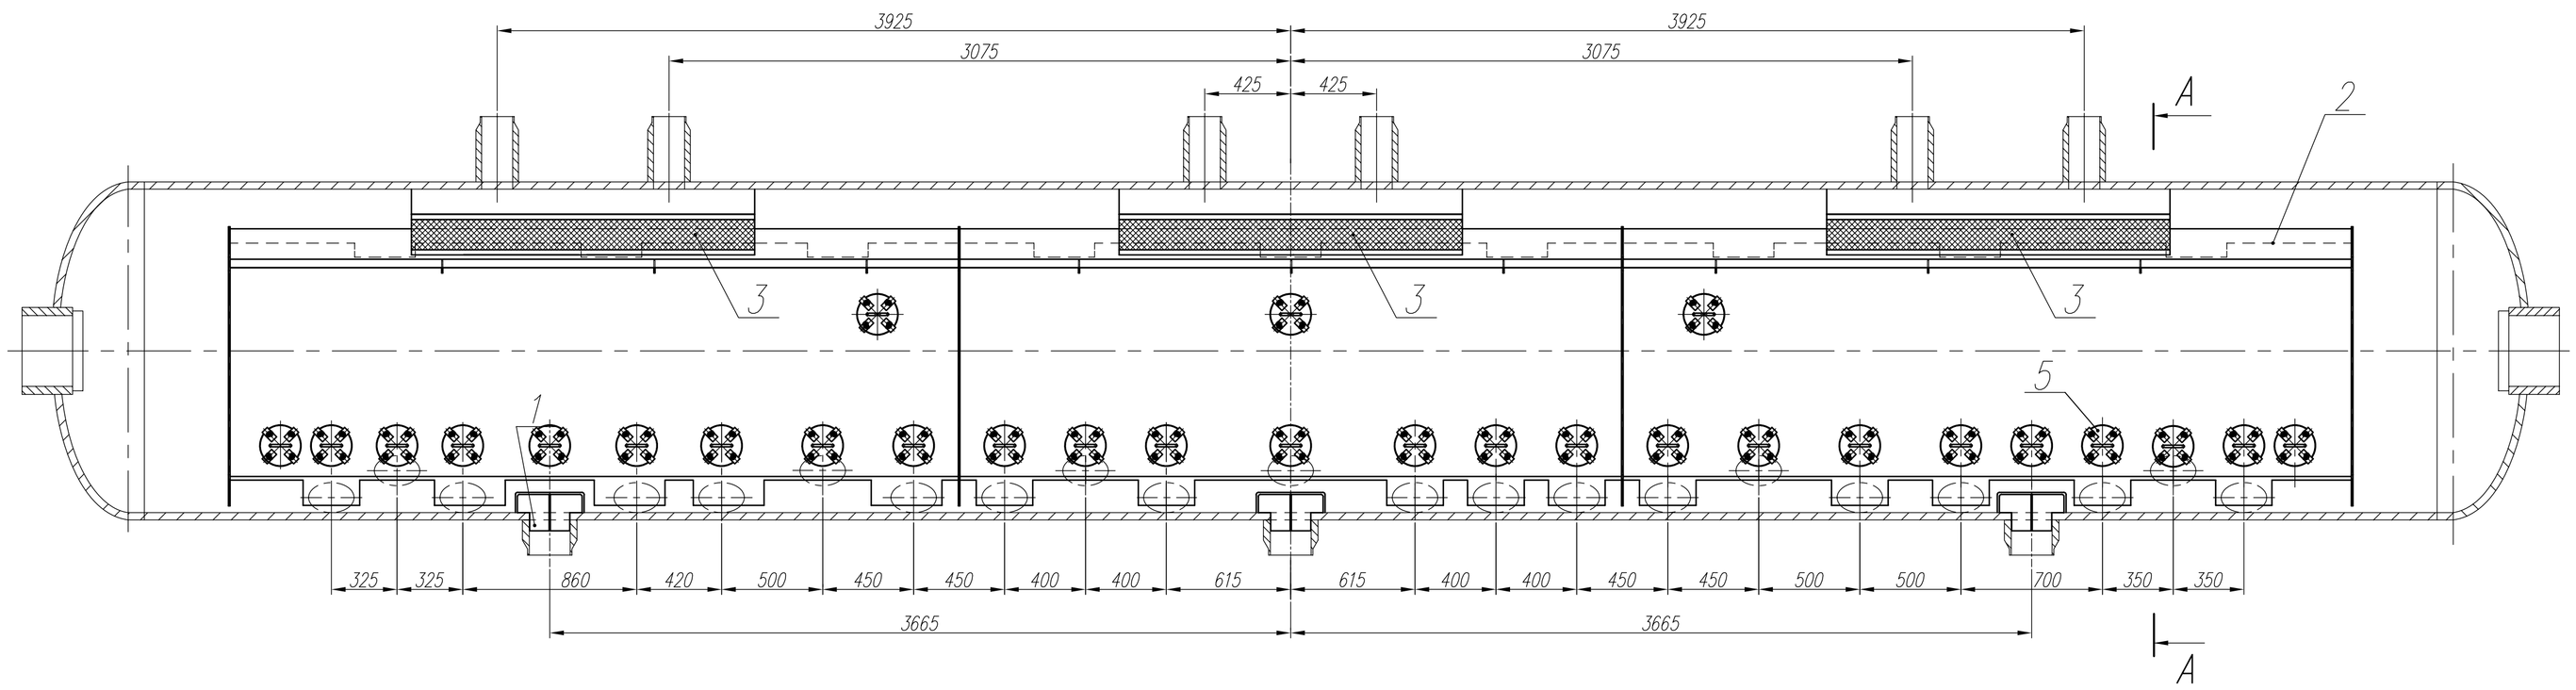

А–А

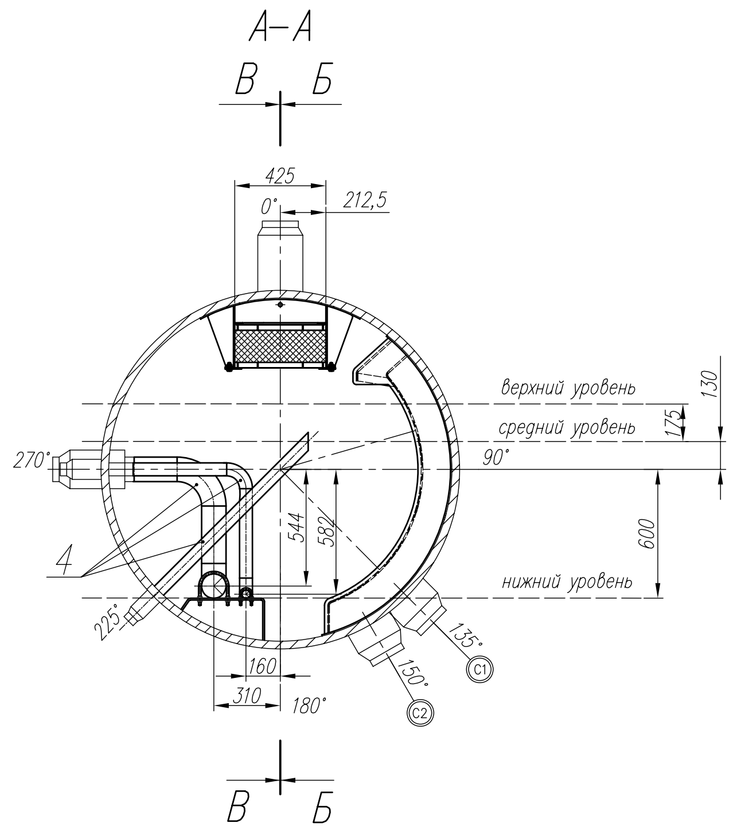

Б–Б

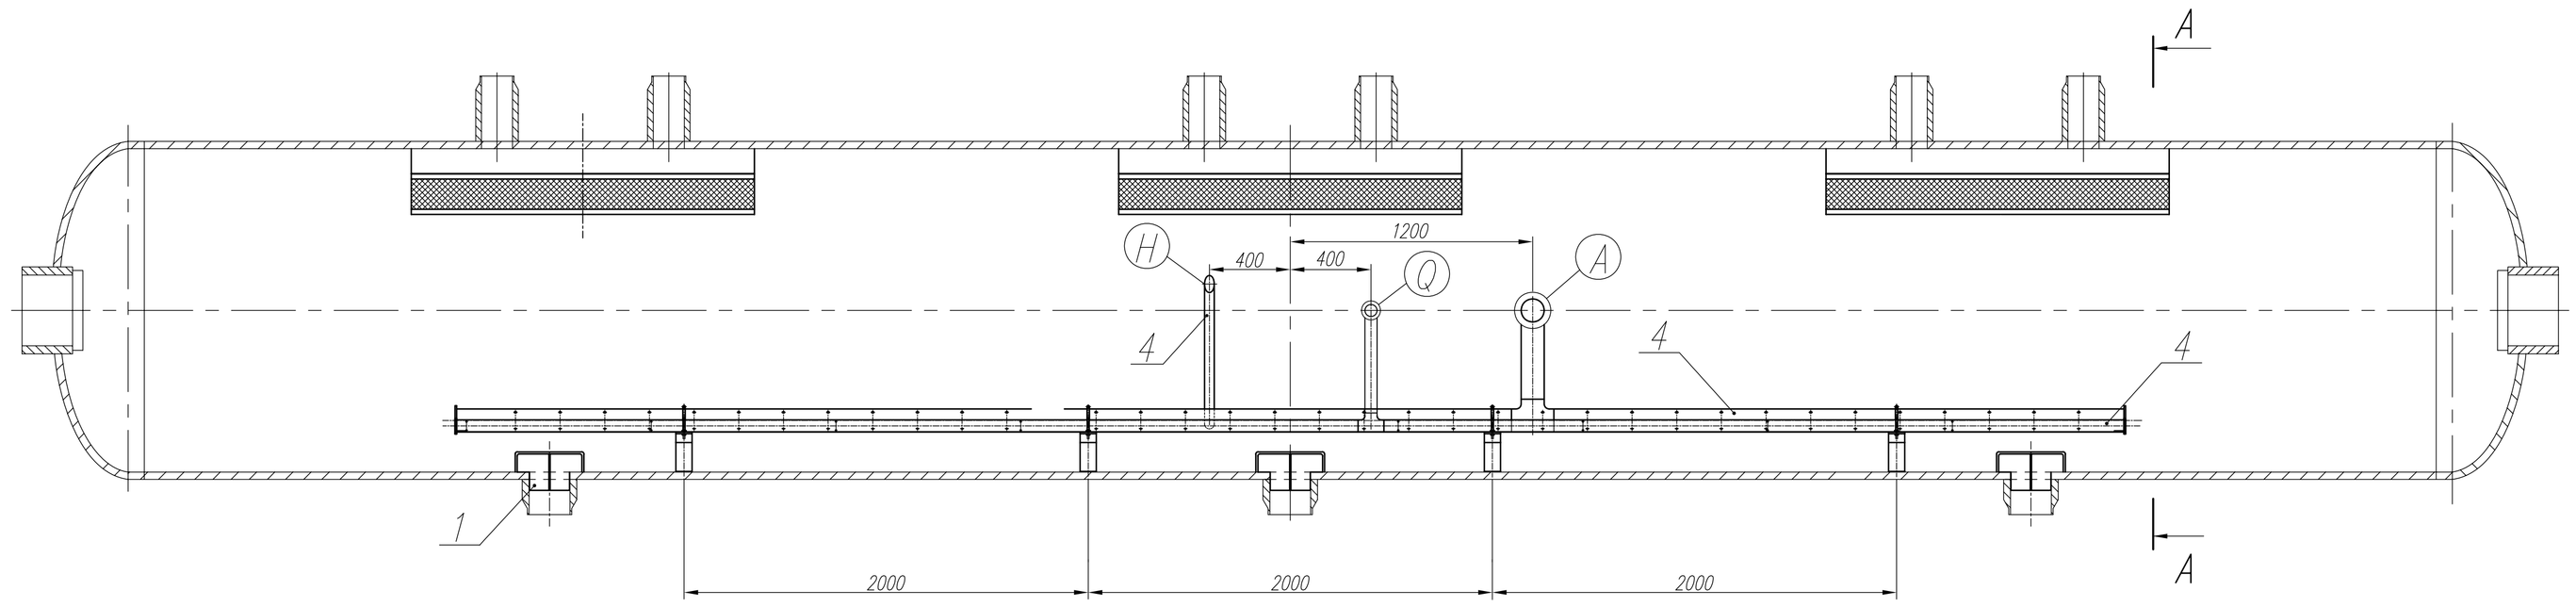


Таблица 1

Поз.	Наименование	Кол.	Примечание
1	Решетка антикавитационная	3	ЭС-172
2	Стенка первичного сепаратора	1	ЭС-171
3	Установка демистра	3	ЭС-170
4	Распределители питательной воды,		
	химикатов и труба непрерывной		
	продувки	1	ЭС-173
5	Смотровой затвор	28	ЭС-183

1. *Размеры для справок.
2. Сварка ручная дуговая по ГОСТ 5264-80. Допускается полуавтоматическая сварка по ГОСТ 14771-76 в смеси газов.
3. Контроль сварных швов – внешний осмотр и измерение. В отдельных местах контроль ЦД и керосином.
4. Размеры дуг даны по внутреннему диаметру барабана.

Согласовано "ЗиО-Подольск"

Отдел	Фамилия	Подпись	Дата

Согласовано СКБК

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Рвачева		08.08.11
Пров.		Землянкина		08.11
Т.контр.				
Н.контр.		Жигалов		08.11
Утв.		Ежов		08.11

КУ П-140 БСД
Южноуральской ГРЭС-2

Устройство внутрибарабанное барабана СД

Техническое задание

ЭС-147

Лит.	Масса	Масштаб
	—	1:20

Лист | Листов 1

ИК "ЗИОМАР"
ОП Таганрог

Копировал

Формат А1

Перв. примен. | Справ. N° | Подпись и дата | Инв. N дубл. | Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.