

ЭС-170

А–А

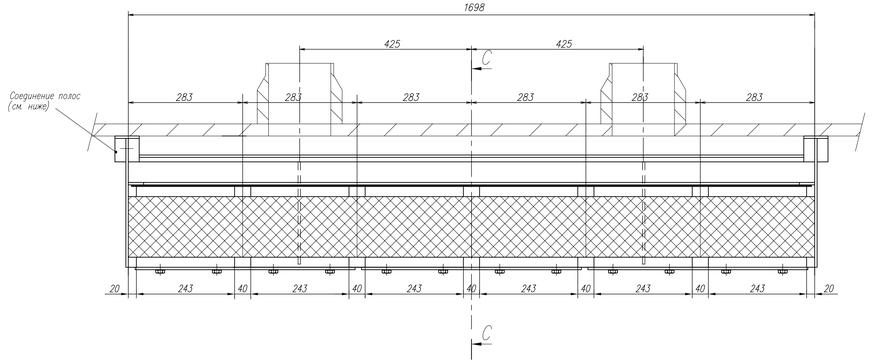


В–В


(остальное см. А–А)

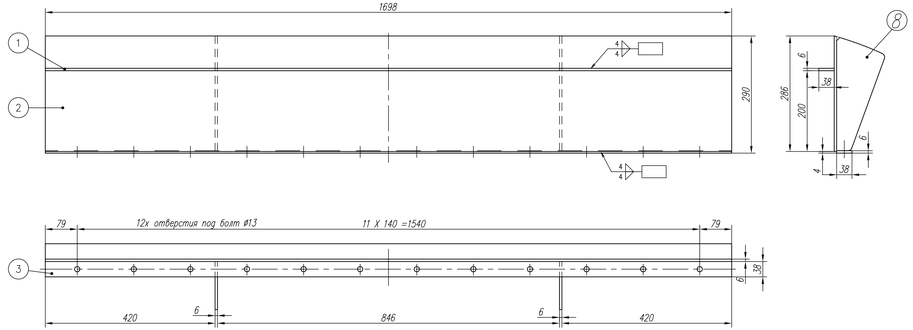


D (1:2)




Торцевой лист

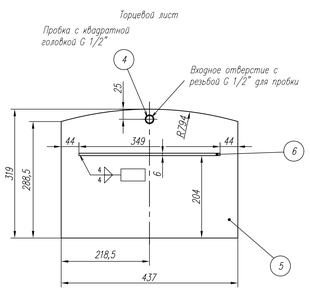

С–С

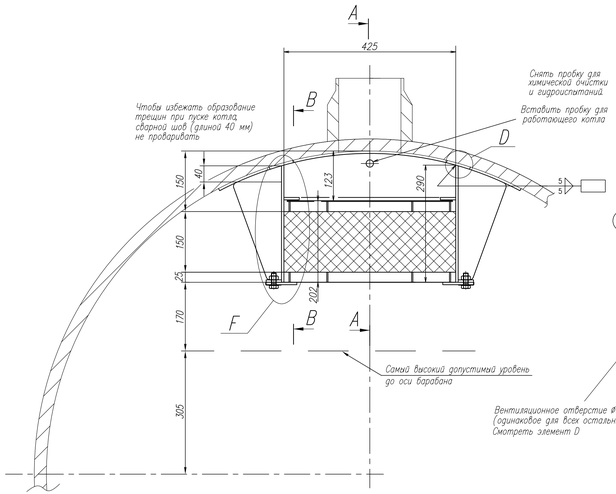

Развертка полос, привариваемых к внутренней поверхности барабана
Соединение полос

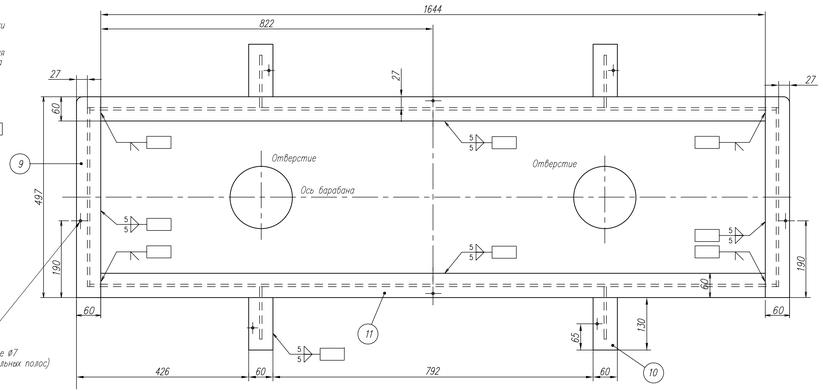


Вентиляционное отверстие ⌀7
(одинаковое для всех остальных полос)
Смотреть элемент D

Таблица 1


Поз.	Кол.	Наименование	Размеры
1	2	Опорная плита	Лист 6 х 38 х 1698
2	2	Боковая стенка	Лист 6 х 290 х 1698
3	2	Опорная плита	Лист 6 х 38 х 1698
4	2	Пробка	⌀18
5	2	Торцевой лист	Лист s=6
6	2	Опорная плита	Лист 6 х 38 х 349
7	6	Планка	Лист 6 х 76 х 544
8	4	Ребро жесткости	Лист s=6
9	2	Полоса	Лист 6 х 60 х 497
10	4	Полоса	Лист 6 х 60 х 135
11	2	Полоса	Лист 6 х 60 х 1644
12	24	Гайка	М12
13	24	Пружинная шайба	М12
14	24	Болт	М12 х 30
15	8	Заглушка ⌀6	L=10

1:2,5


Ребро жесткости

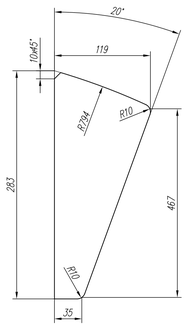

F (1:2,5)

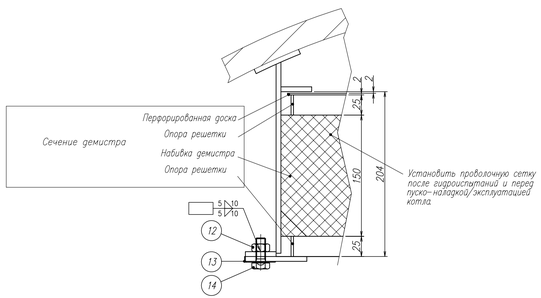

Планка для соединения элементов



Согласовано "ЭлО Подольск"						КУ П-140 БСД Южноуральской ГРЭС-2		ЭС-170	
Отдел	Фамилия	Подпись	Дата						
				Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Установка демистра	Лит.	Масса	Масштаб
				Разраб.		Рбачева		06.11				1:5
				Пров.		Земзякина		06.11	Техническое задание	Лист	Листов 1
Согласовано СКБК				Н.контр.				06.11			
				Нач.		Жилгаев		06.11		ИК "ЭЮМАР" ОП Таганрог	
				Утв.		Ежов		06.11			
									Копировал	Формат А2х3	

Перв. примен.

Справ. N

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N | Инв. N дубл. | Подпись и дата