


ЭС-172

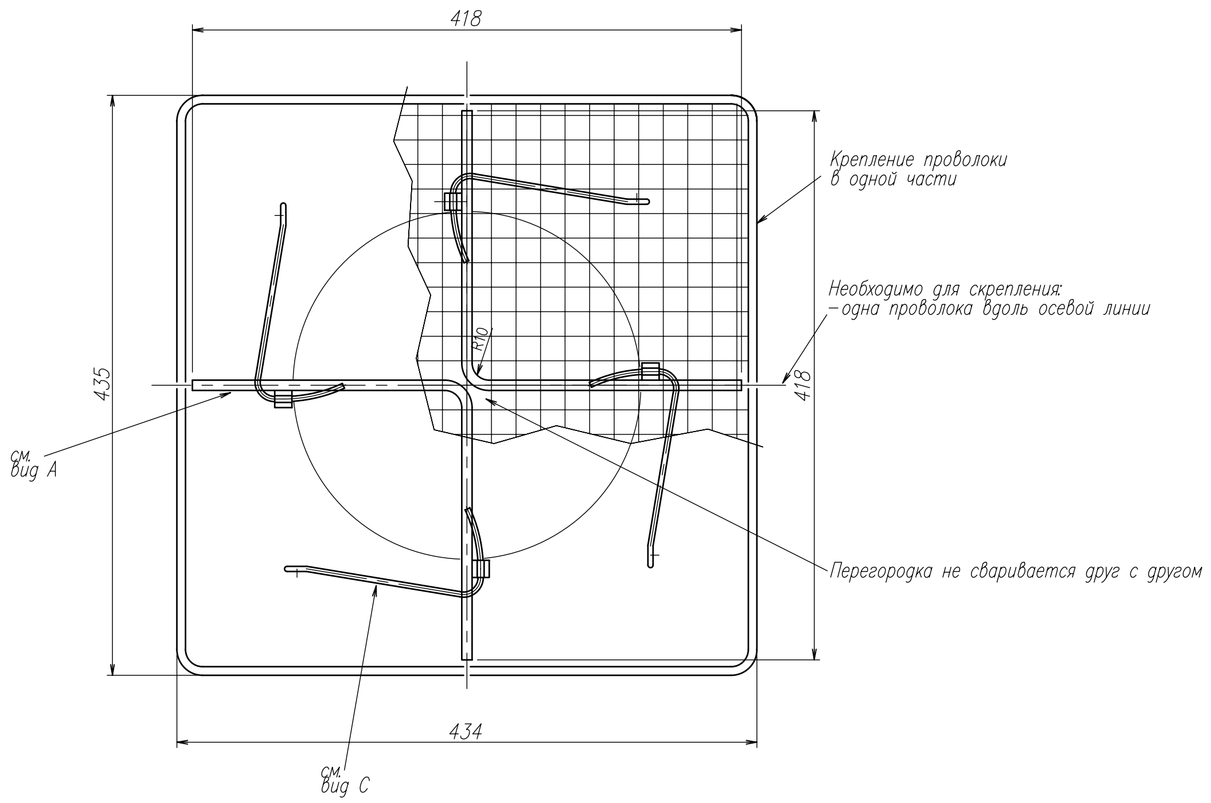


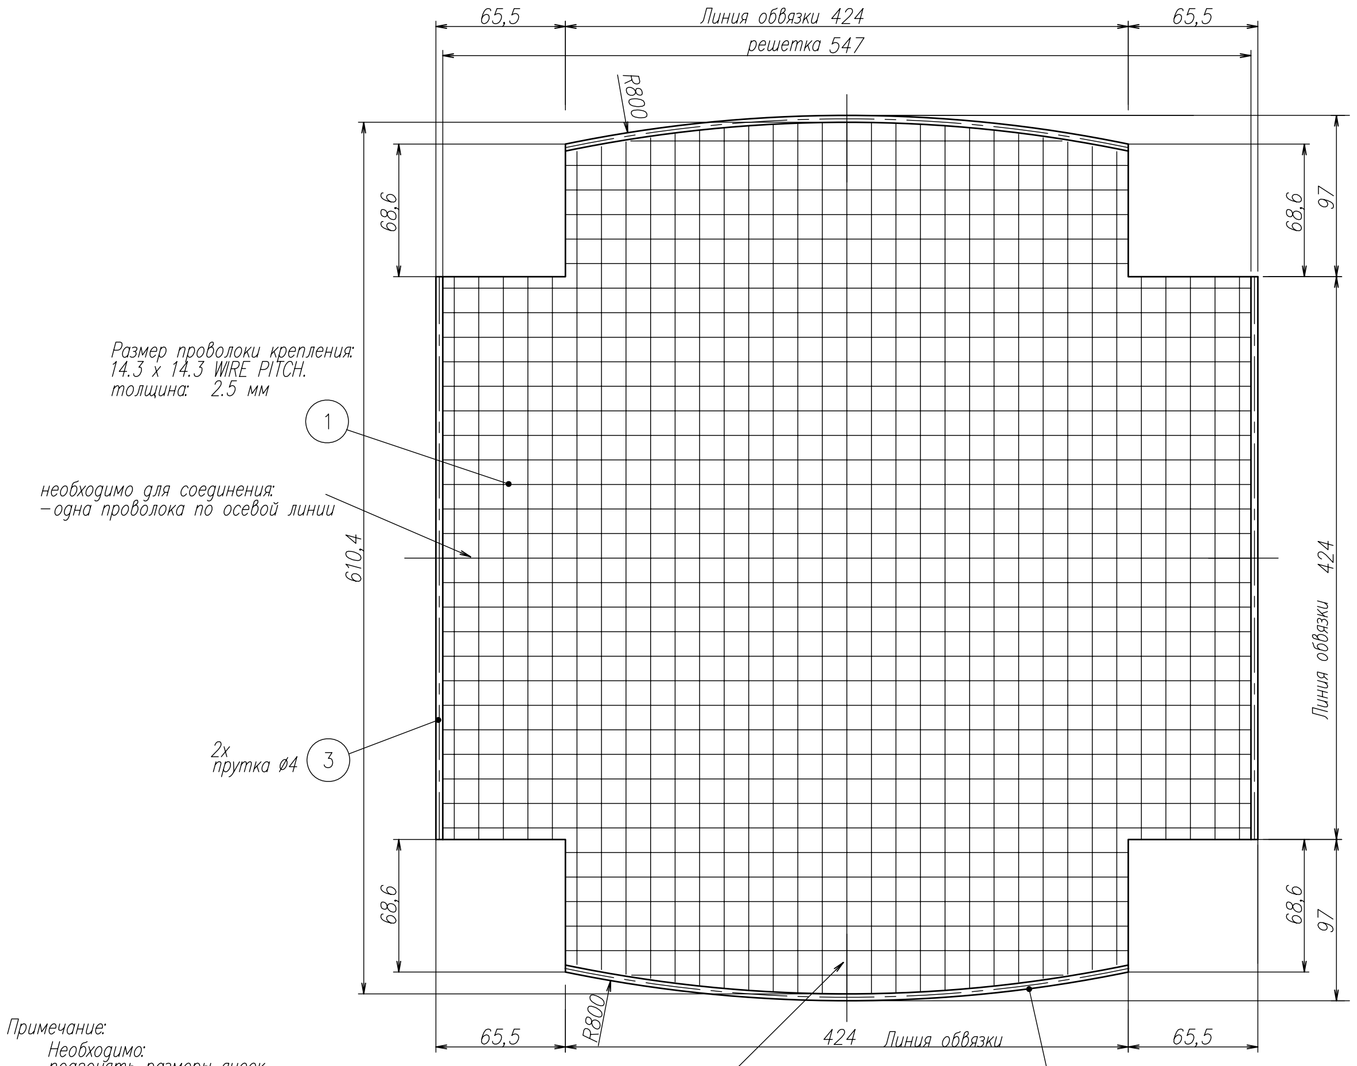


Примечание:
Необходима:
подогнять размеры ячеек
согласно доступной проволоке
подогнать вихревые перегородки
согласно внутренним клеткам
Максимальный размер проволоки крепления:
13x13 отверстия
Максимальная толщина: 2.5 мм.

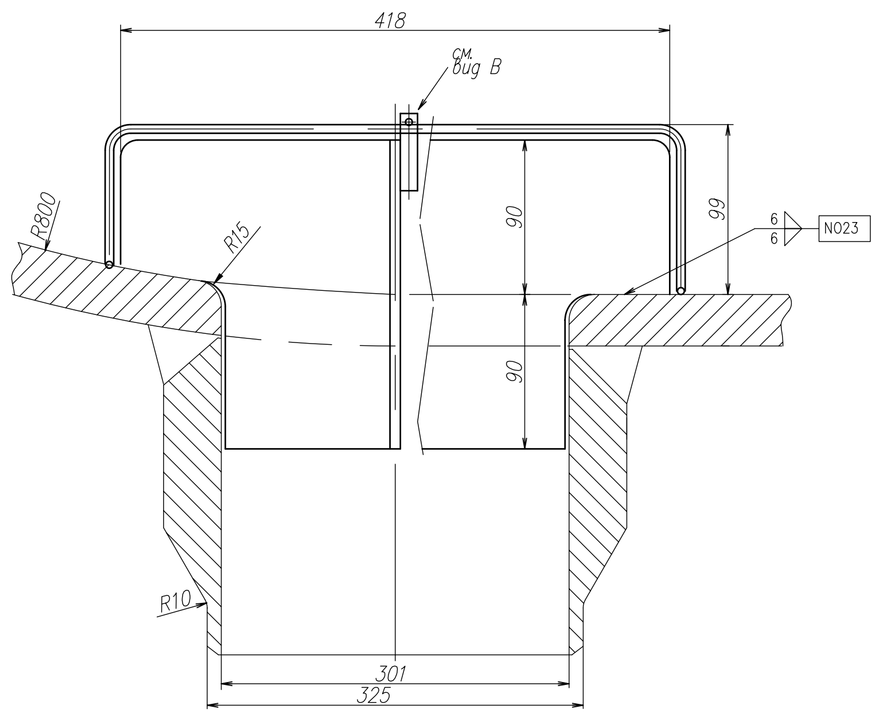


Сечение
штуцера В1/2/3

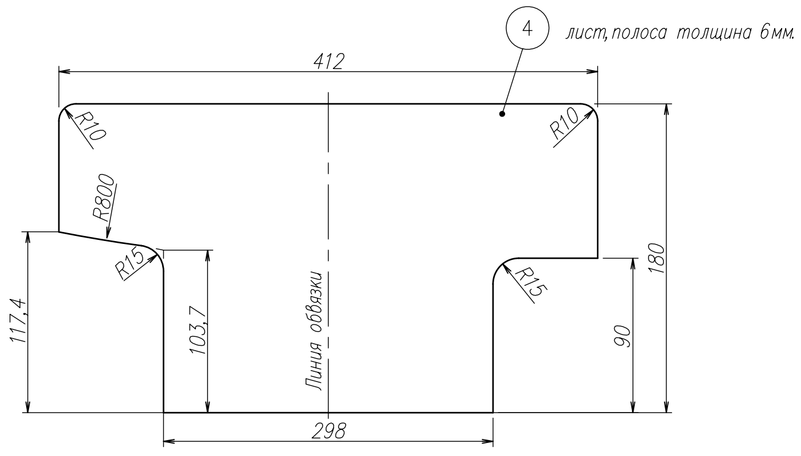

Развернутая перегородка
Вид А

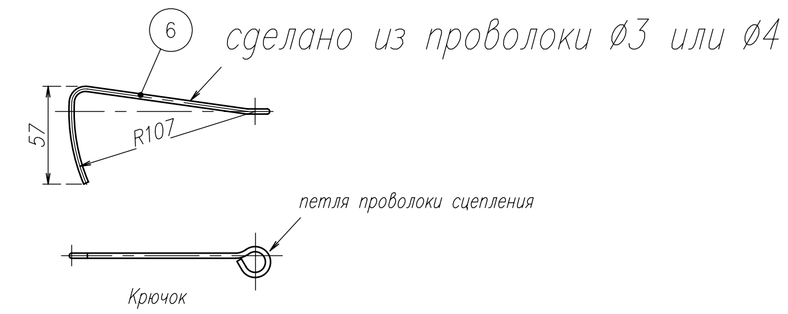


Крючок
Вид С

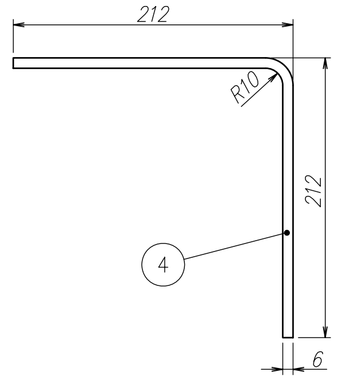

После сгиба

М 1:2,5

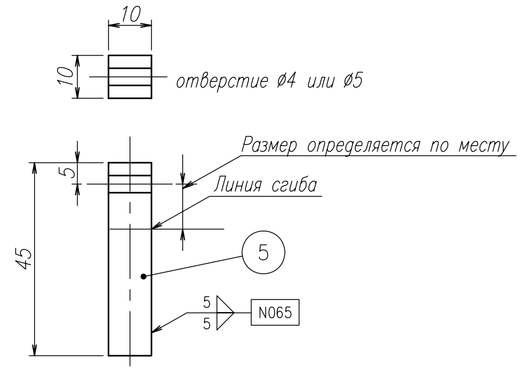

Соединение шплинта
Вид В

Таблица 1

Поз.	Кол.	Наименование	Размеры
1	1	Решетка	s=5
2	2	Пруток	ø4
3	2	Пруток	ø4
4	2	Перегородка	S=6
5	4	Шплинт	10 x 10 x 45
6	4	Крючок	ø4

Согласовано "ЗиО Подольск"							КУ П-140 БСД Южноуральской ГРЭС-2	ЭС-172	
Отдел	Фамилия	Подпись	Дата					Лит.	Масса	Масштаб
				Изм.	Лист	N° докум.	Подп.	Дата	Решетка антикавитационная		—	1:2,5
				Разраб.		Баттмен		08.11				
				Пров.		Землянкина		08.11	Техническое задание	Лист	Листов 1	
Согласовано СКБК				Т.контр.						ИК "ЗИОМАР" ОП Таганрог		
				Н.контр.		Жигалов		08.11				
				Утв.		Ежов		08.11				

Копировал

Формат А1

Перв. примен.
Справ.N°
Подпись и дата
Инв. N дубл.
Взам. инв. N
Подпись и дата
Инв. N подл.