

ЭС-173

М 1:10

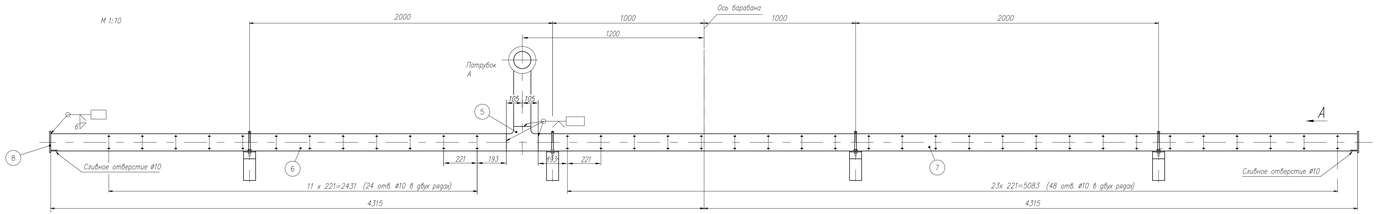

Распределитель питательной воды

М 1:10

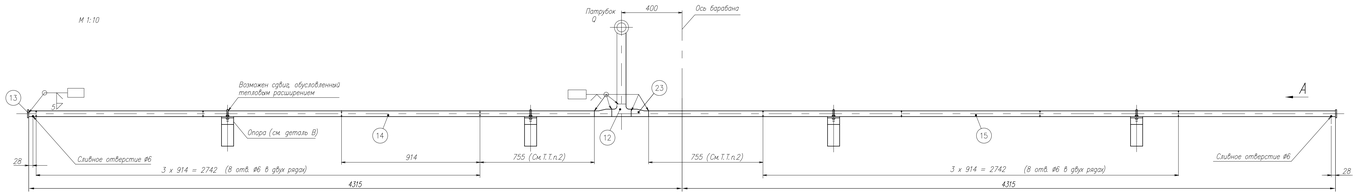

Распределитель химикатов





Таблица 1


Поз.	Наименование	Кол.	Размеры
1	Труба непрерывной продувки	1	⌀60х6 L=1013
2	Труба	1	⌀114х6 L=200
3	Колено	1	⌀114х6 90°
4	Труба	1	⌀114х6 L=267
5	Тройник	1	⌀114х6
6	Труба	1	⌀114х6 L=3010
7	Труба	1	⌀114х6 L=5410
8	Донышко	2	Лист S=8 ⌀130
9	Труба	1	⌀60х6 L=436
10	Колено	1	⌀60х6 90°
11	Труба	1	⌀60х6 L=416
12	Тройник	1	⌀60х6
13	Донышко	2	Лист S=8 ⌀55
14	Труба	1	⌀38х5
15	Труба	1	⌀38х5
16	Опорная плита	4	Лист 8х80х691
17	Хомут с резьбой	4	⌀10 (М10)
18	Гайка	8	М10
19	Гайка	8	М10
20	Хомут с резьбой	4	⌀12 (М12)
21	Гайка	8	М12
22	Гайка	8	М12
23	Переходник	2	⌀60/⌀38

М 1:2,5

Развертка по средней линии




М 1:2,5

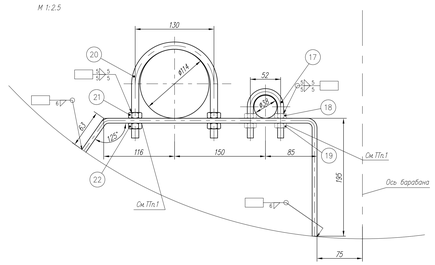

А (1:10)


Вид на элемент "Q"



Отверстия распределения химикатов


А (1:10)

Вид на элемент "А"




Отверстия распределения питательной воды

М 1:5



Распределитель питательной воды



Распределитель химикатов

1. Гайку поз. 19,22 приварить сваркой.
2. Размер уточнить после разработки переходника и тройника

Составлено "ЭлС Подольск"						КУ П-140 БСД		ЭС-173	
Отдел	Фамилия	Подпись	Дата			Южноуральской ГРЭС-2			
				Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Распределители питательной воды, химикатов и труба непрерывной продувки	Лит	Масса	Масштаб
				Разраб.		Земляницин		06.11			—	1:20
Согласовано ОКБК				Пров.					Техническое задание	Лист	Листов 1	
				Т.контр.								
				Н.контр.		Кислов		06.11		ИК "ЭНЕРГИЯ"		
				Утв.		Ежов		06.11		ОП. Техпроцесс		
								Копировал		Формат А2х4		

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. № дубл. | Подпись и дата