
ЭС-183

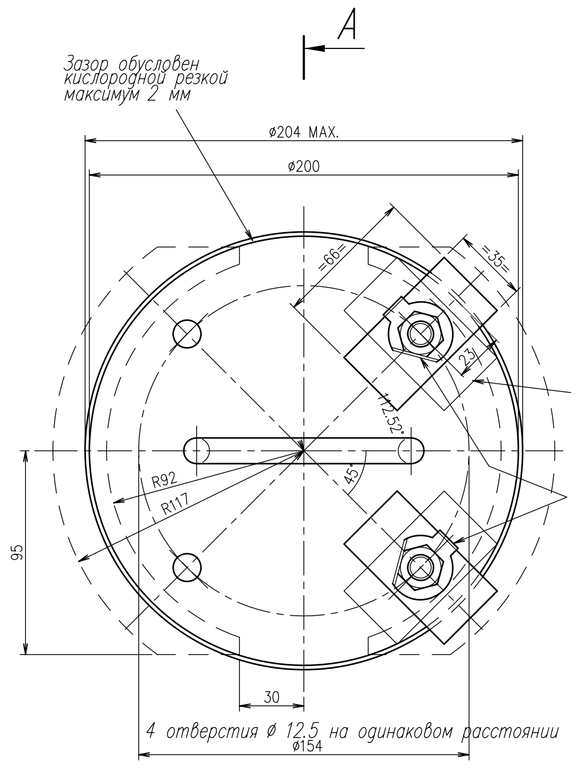


Примечание для:


– не перемещать шплинты и гайки

– открутить гайки и повернуть тумблеры


Тумблер (переключатель) повернут, чтобы открывать затвор

Шайба защищает гайку от раскручивания
Отогнуть край шайбы перед запуском котла

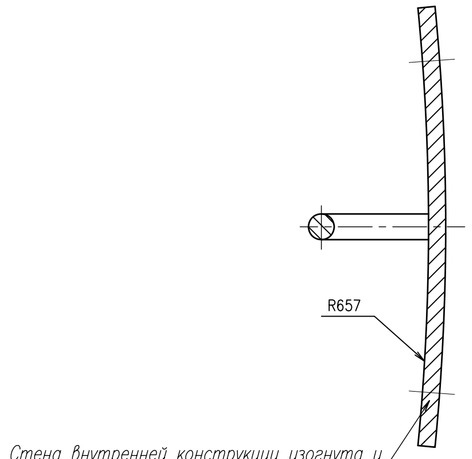

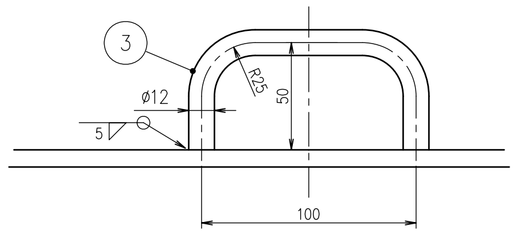

Деталь поручень

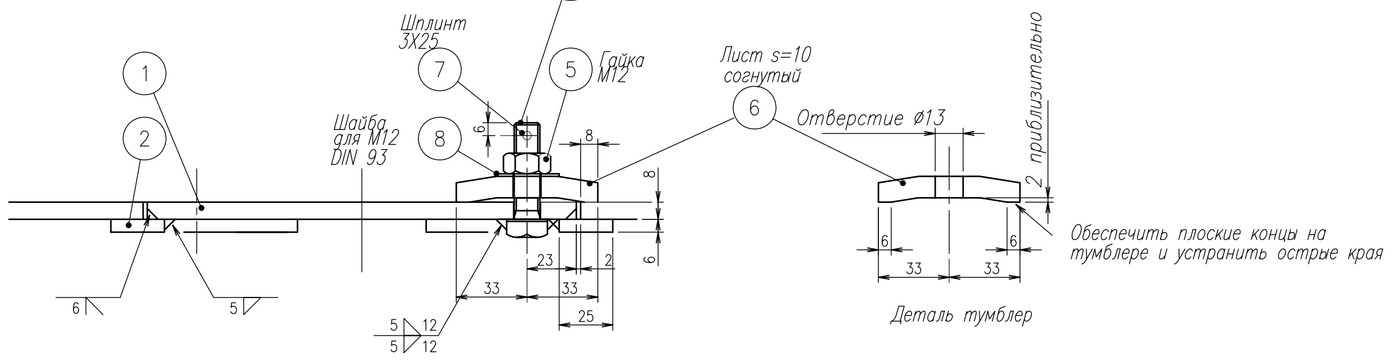

Деталь тумблер

Таблица 1

Поз.	Кол.	Наименование	Размеры
1	1	Лист	s=8, ø204
2	2	Кольцо опорное	s=6, R140, R170
3	1	Поручень	ø12, L=200
4	4	Болт	M12, L=45
5	4	Гайка	M12
6	4	Тумблер	Лист 10х35х66
7	4	Шплинт	ø3, L=25
8	4	Шайба	M12

Перв. примен.

Справ. N°

Подп. и дата

Взам. инв. N° | Инв. N° дубл. | Подп. и дата

Инв. N° подл.

Согласовано "ЗиО Подольск"								
Отдел	Фамилия	Подпись	Дата					
				Изм.	Лист	N° докум.	Подп.	Дата
				Разраб.		Землянкина		06.11
				Пров.				
Согласовано СКБК				Т.контр.				
				Н.контр.		Жигалов		06.11
				Утв.		Ежов		06.11

Копировал

КУ П-140 БСД
Южноуральская ГРЭС-2

Смотровой затвор
Техническое задание

ЭС-183

Лит.	Масса	Масштаб
	—	1:20
Лист	Листов 1	

ИК "ЭИОМАР"
ОП Таганрог

Формат А1