
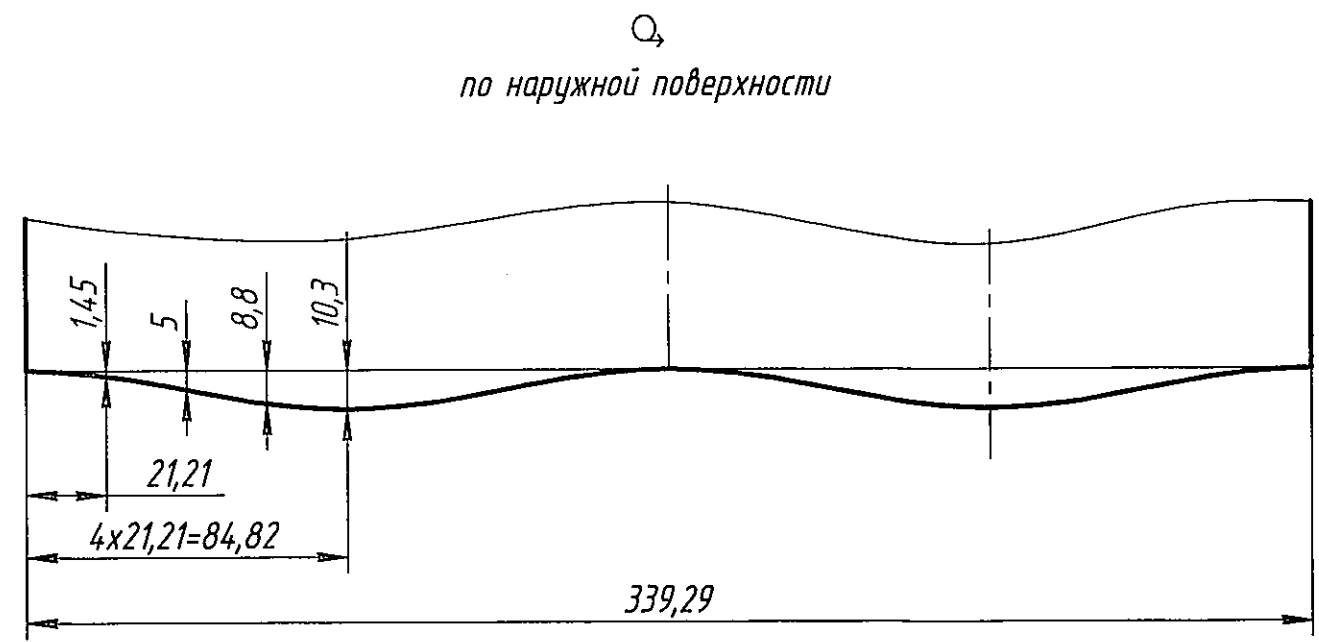


Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дробл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.
356413.3	02.08.13				91.314.1.41	91.3124.41


100105010141E16

√ Ra 12,5 (√)

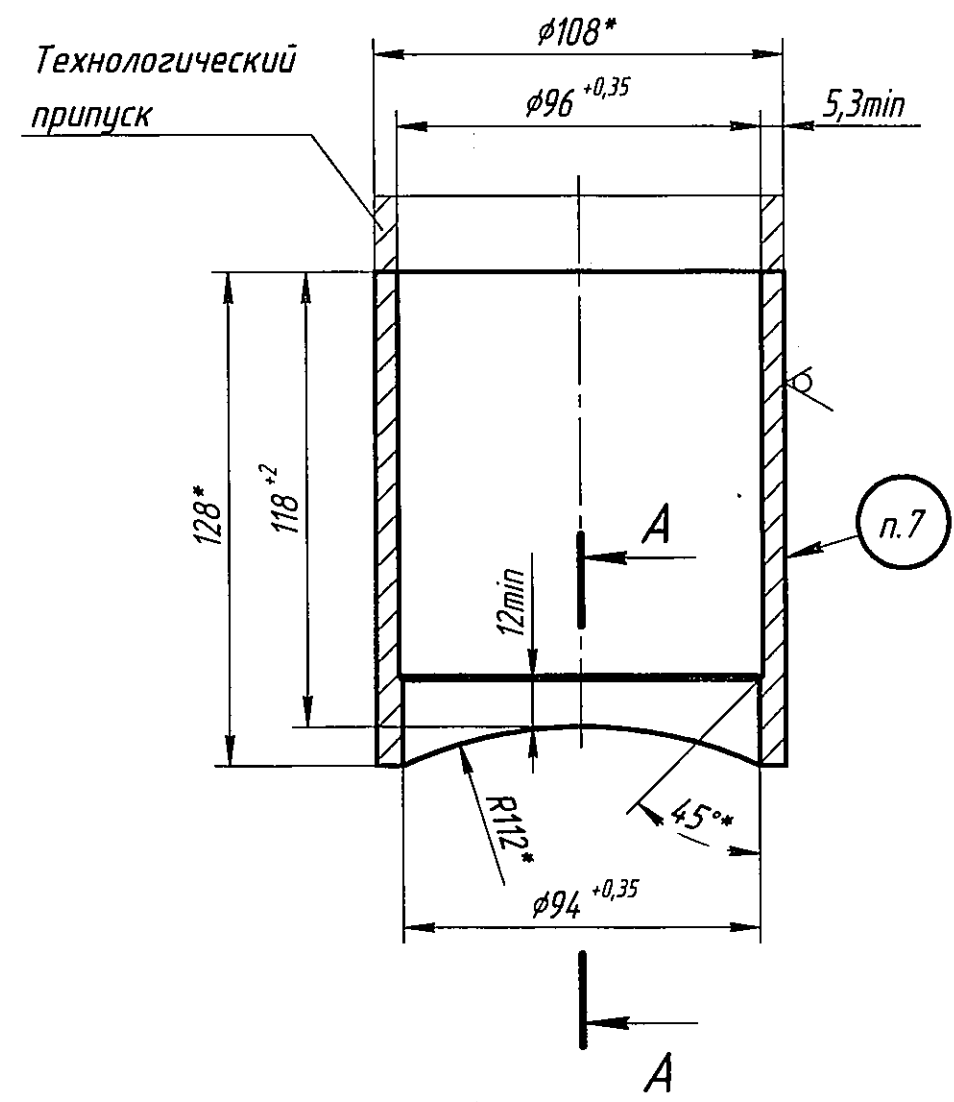

- * Размеры для справок.
- Штуцер по типу 2-027 ОСТ 34-42-676-84.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: $\pm IT14/2$.
- Требования к исходному материалу указаны в технических требованиях на соответствующий трубопровод.
- Кромку под сварку выполнить с плавным переходом от 0° до 50° .
- Масса дана без учета технологического припуска, с учетом механической обработки по сборочному чертежу.
- Маркировать и клеймить ударным способом шрифтом 4 ГОСТ 26.020-80: обозначение, марку материала, номер плавки (по сертификату), номер партии (при наличии в сертификате), клеймо ОТК.

A-A(1:1)

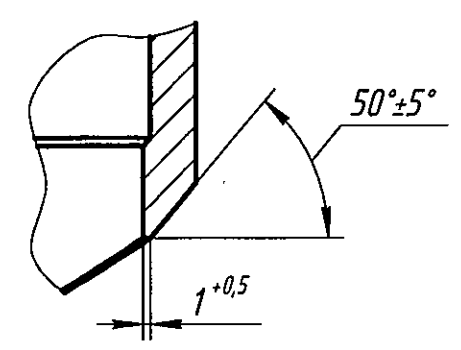

									91.314.1.01.05.01.001				
									Штуцер	Лит.	Масса	Масштаб	
										И		1,8	1:2
										Лист		Листов	1
Согласовано				Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Труба Г 108x8 20 ТУ 14-3-190-2004	ИК "ЗИОМАР"			
Отдел	Фамилия	Подп.	Дата	Разраб.	Рублевская	Шуц	11.04.13						
				Пров.	Легконогих	Лол	11.07.13						
				Т.контр.	Романов	К	16.07.13						
				Нач.отд.	Лазарев	Влад	07.2013						
				Н.контр.	Бондаренко	Влад	07.2013						
				Утв.									