
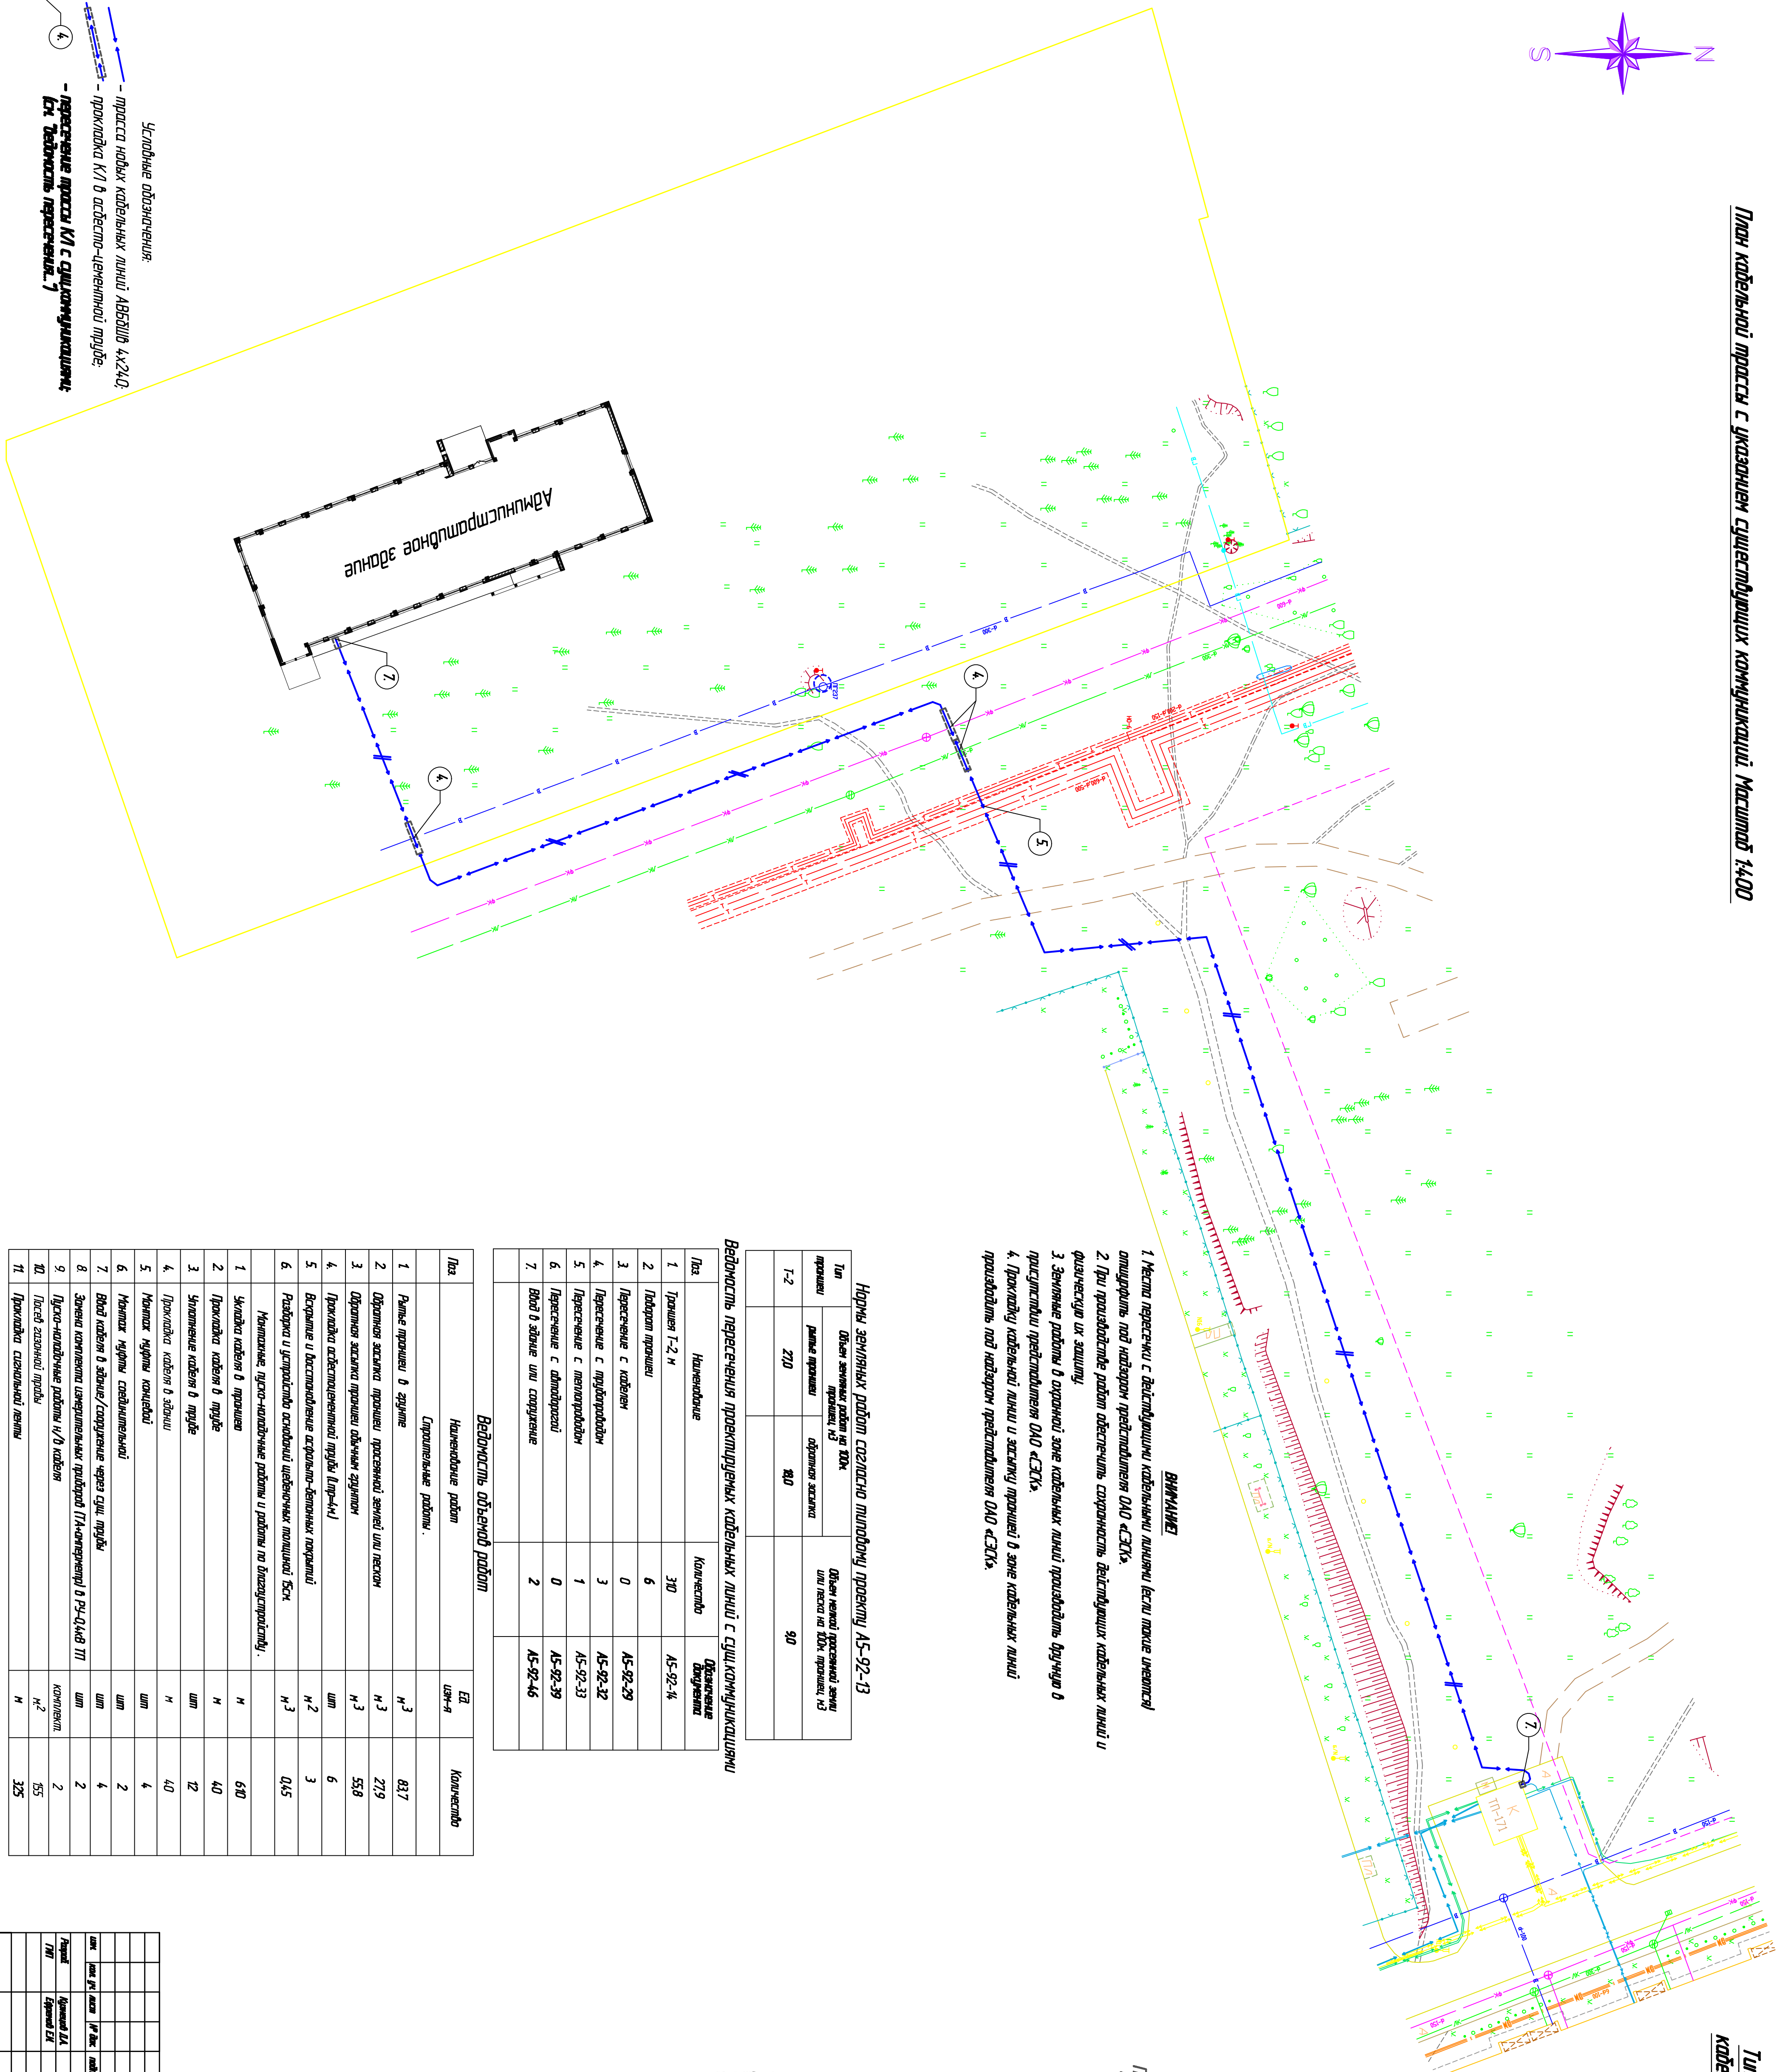


Планов кабельной трассы с указанием существующих коммуникаций. Масштаб 1:400

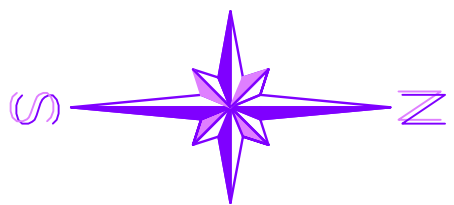


Типовые схемы пересечения проекций в одной  
кабелльной линии с существующими подземными  
коммуникациями.

### Прокладка силовых кабелей в траншее


(no m.p. 45-92)

Эксплуатационный Т-2

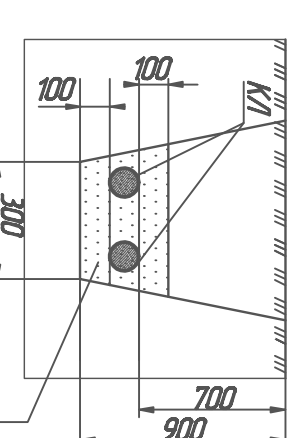


мягкий зрнм, не содержащий  
каменей, строительного мусора,  
шлака или песка


Прокладка кабельных линий над трубопроводами в стесненных условиях (по т.пр. А5-92-39)

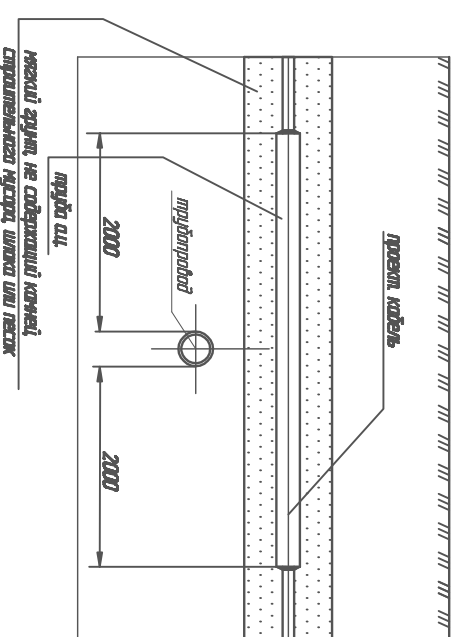

Прокладка кабельных линий над теплопроводом  
в стесненных условиях (по т.пр. А5-92-33)

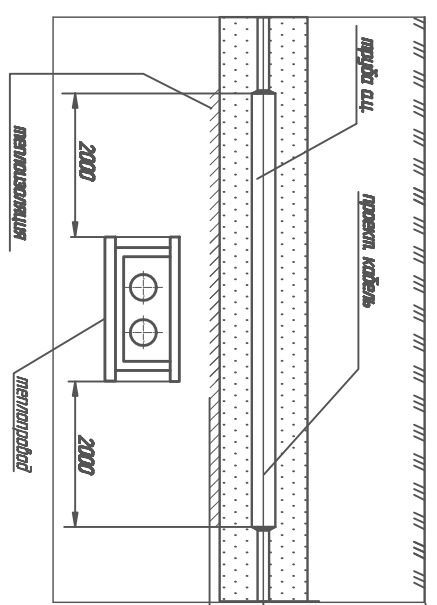

Ввод кафельных линий в здание (по т.гр. А5-92-49)

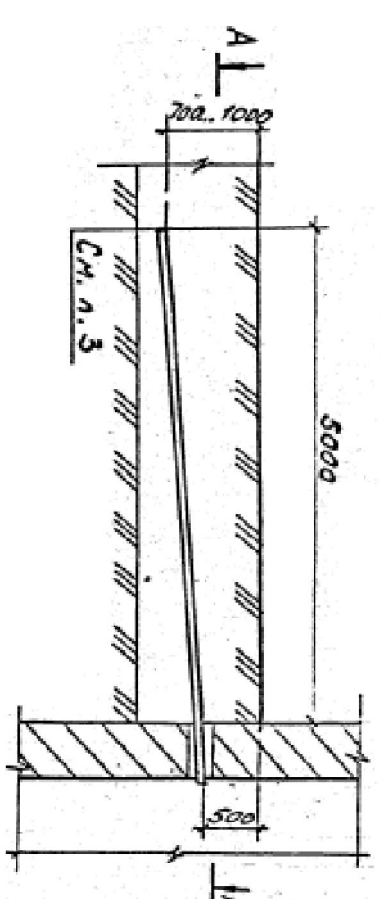

Нормы земляных работ согласно типовому проекту А5-92-13

| Тип<br>проектиру | Объем заявляемой площади, кв. м | Объем выделенной площади, кв. м | Объем выделенной проектной площади, кв. м |
|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|
| 1-2              | 270                             | 180                             | 90  |

*Ведомость пересечения проектируемых кабельных линий с сущ. коммуникациями*

| Поз. | Исходные                     | Количество | Диагностика<br>двигателя |
|------|------------------------------|------------|--------------------------|
| 1    | Трава 1-2 м                  | 310        | А5-92-4%                 |
| 2    | Подорожник                   | 6          |                          |
| 3    | Пересечение с ковером        | 0          | А5-92-29                 |
| 4    | Пересечение с тулякородом    | 3          | А5-92-32                 |
| 5    | Пересечение с мелиоратором   | 1          | А5-92-33                 |
| 6    | Пересечение с одиодородом    | 0          | А5-92-39                 |
| 7    | Вход в здание или сопредание | 2          | А5-92-46                 |

*Ведомость объемов работ*

| Поз | Наименование работ<br><i>Сопровождающие работы.</i>                 | ЕД<br>изм.-м   | Количество |
|-----|---|----------------|------------|
| 1   | Работе проводил в здании  | м <sup>3</sup> | 83,7       |
| 2   | Обработка записки проводил, просмотрел, ответил или переслал        | м <sup>3</sup> | 219        |
| 3   | Обработка записки проводил, обычный разговор                        | м <sup>3</sup> | 55,8       |
| 4   | Проводил заседаниями в тюрьме (по 4-м)                              | шт             | 6          |
| 5   | Встречи и доставление в тюрьму-департамент посылки                  | м <sup>2</sup> | 3          |
| 6   | Разборки и устроительство свободный ценных вещей, посылки, багаж    | м <sup>3</sup> | 0,45       |
|     | Материальные, душевно-нравственные работы и работы по безопасности. |                |            |
| 1   | Жидкая работа в тюрьме  | м              | 610        |
| 2   | Проводил работу в тюрьме  | м              | 40         |
| 3   | Управление работой в тюрьме   | шт             | 12         |
| 4   | Проводил работу в здании  | м              | 4,0        |
| 5   | Материальные, душевно-нравственные                                  | шт             | 4          |
| 6   | Материальные, душевно-нравственные                                  | шт             | 2          |
| 7   | Ввод работы в здание, рассмотрение через суд, тюрьму                | шт             | 4          |
| 8   | Зачеты количества совершенных работ (по 4-м) в тюрьме               | шт             | 2          |
| 9   | Душевно-нравственные работы (по 4-м)                                | копийка        | 2          |
| 10  | Листы газетной работы   | м <sup>2</sup> | 55         |
| 11  | Проводил, стандартные работы  | м              | 35         |

**Условные обозначения:**

- трасса новых линий АВБШШ 4х240;
- прокладка К/Л в асбесто-цементной труде;

- пересечение трассы К/Л с существующими  
кан. водопроводами пересечения...

Формат А7