


Уравнивание потенциалов 1-го этажа

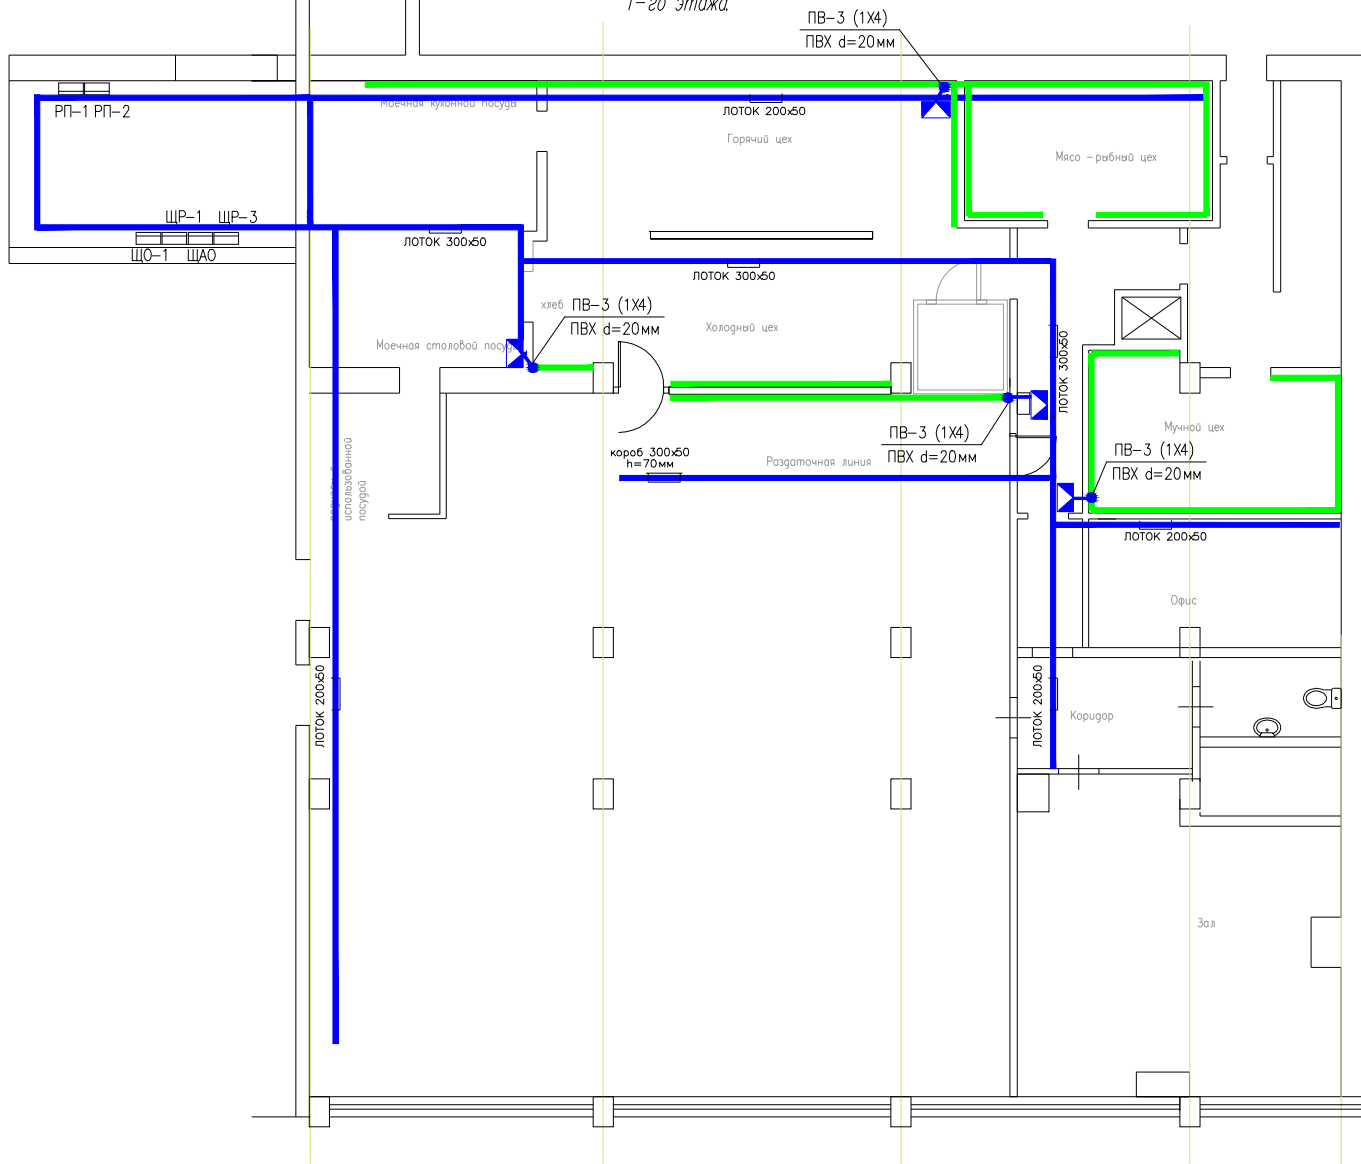


Примечания

Сеть дополнительного уравнивания потенциалов проложить медным проводом марки ПВ-3 в оцинкованном лотке в конструкции подшивного потолка.
Опуски от коробок уравнивания потенциалов до оцинкованной полосы 25x4 выполнить в ПВХ гофротрубе в штрабах негорючих стен.

Условные обозначения

- Полоса стальная оцинкованная 25x4
- ▲ Коробка уравнивания потенциалов
- ПВХ труба d=20mm

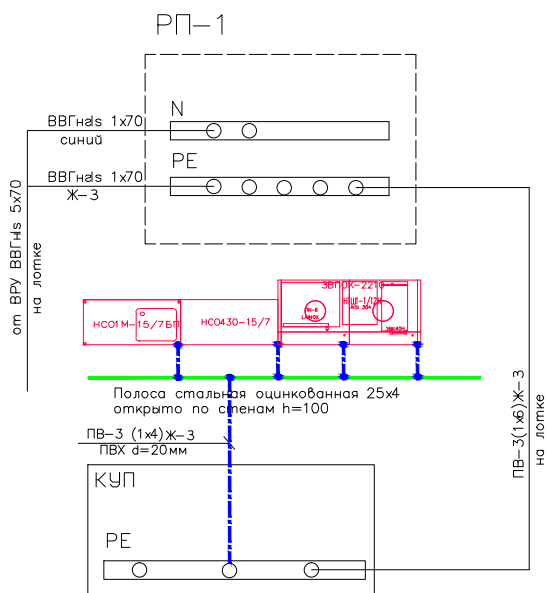

Шифр: М-09.15-30М					30М1
Электроосвещение потребителей столовой холла и помещений первого этажа офиса АО «Атомэнергоспецпроект» по адресу: г. Москва ул. Бауманская д.1, стр.1					
Имя	Кол-во	Лист	Датум	Подпись	Дата
ТИП	Конфигурация	С.А.	12.07.16		
Разработчик	Королев И.В.		12.07.16		
Проверщик	Григорьев Н.А.		12.07.16		
Электроосвещение и электрооборудование					РД 18
Схема уравнивания потенциалов 1-го этажа					АО "УАЗ"