


Согласовано			


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

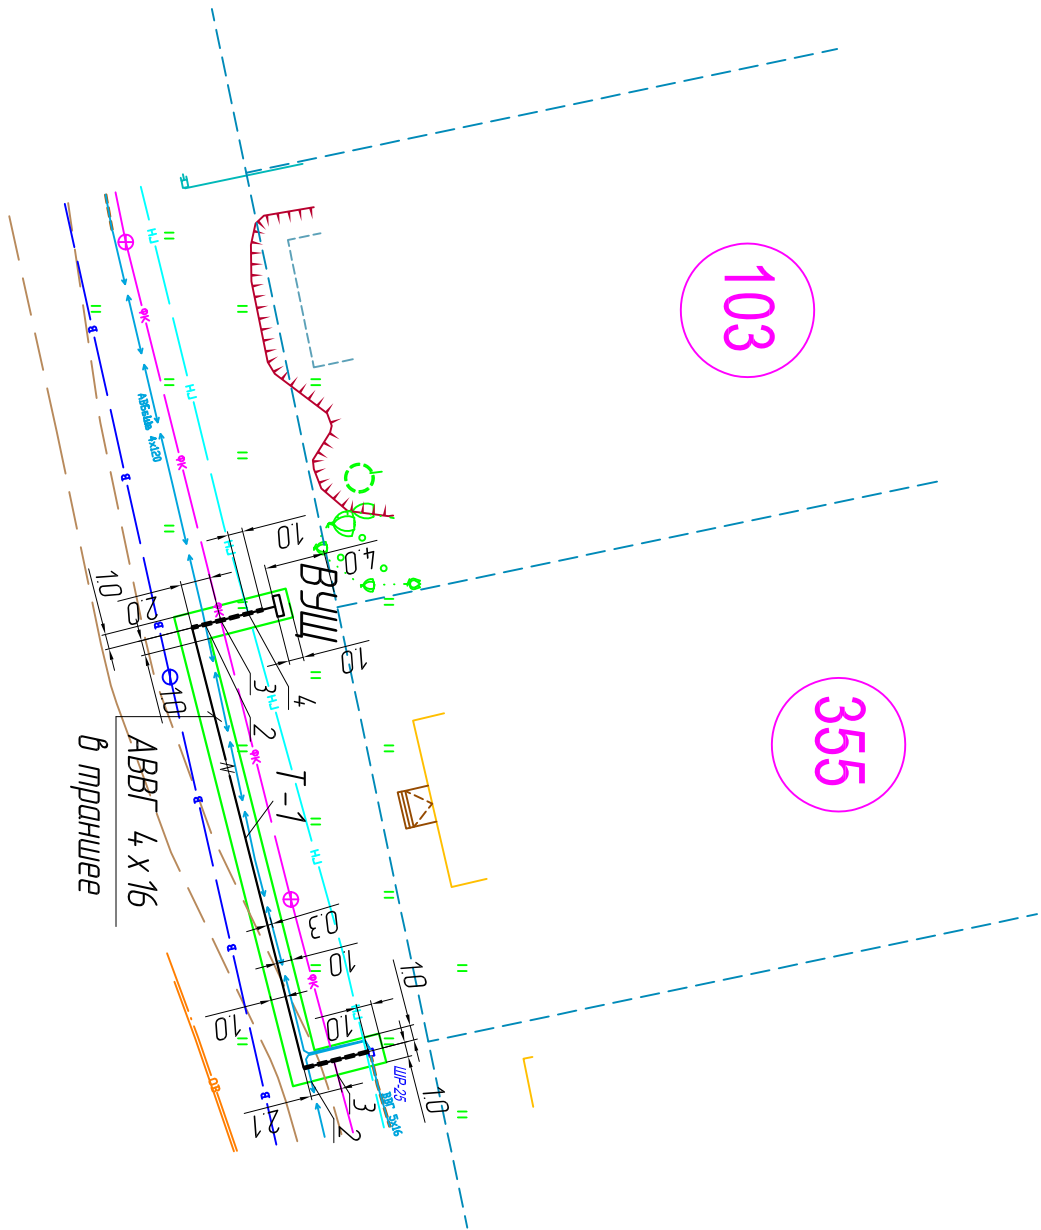

Условные обозначения

- проектные низковольтные распределительные сети
- граница востановливаемого объекта

При производстве земляных работ вызвать представителей всех заинтересованных организаций. В охранной зоне кабельных линий земляные работы производить вручную. Места пересечения с действующими кабелями предварительно опутурфить под надзором представителя ОАО "СЭСК". Обеспечить сохранность и физическую защиту существующих кабелей. Работы производить согласно ПУЭ.

						19/14-01-ГП
Изм.	Кол	Лист	№ док	Подпись	Дата	Нижегородская область, г. Саров ОАО "Саровская Энергосетевая Компания"
Разработчик	Рисован			<i>В. Савицкий</i>		
Н. контр.	Кузнецов			<i>[Signature]</i>		
ГИП	Кузнецов			<i>[Signature]</i>		
Реконструкция объекта: "Низковольтная распределительная сеть ТП-225" на участке от ЩР-25 до ВЩ жилого дома ТИЗ-1, уч. №103						
Ситуационный план.						
						
Саровское Электро Монтажное Управление						