ПЛАН НА ОТМ.9,600 И 7,200. (2-й этаж Блок Б, 3-й этаж Блок А)

ПЛАН НА ОТМ. 9,600. (3-й этаж Блок А)

ПЛАН НА ОТМ. 7,200. (2-й этаж Блок Б)

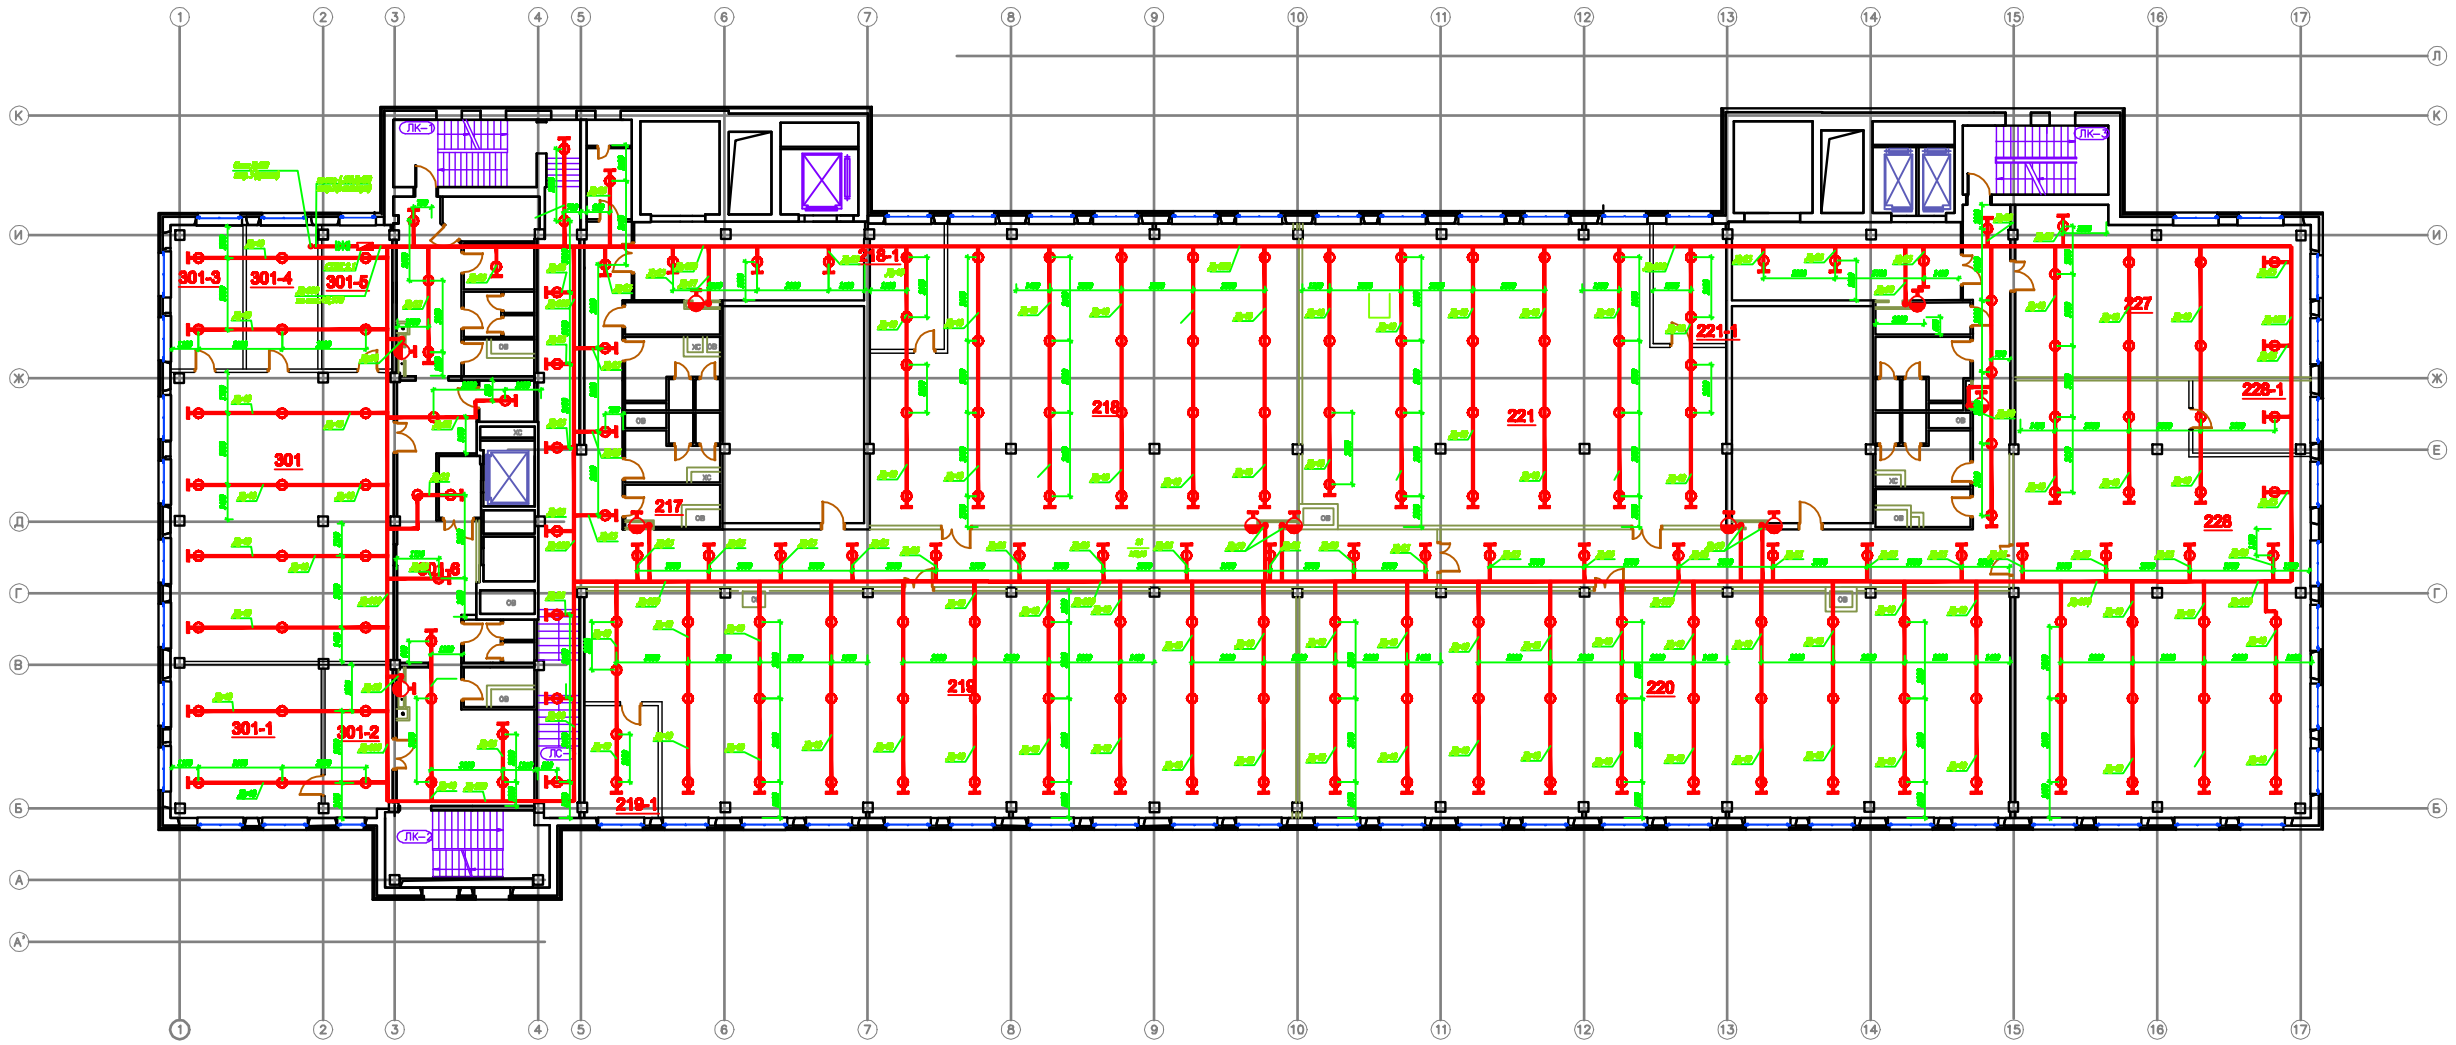

Примечания:

1. Данный лист разработан на основании чертежей, предоставленных заказчиком.
2. Ограничен установить рабочий шаг. Расстояние от рабочих отрицательного ограничения до плоскости перекрытия должно находиться в пределах 0,05-0,4м.
3. Отметки трубопроводов уточняются при производстве монтажных работ.
4. Монтаж трубопроводов автоматических установок пожаротушения всего нового монтажа выполнения.
5. В помещениях электрощитовых и шкафа СС предусмотреть самозарабатывающие модули пожарного пожаротушения.

						ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ		ИД.АИТ.12-011
						Объект: Административное здание по адресу: Г. Москва, Лобелевская наб., д.8, стр. 1		
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Автоматическая установка пожаротушения	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Водяной					ИД	11	23
Проверил		Скатинский							
ГИП		Понятовский				Шкала: 9,600 и 7,200	ООО "ИСК ТЕКТОН"		
						Разведка автоматического пожаротушения			

Формат А1х3