

Изм. № подл. 258003.3

Подп. и дата 20.08.13

Взам. инв. №

Инд. № докл.

Подп. и дата

Справ. № 913148 4.1

Пред. подмен

913148.01.003


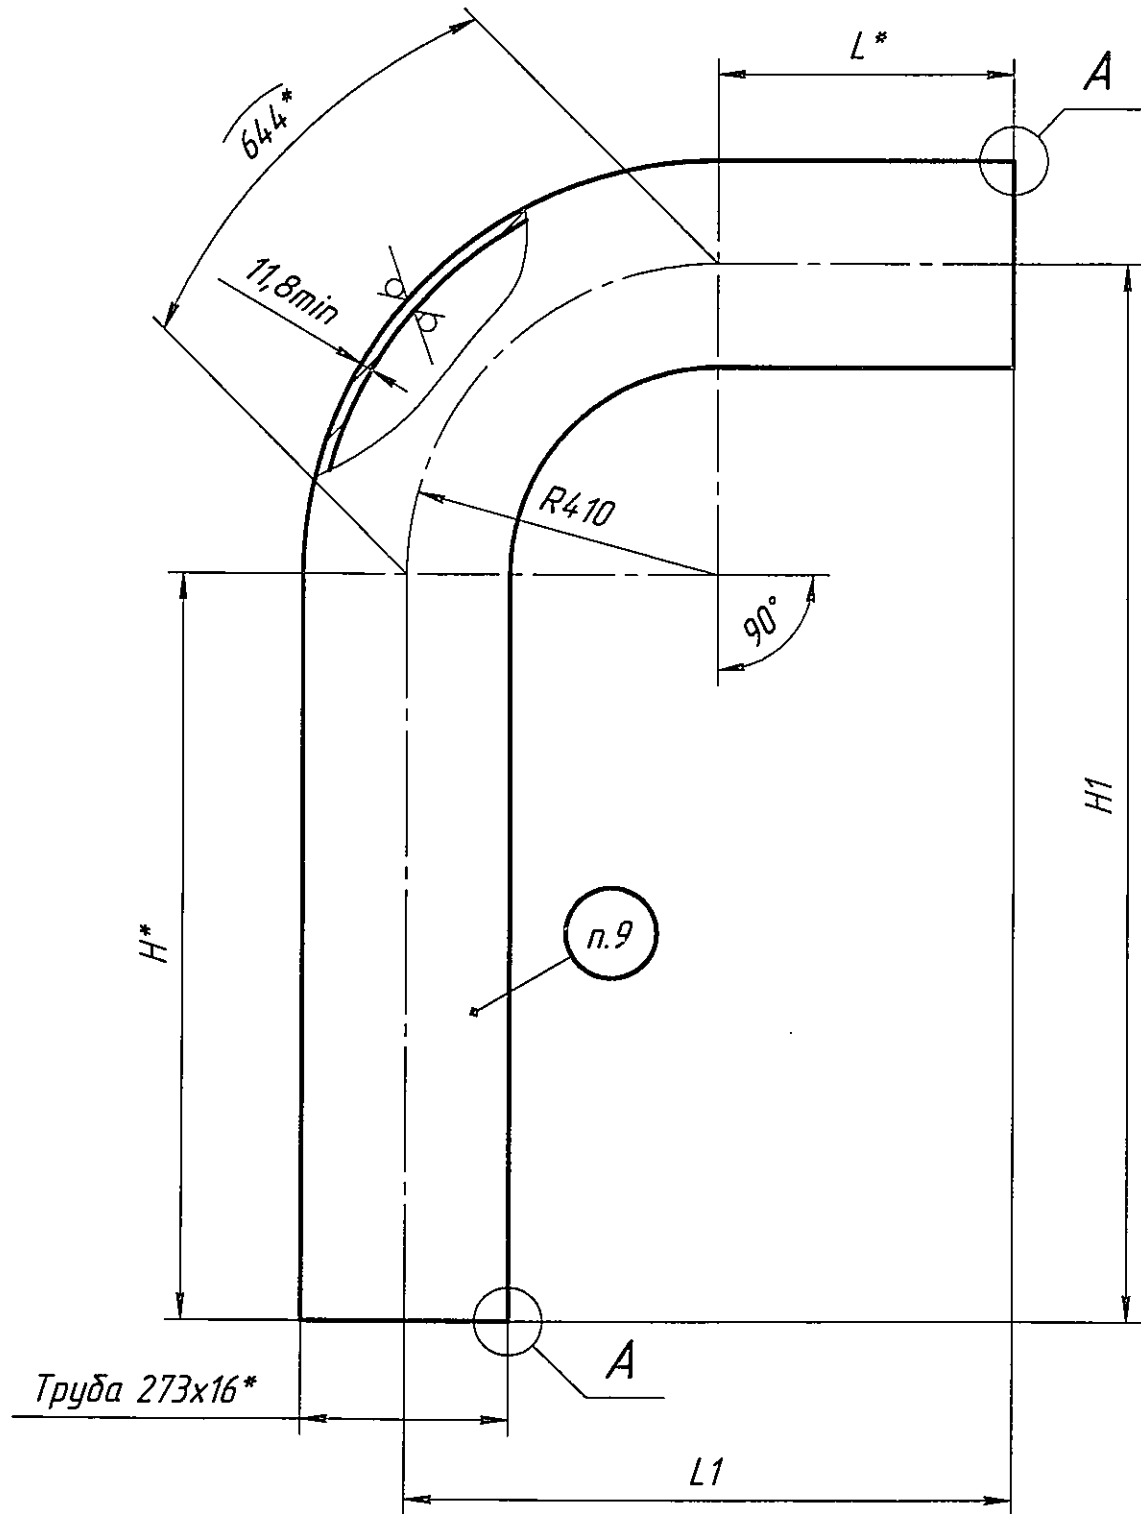


Таблица 1 Размеры в миллиметрах

Обозначение	L	H	L1		H1		Развернутая длина по средней линии	Масса, кг	Код KKS	Поз. по перечню составных частей
			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.				
91.3148.01.003	60	1512	470	±3	1922	±4	2216	222,8	4LCS52BR002MR001	31
-01	90	3440	500		3850		4174	421,4	4LCS51BR002MR002	14
-02	890	4360	1300	±4	4770	±5	5894	595,8	4LCS52BR002MR004	34
-03	1235	2940	1645		3350		4819	486,8	4LCS52BR002MR005	35

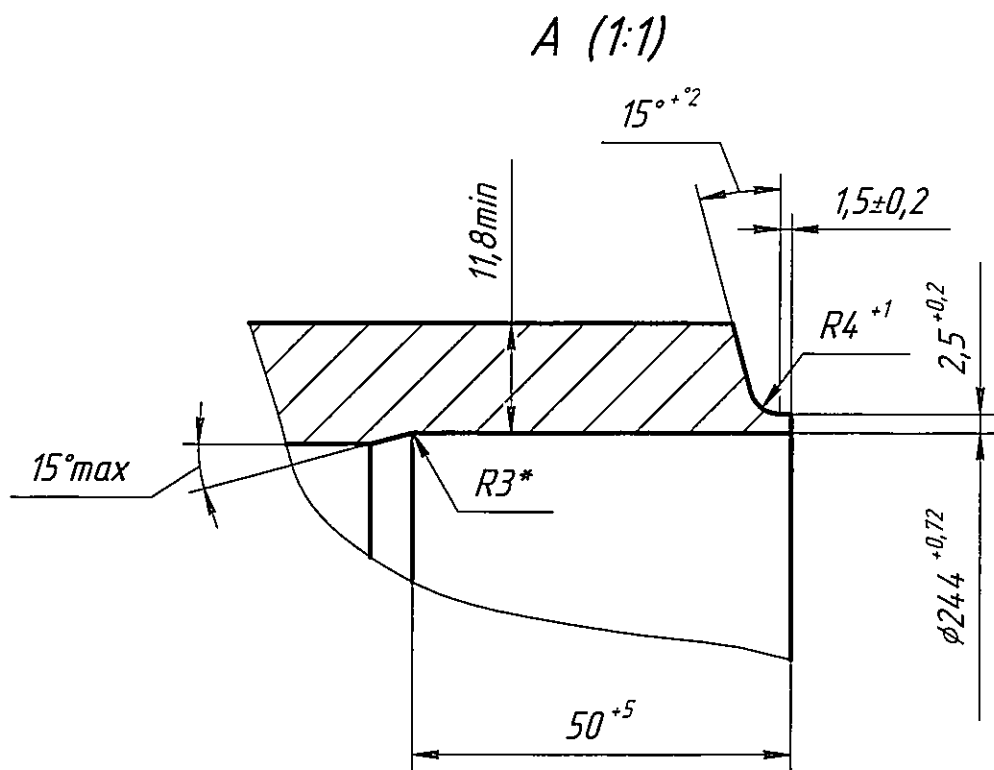

- *Размеры для справок.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: ±IT14/2.
- Развернутая длина дана без учета технологического припуска.
- Чертеж разработан на основании 30 ОСТ 24.125.34-89.
- Требования к изготовлению и исходному материалу по 91.3148 ТТ.
- Гибку трубы провести на станке с нагревом ТВЧ. После гибки отвод термообработать по технологии предприятия-изготовителя.
- После термообработки провести:
 - контроль качества основного материала, указанный в 91.3148 ТТ;
 - очистку внутренней и наружной поверхностей.
- Овальность гнутого участка отвода не должна быть более 7 %.
- Маркировать и клеймить ударным способом шрифтом 4 по ГОСТ 26.020-80: обозначение, марку материала, номер трубы (при наличии в сертификате), номер плавки (при наличии в сертификате), номер партии (при наличии в сертификате), код KKS, номер позиции по перечню составных частей задания заводу - "Поз. №...", клеймо ОТК.

91.3148.01.003									
Отвод									
Труба Г 273x16 20 ТУ 14-3Р-55-2001									
ИК "ЗИОМАР"									
Копировал Формат А4x3									

Согласовано					Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Отдел	Фамилия	Подп.	Дата	Разраб.	Легконогих	Михайлов	1.09.13	
ОГТ	Кузичкин	10.08.13	09.13	Проб.	Лазарев	10.08.13	10.08.13	
ОГМет	Никитин	09.13	09.13	Т.контр.	Романов	09.13	09.13	
ЦЛНМК	Легконогих	09.13	09.13	Нач.отд.	Лазарев	09.13	09.13	
				Н.контр.	Бондаренко	09.13	09.13	
				Утв.				