
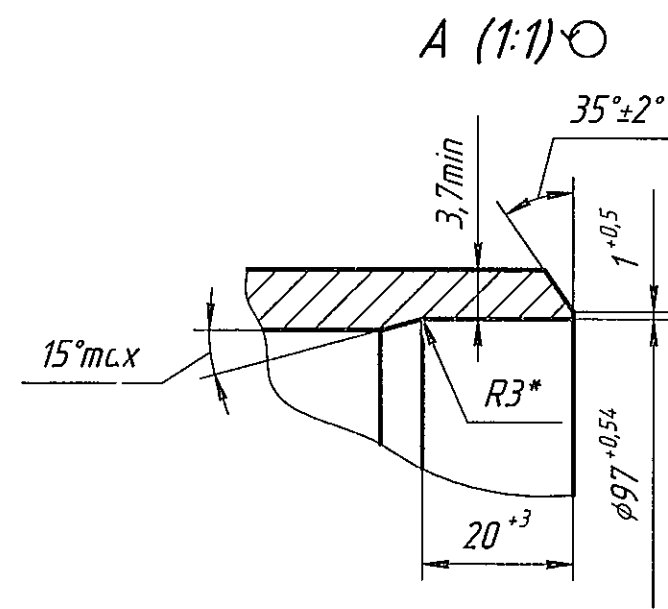


Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.
338095.3	25.09.13				913148 ч1	913148 ч1

913148.01.006

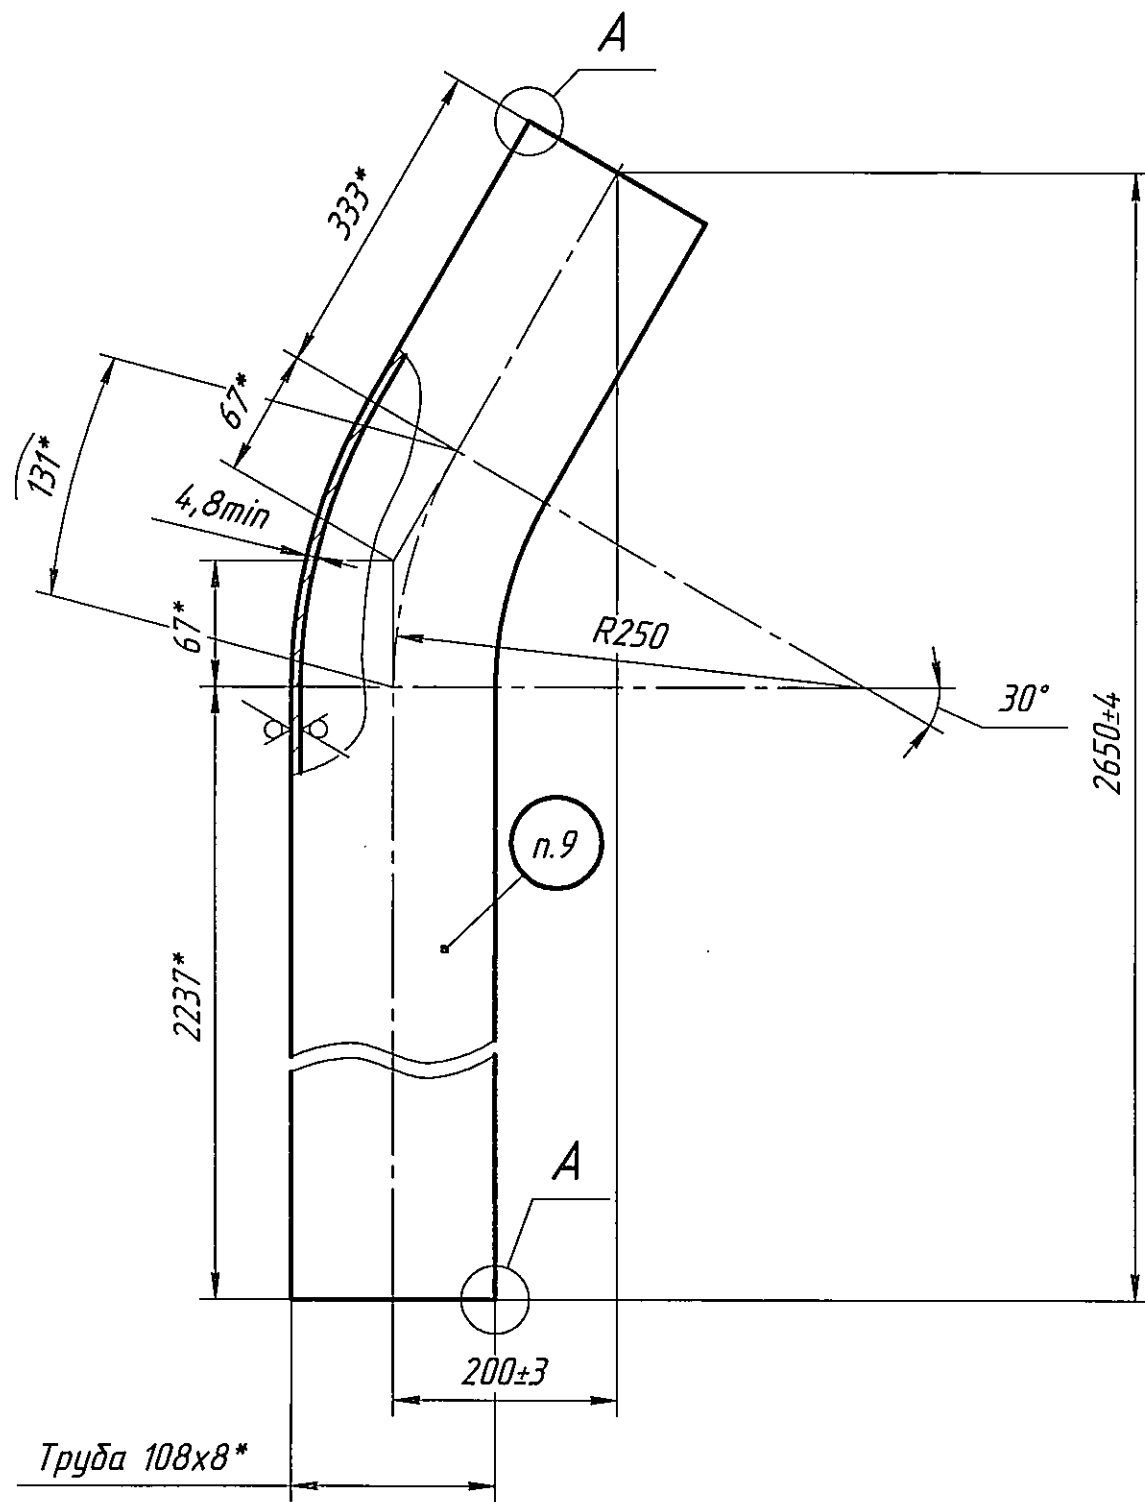

√ Ra 12,5 (✓)

- *Размеры для справок.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: ±IT14/2.
- Развернутая длина по средней линии - 2701 мм (без учета технологического припуска).
- Чертеж разработан на основании 52 ОСТ 24.125.34-89.
- Требования к изготовлению и исходному материалу по 91.3148 ТТ.
- Гибку трубы провести на станке с нагревом ТВЧ. После гибки отвод термообработать по технологии предприятия-изготовителя.
- После термообработки провести:
 - контроль качества основного материала, указанный в 91.3148 ТТ;
 - очистку внутренней и наружной поверхностей.
- Овальность гнутого участка отвода не должна быть более 7 %.
- Маркировать и клеймить ударным способом шрифтом 4 по ГОСТ 26.020-80: обозначение, марку материала, номер плавки (при наличии в сертификате), номер партии (при наличии в сертификате), код KKS, номер позиции по перечню составных частей задания заводу - "Поз. № 48", клеймо ОТК.

4LCS55BR001MR009

						91.3148.01.006					
						Отвод	Лист		Масса	Масштаб	
							И		53	1:4	
							Лист		Листов 1		
							Труба Г 108x8 20 ТУ 14-3Р-55-2001		ИК "ЗИОМАР"		
Согласовано						Изм.	Лист	№ докум.		Подп.	Дата
Отдел	Фамилия	Подп.	Дата	Разр.д.	Рублевская	Минин	1.09.13				
ОГТ	Кузичкин	ИИ	01.09	Пров.	Легконогих	ИИ	01.09.13				
ОГМет	Никитин	ИИ	02.09	Т.коп.тр.	Романов	ИИ	02.09.13				
ЦЛНМК	Легконогих	ИИ	02.09	Нач.с.м.д.	Лазарев	ИИ	02.09.13				
				Н.коп.тр.	Бондаренко	ИИ	18.09.13				
				Утв.							

Согласовано						Изм./лист	№ докум.	Подп.	Дата
Отдел	Фамилия	Подп.	Дата	Разр.д.	Рудневская	Минин	1.09.13		
ОГТ	Кузичкин	ИИ	07.13	Пров.	Легконогих	Сол	4.09.13		
ОГМет	Никитин	ИИ	09.13	Т.коп.тр.	Романов	ИИ	29.09.13		
ЦЛНМК	Легконогих	ИИ	09.13	Нач.стд.	Лазарев	ИИ	09.13		
				Н.коп.тр.	Бондаренко	ИИ	10.09.13		
				Утв.					