


227-225P2-ЭМИ1-003.000СБ

Вид спереди
Дверь не показана

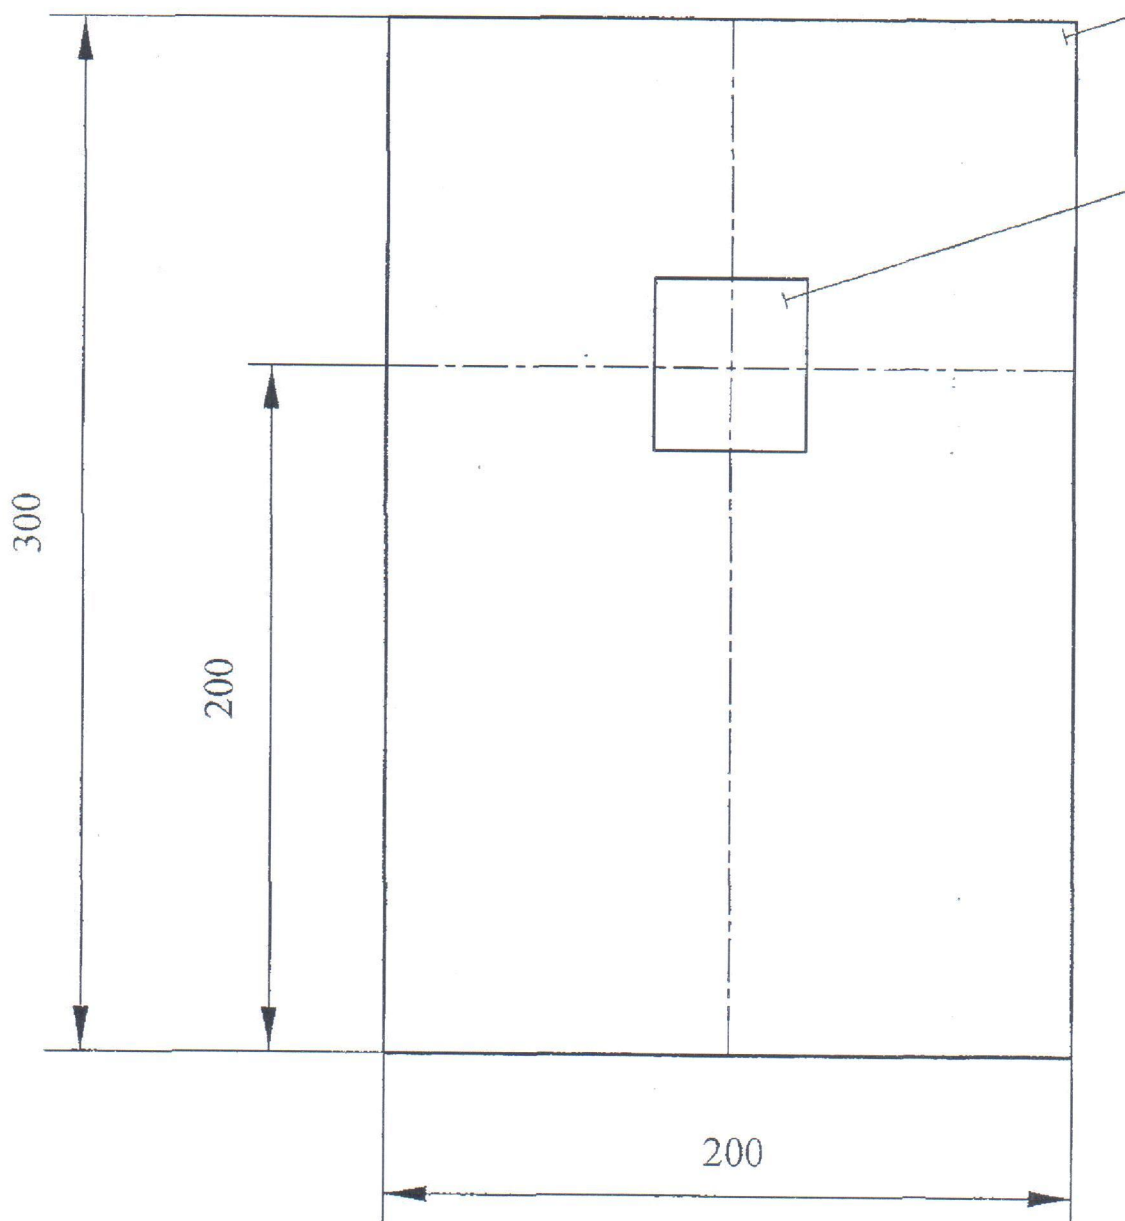


Дябрь

1, 2

6, 8, 9,
10, 11, 12

7


3, 4, 5

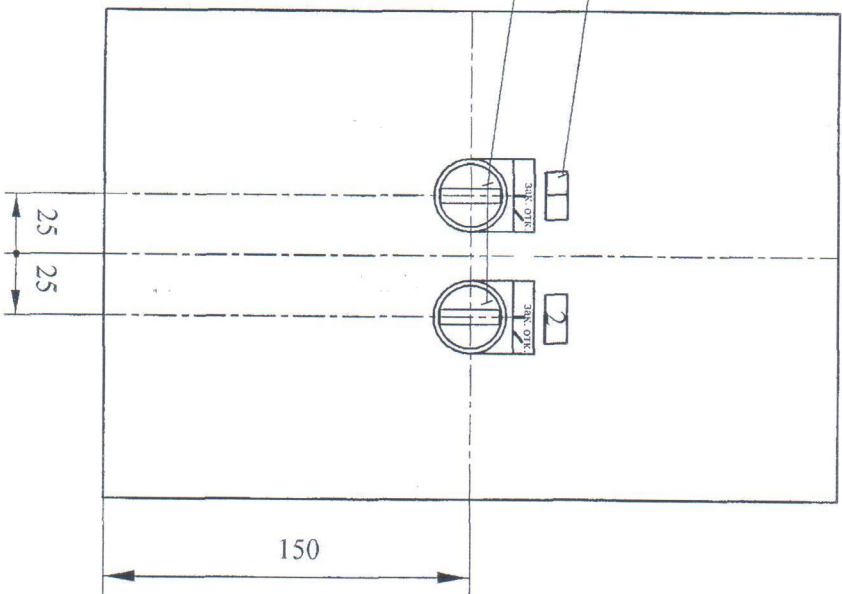

Ціт ПМ/К9		Літ.	Маса	Мястак
(ПМ/К10, ПМ/К11, ПМ/К13)				1:2
Сборочный чертёж		Лист	Листов 1	

227-225P2-ЭМИ-003.000Э4

Дверь (вид со стороны монтажа)

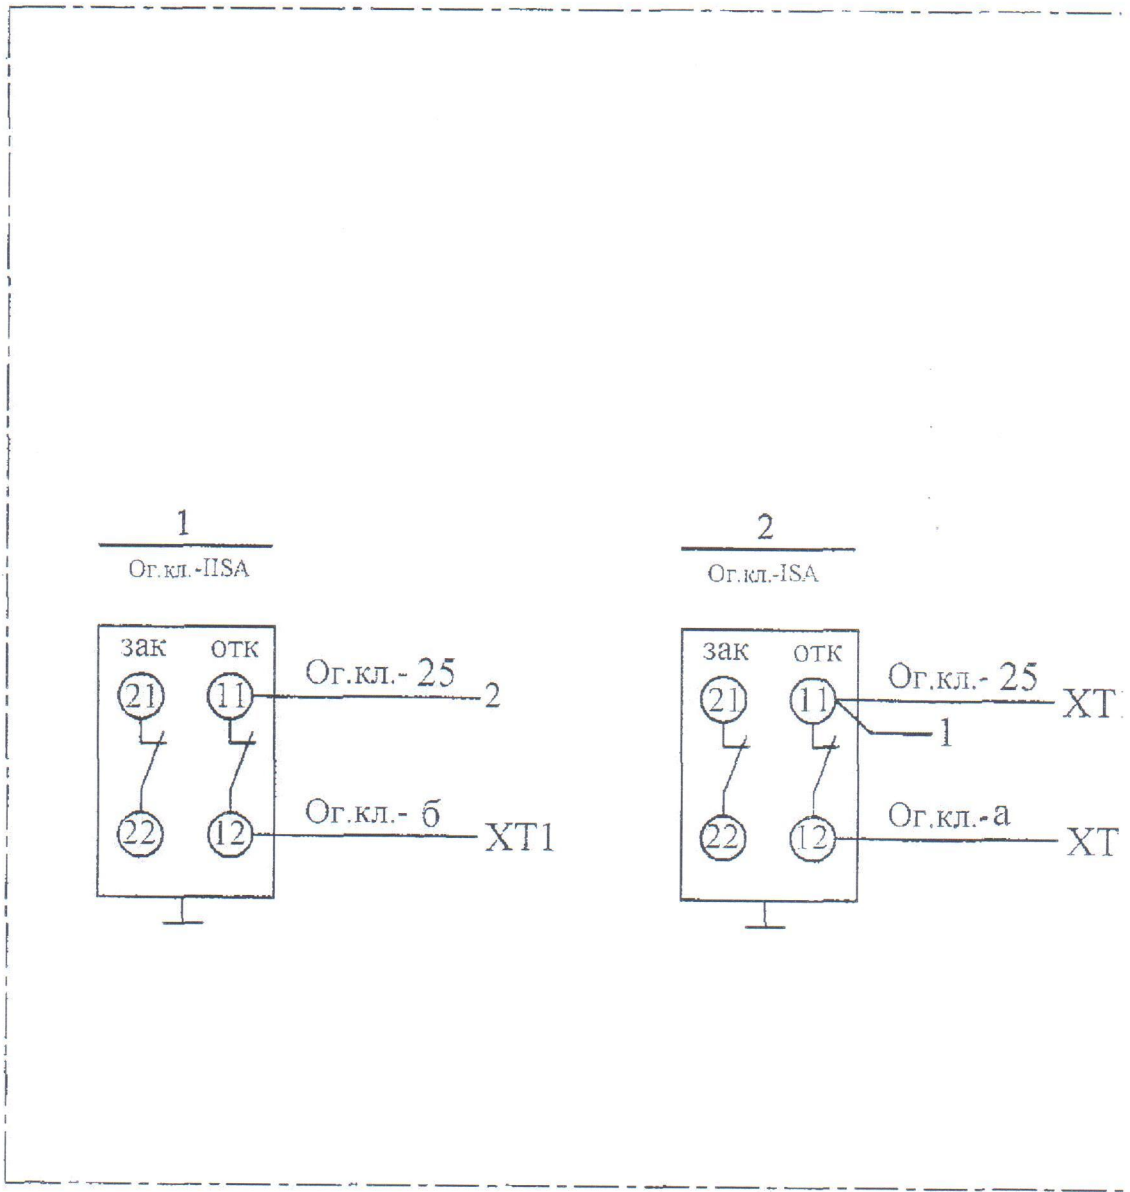

Задняя стенка

ХТІ

Ор.кл.-25

Ор.кл.-а

Ор.кл.-б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ХТН

N

N

ХТРЕ

РЕ

РЕ

индекс щита марке- ровка провода				
	ЩМУК9	ЩМУК10	ЩМУК11	ЩМУК13
ISA	OK9SA	OK10SA	OK12SA	OK17SA
a	29	39	37	47
IISA	OK19SA	OK11SA	OK16SA	OK18SA
б	31	35	39	49

Монтаж щита выполнить проводом марки ПВЗ сеч. 0,75 мм.²

Щит ЩМУК9
(ЩМУК10, ЩМУК11, ЩМУК13)
Схема электрическая соединений

Лит.


Масса

Масштаб

Лист


Листов 1

Задня стенка

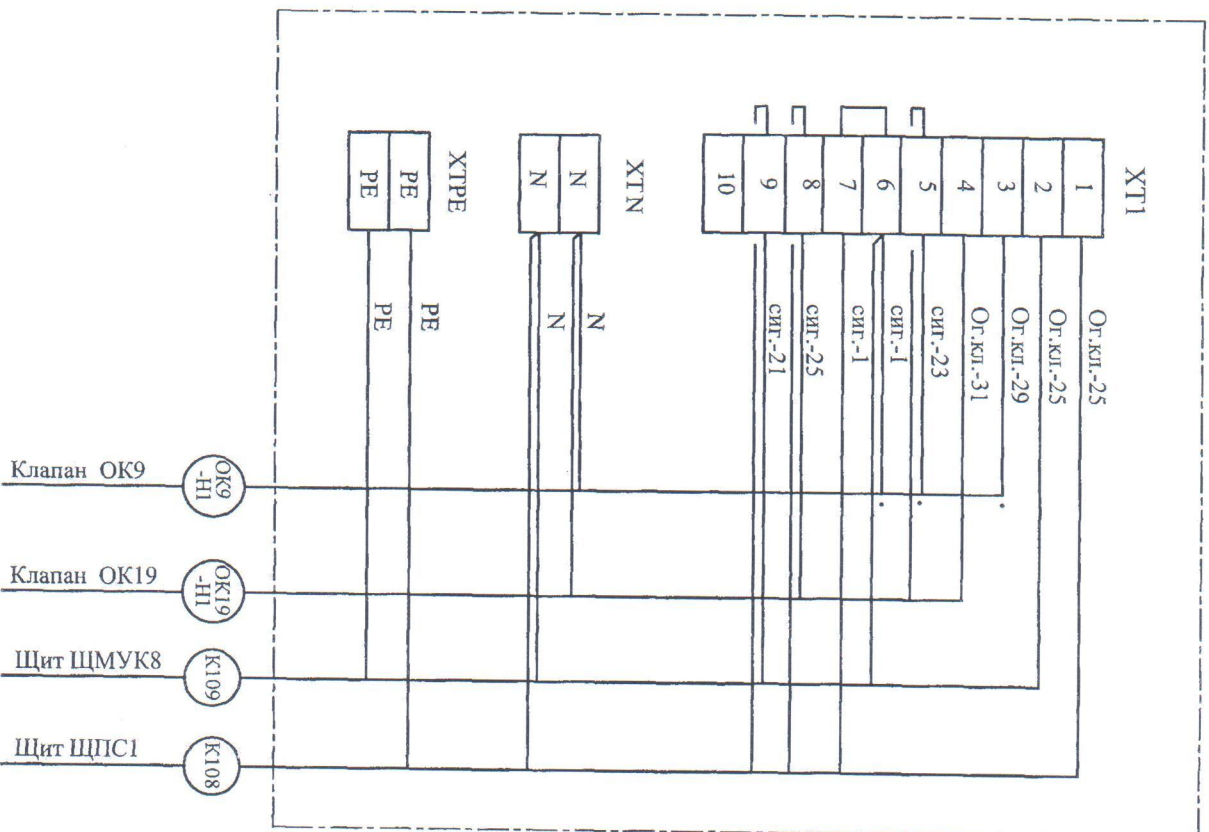


Щит ЩМУК9. Схема подключения	Стация	Лист	Листов
	Р	8	

Задня стінка

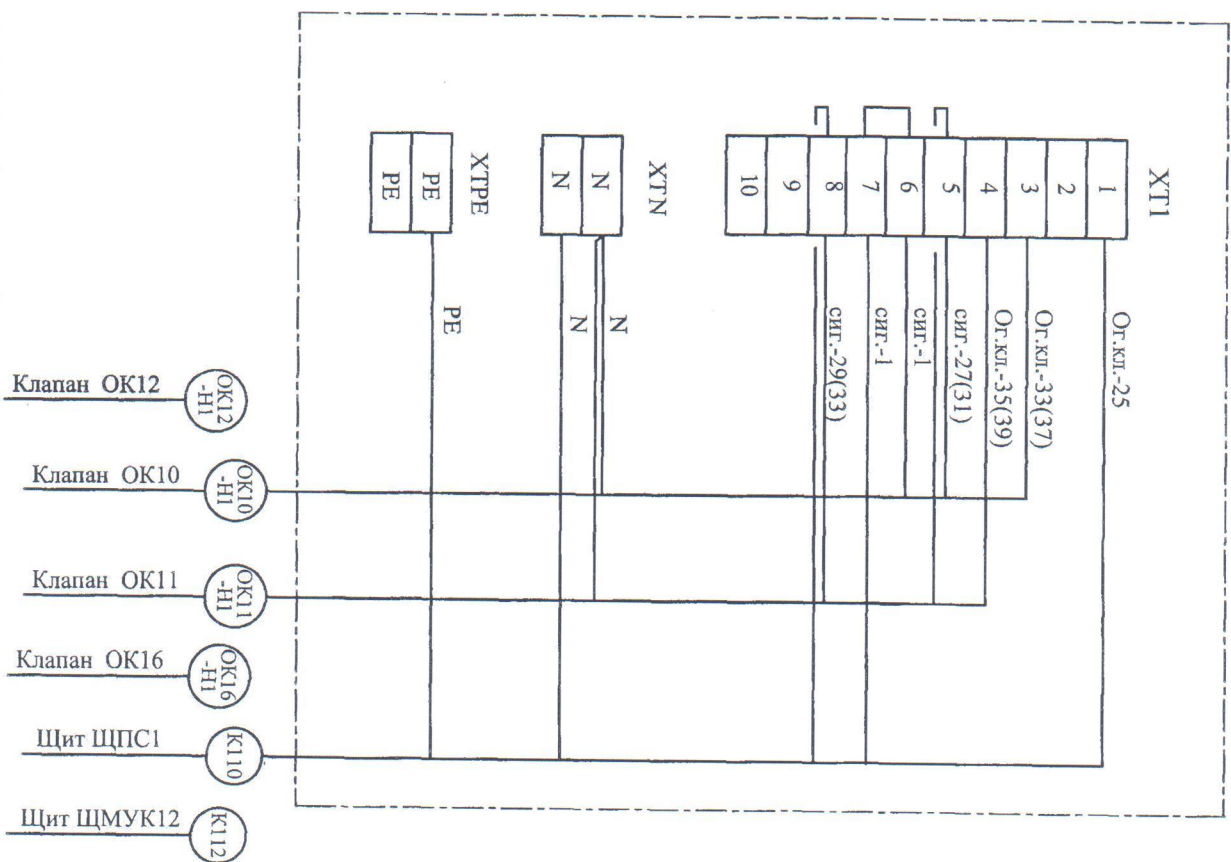

Щит ЩМУК10 (ЩМУК11).		
Схема підключення		
Статия	Лист	Листов
P	9	

Задняя стенка

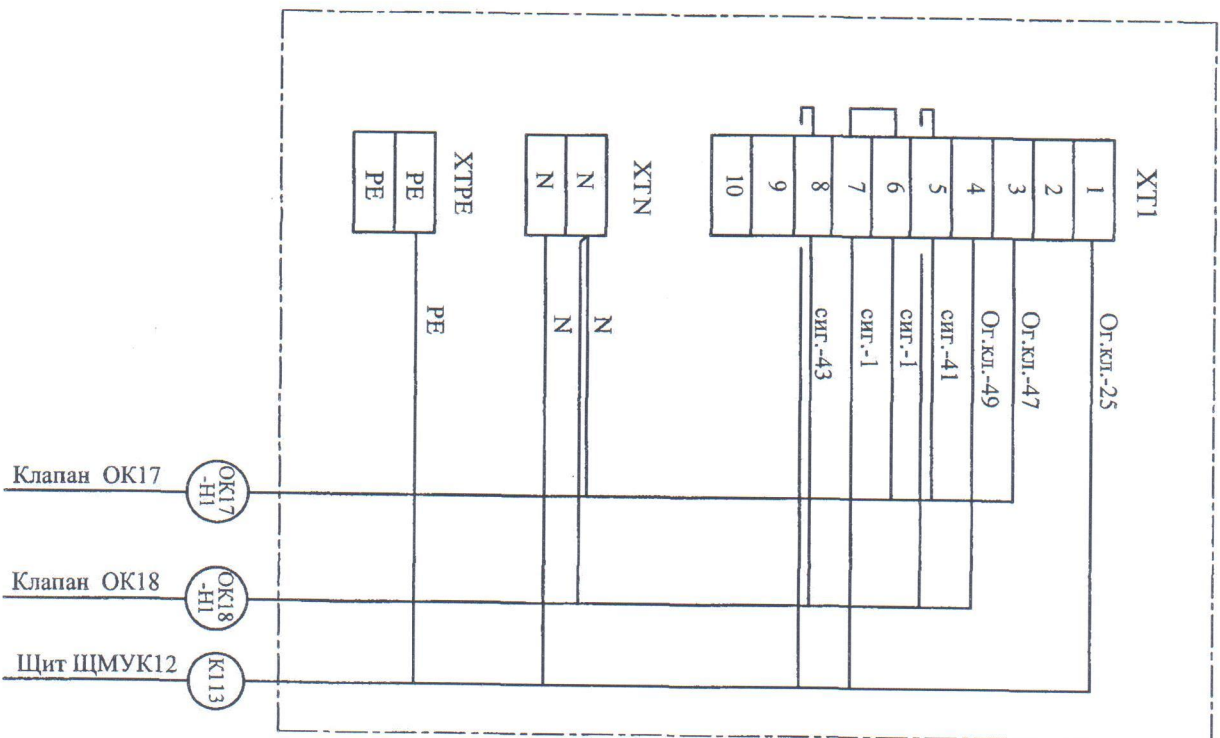

Щит ЩМУК13.		
Схема подключения		
Стадия	Лист	Листов
P	11	

[illegible]

3. 598

формат	зона	поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание	
				<u>Документация</u>			
*			227-225P2-ЭМИ1-003.000СБ	Сборочный чертеж		*А4х3	
*			227-225P2-ЭМИ1-003.000Э4	Схема электрическая		*А4х3	
				соединений			
*			227-225P2-ЭМИ1-003.000ТБ	Таблица надписей		*А4	
				<u>Стандартные изделия</u>			
		1		Бокс SR 3215	1		
				300х200х150			
		2		Кронштейны для	4		
				крепления к стене АА1206			
			Щит ЩМУК9 (ЩМУК10,ЩМУК11,ЩМУК13)		Лит.	Лист	Листов
						1	3

формат	зона	позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Прочие изделия		
		3	SA	Переключатель	2	ISFA 619 200
				C2SS1-10B-02		R3056
		4		Держатель шильдиков	1	ISFA 616 920 R8120
		5		Шильдик	1	ISFA 616 920 R8121
		6		DIN рейка ED 2	1	39382
		7		Чистые наклейки BS	2	GH S200 1946
						R0001
		8	XT1	Стандартная клемма	10	ISNA 115 486
				MA2.5/5		R0300
		9		Торцевой фиксатор	2	ISNA 206 351
				BAM2		R1600
		10		Торцевой изолятор	1	ISNA 118 368
				FEM6		R1600
						Лист
						2

[illegible]