
Принципиальная схема размещения оборудования, пенопроводов и креплений на резервуарах хранения нефтепродуктов Е1, Е2

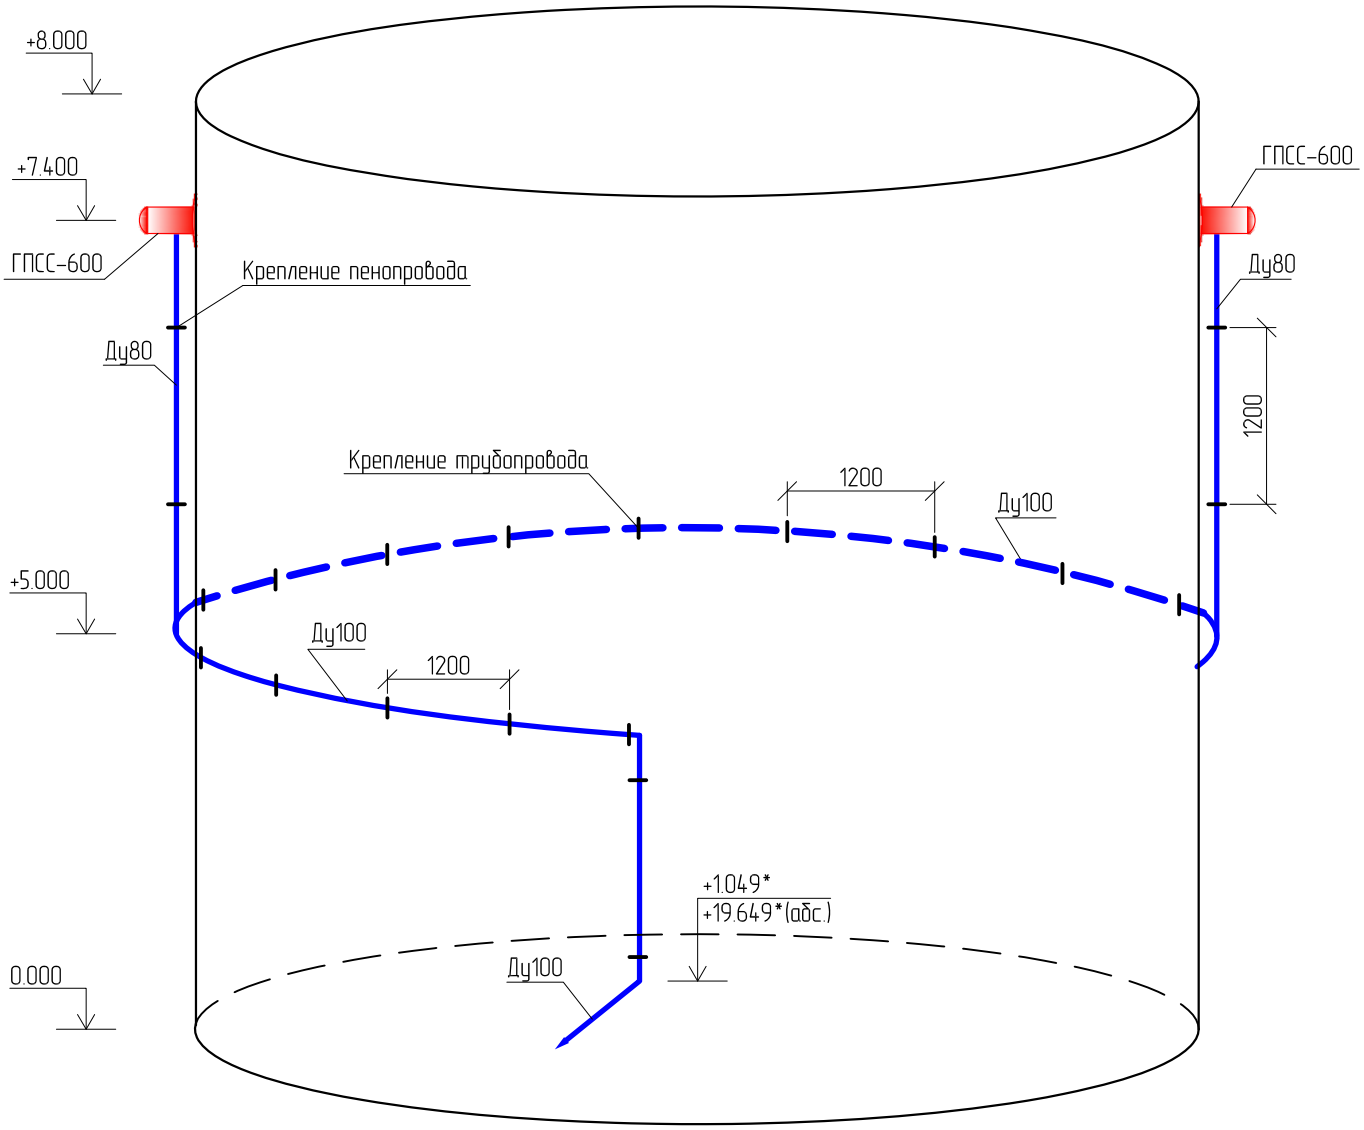

Примечания:

1. Размеры и отметки со знаком "*" уточнить при монтаже.
2. Шаг креплений трубопроводов не более 1200 мм.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	П1204.РП-0-ПТ.ТЗ-002	Лист 3

Формат А4

Дата | Подпись | Фамилия | Должность | Взамен инв.N | Подпись и дата | Инв.N подл.