

Схема принципиальная размещения креплений подводящего трубопровода водяного охлаждения на резервуарах Е1, Е2

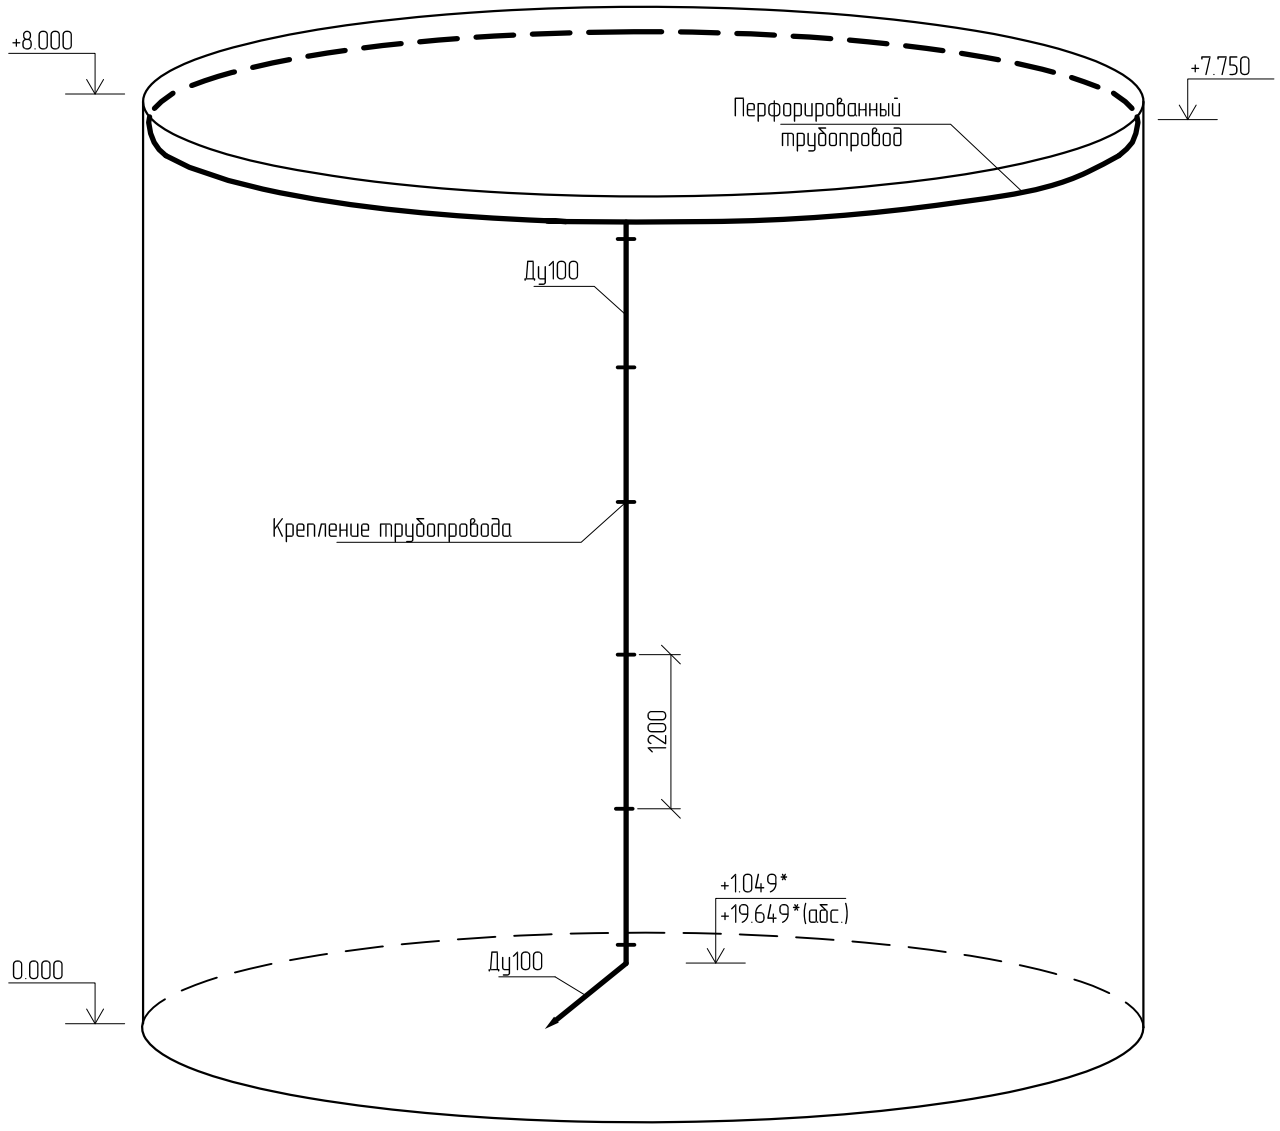

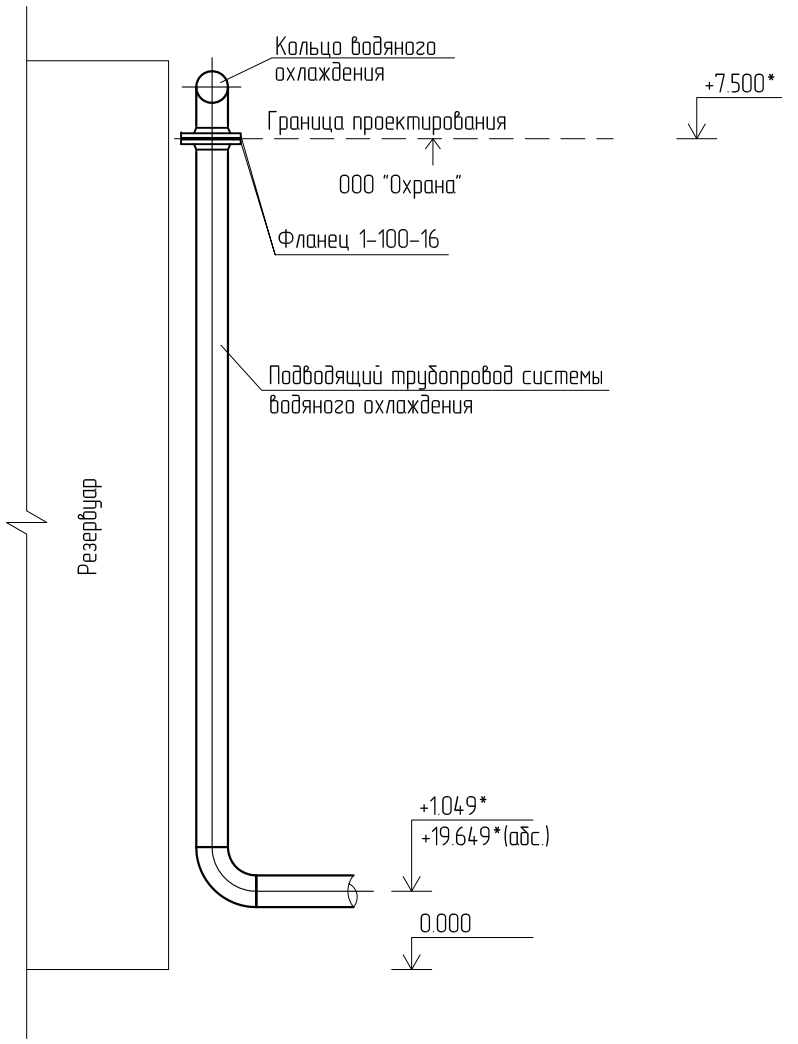

Примечания:

1. Шаг креплений трубопроводов не более 1200 мм.
2. Размеры и отметки со знаком "*" уточнить при монтаже.

Согласовано

Должность	Фамилия	Подпись	Дата

Инв.N подл.	Подпись и дата	Взамен инв.N

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	П1204.РП-О-ПТ.ТЗ-003	Лист 2

Формат А3