

Инв. № подл. 252894.1

Подп. и дата 28.09.13

Взам. инв. № 81.09.13

Инв. № докл.


Подп. и дата

Справ. № 91.3108 ч.1


Перв. примен. 91.3108 ч.1

91.3108.01.026


$\sqrt{Ra\ 6,3\ (\checkmark)}$

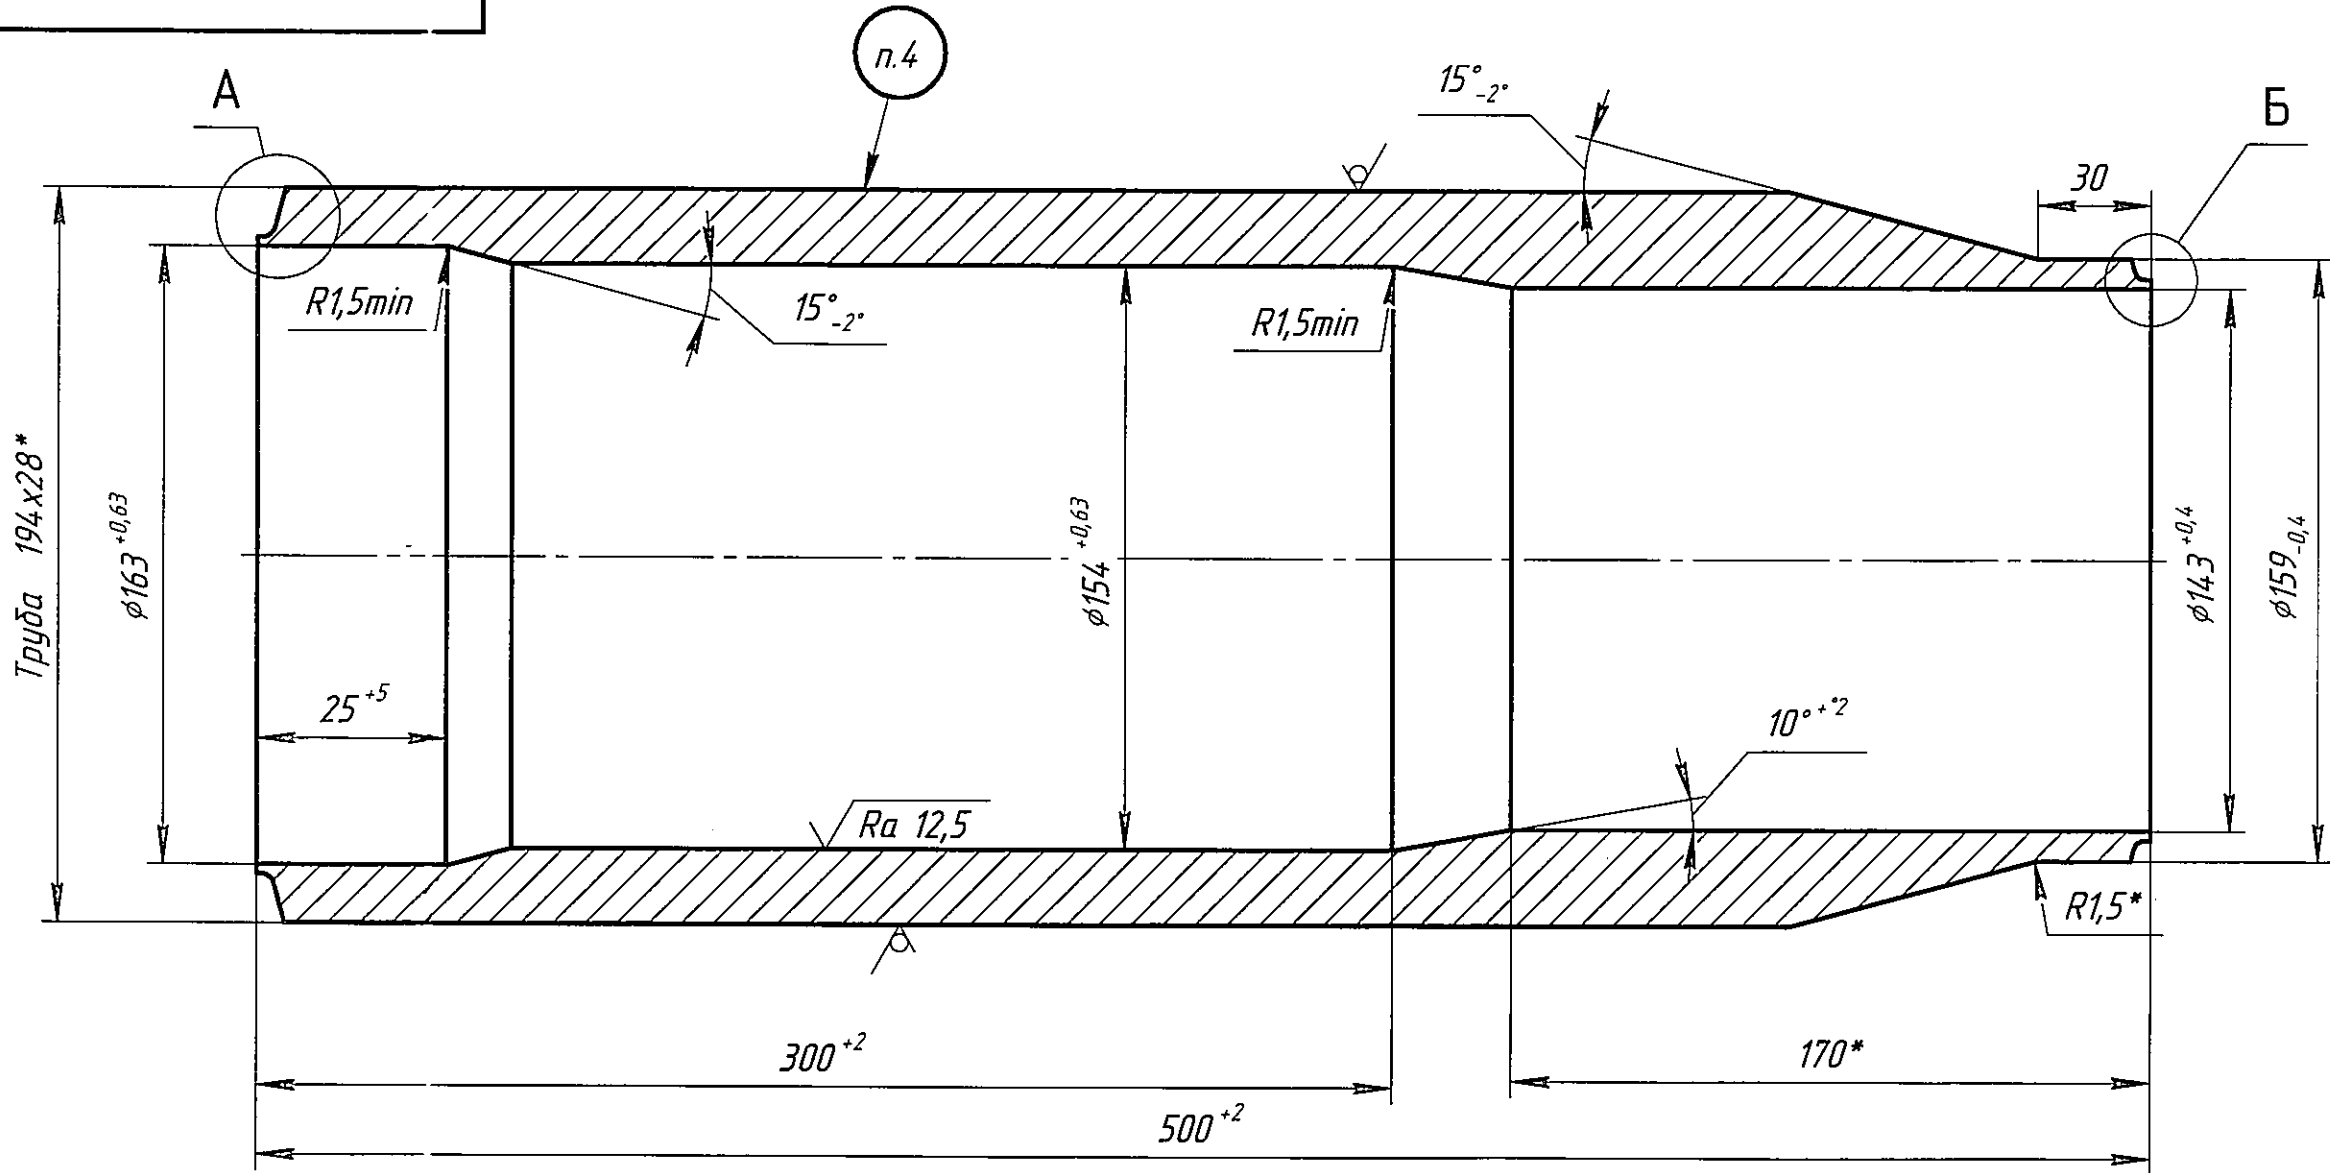

А(1:1)

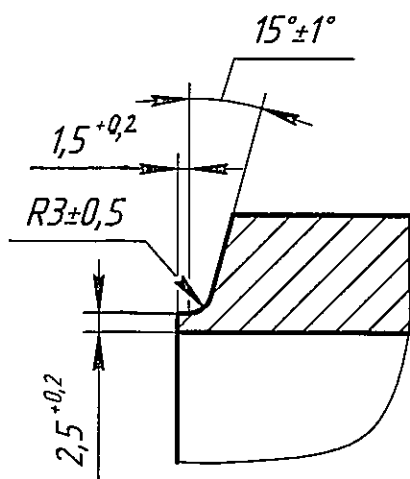

Б(1:1)

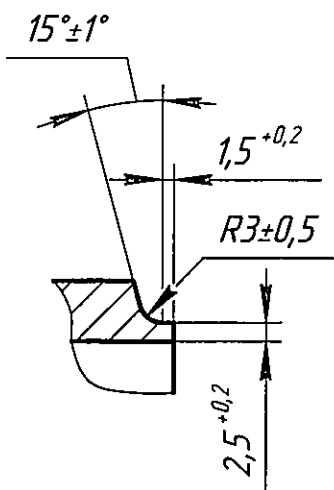

- \*Размеры для справок.
- Допуск перпендикулярности обработанных под сварку торцов относительно наружной поверхности трубы - 1 мм.
- Требования к изготовлению и исходному материалу по 91.3108ТТ.
- Маркировать и клеймить ударным способом шрифтом 4 по ГОСТ 26.020-80: порядковый номер, обозначение, код KKS марку материала, номер плавки (по сертификату), номер партии (при наличии в сертификате), клеймо ОТК.

4MAL20BR001MR01		
91.3108.01.026		
Блок	Лист	Масса
	И	4,15
Труба Г 194х28 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001	Листов	Масштаб
	1	1:2
ИК"ЗИОМАР"		

Согласовано				Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Отдел	Фамилия	Подп.	Дата	Разраб.	Козлачкова	ИЗ	09.2013	
ЦНМКС	Легискожи	09.13		Пров.	Щукин	09.2013		
				Т.контр.	Романов	01.09.13		
				Нач.отд.	Лазарев	08.09.13		
				Н.контр.	Бондаренко	08.09.13		
				Утв.				