


Межпанельные соединения Interpanel connection	1	2	3	
Схемы панелей Schemes of panels				
Тип панели Panel type	B1 - ВРУ-1-11-10УХЛ4	P1 - ВРУ-1АВ-47-00УХЛ4	ПГВ-Р2 - ВРУ-1АВ-47-00УХЛ4	
Номера линии Line number	бдог N1	бдог N2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
Номинальный ток, А Rated current, A	250	250	250 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	
Ток : -плавкой вставки, А -уставки автоматич. выкл. А Current of: -fuse strip, A -automatic shut-off unit, A	200	200	160 50 63 16 63 40 40 80 80 40 50 50 25 32 32 16 16 16 32 16	
Тип и технические данные счетчика Type and characteristics of counter device	СЕ303 кл.1 5-7,5А	СЕ303 кл.1 5-7,5А	—	
Тип и технические данные трансформаторов тока Type and characteristics of current transformers	T-0,66-5-1 200/5	T-0,66-5-1 200/5	—	
Адрес завода-изготовителя Address of producer factory	355012 г.Ставрополь, ул.Добролюбова,26 355012 Stavropol, Dobrolyubova str., 26	Завод электротехнических изделий "Ставропольский" "Stavropol'sky" electrical products plant	телефон: (865-2)-23-67-55, факс: 23-44-31 tel: (865-2)-23-67-55, fax: 23-44-31	

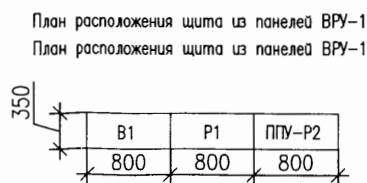

АО "НИАЭП"  
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.  
Инв. № 59444610

В01	-	-	-	-
Изм.	Коп.	Лист	№ док.	Дата
Rev.	Q-ty	Sheet	Doc. No	Date
of pat				

Данный чертеж  
не подлежит размножению  
или передаче другим  
организациям и лицам  
без согласия  
АО "НИАЭП"

This drawing shall not be fully  
or partially reprinted, copied  
and distributed  
without permission of  
JSC NIAEP

258-13-0001.1-EO.OL			
АЭС "РУППУР" СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ БАЗА ROOPPUR NPP CONSTRUCTION AND ERECTION BASE			
Инженерный корпус (офис генподрядчика, вкл. здравпункт) Engineering building (EPC Contractor's office, including first-aid post)	Стадия	Лист	Листов
	Phase	Sheet	Sheets
	W	1	-
Лист опросный для заказа ВРУ. Questionnaire for ordering electrical distribution panel (VRU).			