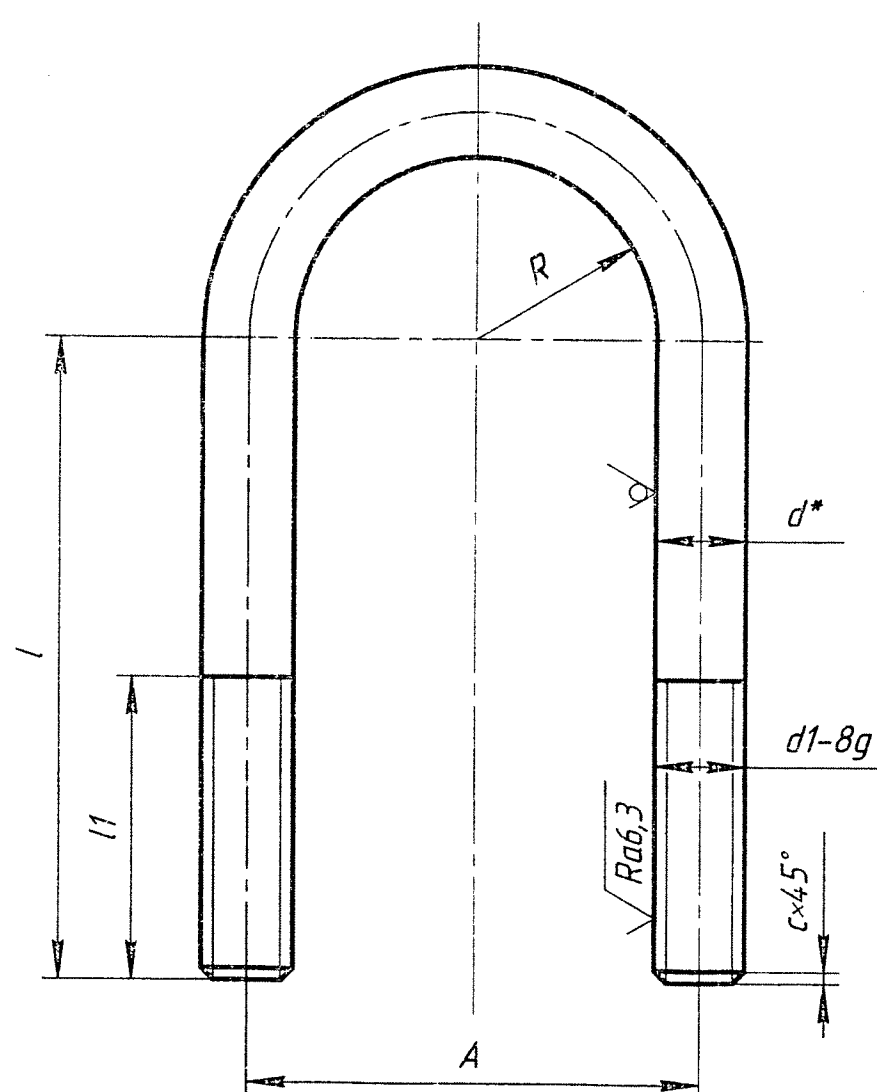


$\sqrt{Ra_{12,5}} (\checkmark)$ 

Обозначение Designation	Для трубопровода Dn For pipeline Dn	A		c	d	d1	l +4	l1 +3	R ±1	Развернутая длина Developed length	Обозначение по ГОСТ 108.343.01-80 Designation по ГОСТ 108.343.01-80	Материал Material	Масса, кг Mass, kg
		Номинал Nominal	Пред.откл. Max deviation										
91.2802.001	57	72	±0,8	1,6	12	M12	85	40	30	283	270СТ 108.343.01-80	В1-II-д ГОСТ 2590-2006 Кру2-35X-2-Т ГОСТ 4543-71	0,25
-01	76	96					90		42	331	550СТ 108.343.01-80		0,29
-02	108	122	100				55	392	300СТ 108.343.01-80	0,35			
-03		126	437	310СТ 108.343.01-80	0,69								
-04		128	58	401	570СТ 108.343.01-80	0,36							
-05		132		447	580СТ 108.343.01-80	0,71							
-06	159	178	81	540	340СТ 108.343.01-80	0,85							
-07		182		566	350СТ 108.343.01-80	1,40							
-08	530	560	268	1449	480СТ 108.343.01-80	5,14							
-09		572		1518	490СТ 108.343.01-80	12,13							

1. \*Размер для справок.  
Dimension for information.
2. Маркировать и клеить на бирке.  
Marking and stamping to be made on tag.

Собственность  
ИК "ЗИОМАР" "ЗИО-ПОДОЛЬСК"  
Запрещается копирование, передача  
третьему лицу и использование  
сведений в коммерческих целях  
без согласия собственника

Property of  
EC "ZIOMAR" "ZIO-PODOLSK"  
Copying, transfer to any third Party and  
usage of information for commercial  
purposes are prohibited until the proprietors  
give their consent

Property of  
EC "ZIOMAR" "ZIO-PODOLSK"  
Copying, transfer to any third Party and  
usage of information for commercial  
purposes are prohibited until the proprietors  
give their consent

[illegible]

Формат A2 Size

3. Неуказанные предельные отклонения размеров:  $\pm IT4/2$ .
4. Круг должен поставляться в термообработанном состоянии (вид термообработки – отжиг или отпуск) с дополнительным требованием проведения УЗК по ГОСТ 21120-75, группа качества 1, диаметр искусственного отражателя 5 мм.
5. Категория IV, группа качества 3 по ГОСТ 20700-75.
6. Остальные технические требования по ОСТ 108.275.50-80.
7. Маркировать и клеить на дырке на партии ударным способом шрифтом 4 по ГОСТ 26.020-80: обозначение по чертежу, обозначение по ОСТ, марку материала, клеймо ОТК

При отправке документации отрезной лист изъять

ЭКСПОРТ

Не разрешается знакомить лиц  
иностранных государств

ДЛЯ АЭС

Согласовано			
Отдел	Фамилия	Подп.	Дат.
ОГМет	Никитин	<i>[Signature]</i>	03.11

912802 001

[illegible]

Φορμάρι Α2