

Изм. № подл. 348 906-3
Подп. и дата 18.11.11
Взам. инв. №
Инд. № докл.
Стор. № 91.2852
Перв. примен.

91.2852.01.001

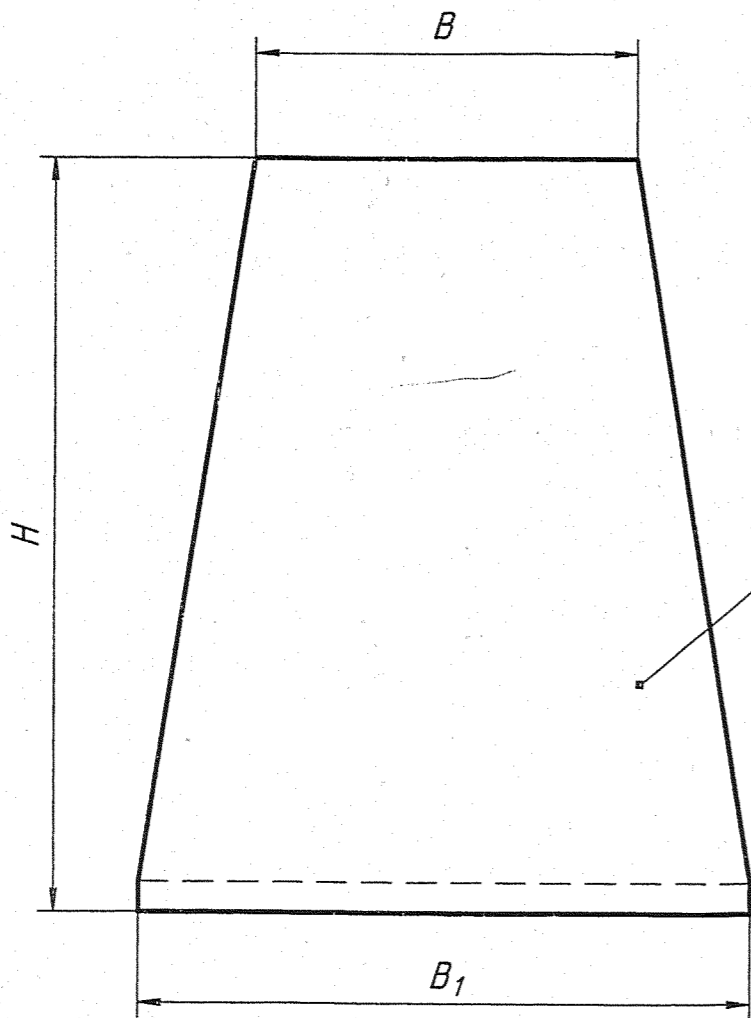
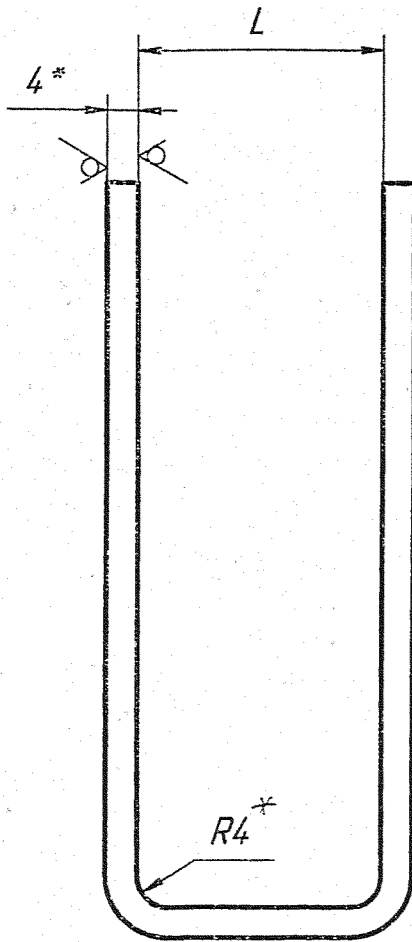


Таблица 1
Table

Размеры в миллиметрах
Dimensions in millimetres

Обозначение Designation	Для трубопроводов Dн For pipelines Dн	L ±2	B ±1	B1 ±1	H ±1	Развернутая длина по средней линии Developed length of central line	Масса, кг Mass, kg
91.2852.01.001	32...45	32	50	80	100	227	0,48
-01	57...89	52	60	100	105	257	0,6

1. *Размер для справок.
Dimension for information.

2. Место маркировки.
Place of marking

Rev.	Sheet	Docum. No	Signature	Date	91.2852.01.001		
Изм.	Лист	№ док-м.	Подп.	Дата	Скоба		
Разраб.			Р.У.	07.10.11	Clamp		
Н. контр.				07.10.11	Б-ПН-0-4 ГОСТ 19903-74		
Утв.				07.10.11	Лист СТЗсп5-св ГОСТ14637-89		
Approved					ИК "ЗИОМАР"		
					Лист	Масса	Масштаб
					Sheet	Mass	Scale
					И	см. таблицу 1	-
					Лист	Листов	1
					Sheet	Sheets	1

Формат А3 Size

√ Ra 50 (√)

3. Чертеж разработан:
исполнение 00 -на основании 18-508.001-05
исполнение 01 -на основании 18-508.001-06.

4. Маркировать и клеить ударным способом шрифтом 4 по
ГОСТ 26.020-80: обозначение, марку материала, клеймо ОТК.

Перевел
Проверил
Исполнитель
Исполнитель
Исполнитель

При отправке документации отрезной лист изъять

ЭКСПОРТ

ДЛЯ АЭС

Не разрешается знакомить лиц
иностраных государств

Согласовано			
Отдел	Фамилия	Подп.	Дата
И/Н/И/К	Полякова	Н.С.	07.11
ОГМЕТ	Тучкова	В.В.	07.11

				91.2852.01.001			9
Изм.	Лист	№ док-м.	Подп.	Дата	Скоба		
Разраб.			Р.У.	07.10.11	И		
Пров.		Богомазова	В.В.	07.11	см. таблицу 1		
Т.контр.		Морозов	В.В.	07.11	Лист		
Нач.отд.		Лазарев	В.В.	07.11	Листов		
Н.контр.		Бондаренко	В.В.	07.11	Б-ПН-0-4 ГОСТ 19903-74		
Утв.					Лист СТЗсп5-св ГОСТ14637-89		
					ИК "ЗИОМАР"		

Формат А3