

Инв. № подл.
348812.3

Подп. и дата
2011.07.11

Взам. инв. №

Инв. № докл.

Подп. и дата

Справ. №

На русском и английском языках

Перв. примен.
912798

912855.001

✓(✓)

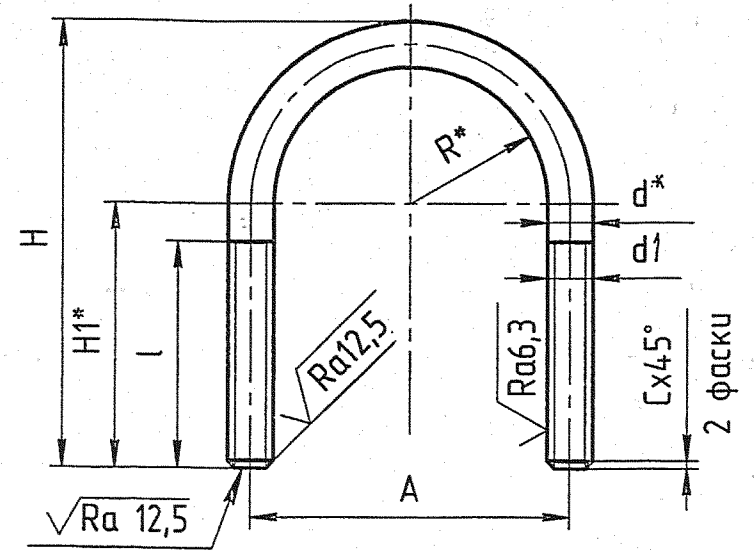


Таблица 1
Table

Размеры в миллиметрах
Dimension in millimeters

Обозначение Designation	Наружный диаметр трубопровода Pipelines O.D.	A +2	H +4	H1	R	l +3	d	d1	c +0,2	Развернутая длина по средней линии Developed length of central line	Масса, кг Mass, kg
91.2855.001	25, 28	42	59	35	18	30	6	M6	0,5	136	0,03
-01	32	48	73	45	20	40	8	M8	1	165	0,06
-02	38	54	80	49	23					183	0,07
-03	45	62	90	55	27					207	0,08

- *Размеры для справок.
Dimensions for information.
- Маркировать и клеймить на бирке.
Marking and stamping to be made on tag.

Собственность
ИК "ЗИОМАР" "ЗИО-ПОДОЛЬСК"
Запрещается копирование, передача
третьему лицу и использование
сведений в коммерческих целях
без согласия собственника

Property of
EC "ZIOMAR" "ZIO-PODOLSK"
Copying, transfer to any third Party and
usage of information for commercial
purposes are prohibited until the proprietors
give their consent

Rev. Sheet	Docum. No	Signature	Date
Изм. /Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.			26.07.11
Designed			
Н. контр.			2011.07.11
Inspector			
Умб.			07.11.2011
Approved			

Хомут
Yoke

В 1-й д ГОСТ 2590-2006
Круг 20-2ГП-М1-ГС-ТО ГОСТ 1050-88

ИК"ЗИОМАР"

Лист	Масса	Масштаб
Letter	Mass	Scale
И	См. таблицу 1 See table	-
Лист	Листов	1
Sheet	Sheets	

Линия отреза дополнительной основной надписи

Перевел
Проверил

При отправке документации отрезной лист изъять

ЭКСПОРТ

Не разрешается знакомить лиц
иностраннх государств

ДЛЯ АЭС

Согласовано			
Отдел	Фамилия	Подп.	Дата
ЦНТИ	Полякова	Авс	07.11

						91.2855.001			
Изм. /Лист	№ докум.	Подп.	Дата			Хомут	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Куликов		07.11				И	См. таблицу 1	-
Проб.	Козлачкова		07.11				Лист	Листов	1
Т.контр.	Морозов		07.11						
Нач.отд.	Лазарев		07.11						
Н.контр.	Бондаренко		07.11						
Умб.									

В 1-й д ГОСТ 2590-2006
Круг 20-2ГП-М1-ГС-ТО ГОСТ 1050-88

ИК"ЗИОМАР"

Формат А3 Size

- Чертеж разработан на основании Л8-510.001.
- Круг диаметром 8 мм должен быть поставлен с дополнительными требованиями проведения УЗК. Нормы оценки по ГОСТ 21120-75, группа качества 1, диаметр искусственного отражателя 5 мм.
- Резьба по ГОСТ 24705-2004, поле допуска на резьбу - 8g ГОСТ 16093-2004. Сбег резьбы по ГОСТ 10549-80.
- Маркировать и клеймить на бирке ударным способом шрифтом 4 по ГОСТ 26.020-80: обозначение, марку материала, клеймо ОТК.
- Остальные технические требования по ОСТ 108.275.50-80.

Формат А3