


ПЛАН НА ОТМ. 4,800. (2-й этаж Блок А)

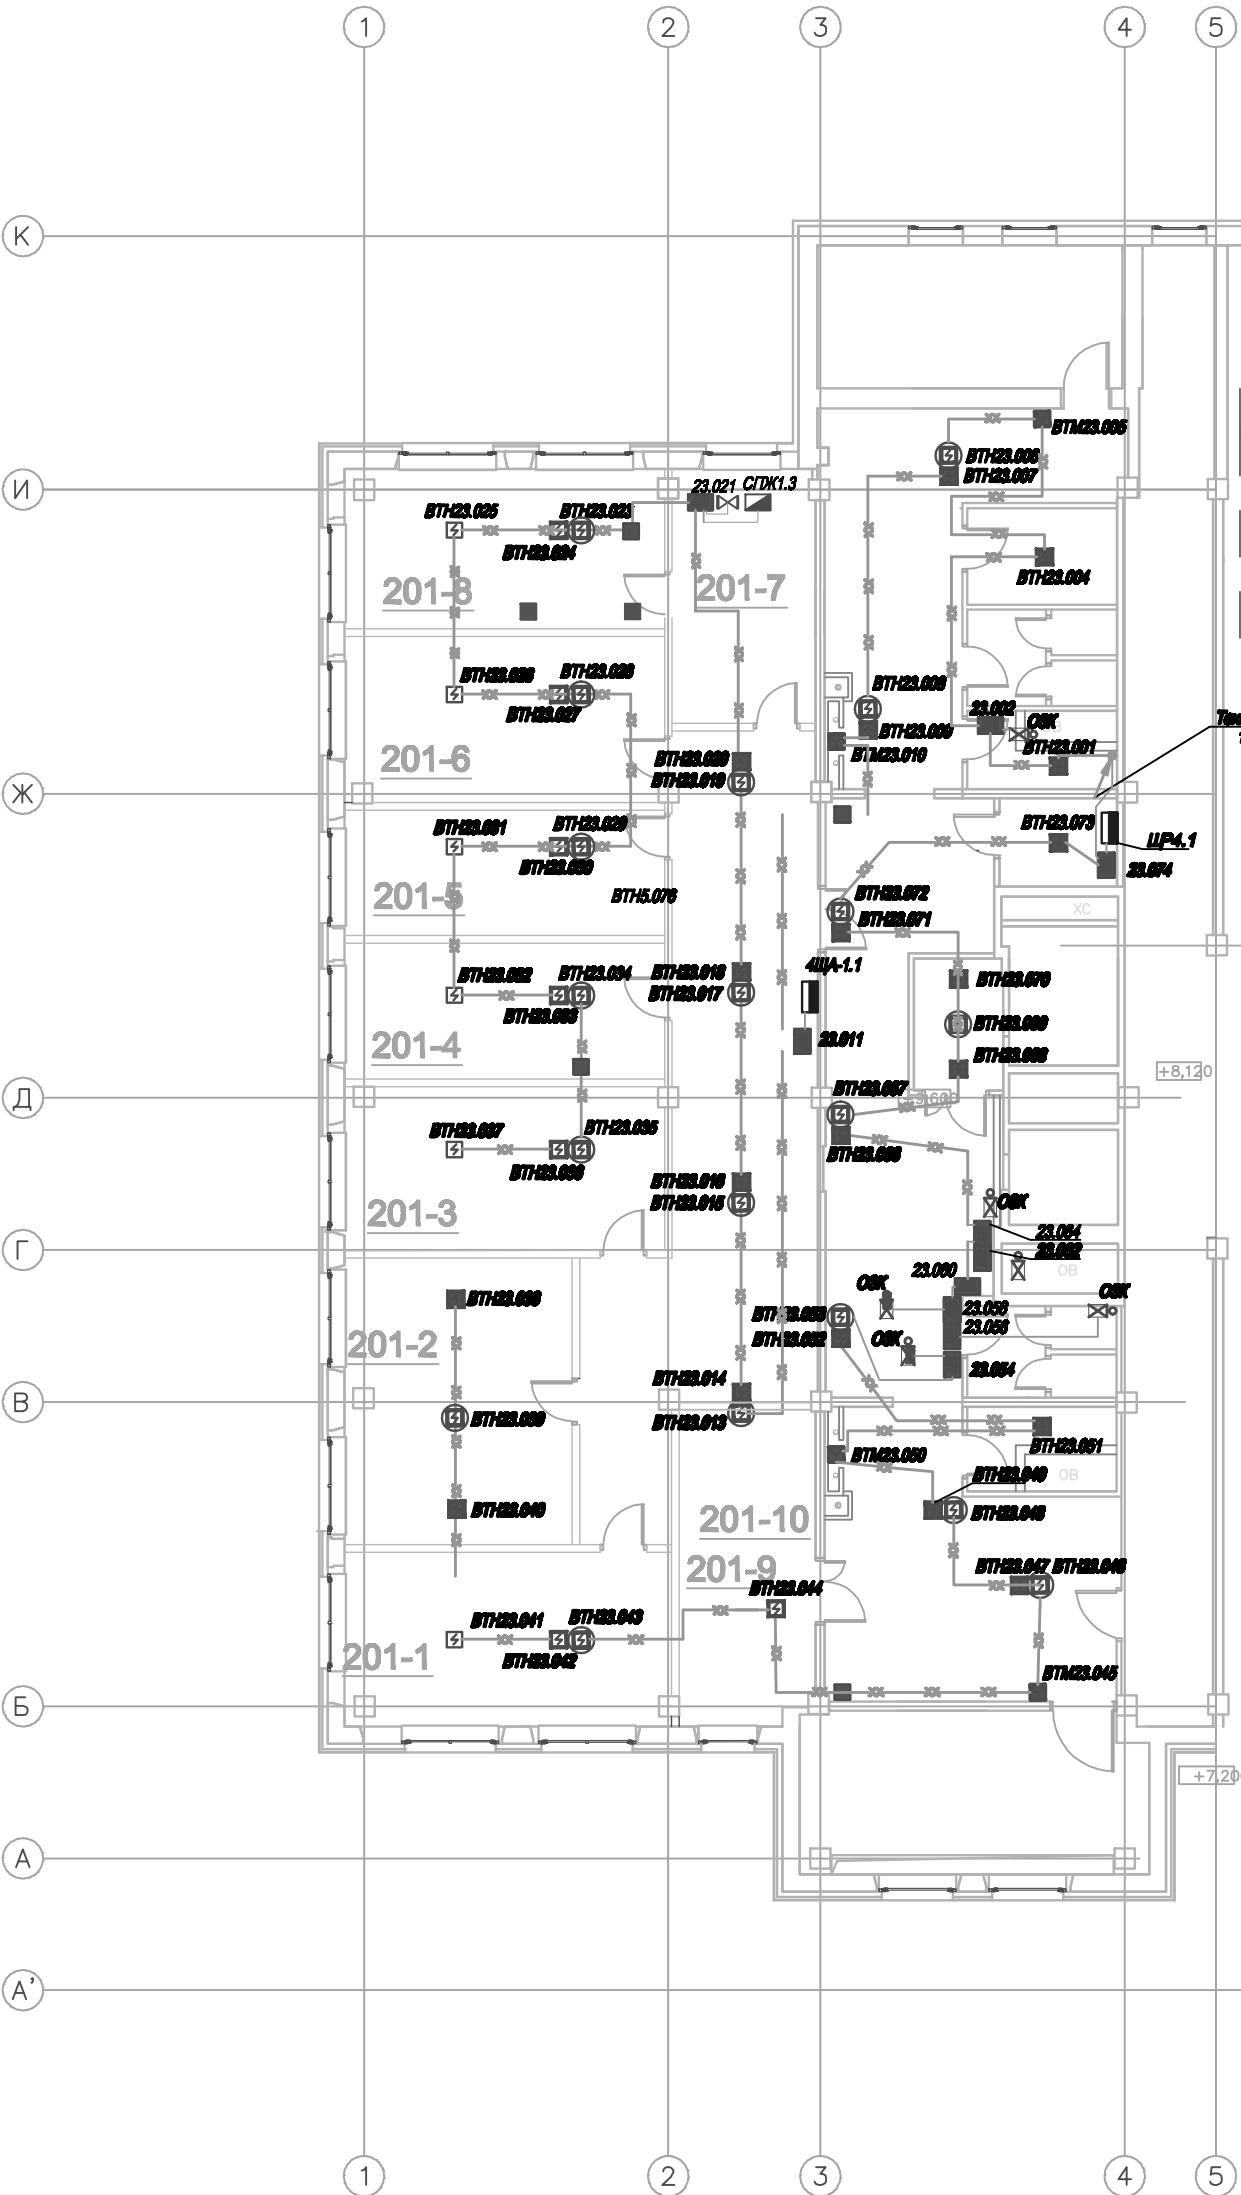

Пол.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса кг, г	Примечание
	СЭВВ-AP2	Автоматический датчик на 2 канала  +9,6Д0	10		ик.
	ДПТ-3М	Индикатор парктрейл датчик на парктрейл датчик	10		ик.
	ДПТ-3М	Индикатор парктрейл датчик на парктрейл датчик	32		ик.
	НП-813-3М мк.01	Индикатор парктрейл датчик	4		ик.
		Индикатор датчик	1		участ в работе СД
		Индикатор датчик	5		участ в работе СД
	БПН	Блок питания датчик	4		ик.
		Индикатор датчик			участ в работе СД
		Датчик датчик			ик. 100.102010.АТТ
		Сигнализатор датчик датчик			ик. 100.102010.АТТ
1	НП-813-3М мк.01	Индикатор датчик датчик датчик	-		ик. датчик 2

3. Место установки извещателей уточнить при монтаже. При этом, расстояние:
- от светильников и электропроводки до извещателя не менее 0,5м;
 - от вентиляционных систем до извещателя не менее 1м;
 - для помещений высотой свыше 3,5 до 6,0м:
 - от стен помещения до извещателя не более 4м;
 - между извещателями не более 8,5м;
 - между извещателями не более 6,5м для коридоров.
- Условные графические обозначения см. лист 2.

[illegible]