

ЖГИЦ.758723.015

√Rz40 (√)

Справ. № Перв. примен.

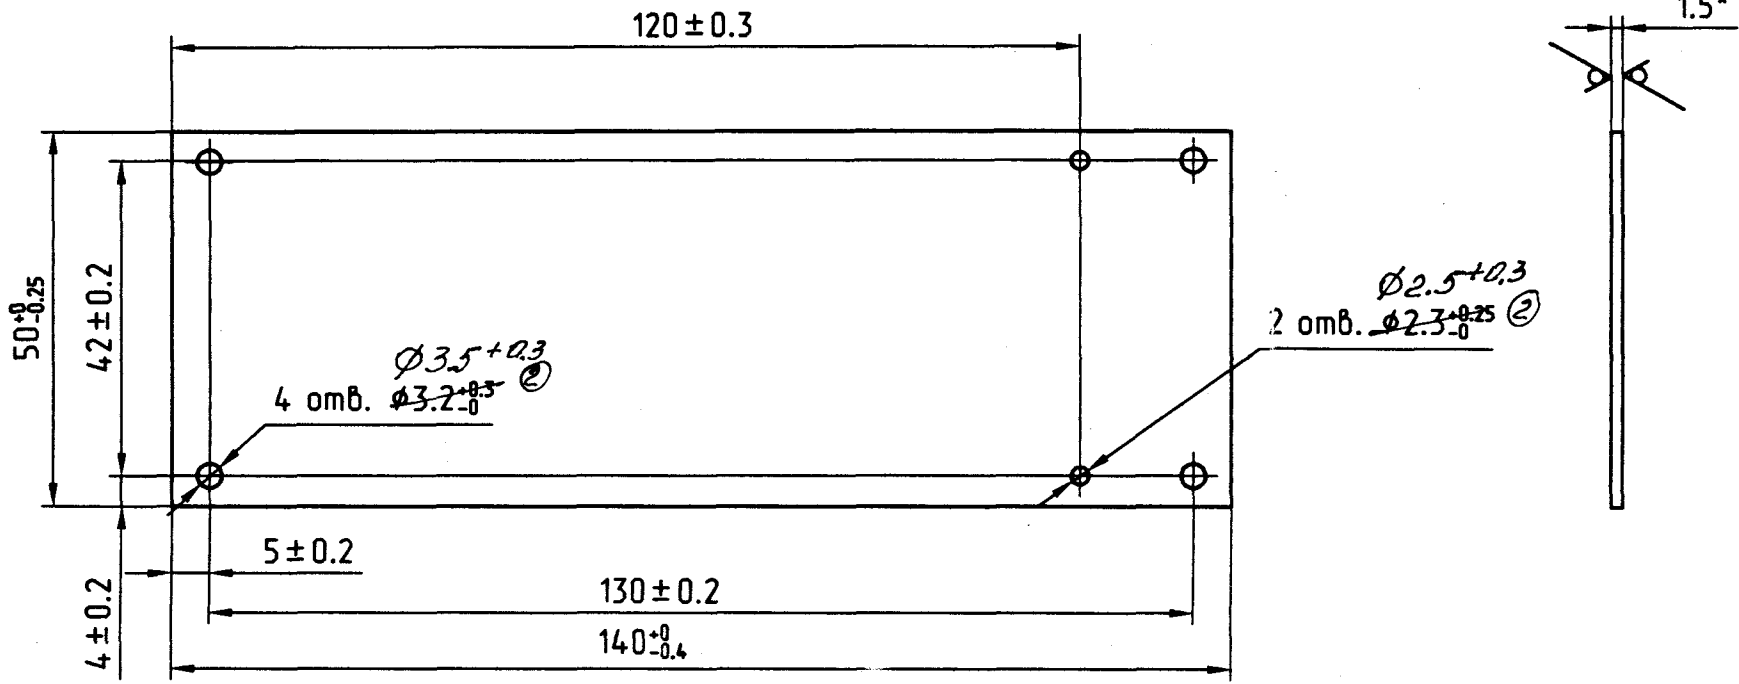


Таблица 1

| Диаметр отверстия (мм) | Наличие металлизации | Кол. |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------|
| 0.9 ^{+0.05} _{-0.10} | Есть | 32 |
| 1.1 ^{+0.10} _{-0.15} | Есть | 33-28 ^② |
| 1.5 ^{+0.10} _{-0.15} | Есть | 6 11 ^② |

Инв. № подл. 2-56040 Подп. и дата 18.04.2009

Таблица 2

| Основной материал | Допустимая замена |
|---|--|
| СФ-2Н-35Г-1,5 II кл | 1) ЛАМПЛЕКО ЛР-400 35/35-1,5 I кл. ТУ 2296-001-76107709-2007. 2) ММ 1222-2 35-1,5 I кл. ТУ 2296-001-00213060-94. 3) FR-4 35-1,6 |
| PSR-4000 HB5/CA 40 HB5 TAIYO INK), жидкая | ELREMER GL2464 (PETERS) жидкая или аналог по технологии завода-изготовителя |
| Сплав Розе, чистый, ТУ 6-09-4065-88 | горячее лужение (HASL), протой 4 ПОС 61 или 4 ПОС 63 ГОСТ 21930-76 |

- 1.*Размер для справок. ГОСТ 23751-79^{86.③}
- 2.Класс точности 3 по ГОСТ 4.010.019-81.
- 3. Для разработки технологических файлов изготовления фотомаски и файла сверления использовать ЖГИЦ.687281.035 23015 до.②
- 4. Покрытие сплав Розе ТУ 6-09-4065-88. ГОСТ 23752-79-②
- 5. Общие технические требования по ГОСТ 4.077.000.①
- 6. Защитная маска PSR-4000 HB5/CA 40 HB5 (TAIYO INK), жидкая.
- 7. Допустимые замены материалов см. таблицу 2.

| | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|------------|
| ЖГИЦ.758723.015 | | | |
| Изм/Лист | № док.м. | Подп. | Дата |
| 3 | 40-15694 | | 18.04.2009 |
| 2 | 40-15671 | | 18.04.2009 |
| 1 | 40-15661 | | 23.03.2009 |
| Разраб. | | | |
| Проб. | | | |
| Т.контр. | | | |
| Нач. сект. | | | |
| Н.контр. | | | |
| Умб. | | | |
| Плата печатная | | | |
| СФ-2Н-35Г-1,5 II кл. ГОСТ 10316-78 | | | |
| Лист | | Масса | |
| 01 | | 1:1 | |
| Лист | | Листов 1 | |