


формат	зона	позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Прочие изделия		
		3	SA	Переключатель		1SFA 619 200
				C2SS1-10B-02	1	R3056
		4		Держатель шильдиков	1	1SFA 616 920 R8120
		5		Шильдик	1	1SFA 616 920 R8121
		6		DIN рейка ED 2	1	39382
		7		Чистые наклейки BS	1	GH S200 1946
						R0001
		8	XT1	Стандартная клемма	10	1SNA 115486R
				MA2.5/5		0300
		9		Торцевой фиксатор	2	1SNA 206 351
				BAM2		R1600
		10		Торцевой изолятор	1	1SNA
				FEM6		118 368 R1600
						Лист
						2

[illegible]


№	место надписи	Надпись	Кол.	Приме- чение	
		<u>ЩМУК1</u>			
1	наклейка	Клапан ОК1	1	SA	
		<u>ЩМУК2</u>			
1	наклейка	Клапан ОК2	1	SA	
		<u>ЩМУК3</u>			
1	наклейка	Клапан ОК3	1	SA	
		<u>ЩМУК4</u>			
1	наклейка	Клапан ОК4	1	SA	
		<u>ЩМУК5</u>			
1	наклейка	Клапан ОК5	1	SA	
		<u>ЩМУК6</u>			
1	наклейка	Клапан ОК6	1	SA	
		<u>ЩМУК7</u>			
1	наклейка	Клапан ОК7	1	SA	
		<u>ЩМУК8</u>			
1	наклейка	Клапан ОК8	1	SA	
		Щит ЩМК1 (ЩМК1...ЩМУК8). Таблица надписей	Лит.	Лист	Листов
					1

227-225P2-ЭМИ-002.000СБ

Вид спереди
Дверь не показана

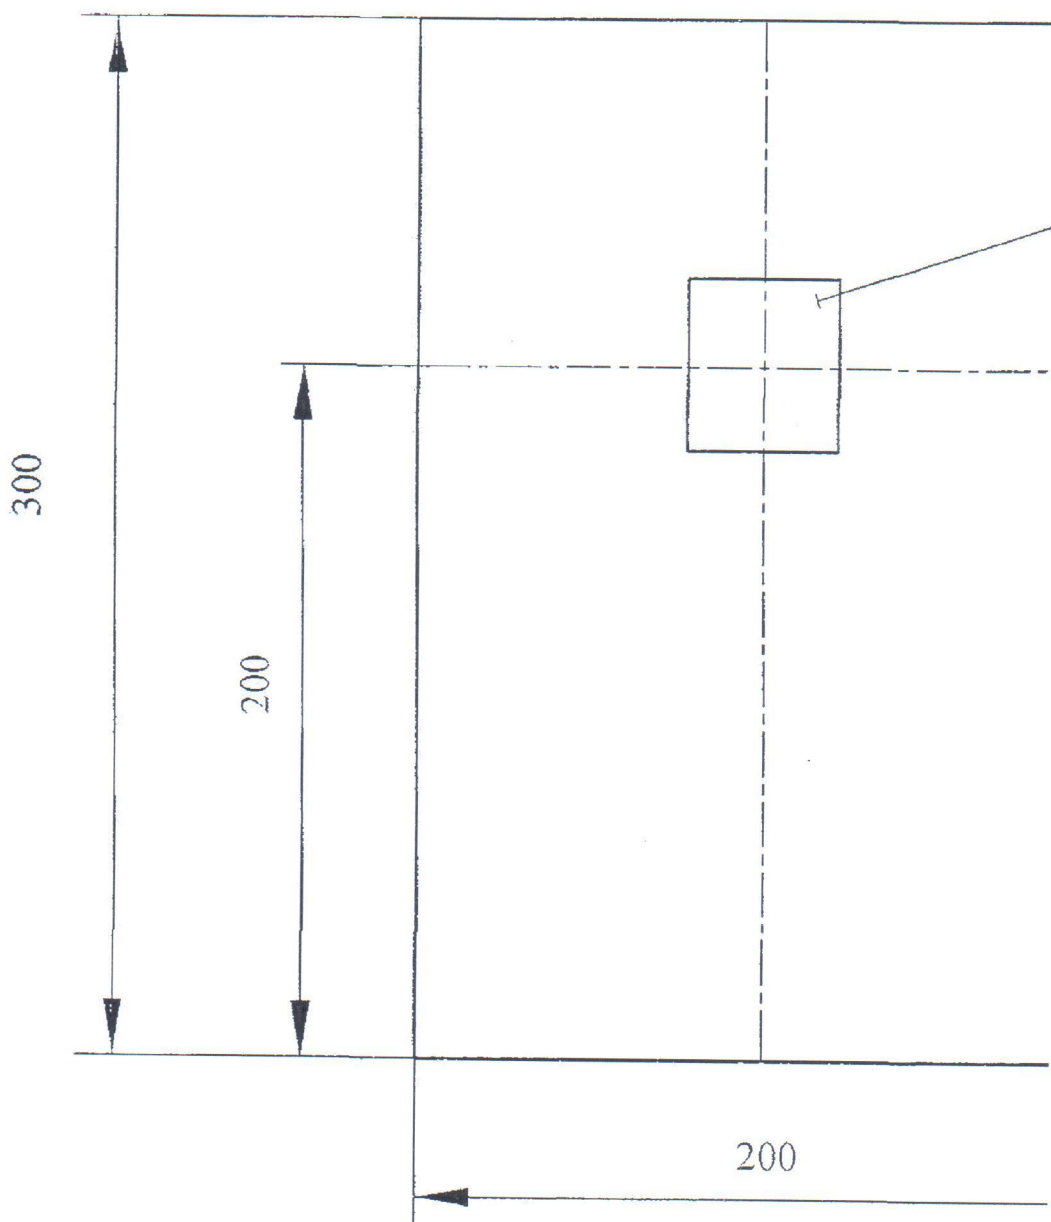


Дверь

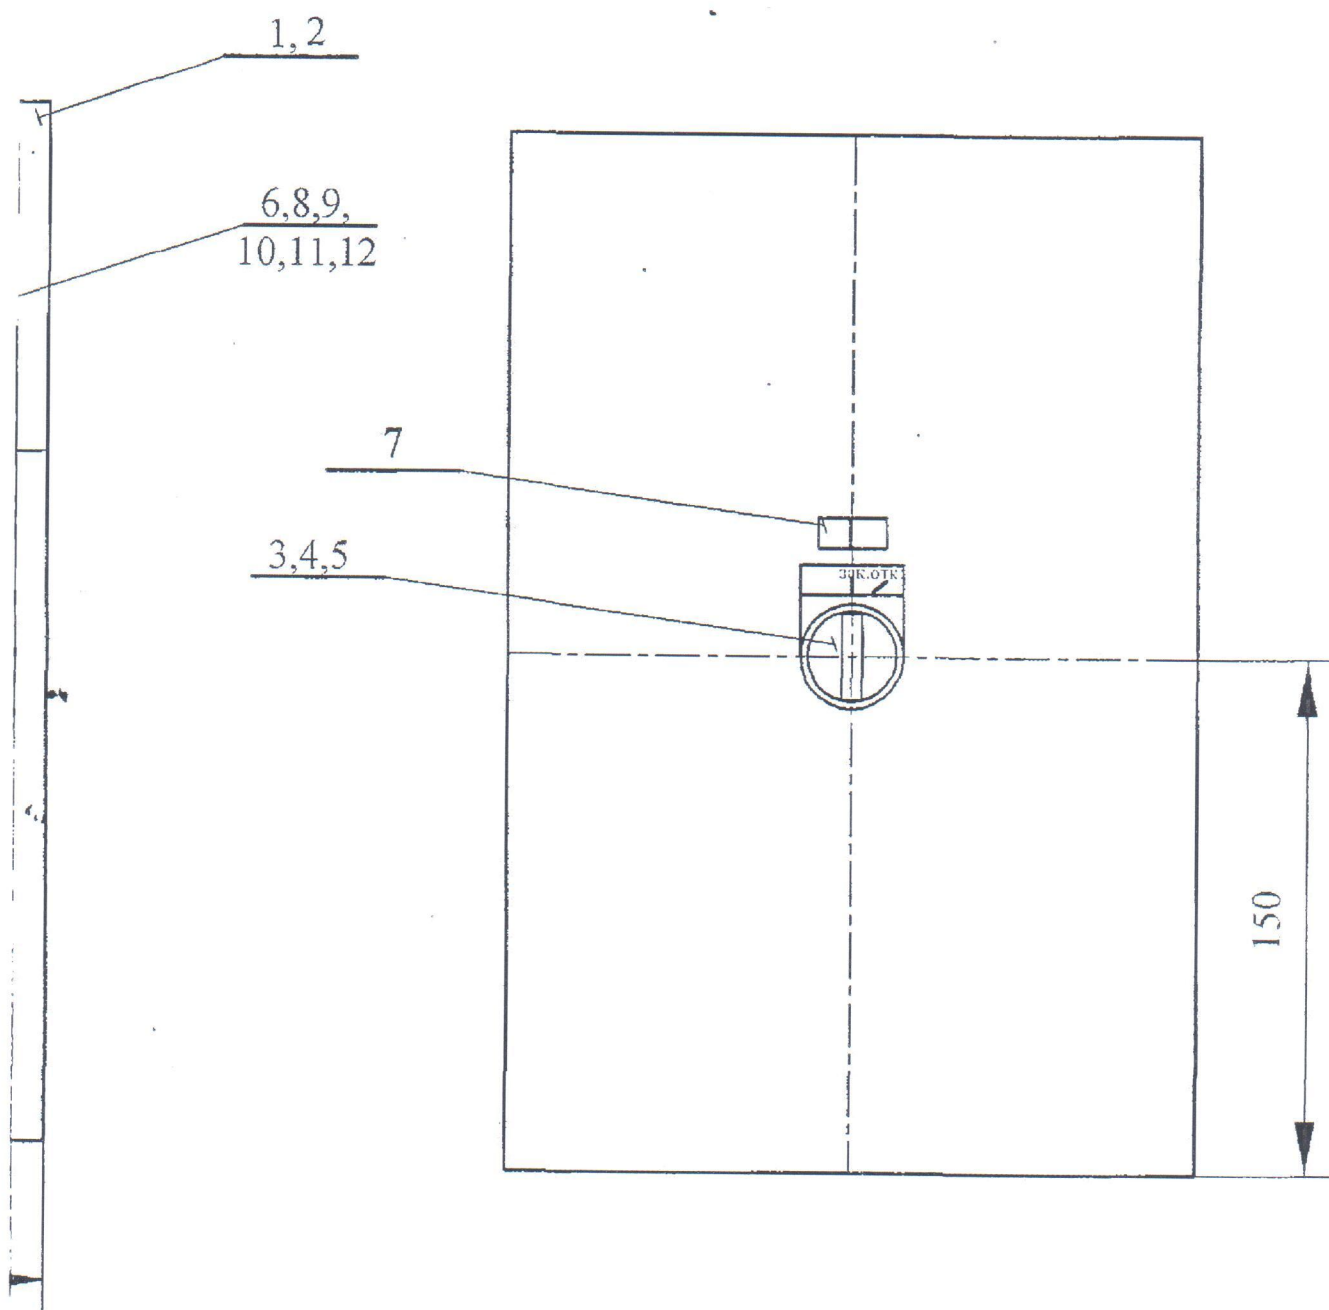


8.2598

Задняя стенка

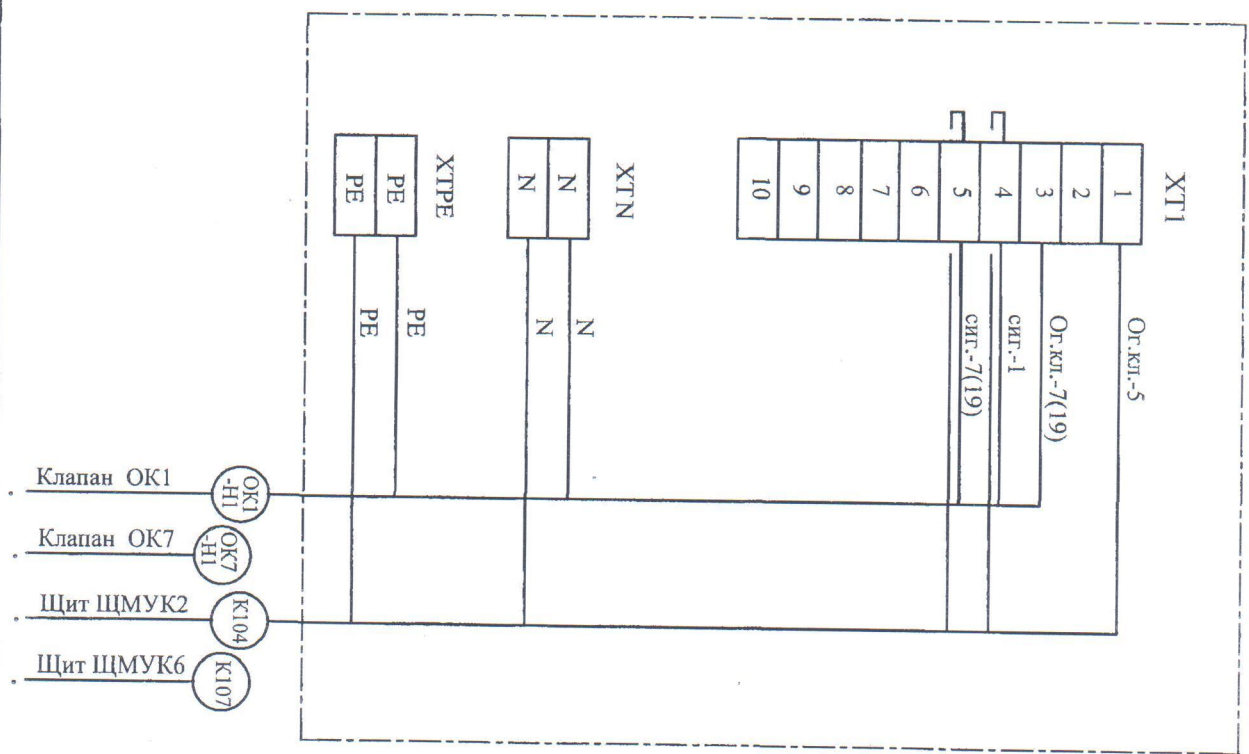


Щит ЩМУК1 (ЩМУК7).		Стация	Лист	Листов
Схема подключения		Р	3	

Задня стінка

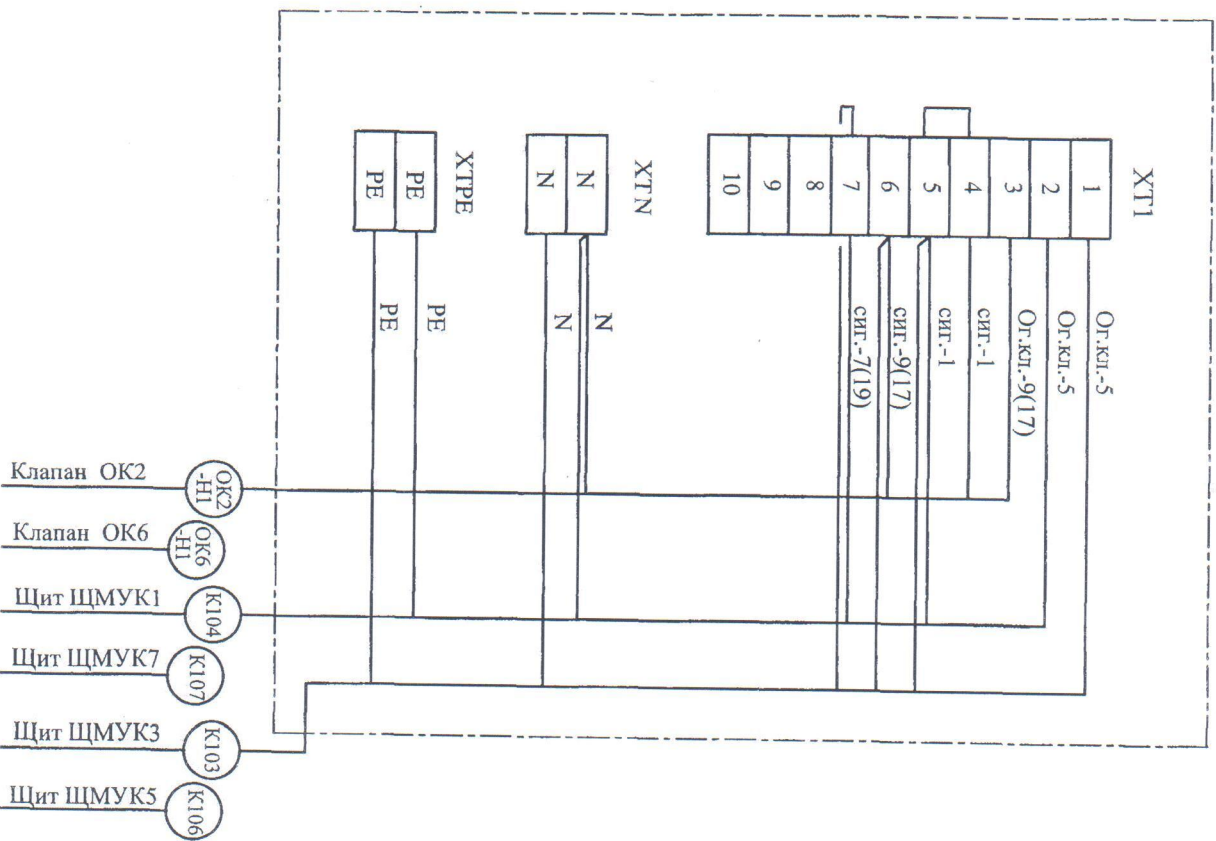


Щит ЩМУК2 (ЩМУК6), Схема підключення	Стаття	Лист	Листів
	Р	4	

Задня стінка

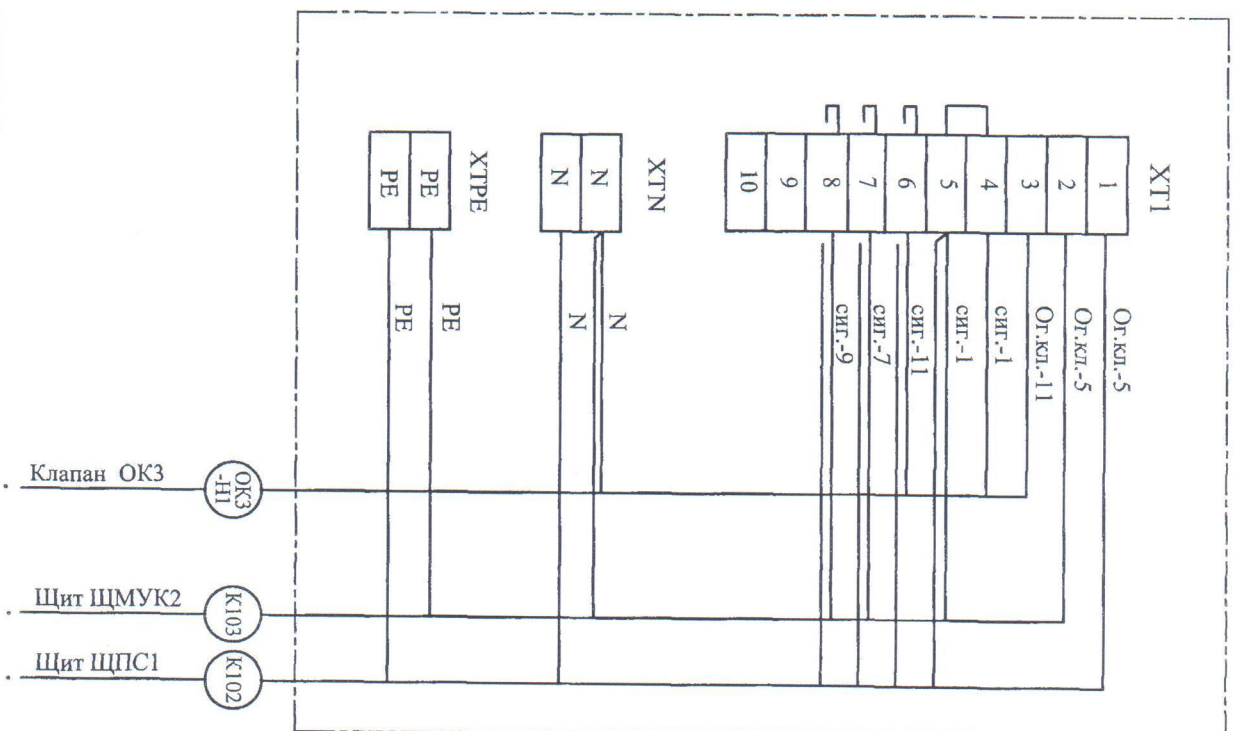


Щит ЩМУКЗ.		Сталія	Лист	Листов
Схема подключения		Р	5	

Задня стінка

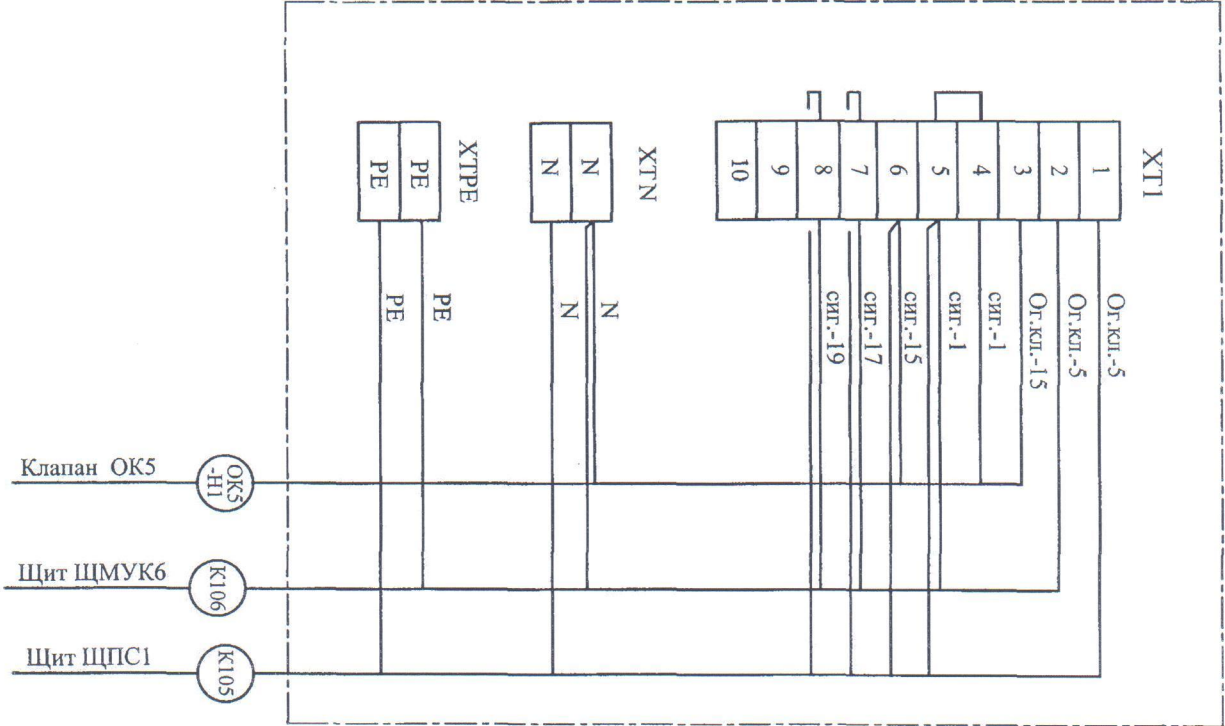

Щит ЩМУК5. Схема підключення	Сталія	Лист	Листов
	Р	6	

Задня стінка

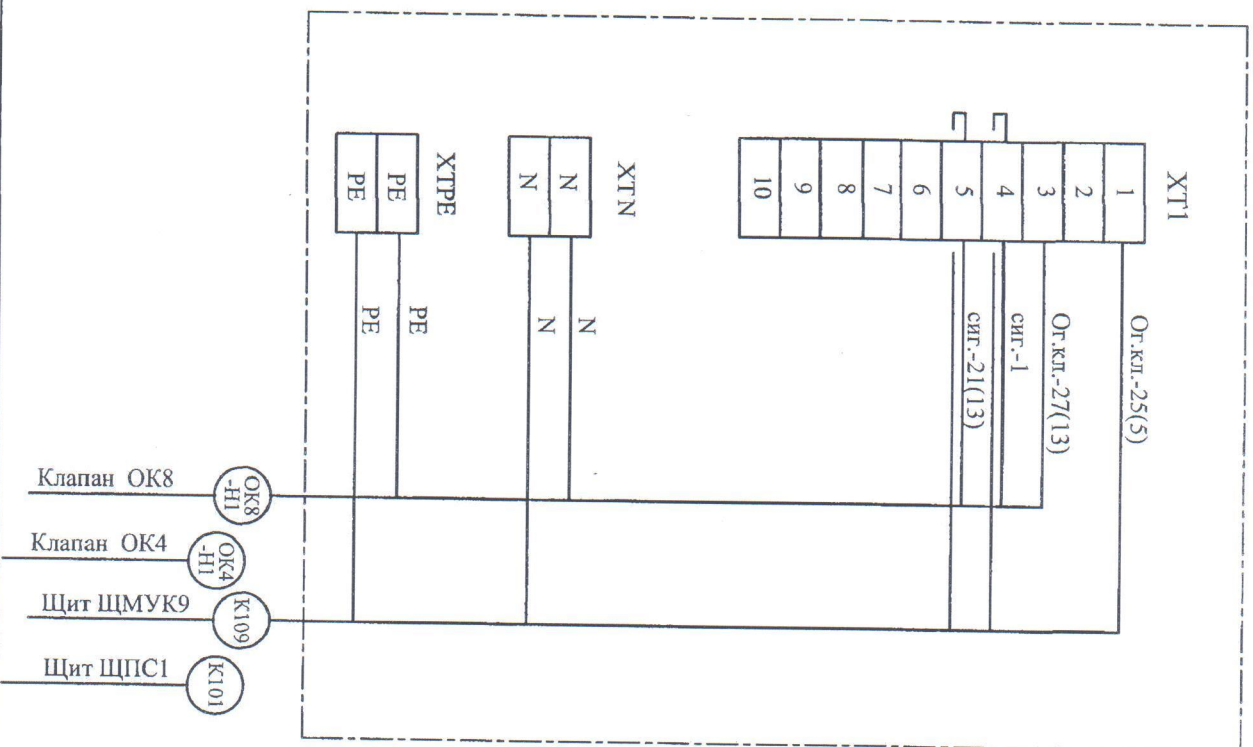


Щит ЩМУК8 (ЩМУК4).		Сталія	Ліст	Лістов
Схема підключення		P	7	

227-225P2-ЭМИ-002.000Э4

Дверь

1 — Ог

1 — Ог

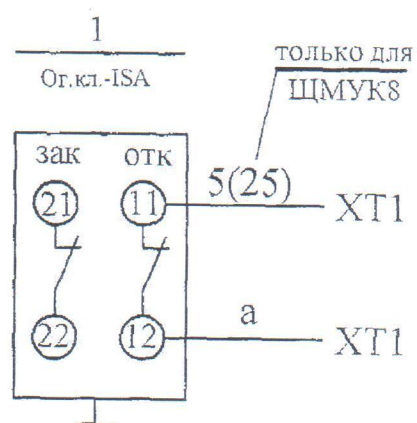

Задняя стенка

ХТІ

кп-5(25)

кп-а

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ХТN

N
N

ХТРЕ

РЕ
РЕ

индекс мар- керовка провода								
	ЩМУК1	ЩМУК2	ЩМУК3	ЩМУК4	ЩМУК5	ЩМУК6	ЩМУК7	ЩМУК8
ISA	OK1SA	OK2SA	OK3SA	OK4SA	OK5SA	OK6SA	OK7SA	OK8SA
a	7	9	11	13	15	17	19	27

Монтаж щита выполнить проводом марки ПВЗ сеч. 0,75 мм.²

Щит ЩМУК1		Дит	Масса	Монтаж
(ЩМУК2...ЩМУК8).				
Схема электрическая соединений		Лист	Листов	1