

Код ОКП Т31900

Группа В62

УТВЕРЖДАЮ:



Технического комитета по стандартизации ТК 351 и стальные

В.А. Пулин  
2000 г.

# ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ДЛЯ ГАЗОПРОВОДОВ ГАЗЛИФТНЫХ СИСТЕМ И ОБОУСТРОЙСТВА ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ 143.-1128-2000

(Взамен ТУ 143-1128-82)

Держатель подлинника - УралНИТИ  
Срок введения: с 01.08.2000

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления  
по новой технике и  
технологии ОАО "ГАЗПРОМ"



А.Д. Седых  
2000 г.




БОТАНЫ:  
Первый директор  
НИИГАЗ  
А.И. Гриценко  
2000 г.



Технический директор  
ОСТ "УПИЗ"  
А.А. Воронин  
2000 г.

СОГЛАСОВАНО с Госгортехнадзором

Лицензия ОО ИВ №013849  
от 01.12.2000г



Первый вице-президент  
УралНИТИ

Секретариат  
УралНИТИ  
от 19.07.2000  
г. стандартизации  
УралНИТИ

Изм. 1 внесено Нелиждиной /БСА/ 14.03.05

Настоящие технические условия распространяются на трубы стальные бесшовные горячедеформированные, <sup>и горячепреставленные</sup> предназначенные для газопроводов газлифтных систем добычи нефти и обустройства газовых месторождений в северных районах. (1)

Трубы изготавливаются из катаных, кованных <sup>непрерывнолитых</sup> заготовок, слитков электрошлакового переплава (ЭШП) <sup>слитков вакуумно-дугового переплава 18.001. Допускается изготовл. труб из слитка шартеновского производства при условии что трубы подвергнутся гидротестированию 100% контролю качества неразрушающими методами</sup>. Трубная заготовка <sup>поставляется по согласованной нормативно-технической документации</sup> Пример записи условного обозначения трубы с наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10 мм из стали марки 09Г2С.

*Трубная заготовка, поставляется по согласованной нормативно-технической документации.*

Труба 325 x 10 мм - 09Г2С - ТУ 14-3-1128-2000

## 1. СОРТАМЕНТ

- 1.1. Трубы изготавливаются по наружному диаметру, толщине стенки и длине.  
 1.2. Трубы изготавливаются диаметром от 57 до 426 мм с толщиной стенки от 4 до 25 мм в сортаменте ГОСТ 8732. (1)
- Допускается поставка труб других размеров по согласованию с заказчиком.
- 1.3. Предельные отклонения по наружному диаметру и толщине стенки труб не должны превышать указанных в таблице 1 и 2.

Таблица 1

Наружный диаметр, мм	Предельные отклонения для труб точности изготовления, %	
	повышенной	обычной
до 219 вкл.	±0,8	±1,0
свыше 219	±1,0	±1,25

Таблица 2

Наружный диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Предельные отклонения для труб точности изготовления, %	
		повышенной	обычной
до 219 мм вкл.	от 4 до 15 вкл.	± 12,5	+ 12,5/-15,0
	свыше 15	+10/-12,5	±12,5
свыше 219	до 15 вкл.	+12,5/-15,0	+12,5/-15,0
	16 и более	± 12,5	± 12,5

- 1.4. Трубы поставляются длиной от 7,0 до 11,6 м.  
 Допускается поставка в каждой партии не более 10% труб длиной от 4,0 до 8,0 м.  
 Длина труб с толщиной стенки 16 мм и более устанавливается по соглашению сторон.
- 1.5. Овальность и разностенность труб не должны выводить размер труб за предельные отклонения по диаметру и толщине стенки.
- 1.6. Кривизна любого участка трубы на 1 м длины не должна превышать:  
 - 1,5 мм для труб с толщиной стенки до 20 мм; *включительно*  
 - 2,0 мм для труб с толщиной стенки свыше 20 мм.  
 Общая кривизна трубы не должна превышать 0,2% от длины трубы. (1)

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Трубы должны соответствовать требованиям настоящих технических условий.

2.2. Трубы изготавливаются из стали марок 10, 20, с химическим составом по ГОСТ 1050, из стали марки 10Г2А с химическим составом по ГОСТ 4543, из стали марки 09Г2С с химическим составом по ГОСТ 19281.

2.3. Механические свойства металла труб в состоянии поставки должны соответствовать требованиям, указанным в таблицах 3 и 4.

Таблица 3

Марка стали	Временное сопротивление разрыву, $\sigma_b$ , Н/мм <sup>2</sup> , (кгс/мм <sup>2</sup> )	Предел текучести, $\sigma_t$ , Н/мм <sup>2</sup> , (кгс/мм <sup>2</sup> )	Относительное удлинение $\delta_5$ , %
не менее			
10	353 (36)	216 (22)	24
20	412 (42)	245 (25)	21
10Г2А	421 (43)	265 (27)	21
09Г2С	470 (48)*	265 (27)	21

Примечание: \* значения фактического временного сопротивления разрыву не должны превышать номинальных гарантированных значений более, чем на 118 Н/мм<sup>2</sup> (12 кгс/мм<sup>2</sup>)

2.4. Величина эквивалента углерода не должна превышать 0,43 и определяется по формуле (1):

$$\text{Э} = \text{C} + \frac{\text{Mn}}{6}$$

где С, Мп – массовые доли углерода и марганца, %

2.5. Трубы поставляются в термообработанном состоянии по режиму завода-изготовителя.

Допускается поставка труб без термической обработки при условии обеспечения механических свойств.

2.6. На поверхности труб не допускаются плены, трещины, рванины, раковины, закаты.

Допускаются отдельные незначительные забоины, вмятины, риски, рябизна, тонкий слой окарины, следы зачистки дефектов и мелкие плены, если они не выводят толщину стенки за пределы минусовых отклонений. На торцах труб расслоения не допускаются.

2.7. Макроструктура труб с толщиной стенки 12 мм и более не должна иметь следов усадочной раковины, пустот, трещин, пузырей и других пороков, видимых без специальных приборов.

2.8. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом, зачищены от заусенцев и иметь фаску под углом 35-40° к торцу трубы. При этом должно быть оставлено торцевое кольцо шириной 1-3 мм.

По согласованию с потребителем, на концах труб с толщиной стенки более 15 мм должны выполняться специальная разделка концов (рис. 1).

Допускается изготовление фаски под сварку путем плазменной резки с обязательной последующей механической зачисткой торцов на глубину 0,15-0,20 мм.

2.9. Испытанию на сплющивание подвергаются трубы со стенкой толщиной не более 10 мм до получения между сплющивающими поверхностями расстояние (Н) в мм, вычисляемого по формуле:

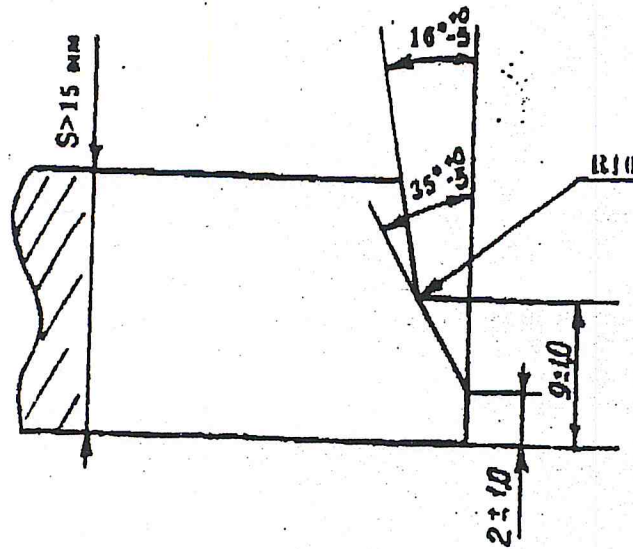


Рис. 1 Разделка кромок торцов трубы.

Примечание: радиус сопряжения R 10 является величиной справочной и обеспечивается технологией производства.

Таблица 4

Марка стали, Толщина стенки, мм	Ударная вязкость, Дж/см <sup>2</sup> (кгсм/см <sup>2</sup> ), не менее на образцах при температуре °С:					
	КСУ		КСУ			
	минус 40	минус 60	минус 20	минус 34	минус 40	минус 60
10 до 10 вкл.	29,4 (3,0)	-	29,4 (3,0)	-	-	-
от 11 до 15 вкл.	39,2 (4,0)	-	29,4 (3,0)	-	-	-
16 и более	49,0 (5,0)	-	29,4 (3,0)	-	-	-
20 до 10 вкл.	29,4 (3,0)	-	29,4 (3,0)	-	-	-
от 11 до 15 вкл.	39,2 (4,0)	-	-	-	-	-
16 и более	49,0 (5,0)	-	-	-	-	-
10Г2А до 10 вкл.	-	29,4 (3,0)	-	-	29,4 (3,0)	-
от 11 до 15 вкл.	-	39,2 (4,0)	-	-	29,4 (3,0)	-
16 и более	-	49,0 (5,0)	-	-	29,4 (3,0)	-
09Г2С до 10 вкл.	-	29,4 (3,0)	-	29,4 (3,0)	29,4 (3,0)	29,4 (3,0)
от 11 до 15 вкл.	-	39,2 (4,0)	-	29,4 (3,0)	29,4 (3,0)	29,4 (3,0)
16 и более	-	49,0 (5,0)	-	29,4 (3,0)	29,4 (3,0)	29,4 (3,0)

**Примечания:**

1. Величина ударной вязкости определяется как среднее арифметическое по результатам испытаний трех образцов.
2. На одном из образцов КСУ допускается снижение ударной вязкости на 9,8 Дж/см<sup>2</sup> (1 кгсм/см<sup>2</sup>). На одном из образцов КСУ – на 4,9 Дж/см<sup>2</sup> (0,5 кгсм/см<sup>2</sup>).
3. Температура испытаний на ударный изгиб указывается в заказе.

*или образцов*

①

$$H = \frac{1,08 \times S}{0,08 + S/D} \quad (2)$$

где, S – номинальная толщина стенки трубы, мм;  
D – номинальный наружный диаметр трубы, мм.

2.10. Каждая труба должна выдерживать испытательное гидравлическое давление,числяемое по формуле, приведенной в ГОСТ 3845, где R – допускаемое напряжение, равное 90% предела текучести для данной марки стали.

2.11. Допускается замена гидравлического испытания неразрушающим контролем по методике завода-изготовителя, согласованной с потребителем.

2.12. Для выявления продольных дефектов, каждая труба подвергается неразрушающему контролю ультразвуковым, либо магнитно-индукционным методами по методике завода-изготовителя (Приложение А).

2.13. По согласованию с потребителем на трубы наносится консервационное покрытие.

### 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Трубы предъявляются к приемки партиями. Партия должна состоять из труб одного размера, одной марки стали, одного вида термообработки (для термообработанных труб).

3.2. Количество труб в партии должно быть не более <sup>400</sup> 200 штук, для труб диаметром до 76 мм включительно и не более 200 шт для труб диаметрами свыше 76 мм (1)

3.3. По требованию потребителя партия труб должна состоять из труб, изготовленных из стали одной плавки.

3.4. Каждую трубу должны подвергать осмотру и обмеру. Осмотр производят без применения увеличительных приборов, глубину дефектов проверяют надпиловкой или иным способом. Допускается производить контроль геометрических размеров и качества поверхности труб специальными приборами.

3.5. Химический состав стали, принимается по документу о качестве исходной заготовки.

При возникновении разногласий проводится химический анализ по ГОСТ 22536.0-22536.9, ГОСТ 12344-12348, ГОСТ 12350. Допускается применять другие методы анализа, обеспечивающие точность определения в соответствии с указанными стандартами.

Для определения химического состава стали, пробы отбирают по ГОСТ 7565 от трех труб от партии.

3.6. Для контроля макроструктуры, испытания на растяжение, сплющивание, ударный изгиб отбирают две трубы от партии.

От каждой отобранной трубы вырезают:

- для испытания на растяжение по одному образцу;
- для испытания на ударный изгиб по три образца;
- для контроля макроструктуры по одному образцу от обоих концов трубы.

3.7. Испытание на растяжение проводят по ГОСТ 10006 на коротком продольном образце.

3.8. Испытание на сплющивание проводят по ГОСТ 8695.

3.9. Испытания на ударный изгиб проводятся по ГОСТ 9454 на продольных образцах типов 1-3 или 11-13.

Допускается определять ударную вязкость труб с толщиной стенки от 4 до 6 мм на образцах типа 4,14.

ТУ 14-3-1128-2000 стр.7

3.10 Макроструктуру труб проверяют на протравленном кольцевом поперечном образце.

3.11. Способность труб выдерживать гидравлическое испытание проверяется по ГОСТ 3845 с выдержкой под давлением не менее 10 с.

3.12. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей, по нему проводят повторное испытание на удвоенном количестве образцов, отобранных от тех же труб, Результаты повторных испытаний распространяются на всю трубу.

При получении неудовлетворительных повторных испытаний по механическим свойствам, трубы всей партии подвергают повторным термообработкам и предъявляются к сдаче вновь (допускается поштучно).

#### 4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ

4.1. Маркировку, упаковку, транспортирование, хранение и оформление сертификатов проводят по ГОСТ 10692.

4.3. В документе о качестве (сертификате) дополнительно указывается диаметр эквивалент металла.

7. Пункт 3.12. Первый абзац изложить в следующей редакции: «При получении неудовлетворительных результатов испытаний по какому-либо показателю, труба бракуется и проводят повторные испытания на образцах от двух других труб данной плавки или соответственно партии. В случае неудовлетворительных результатов повторных испытаний бракуются все трубы данной плавки». Второй абзац слово «сдаче» заменить на «сдаче».

изм. ①

ПРИЛОЖЕНИЕ А  
(обязательное)МЕТОДИКА НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ  
И НОРМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ТРУБ

Неразрушающий контроль сплошности металла труб производится ультразвуковым или электромагнитными методами.

Для настройки чувствительности ультразвуковых установок применяются стандартные образцы, с искусственными отражателями, типа продольных прямоугольных рисок, выполненных на внутренней и наружной поверхностях образца глубиной 10% от номинальной толщины стенки, контролируемой трубы, но не более 2 мм, длиной 50 мм, шириной не более 1,0 мм. (Исполнение 1, чертежи 1,2 Гост 17410-78).

Для настройки электромагнитных установок применяются стандартные образцы с искусственным отражателем типа сквозного отверстия диаметром 2,7 мм, длиной перпендикулярно поверхности образца.

Настройка и проверка аппаратуры по стандартным образцам производится в условиях производственного контроля труб.

Проверка параметров настройки аппаратуры производится при каждом включении аппаратуры и не реже, чем через 4 часа непрерывной работы.

6. На поверхности контролируемых труб не должно быть грязи, краски, отслоений, раковин и других видимых дефектов, препятствующих проведению неразрушающего контроля.

7. Трубы, в процессе неразрушающего контроля у которых регистрируются сигналы, равные или превосходящие уровни сигналов, полученных при настройке по стандартным образцам, подлежат ремонту и повторному контролю.

8. Допускается для труб  $\phi$  до 219 мм вкл. для настройки ультразвуковой и электромагнитной установок применять стандартные образцы с продольными и прямоугольными рисками, диаметр которых должен соответствовать указанным:

длина  $100 \pm 10$  мм

ширина до 1,5 мм

глубина  $(10 \pm 10)\%$  от номинальной толщины стенки, но не более 3 мм.

## 8. Приложение А:

Пункт 3 дополнить фразой «... или для труб с толщиной стенки до 12,5 мм стандартные образцы с искусственными отражателями, типа продольных прямоугольных рисок, выполненных на внутренней и наружной поверхностях образца глубиной 10 % от номинальной толщины стенки контролируемой трубы, но не более 2,0 мм, длиной  $50 \pm 5$  мм, шириной не более 1,0 мм. Для труб с толщиной стенки более 12,5 мм контроль согласно п.2».

Приложение В  
(обязательное)

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
 средств измерений, применяемых для контроля труб  
 стальных бесшовных горячедеформированных для  
 газопроводов и газлифтных систем

Наименование средств измерений	Тип	Предел измерений, (мм)	Цена деления, (мм)	Измеряемые параметры
Скоба предельная по исполнительным размерам	-		-	наружный диаметр
Скобы гладкие, регулируемые	-		-	наружный диаметр
Стенкомер индикаторный	СМТ	0-30 0-10	0,1	толщина стенки
	С-10Б	10-20	0,1	
Рулетка измерительная	РЗ-20	0-20 м	1,0	длину
Линейка поверочная	ЩД-2	0-1000	-	кривизна на 1 м длины
Линейка измерительная Щуп	набор №3-4	0,55-2,0	1,0	
Струна металлическая туготянутая Линейка измерительная			1,0	стрела прогиба
Штангенглубиномер	ШГ	0-160	0,05	глубина дефектов
Угломер	УМ	0-180°	15'	угол фаски
Испытательные машины	различные типы	0-10000 кгс	-	механические свойства (временное сопротивление разрыву, относительное удлинение, относительное сужение)

Примечание: допускается применение других средств измерения, метрологические характеристики которых не хуже перечисленных.

ИДЮ 31900

Группа В62

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель национального  
технического комитета по  
стандартизации ТК 357 «Стальные и  
чугунные трубы и баллоны»



Ю.И.Блинов  
2002 г

Сильный  
КОМПЬЮТЕРНЫЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР

РУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ДЛЯ  
ВОПРОВОДОВ ГАЗЛИФТНЫХ СИСТЕМ И ОБУСТРОЙСТВА ГАЗОВЫХ  
МЕСТОРОЖДЕНИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ 14-3-1128-2000

Изменение № 1

Держатель подлинника: ОАО «РосНИТИ»

Срок введения: с 01.06.2002.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления  
науки, новой техники и  
экологии ОАО «ГАЗПРОМ»




Д. Седых  
2002 г.

*[Handwritten signature]*

УТВЕРЖДАЮ:

генерального директора  
ОАО «ВНИИСТ»

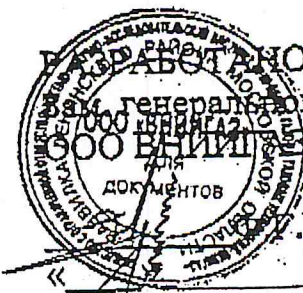

Тухбатуллин  
2002 г.


Главный инженер  
ОАО «ИТПЗ»

В.В. Игнатьев  
2002 г.



Вице-президент  
ОАО «ВНИИСТ»

М.Д. Красулин  
2002 г.

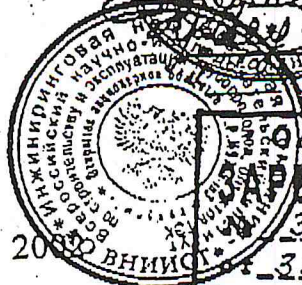

ОАО «РосНИТИ»  
РЕГИСТРИРОВАНО  
ЗР/00038/01  
31.05 2002г.  
Зав.гр.стандартизации  
Подпись

ТУ 14-3-1128-2000  
Изменение № 1

1. Вводная часть, первый абзац слово «горячедеформированные» заменить на «горячедеформированные и горячепрессованные», второй абзац изложить в редакции: «Трубы изготавливаются из катаных, кованных, непрерывнолитых заготовок, слитков электрошлакового переплава (ЭШП), слитков вакуумно-дугового переплава (ВДП). Допускается изготовление труб из слитка мартеновского производства при условии, что трубы подвергаются 100 % контролю качества неразрушающими методами, гидрокиспытаниям и определением ударной вязкости на образцах типа КСЧ и КСН.

Трубная заготовка поставляется по согласованной нормативно-технической документации.

2. Пункт 1.6. вторую строку дополнить в конце: «включительно».

3. Пункт 2.8. второй абзац исключить фразу «по согласованию с потребителем». Далее по тексту.

4. Пункт 2.9. слова «со стенкой» заменить на «с толщиной стенки».

5. Пункт 2.3. таблица 4, примечание 3 после слов «температура испытаний» дополнить словами «и тип образцов» и далее по тексту.

6. Пункт 3.2. изложить в редакции: «Количество труб в партии должно быть не более 400 штук для труб диаметром до 76 мм включительно и не более 200 штук для труб диаметром свыше 76 мм».

7. Пункт 3.12. Первый абзац изложить в следующей редакции: «При получении неудовлетворительных результатов испытаний по какому-либо показателю, труба бракуется и проводят повторные испытания на образцах от двух других труб данной плавки или соответственно партии. В случае неудовлетворительных результатов повторных испытаний бракуются все трубы данной плавки». Второй абзац слово «даче» заменить на «сдаче».

8. Приложение А:

• Пункт 3 дополнить фразой «... или для труб с толщиной стенки до 12,5 мм стандартные образцы с искусственными отражателями, типа продольных прямоугольных рисок, выполненных на внутренней и наружной поверхностях образца глубиной 10 % от номинальной толщины стенки контролируемой трубы, но не более 2,0 мм, длиной  $50 \pm 5$  мм, шириной не более 1,0 мм. Для труб с толщиной стенки более 12,5 мм контроль согласно п.2».

• Дополнить п.8 в следующей редакции: «допускается для труб диаметром до 219 мм вкл. для настройки ультразвуковой и электромагнитной установок применяются стандартные образцы с продольными прямоугольными рисками, параметры которых должны соответствовать указанным:

длина  $100 \pm 10$  мм

ширина до 1,5 мм

глубина  $(10 \pm 10\%)$  % от номинальной толщины стенки, но не более 3 мм».

Зав. группой стандартизации

А.А. Каяткина

экспертиза