91.3111.01.003

Перв. примен. 91.3111 ч.1

Справ. №

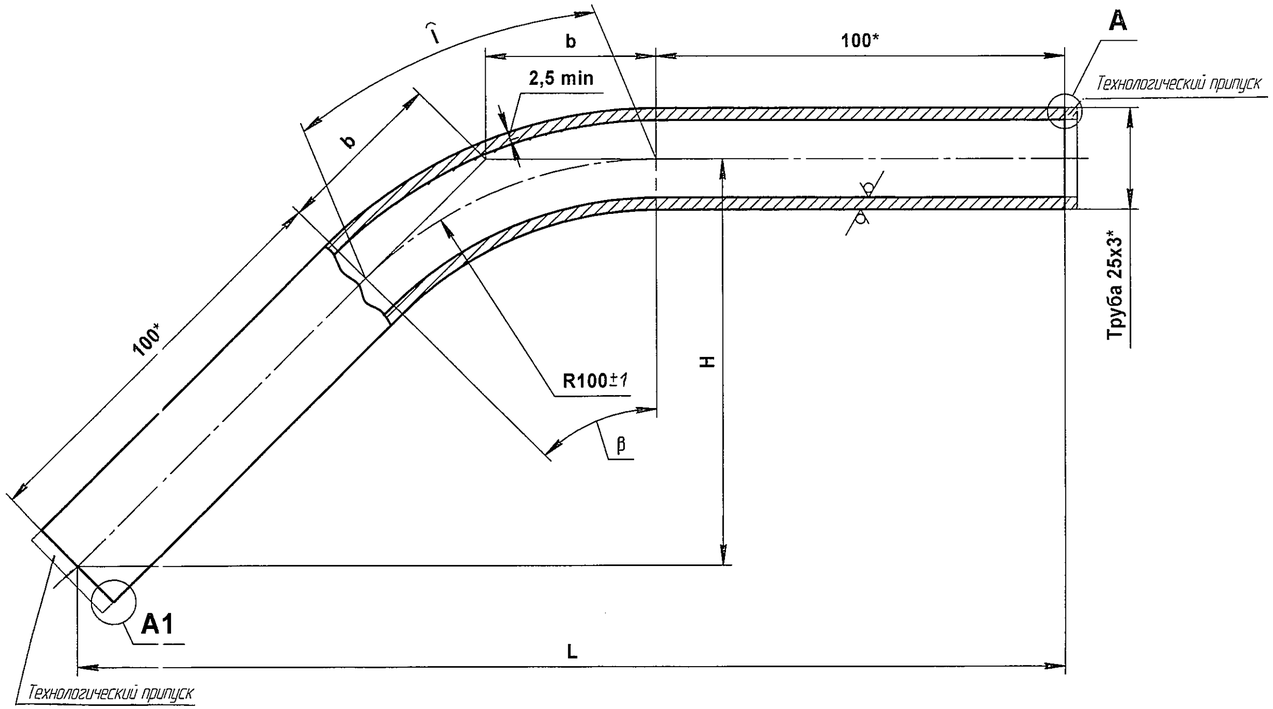

A, A1 (2:1)

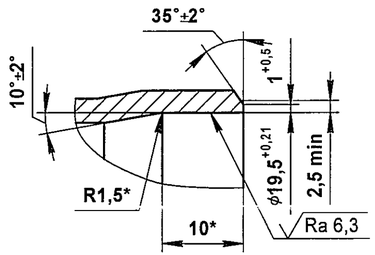

Ra 12,5 (√)

Таблица 1

Размеры, мм

Обозначение	Обозначение по ОСТ 34-10-420-90	Условный проход Dy	β ±1°	l ±1	b ±1	L ±5	H ±5	Масса, кг
91.3111.01.003	Отвод 45° -25х3-100х100-278-2,5 R100	20	45°	78	41	242	100	0,46
-01	Отвод 60° -25х3-100х100-305-2,5 R100		60°	105	58	237	137	0,5
-02	Отвод 90° -25х3-100х100-357-2,5 R100		90°	157	100	200	200	0,59

1. *Размеры для справок.
2. Чертеж отвода разработан по типу ОСТ 34-10-420-90.
3. Технические требования по 91.3111ТТ.
4. Гибку, термообработку отвода и очистку после термообработки производить по технологии предприятия-изготовителя.
5. После термообработки провести контроль основного металла, указанный в технических требованиях на соответствующий трубопровод.
6. Маркировать и клеймить на бирке ударным способом шрифтом 4 по ГОСТ26.020-80: порядковый номер, обозначение, марку материала, номер плавки (по сертификату), номер трубы (по сертификату), номер партии (по сертификату), клеймо ОТК.
7. Размеры присоединяемых труб 25х3 мм.

Инв. № подл. 2584/16.3 | Подп. и дата 03.12.13 | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Согласовано				Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Отдел	Фамилия	Подп.	Дата	Разраб.		Сенчугова		03.09.13
ОГТ	Винников		08.13	Пров.		Щукин		03.2013
ОГНетр	Никитин		09.13	Т.контр.		Романов		27.08.13
				Нач.отд.		Лазарев		3.09.13
				Н.контр.		Бондаренко		03.13
				Утв.				

91.3111.01.003

Отвод

Труба X 25х3 / 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001

Лит.	Масса	Масштаб
И	См.таблицу	1:1
Лист	Листов 1	

ИК "ЗИОМАР"

Копировал

Формат А4х3