














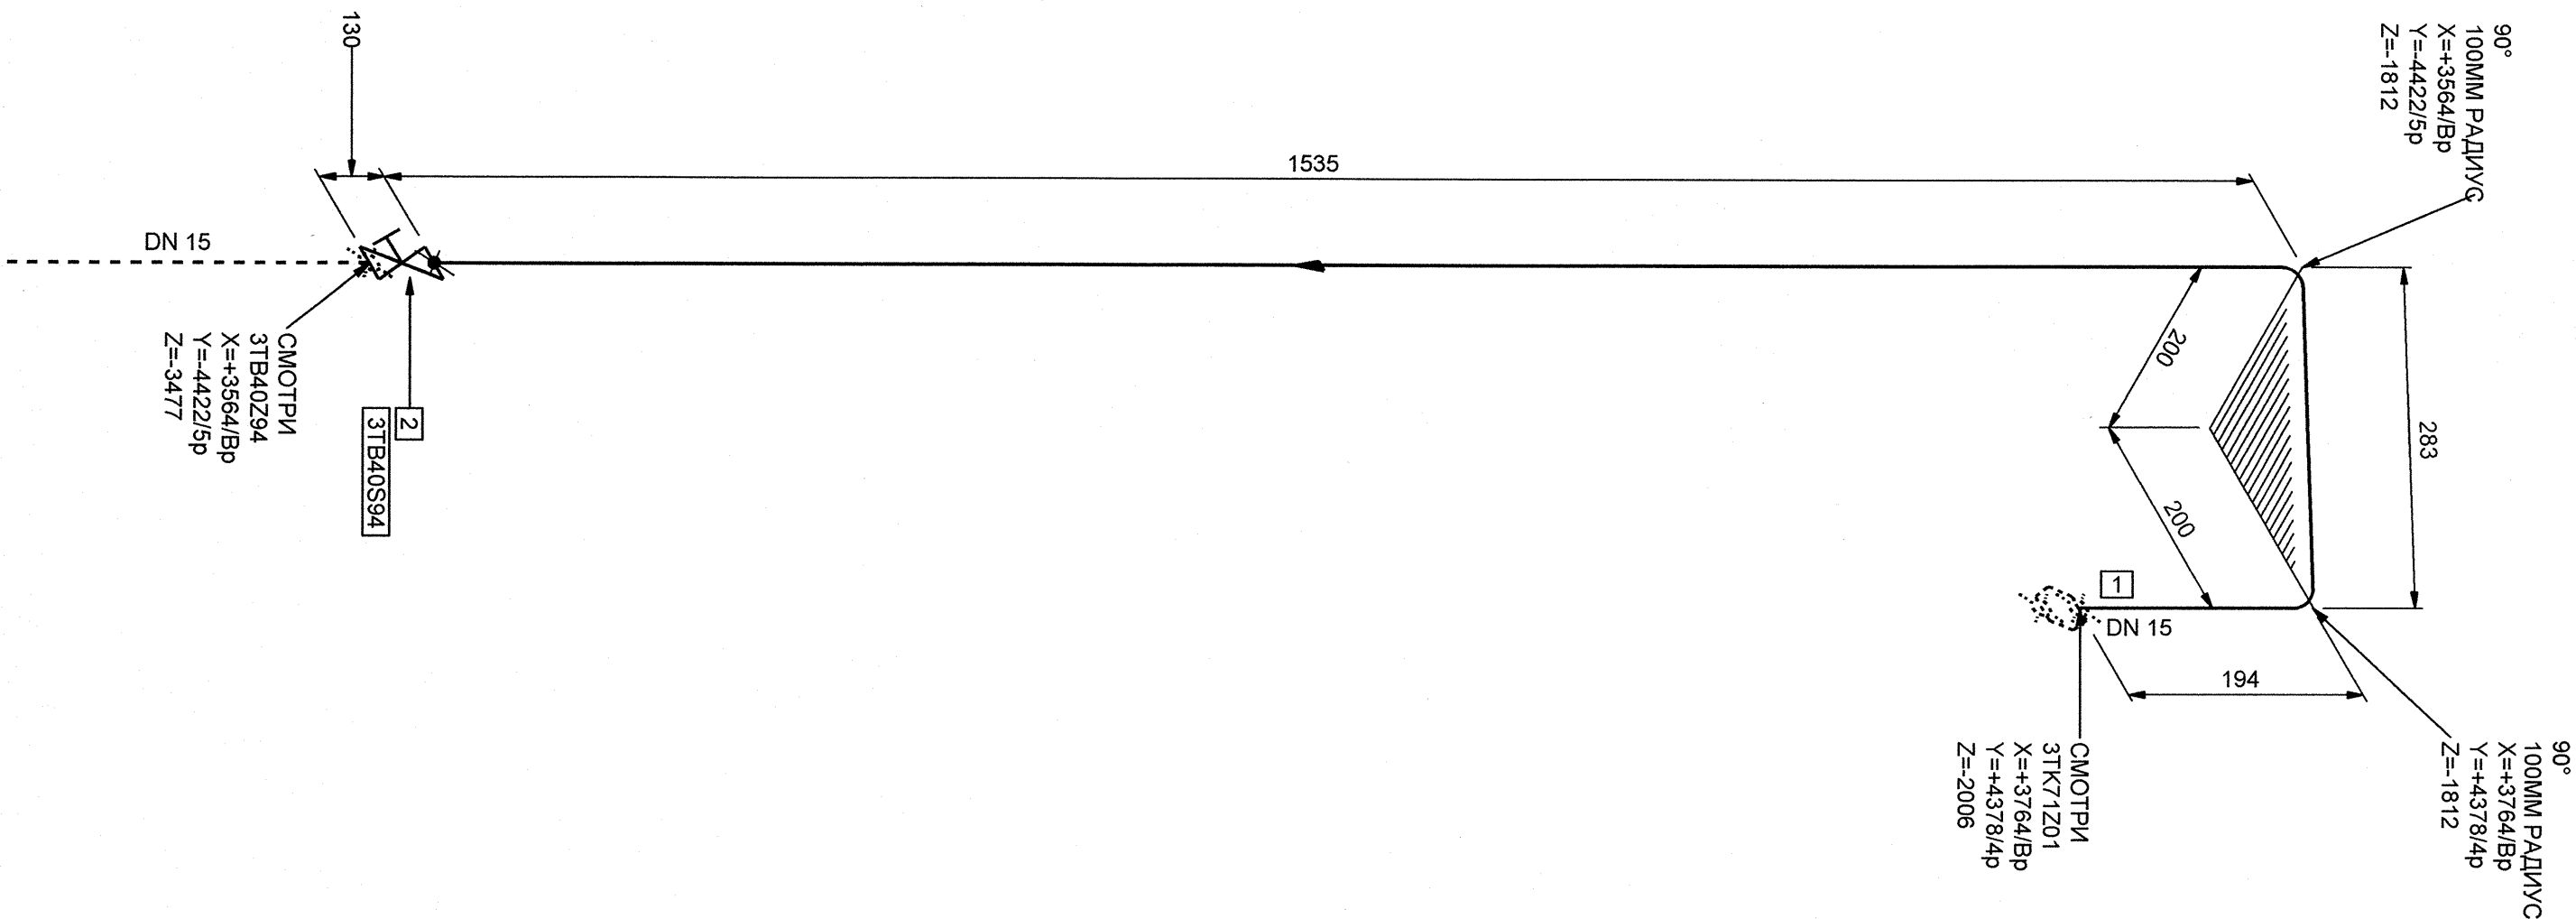


			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОДПИСИ			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОДПИСИ		
Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N						
R3.00147.1.0.11								

Кат. Drive		316T/20T/01
Трёхпроводные трансформаторные	—	—
Изолирующий провод		3
Нормальный провод		DN 100
Кодовые значения в системах		2-270 X-1/2 1-2/75
Код обозначения		316T/110T/1N1
Шлях заземления		—
Шлях молниезащиты		—
Резервное соединение		—
Полный провод		316T/110T/PT/987
Код цвета и код проводника		33
Неправильное сечение		—
Перекрут		—
Штырь		—
Код расшифровки проводника		316T/110T/PT/235

Номер трубопровода - ПБ 03-585-03  
Подлежит ответственности - ПБ 03-585-03 - V В  
Категория трубопровода по ПБ 03-585-03 - V В  
Класс безопасности по НП-001-97 - 4  
Степень самостоятельности по НП-031-01 - II  
Расчетные параметры: Рр=0,25 МПа, tр=110°С  
Параметры гидротестирования: Рг=0,33 МПа, tг не менее 5°С



МОШТАКНЕ ЗЕМЕНТИ		МАССА ЕДИНИЦ	
ГОД	НАМЕНОВАНИЕ	КОЛ	МАТЕРИАЛ
1	ГОД 79814888 109-2009 ТРУБА 182,2 CLAVE 151 6.2M11CS TY 3742,007-5273248-2008 КРАТКА ЗАПОШКА С МАШИНОМ С ПЛАСТИКАМИ ПОД ПРИБАВКУ ДН 15 PN 1.6 МПа ТР 350°C НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ	1 926 M	08K18H10T ГОСТ 9944-81
2	АРМАТУРА	1	СБОРНЫЙ
			3.60

[illegible]

АРХИВНЫЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР