СПРР.442551.01.003СБ

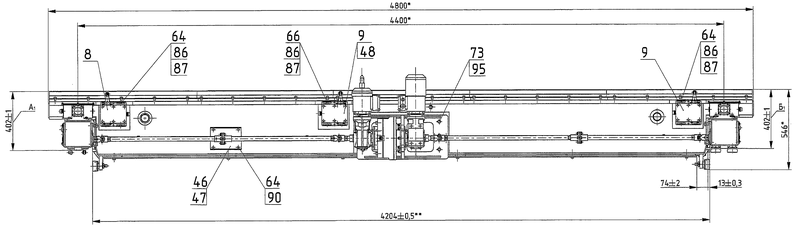

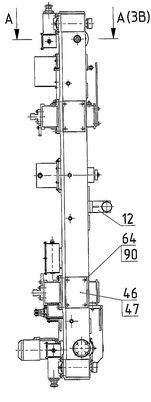

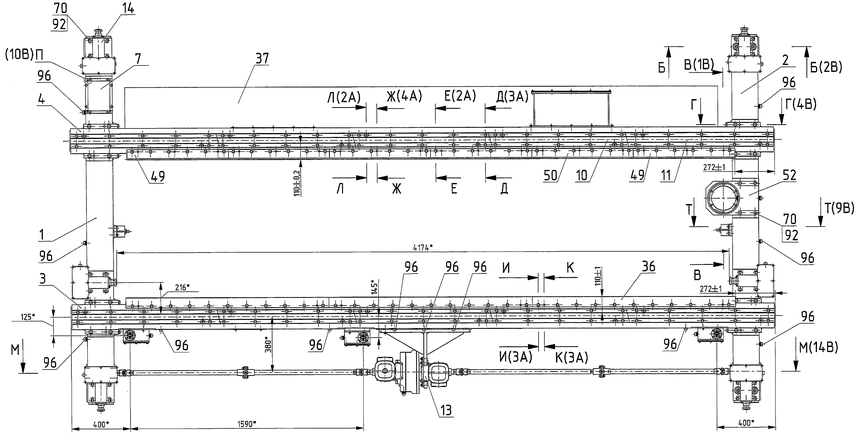

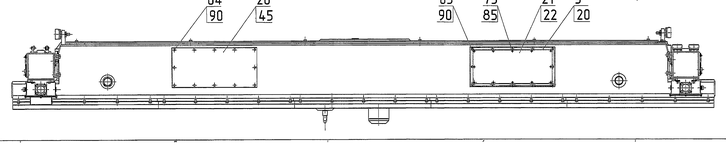

Сб. ед. поз. 7, а также
Дет. поз. 65 и 90 не показаны

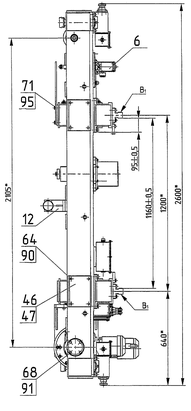

А-А(1:2)○(8В)

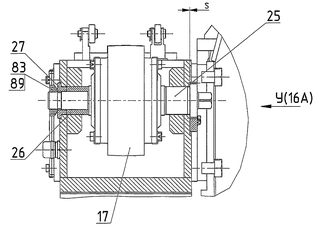

Б-Б(1:2) (5В)
Сб.ед. поз. 14 не показана

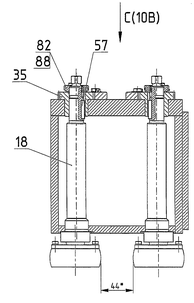

В-В(1:2) (5А)

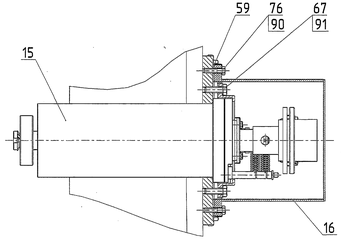

Г-Г(1:2) (5В)
8 мест



Д-Д(1:2) (6В)
50 мест



Е-Е(1:2) (6В)
36 мест



Ж-Ж(1:2) (7В)
18 мест



И-И(1:2) (6А)
33 места



К-К(1:2) (6А)
6 мест



Л-Л(1:2) (7В)
20 мест



1. Класс безопасности ЗН по НП-016-05.
Категория сейсмостойкости – II по НП-031-01.
2. *Размеры для справок.
3. **Размер регулировать путем пригонки компенсаторов поз. 43 (зона 4А).
4. Допустимую разницу размеров A_1 (зона 7В) и $Б_1$ (зона 5В) обеспечить пригонкой компенсаторов поз. 44 (зона 4А).
5. Положение датчика положения тележки поз. 15 (зона 2В) показано при свободном положении его пружин.
5. Допустимые зазоры в стыках между рельсами сб. ед. поз. 10 (зона 6В) и 11 (зона 6В) не более 0,2 мм. Уступы на рабочих поверхностях на стыках рельсов – сгладить.
5. Обеспечить прямолинейность поверхностей В1 (зоны 4А и 4В) в стыке 80ых рельсов. Допустимое отклонение от прямолинейности не более 0,1 мм на длине 1000 мм и не более 0,5 мм на всей длине.
6. Допустимое отклонение шага зубчатых реек на стыках дет. поз. 49 и 50 (зона 5В и 6В) не более 0,02 мм (диаметр измерительного ролика d=3,46 мм, длина L=50мм).
7. Зазор S (зона 3В) между подкрановостями сб. ед. 1 (зона 8А) и 2 (зона 5В) и дет. поз. 25 (зона 3В) в пределах 0,1...0,05 мм обеспечить путем выработки дет. поз. 27 (зона 4В).
8. Осевой зазор в подшипниках поз. 84 (зона 16В) в пределах 0,05...0,05 мм обеспечить путем пригонки компенсаторов поз. 24 (зона 16В).
9. Окончательное крепление дет. поз. 28 (зона 10А и 16А) при помощи изделий поз. 63 и 90 (зона 10А и 16А), а также сб. ед. поз. 9 (зона 7В) и поз. 9 (зона 5А и 8А) при помощи изделий поз. 66, 68, 86 и 87 (зона 5В и 7В) производится на предприятии-заказчика после монтажа изделия согласно ТТ монтажного чертежа.
10 Маркировать обозначение на бирке.
11. Транспортировку изделия осуществлять согласно схеме строповки.
Для обеспечения транспортировки допускается неполная разборка изделия. Места снятых элементов изделия, а также сами элементы защитить от попадания влаги и пыли.

						СПРР.442551.01.003СБ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.					Мост			2442	1:10
Пров.									
Т.контр.					Сборочный чертеж		Лист 1	Листов 1
Н.контр.								
Утв.								

Копировал

Формат А1