


— H/6 —

Дуенко Блока №

M_2 1:100
 M_8 1:100

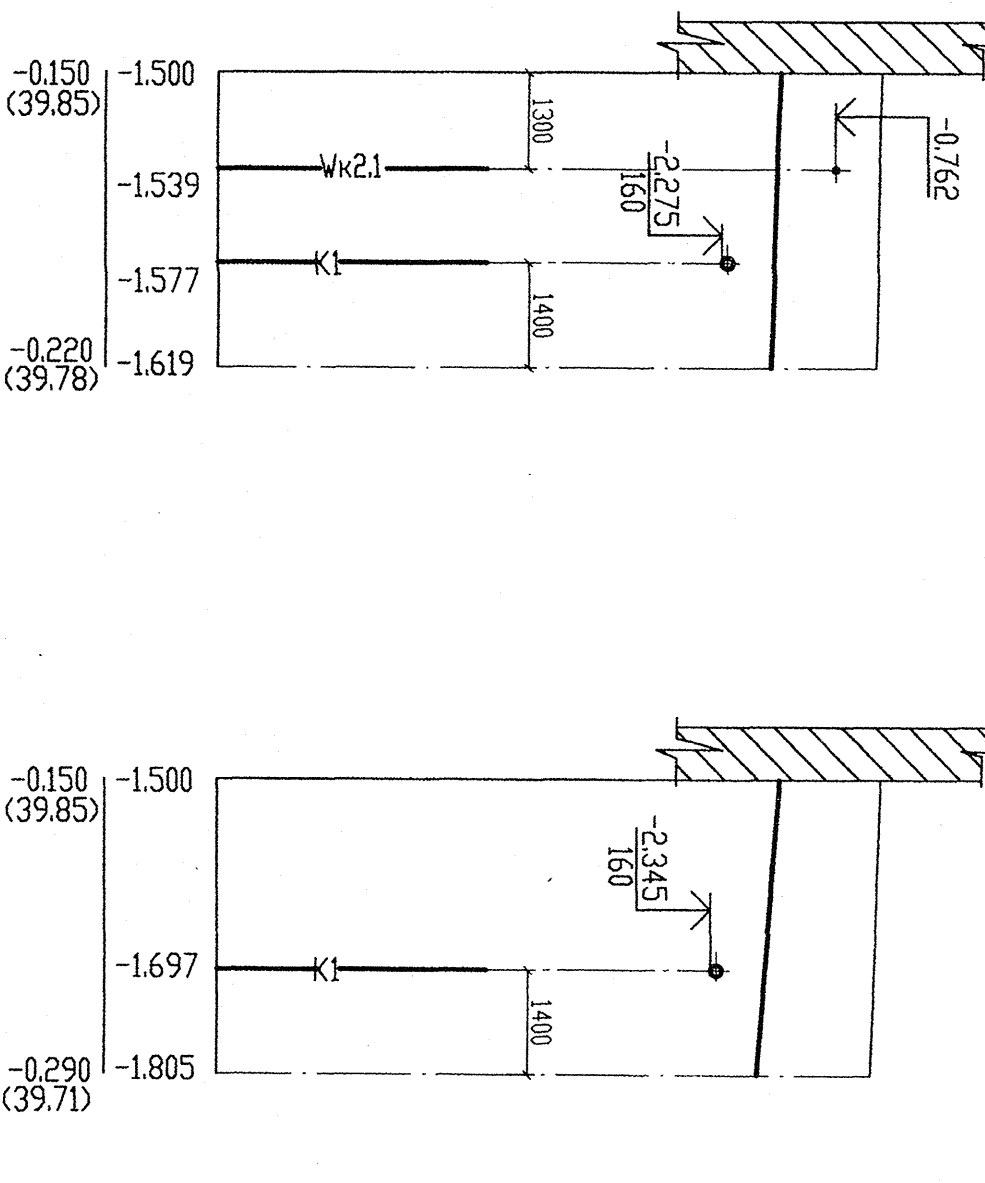


Табель	Столиные	Бесюльные	Ту 14-Эр-190	057х3
Изоляция	асфид	асфид	асфид	асфид
Естественное	0,0315	0,0315	0,0315	0,0315
3,95	3,95	3,95	3,95	3,95
3,95	3,95	3,95	3,95	3,95
т.2	т.2	т.2	т.3	т.3

— H/3 —

Директор Бюро №
РД3С0

M_2 1:100
 M_8 1:100

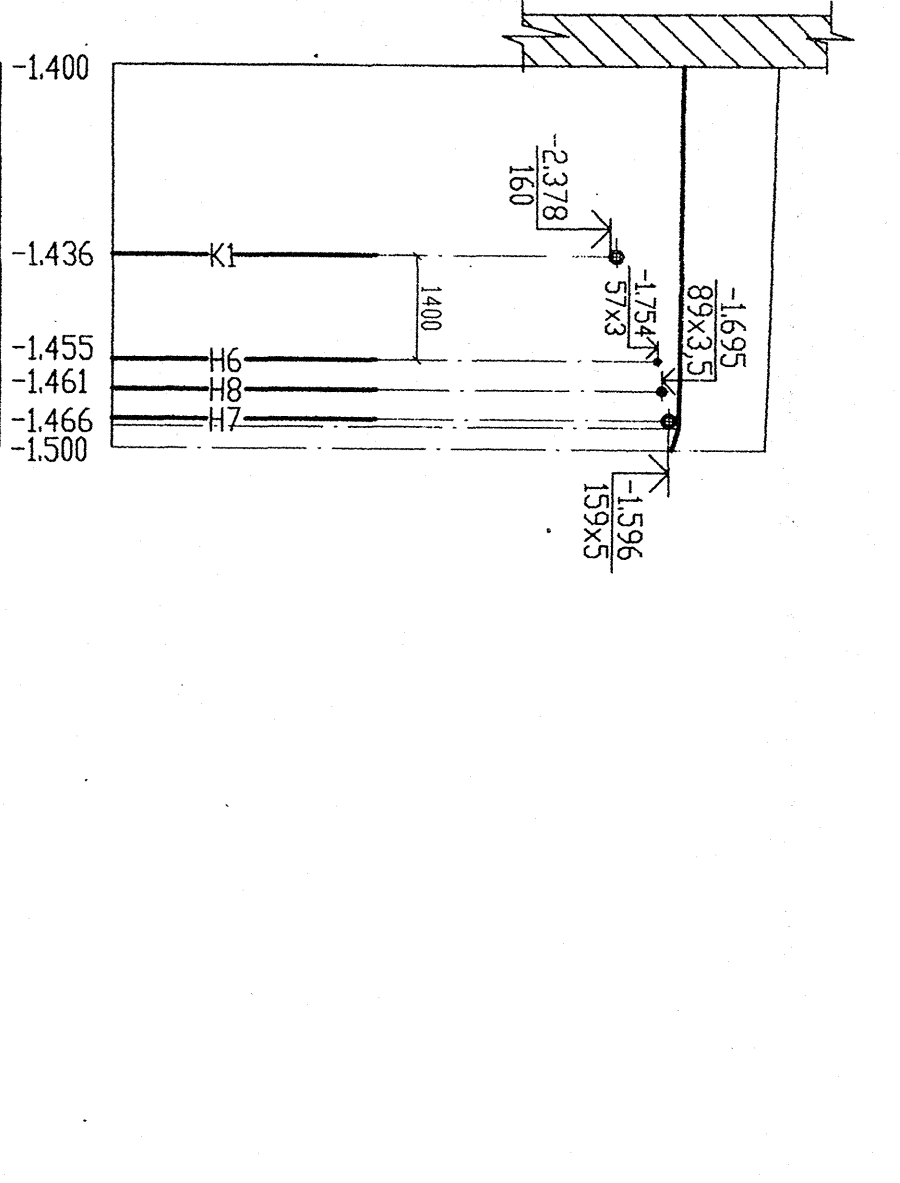

	-0.150 (-39.85)	
	-0.290 (-39.71)	
Гравы стальные бесшовные ТУ 14-ЗР-190		Ø57×3
Изоляция вечно золотенная		
Естественное	0.0136	0.28
4,85		0.30
5,15		
T6		

АРХИВНЫЙ
ЭКСПЕРТ

10021-26a.2-10-BC	40091 %
-------------------	---------

РОСТОВСКАЯ АЭС ЭНЕРГОБЛОК №3

[illegible]

РАСЧ.	СТАВКА	АМКТ	АКЦИОН

Промышленность	Р	З
----------------	---	---

ИЗДАНИЕ 3-е, НБ
Москва 2010