


Шенка Бюка №4
РАДЖО

— H/8 —


Резервуар V=25 м³

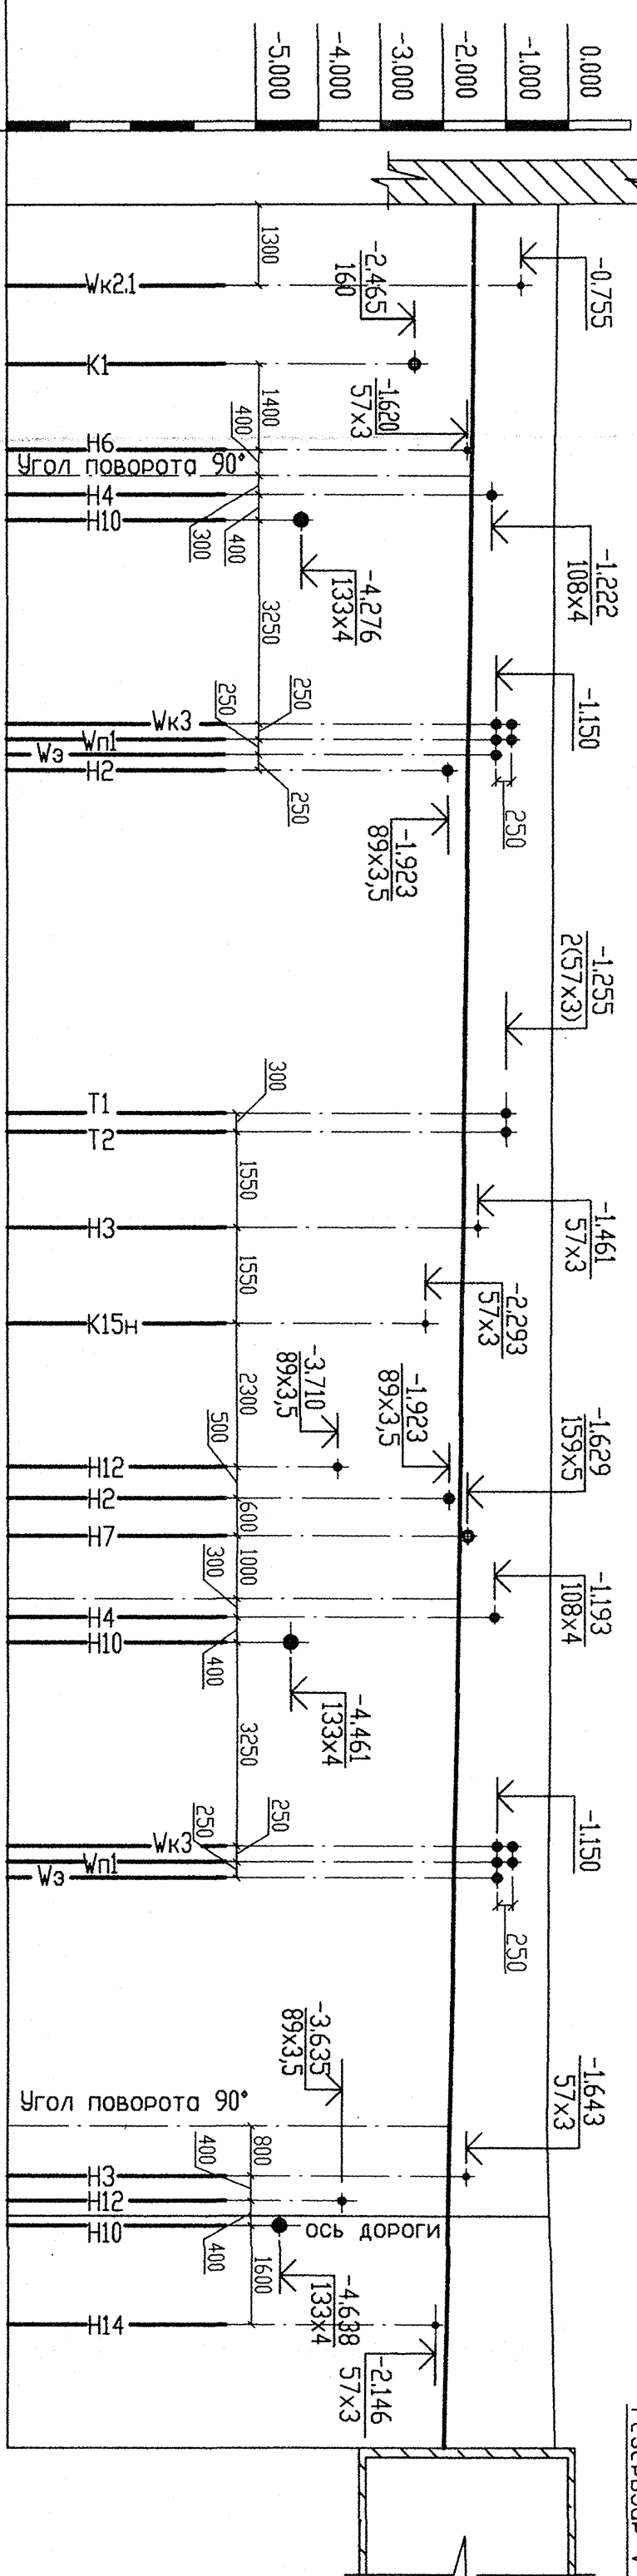

Восстановлен с копии Записки
Верно *В* Морев 16.04.13

Гуенко Б.Ю.К. №3

P43C1

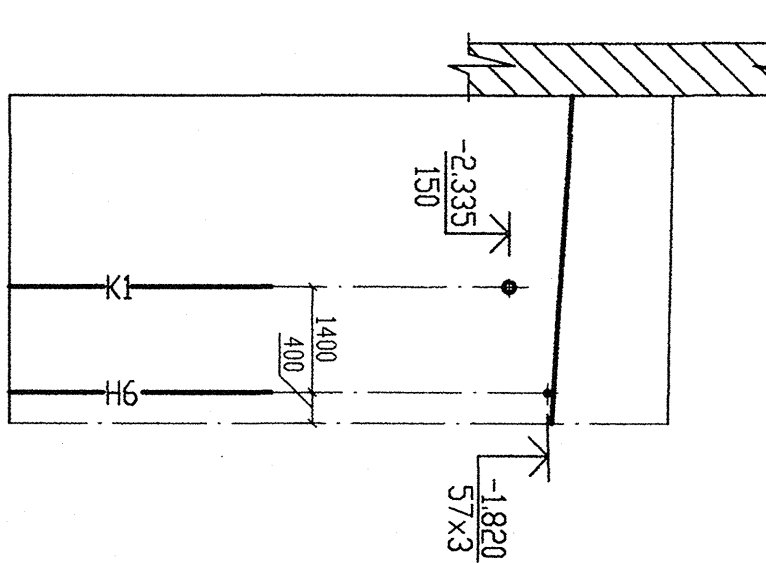

Трубы стальные бесшовные ТУ 14-ЗР-190 Ø89х3,5
Изоляция весьма усиленная


Естественное	0,06
4,35	
4,35	
Т.4	

—H7—

Шенка БНКО N4

5730

Резервуар V=25 м³

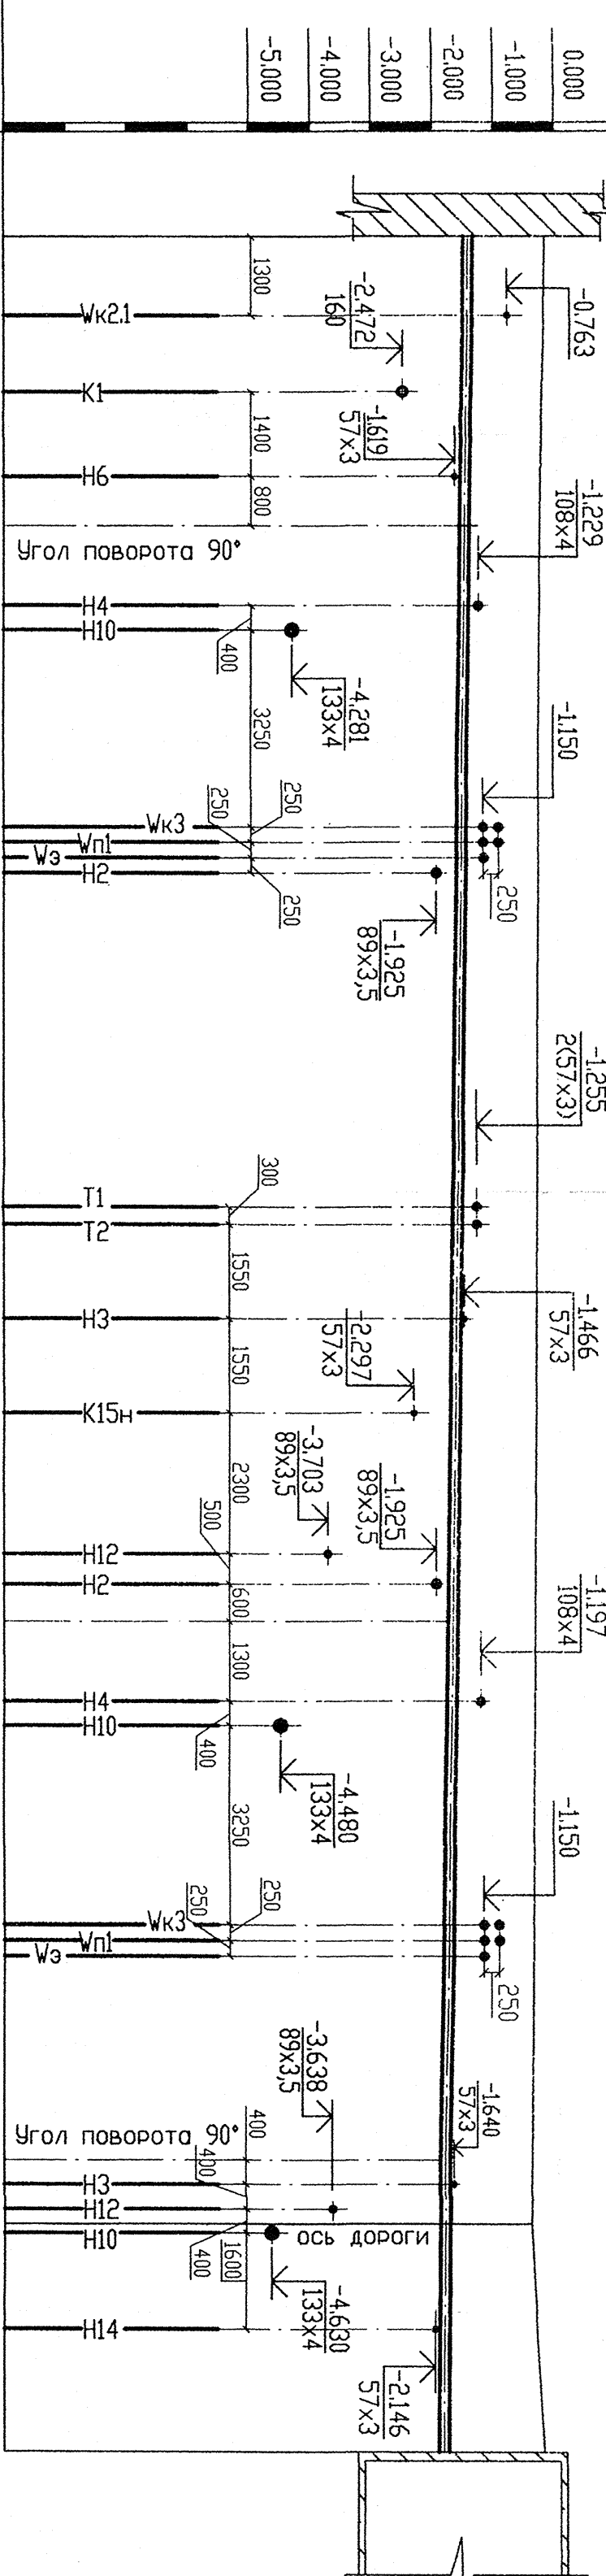

Трубы стальные бесшовные ТУ 14-3Р-190 Ø159х5
Изоляция весьма усиленная

Естественное	0,053
4,75	
4,75	
Т.	

отражено

Условные обозначения		Средние значения			
Условное обозначение	Значение	Условное обозначение	Значение	Условное обозначение	Значение
Уклон	22,75	0,011	8,785	0,0148	4,80
Длина, м	4,75	18,00	8,785	4,80	0,00417
Ростовые, м	4,75	18,00	8,785	4,80	0,00417
Номер колодца, точки, у/п/д поворота	У-43	Т-5	У-14		

APX/B-2N
ЭК3ЕМПЛАР

10021-26a.2-10-BC 40091 %

Ростовская АЭС энергоблок №3

000000	CPA 11109	ASCTM	ASCTM
--------	-----------	-------	-------

DATE	TIME	LOCATION
10/10/10	10:00	10:00

ИПОВЕРЛИВА ИМЗИ ОЛИМЕНУ	4	
-------------------------	---	--

Профили сетей Н7, Н8	ЗАО "Сельэнергопром"
----------------------	----------------------

MockBa 2010