


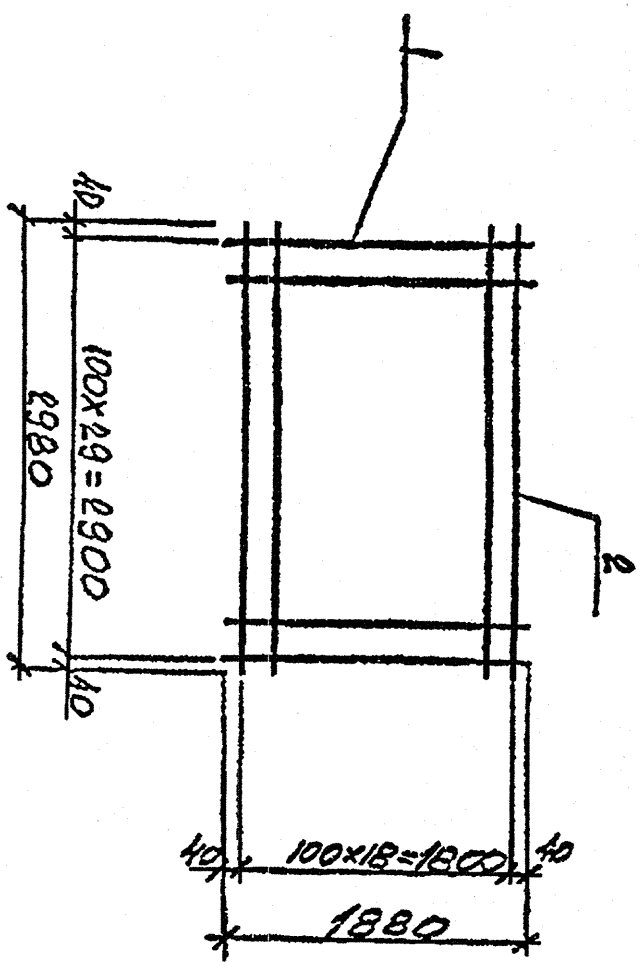

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

ФОРМА	ЗОНА	ПЛОС.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕР.
II			020000 ТТ (СТР.3)	ДОКУМЕНТАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВА-		
				НИЯ К ИСПОЛОВАНИЮ		
				СБ. МЕЛ. БЕТ. НАЗНАЧЕНИИ		
				ДЕТАЛИ		
Б4	1	370008 00 (СТР.23)	Ф8АШ ГОСТ 5781-82 L=1830	30	1,8 м	
Б4	2	370008 00 (СТР.23)	Ф8АШ ГОСТ 5781-82 L=2980	19	1,2 м	


Ростовская АЭС. Блок 4

Привязки: R4.0225.3524.021.04.00.001			
Инж. 1к	Полубагов	И.И. 1954	
Нач. гр.	Иманова	В.В. 1913	
Н. контр.	Вороши	В.В. 1913	
ИВБ. № R4.03287.9.0.21.1103			

210012 0406042 0002 000
КНИЗ 370008 00

БАА-112-395
СТР.23

ТАКОЖЕ ДОНДЕ	1954	1913	1913
ПРОЕКТ АКОПЛАНИИ	1954	1913	1913
ВЕД. ИНИ ЦЕРЕНОВСКАЯ	1954	1913	1913
СЕТКА АРНТУРНАЯ С-9			
Средняя	Масса	Масштаб	
Р	590	1:50	
Исх.	Исход		
ИЗУЗ СССР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ДОР. СТРОИТ. ОУО			

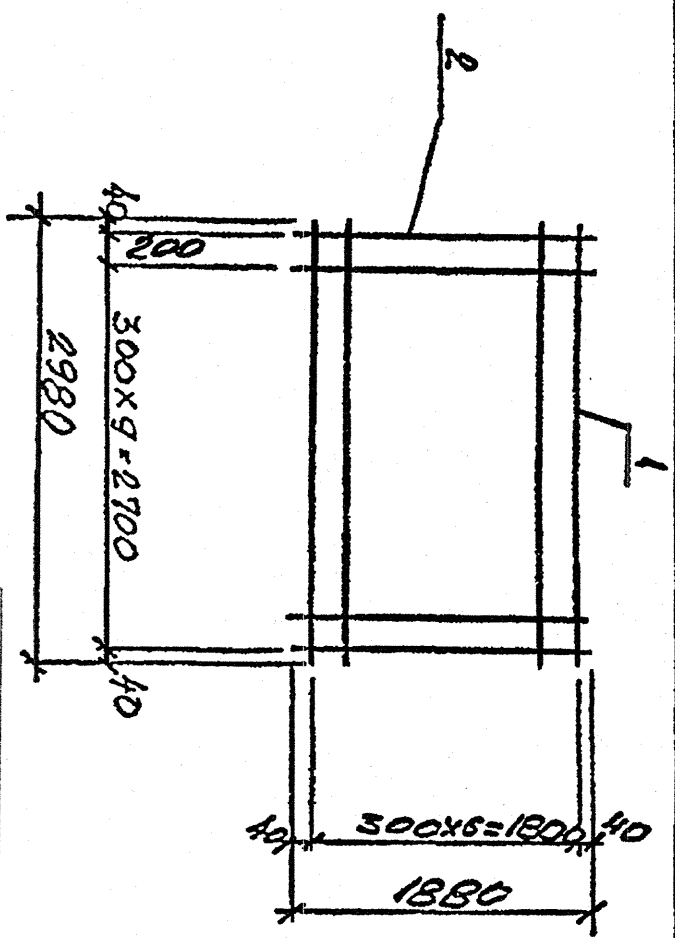

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

ФОРМА	ЗОНА	ПЛОС.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕР.
II			020000 ТТ (СТР.3)	ДОКУМЕНТАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВА-		
				НИЯ К ИСПОЛОВАНИЮ		
				СБ. МЕЛ. БЕТ. НАЗНАЧЕНИИ		
				ДЕТАЛИ		
Б4	1	380009 00 (СТР.24)	Ф8АШ ГОСТ 5781-82 L=2980	7	1,2 м	
Б4	2	380009 00 (СТР.24)	Ф8АШ ГОСТ 5781-82 L=1880	11	0,8 м	

Ростовская АЭС. Блок 4

Привязки: R4.0225.3524.021.04.00.001			
Инж. 1к	Полубагов	И.И. 1954	
Нач. гр.	Иманова	В.В. 1913	
Н. контр.	Вороши	В.В. 1913	
ИВБ. № R4.03287.9.0.21.1103			

210012 0406042 0002 000
КНИЗ 380009 00

БАА-112-395
СТР.24

ТАКОЖЕ ДОНДЕ	1954	1913	1913
ПРОЕКТ АКОПЛАНИИ	1954	1913	1913
ВЕД. ИНИ ЦЕРЕНОВСКАЯ	1954	1913	1913
СЕТКА АРНТУРНАЯ С-10			
Средняя	Масса	Масштаб	
Р	175	1:50	
Исх.	Исход		
ИЗУЗ СССР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ДОР. СТРОИТ. ОУО			