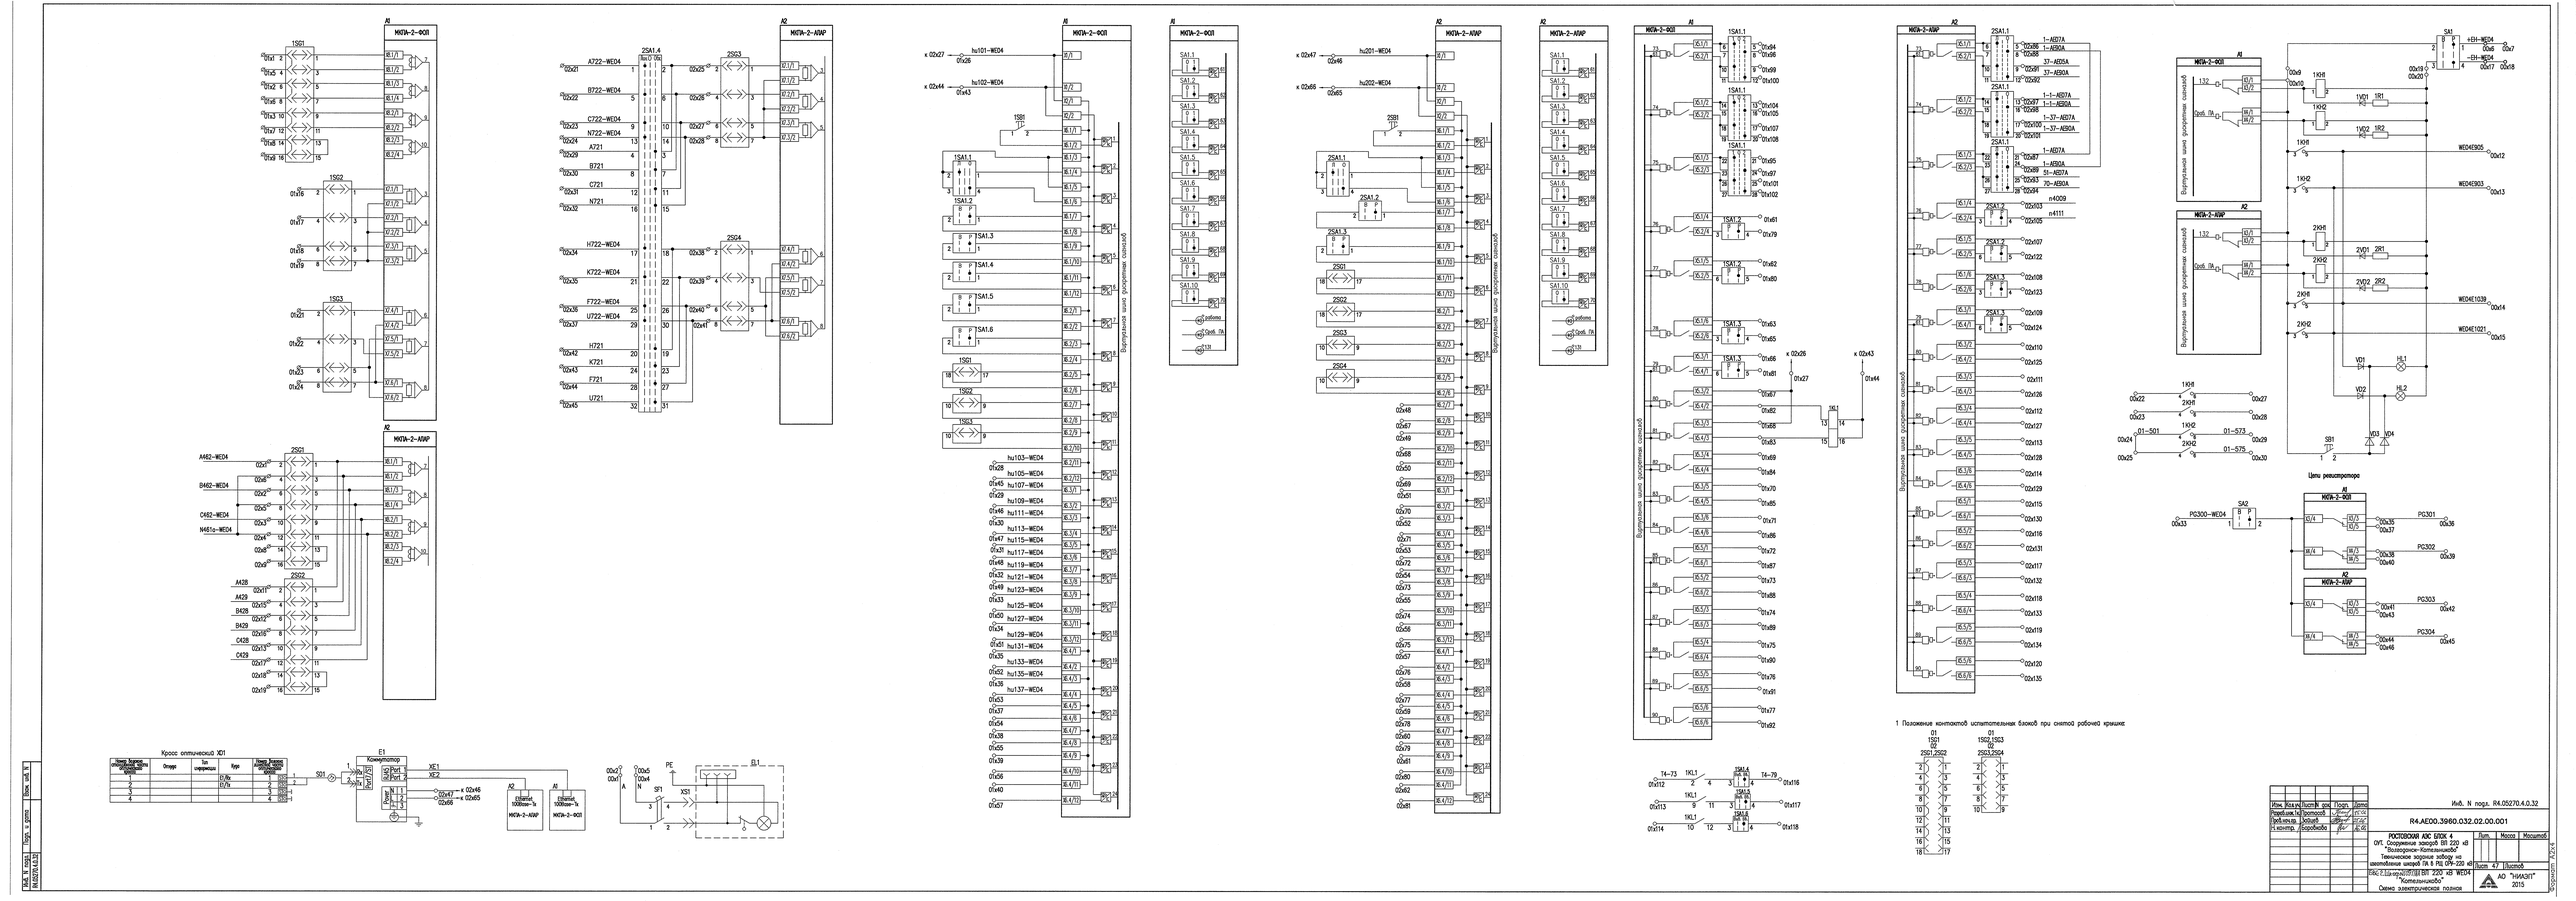

1 Положение контактов испытательных блоков при снятой рабочей крышке

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разраб.	Ком.Ч.	Протопоп			01.06
Пров.	Ком.Ч.	Лобачев			01.06
Т.контр.		Воробьева			01.06

Инв. N подл. R4.05270.4.0.32

R4.AE00.3960.032.02.00.001

РОСТОВСКАЯ АЭС БЛОК 4
ОУЗ. Сооружение заводов ВН 220 кВ "Волгодонск-Котельниково"
Технические хорошие заводу на изготовление шкафов ПА 6 РЕ ОРУ-220 кВ
Шкафы С.Г. Шкафы ВН 220 кВ WED4 "Котельниково"
Схема электрическая полная

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 47 Листов

АО "НИАЭП" 2015

Формат А2х4