

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник цеха 007



С.Г.Ковязин


10.02.2014

Дефектная ведомость №1101

на систему отопления здания Заводской поликлиники, требующую проведения диагностики и специализированных мер по восстановлению пропускной способности трубопроводов.

№п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
Раздел 1				
Протравка и промывка труб различными реактивами				
1.	Труба Ст. водогазопроводная Ø15 мм	м.п.	80	
2.	Труба Ст. водогазопроводная Ø25 мм	м.п.	360	
3.	Труба Ст. водогазопроводная Ø57 мм	м.п.	90	
4.	Труба Ст. водогазопроводная Ø89 мм	м.п.	50	
Раздел 2				
Промывка без дезинфекции трубопроводов				
1.	Труба Ст. водогазопроводная Ø15 мм	м.п.	80	
2.	Труба Ст. водогазопроводная Ø25 мм	м.п.	360	
3.	Труба Ст. водогазопроводная Ø57 мм	м.п.	90	
4.	Труба Ст. водогазопроводная Ø89 мм	м.п.	50	
Раздел 3				
Комплекс работ по промывке отопительных приборов пневмопистолетом «Тайфун» (вне отопительного периода)				
1.	Радиатор М 140	сек.	640	
Раздел 4				
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления				
1.	Труба Ст. водогазопроводная Ø15 мм	м.п.	80	
2.	Труба Ст. водогазопроводная Ø25 мм	м.п.	360	
3.	Труба Ст. водогазопроводная Ø57 мм	м.п.	90	
4.	Труба Ст. водогазопроводная Ø89 мм	м.п.	50	

Составил:

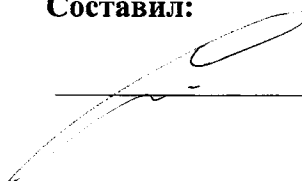

Съедин Э.Э

10.02.14г

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник цеха 007

С.Г.Ковязин


10.02.2014

Дефектная ведомость №1102

на систему отопления Лечебного корпуса центра реабилитации (отд. №038), требующую проведения диагностики и специализированных мер по восстановлению пропускной способности трубопроводов.

№п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
Раздел 1				
Протравка и промывка труб различными реактивами				
1.	Труба Ст. водогазопроводная Ø15 мм	м.п.	550	
2.	Труба Ст. водогазопроводная Ø20 мм	м.п.	580	
3.	Труба Ст. водогазопроводная Ø25 мм	м.п.	100	
4.	Труба Ст. водогазопроводная Ø32 мм	м.п.	125	
5.	Труба Ст. водогазопроводная Ø40 мм	м.п.	78	
6.	Труба Ст. водогазопроводная Ø57 мм	м.п.	80	
7.	Труба Ст. водогазопроводная Ø76 мм	м.п.	50	
8.	Труба Ст. водогазопроводная Ø89 мм	м.п.	130	
9.	Труба Ст. водогазопроводная Ø108 мм	м.п.	140	
10.	Труба Ст. водогазопроводная Ø159 мм	м.п.	30	
Раздел 2				
Промывка без дезинфекции трубопроводов				
1.	Труба Ст. водогазопроводная Ø15 мм	м.п.	550	
2.	Труба Ст. водогазопроводная Ø20 мм	м.п.	580	
3.	Труба Ст. водогазопроводная Ø25 мм	м.п.	100	
4.	Труба Ст. водогазопроводная Ø32 мм	м.п.	125	
5.	Труба Ст. водогазопроводная Ø40 мм	м.п.	78	
6.	Труба Ст. водогазопроводная Ø57 мм	м.п.	80	
7.	Труба Ст. водогазопроводная Ø76 мм	м.п.	50	
8.	Труба Ст. водогазопроводная Ø89 мм	м.п.	130	
9.	Труба Ст. водогазопроводная Ø108 мм	м.п.	140	
10.	Труба Ст. водогазопроводная Ø159 мм	м.п.	30	
Раздел 3				
Комплекс работ по промывке отопительных приборов пневмопистолетом «Тайфун» (вне отопительного периода)				
1.	Радиатор М 140	сек.	1305	
Раздел 4				
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления				
1.	Труба Ст. водогазопроводная Ø15 мм	м.п.	550	
2.	Труба Ст. водогазопроводная Ø20 мм	м.п.	580	
3.	Труба Ст. водогазопроводная Ø25 мм	м.п.	100	
4.	Труба Ст. водогазопроводная Ø32 мм	м.п.	125	
5.	Труба Ст. водогазопроводная Ø40 мм	м.п.	78	
6.	Труба Ст. водогазопроводная Ø57 мм	м.п.	80	
7.	Труба Ст. водогазопроводная Ø76 мм	м.п.	50	
8.	Труба Ст. водогазопроводная Ø89 мм	м.п.	130	
9.	Труба Ст. водогазопроводная Ø108 мм	м.п.	140	
10.	Труба Ст. водогазопроводная Ø159 мм	м.п.	30	

Составил:



Съедин Э.Э.

10.02.14.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник цеха 007

С.Г.Ковязин


10.02.2014

Дефектная ведомость №1103

на систему отопления зд. №451, требующую проведения диагностики и специализированных мер по восстановлению пропускной способности трубопроводов.

№п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
Раздел 1				
Протравка и промывка труб различными реактивами				
1.	Труба Ст. водогазопроводная Ø15 мм	м.п.	60	
2.	Труба Ст. водогазопроводная Ø25 мм	м.п.	1500	
3.	Труба Ст. водогазопроводная Ø57 мм	м.п.	350	
4.	Труба Ст. водогазопроводная Ø76 мм	м.п.	45	
5.	Труба Ст. водогазопроводная Ø89 мм	м.п.	15	
Раздел 2				
Промывка без дезинфекции трубопроводов				
1.	Труба Ст. водогазопроводная Ø15 мм	м.п.	60	
2.	Труба Ст. водогазопроводная Ø25 мм	м.п.	1500	
3.	Труба Ст. водогазопроводная Ø57 мм	м.п.	350	
4.	Труба Ст. водогазопроводная Ø76 мм	м.п.	45	
5.	Труба Ст. водогазопроводная Ø89 мм	м.п.	15	
Раздел 3				
Комплекс работ по промывке отопительных приборов пневмопистолетом «Тайфун» (вне отопительного периода)				
1.	Радиатор М 140	сек.	1714	
Раздел 4				
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления				
1.	Труба Ст. водогазопроводная Ø15 мм	м.п.	60	
2.	Труба Ст. водогазопроводная Ø25 мм	м.п.	1500	
3.	Труба Ст. водогазопроводная Ø57 мм	м.п.	350	
4.	Труба Ст. водогазопроводная Ø76 мм	м.п.	45	
5.	Труба Ст. водогазопроводная Ø89 мм	м.п.	15	

Составил:



Съедин Э.Э.

10.02.14

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник цеха 007

С.Г.Ковязин

Дефектная ведомость №1104

на систему отопления зд. №424, требующую проведения диагностики и специализированных мер по восстановлению пропускной способности трубопроводов.

№п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
Раздел 1				
Протравка и промывка труб различными реактивами				
1.	Труба Ст. водогазопроводная Ø15 мм	м.п.	50	
2.	Труба Ст. водогазопроводная Ø25 мм	м.п.	1600	
3.	Труба Ст. водогазопроводная Ø57 мм	м.п.	500	
4.	Труба Ст. водогазопроводная Ø108 мм	м.п.	210	
Раздел 2				
Промывка без дезинфекции трубопроводов				
1.	Труба Ст. водогазопроводная Ø15 мм	м.п.	50	
2.	Труба Ст. водогазопроводная Ø25 мм	м.п.	1600	
3.	Труба Ст. водогазопроводная Ø57 мм	м.п.	500	
4.	Труба Ст. водогазопроводная Ø108 мм	м.п.	210	
Раздел 3				
Комплекс работ по промывке отопительных приборов пневмопистолетом «Тайфун» (вне отопительного периода)				
1.	Радиатор М 140	сек.	1606	
Раздел 4				
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления				
1.	Труба Ст. водогазопроводная Ø15 мм	м.п.	50	
2.	Труба Ст. водогазопроводная Ø25 мм	м.п.	1600	
3.	Труба Ст. водогазопроводная Ø57 мм	м.п.	500	
4.	Труба Ст. водогазопроводная Ø108 мм	м.п.	210	

Составил:

Съедин Э.Э.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник цеха 007

С.Г.Ковязин

Дефектная ведомость №1108

на систему отопления здания №127, требующую проведения диагностики и специализированных мер по восстановлению пропускной способности трубопроводов.

№п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
Раздел 1				
Протравка и промывка труб различными реактивами				
1.	Труба Ст. водогазопроводная Ø15 мм	м.п.	66	
2.	Труба Ст. водогазопроводная Ø20 мм	м.п.	71	
3.	Труба Ст. водогазопроводная Ø25 мм	м.п.	66	
4.	Труба Ст. водогазопроводная Ø32 мм	м.п.	41	
5.	Труба Ст. водогазопроводная Ø57 мм	м.п.	183	
Раздел 2				
Промывка без дезинфекции трубопроводов				
1.	Труба Ст. водогазопроводная Ø15 мм	м.п.	66	
2.	Труба Ст. водогазопроводная Ø20 мм	м.п.	71	
3.	Труба Ст. водогазопроводная Ø25 мм	м.п.	66	
4.	Труба Ст. водогазопроводная Ø32 мм	м.п.	41	
5.	Труба Ст. водогазопроводная Ø57 мм	м.п.	183	
Раздел 3				
Комплекс работ по промывке отопительных приборов пневмопистолетом «Тайфун» (вне отопительного периода)				
1.	Радиатор М 140	сек.	197	
Раздел 4				
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления				
1.	Труба Ст. водогазопроводная Ø15 мм	м.п.	66	
2.	Труба Ст. водогазопроводная Ø20 мм	м.п.	71	
3.	Труба Ст. водогазопроводная Ø25 мм	м.п.	66	
4.	Труба Ст. водогазопроводная Ø32 мм	м.п.	41	
5.	Труба Ст. водогазопроводная Ø57 мм	м.п.	183	

Составил:

Сьедин Э.Э.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник цеха 007

С.Г.Ковязин

10.02.2014

Дефектная ведомость №1109

на систему отопления здание столовой №906, требующую проведения диагностики и специализированных мер по восстановлению пропускной способности трубопроводов.

№п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
Раздел 1				
Протравка и промывка труб различными реактивами				
1.	Труба Ст. водогазопроводная Ø15 мм	м.п.	105	
2.	Труба Ст. водогазопроводная Ø20 мм	м.п.	85	
3.	Труба Ст. водогазопроводная Ø25 мм	м.п.	54	
4.	Труба Ст. водогазопроводная Ø57 мм	м.п.	116	
5.	Труба Ст. водогазопроводная Ø76 мм	м.п.	30	
Раздел 2				
Промывка без дезинфекции трубопроводов				
1.	Труба Ст. водогазопроводная Ø15 мм	м.п.	105	
2.	Труба Ст. водогазопроводная Ø20 мм	м.п.	85	
3.	Труба Ст. водогазопроводная Ø25 мм	м.п.	54	
4.	Труба Ст. водогазопроводная Ø57 мм	м.п.	116	
5.	Труба Ст. водогазопроводная Ø76 мм	м.п.	30	
Раздел 3				
Комплекс работ по промывке отопительных приборов пневмопистолетом «Тайфун» (вне отопительного периода)				
1.	Радиатор М 140	сек.	700	
Раздел 4				
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления				
1.	Труба Ст. водогазопроводная Ø15 мм	м.п.	105	
2.	Труба Ст. водогазопроводная Ø20 мм	м.п.	85	
3.	Труба Ст. водогазопроводная Ø25 мм	м.п.	54	
4.	Труба Ст. водогазопроводная Ø57 мм	м.п.	116	
5.	Труба Ст. водогазопроводная Ø76 мм	м.п.	30	

Составил:

Съедин Э.Э.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник цеха 007

С.Г.Ковязин


10.02.2014

Дефектная ведомость №1110

на систему отопления здание столовой №910, требующую проведения диагностики и специализированных мер по восстановлению пропускной способности трубопроводов.

№п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
Раздел 1				
Протравка и промывка труб различными реактивами				
1.	Труба Ст. водогазопроводная Ø15 мм	м.п.	45	
2.	Труба Ст. водогазопроводная Ø20 мм	м.п.	160	
3.	Труба Ст. водогазопроводная Ø25 мм	м.п.	185	
4.	Труба Ст. водогазопроводная Ø57 мм	м.п.	299	
5.	Труба Ст. водогазопроводная Ø76 мм	м.п.	89	
Раздел 2				
Промывка без дезинфекции трубопроводов				
1.	Труба Ст. водогазопроводная Ø15 мм	м.п.	45	
2.	Труба Ст. водогазопроводная Ø20 мм	м.п.	160	
3.	Труба Ст. водогазопроводная Ø25 мм	м.п.	185	
4.	Труба Ст. водогазопроводная Ø57 мм	м.п.	299	
5.	Труба Ст. водогазопроводная Ø76 мм	м.п.	89	
Раздел 3				
Комплекс работ по промывке отопительных приборов пневмопистолетом «Тайфун» (вне отопительного периода)				
1.	Радиатор М 140	сек.	693	
Раздел 4				
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления				
1.	Труба Ст. водогазопроводная Ø15 мм	м.п.	45	
2.	Труба Ст. водогазопроводная Ø20 мм	м.п.	160	
3.	Труба Ст. водогазопроводная Ø25 мм	м.п.	185	
4.	Труба Ст. водогазопроводная Ø57 мм	м.п.	299	
5.	Труба Ст. водогазопроводная Ø76 мм	м.п.	89	

Составил:



Съедин Э.Э.

10.02.14г.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник цеха 007

С.Г.Ковязин

10.02.2014

Дефектная ведомость №1111

на систему отопления здание столовой №920, требующую проведения диагностики и специализированных мер по восстановлению пропускной способности трубопроводов.

№п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
Раздел 1				
Протравка и промывка труб различными реактивами				
1.	Труба Ст. водогазопроводная Ø15 мм	м.п.	65	
2.	Труба Ст. водогазопроводная Ø20 мм	м.п.	70	
3.	Труба Ст. водогазопроводная Ø25 мм	м.п.	100	
4.	Труба Ст. водогазопроводная Ø57 мм	м.п.	171	
5.	Труба Ст. водогазопроводная Ø76 мм	м.п.	14	
Раздел 2				
Промывка без дезинфекции трубопроводов				
1.	Труба Ст. водогазопроводная Ø15 мм	м.п.	65	
2.	Труба Ст. водогазопроводная Ø20 мм	м.п.	70	
3.	Труба Ст. водогазопроводная Ø25 мм	м.п.	100	
4.	Труба Ст. водогазопроводная Ø57 мм	м.п.	171	
5.	Труба Ст. водогазопроводная Ø76 мм	м.п.	14	
Раздел 3				
Комплекс работ по промывке отопительных приборов пневмопистолетом «Тайфун» (вне отопительного периода)				
1.	Радиатор М 140	сек.	600	
Раздел 4				
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления				
1.	Труба Ст. водогазопроводная Ø15 мм	м.п.	65	
2.	Труба Ст. водогазопроводная Ø20 мм	м.п.	70	
3.	Труба Ст. водогазопроводная Ø25 мм	м.п.	100	
4.	Труба Ст. водогазопроводная Ø57 мм	м.п.	171	
5.	Труба Ст. водогазопроводная Ø76 мм	м.п.	14	

Составил:

Съедин Э.Э.

10.02.14