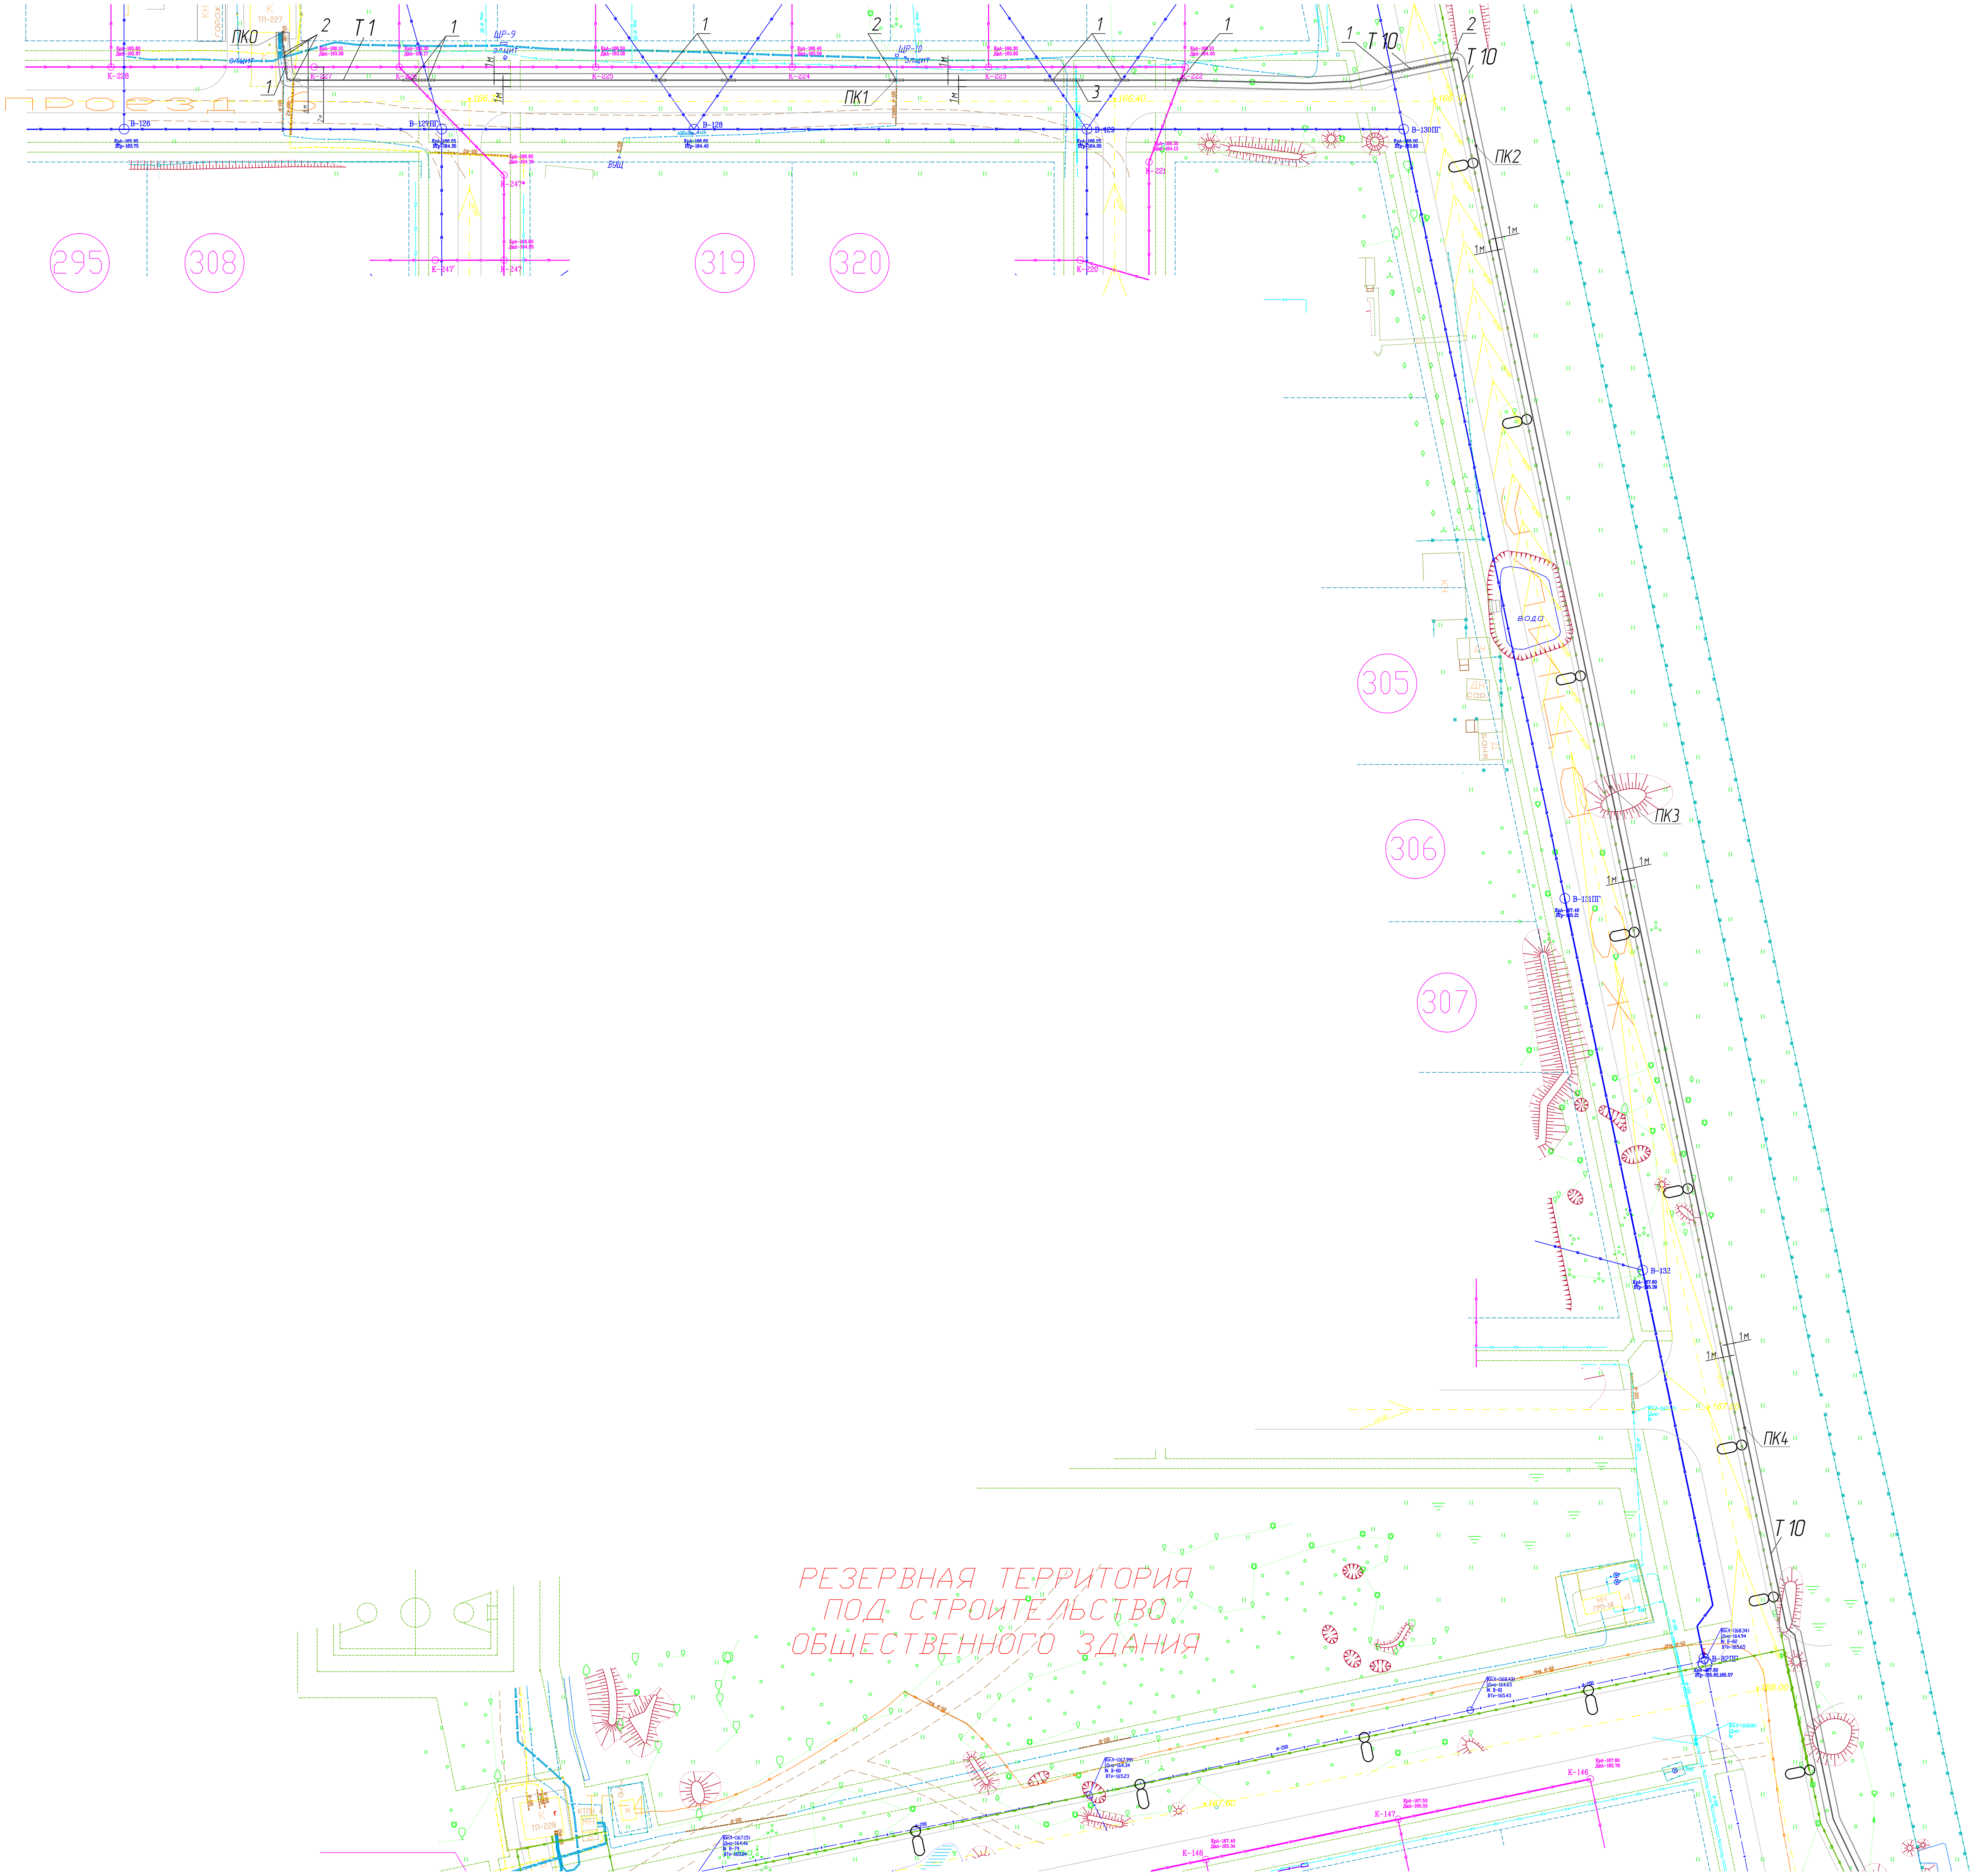

Пересечения с подземными коммуникациями и сооружениями

поз.	Наименование	Обозначение документа	Кол.-во на траншеи	Примечание
1	Пересечение с трубопроводом	А 5-92-32.01	9	
2	Пересечение с кабелем	А 5-92-32.02	7	
3	Пересечение с газопроводом	А 5-92-32.03	1	

Условные обозначения

- существующая канализация
- существующий водопровод
- существующая газопровод НД
- существующий НВ кабель
- пересечения с подземными коммуникациями и сооружениями
- проектируемая прокладка низковольтных кабелей в траншее
- полоса отвода

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата	8/14-ППО.1-5	
	Нижегородская обл., г. Саров ОАО "Саровская Электросетевая Компания"	
Разработал: Рамадова	Капитальное строительство объекта: "Высоковольтная кабельная линия ТП-227-ТП-229". Благоустройство.	Стадия: П; Лист: 1; Листов: 3
Н.контр.: Кузнецов		
ГИП: Кузнецов	Ситуационный план. Масштаб 1:500	

Копировал

Формат А1