

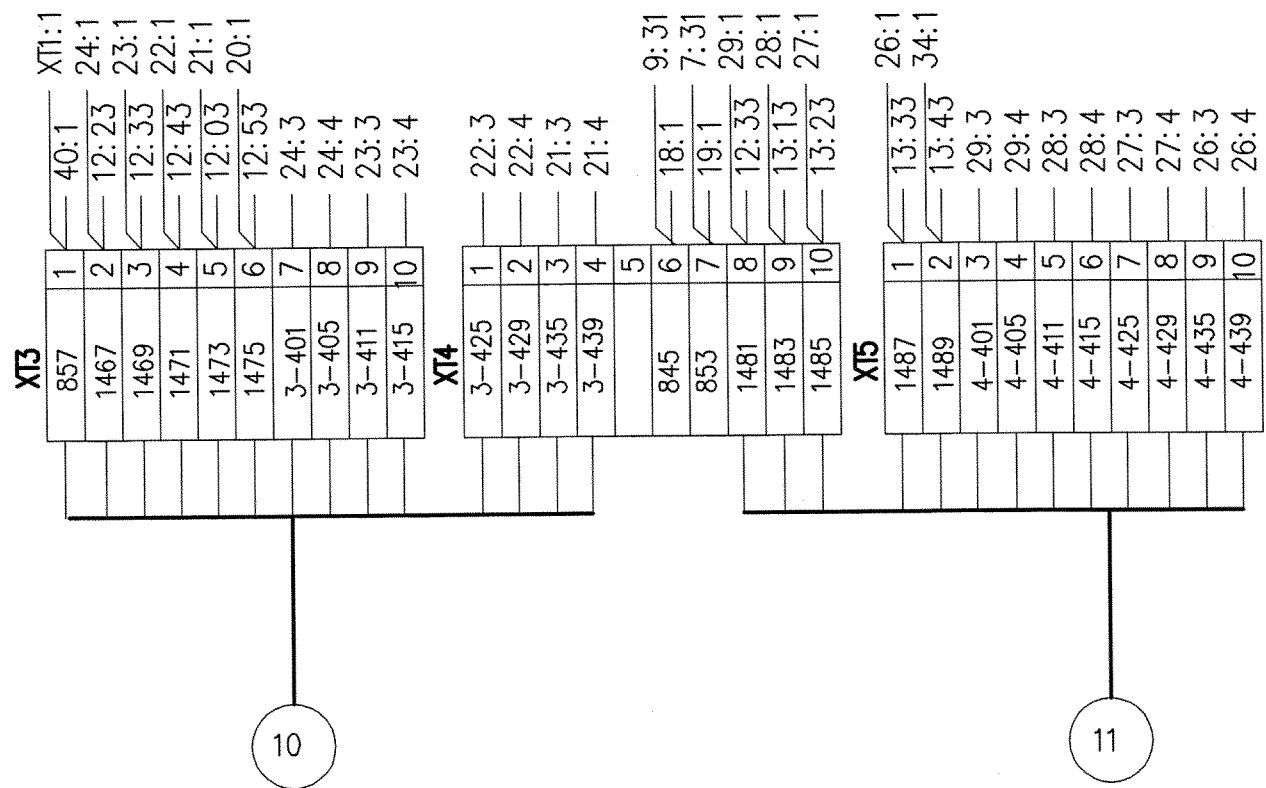


Задняя стенка щита

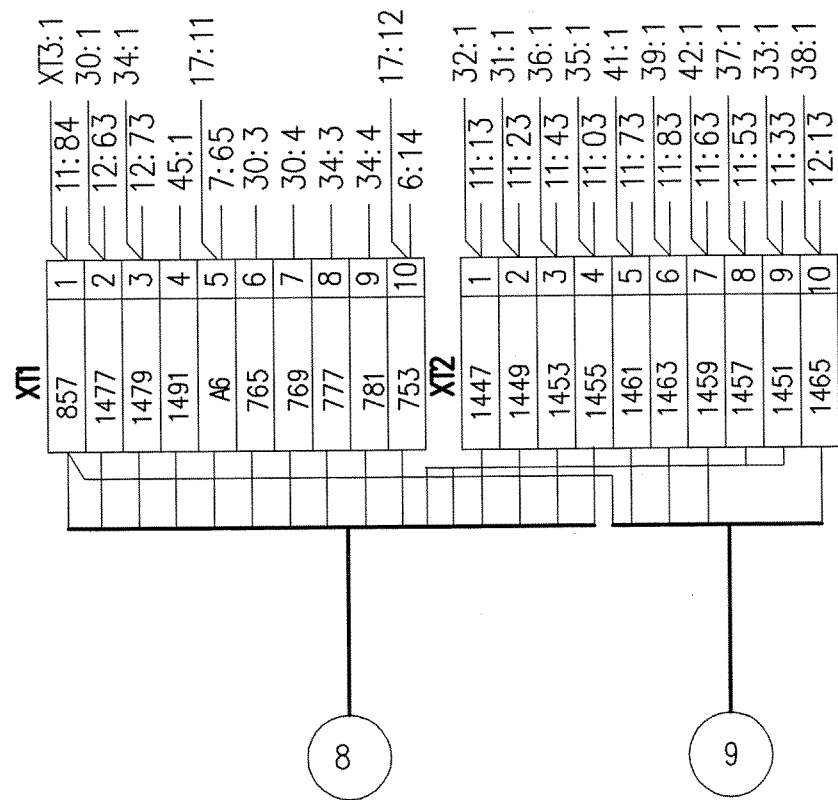

Правая боковая стенка щита

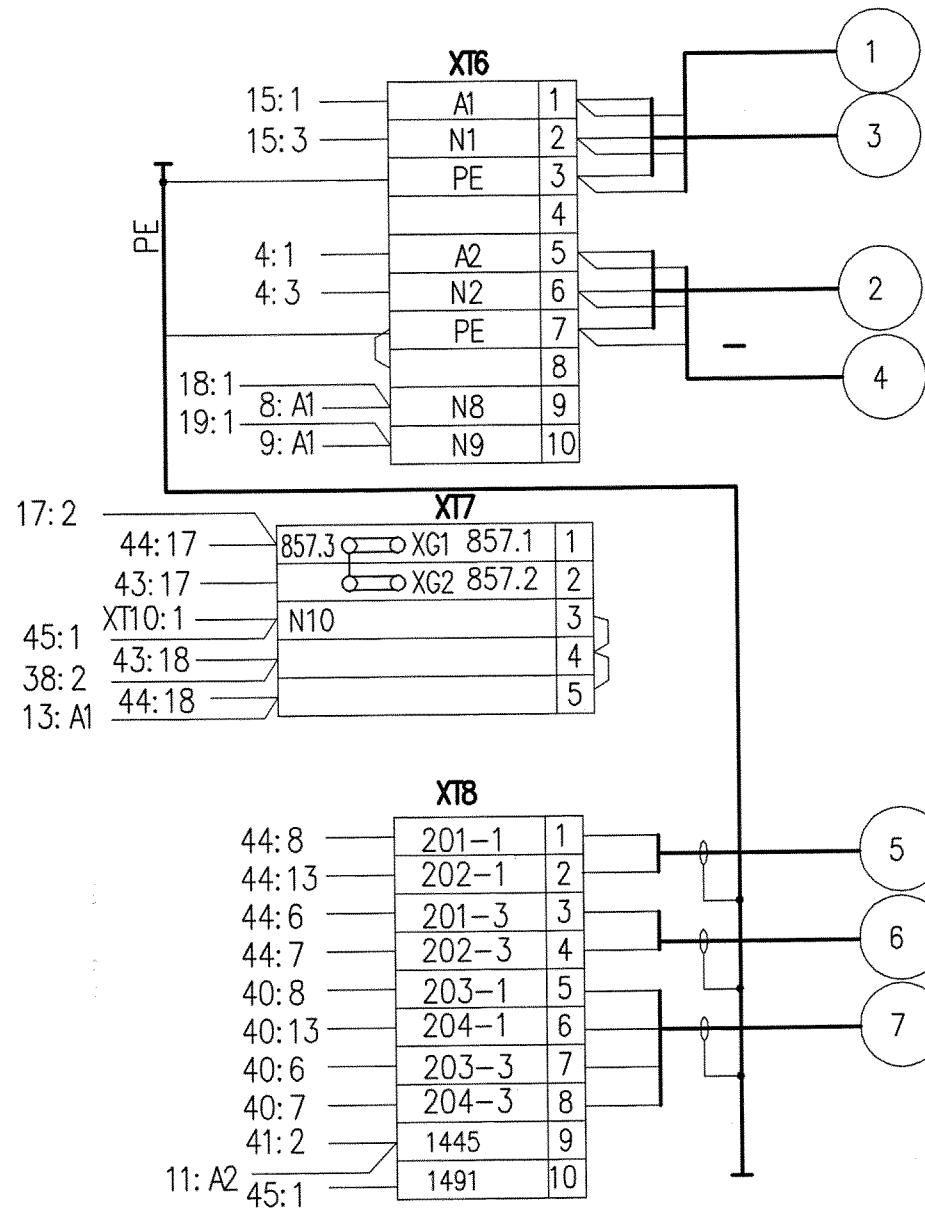

| Условный номер кабеля | Марка кабеля по журналу | Марка адреса | Тип кабеля | Жильность и сечение | Количество резервных жил |
|-----------------------|-------------------------|--------------|------------|---------------------|--------------------------|
| | Наименование адреса | | | | |
| 1 | МШУ2–W01 | ШР45 | ВВГнг–LS | 3х4 | 0 |
| | Шкаф | | | | |
| 2 | МШУ2–R01 | ШР42 | ВВГнг–LS | 3х4 | 0 |
| | Шкаф | | | | |
| 3 | МШУ3–W01 | МШУ2 | ВВГнг–LS | 3х4 | 0 |
| | Шкаф управления | | | | |
| 4 | МШУ3–R01 | МШУ2 | ВВГнг–LS | 3х4 | 0 |
| | Шкаф управления | | | | |
| 5 | МШУ2–U401 | АЛ–52/1–КС2 | КВВГЭнг–LS | 4х1,0 | 2 |
| | Коробка соединительная | | | | |
| 6 | МШУ2–U402 | АЛ–52/2–КС2 | КВВГЭнг–LS | 4х1,0 | 2 |
| | Коробка соединительная | | | | |
| 7 | МШУ2–U403 | ШУ1 панель 1 | КВВГЭнг–LS | 5х1,0 | 1 |
| | Щит управления | | | | |
| 8 | МШУ2–U301 | ШУ1 панель 1 | КВВГнг–LS | 19х1,5 | 3 |
| | Щит управления | | | | |
| 9 | МШУ2–U302 | ШУ1 панель 2 | КВВГнг–LS | 10х1,5 | 5 |
| | Щит управления | | | | |
| 10 | МШУ2–U303 | ШУ1 панель 4 | КВВГнг–LS | 19х1,5 | 5 |
| | Щит управления | | | | |
| 11 | МШУ2–U304 | ШУ1 панель 4 | КВВГнг–LS | 14х1,5 | 1 |
| | Щит управления | | | | |