


Инв. N подл.
R3.00798.1.0.11

Номер т/д,провода - III
Повторительность - ПНАЭТ-7-008-89
Классификационное обозначение по НП-001-97 - 3Н
Группа по ПНАЭТ-7-008-89 - С
Класс безопасности по НП-001-97 - 3
Категория сейсмостойкости по НП-001-01 - II
Расчетные параметры: Р=0,11 МПа, t=40°C
Параметры гидротестирования: Р=20-25 МПа, t=не менее
средн.-равнов. борной кислоты 39-54,5 g/dm³

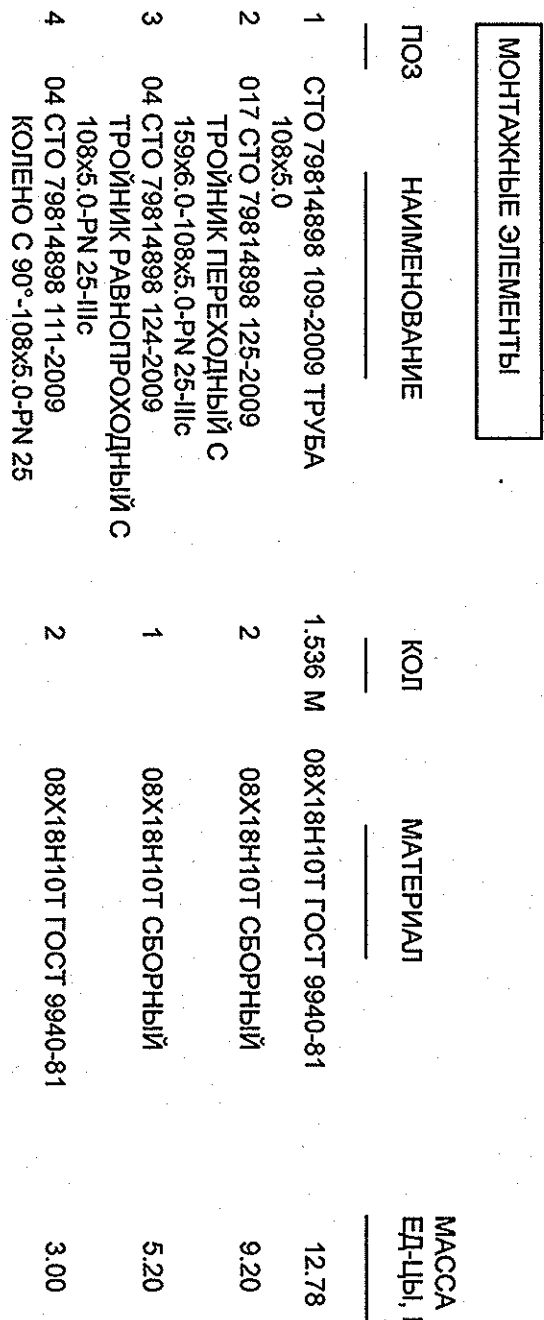

* Блоки ЗТВ10З02_1 и ЗТВ10З02_5 (чертеж РЗ.00795.1.0.11) доработать на монтаже.

Формат А1