


Номер трубопровода - II  
Подведомственность - ПБ 03-565-03  
Категория трубопровода по ПБ 03-565-03 - V B  
Класс безопасности по НП-001-87 - 4  
Категория сейсмостойкости по НП-031-01 - I  
Рабочие параметры: Рр= 0,15 МПа, tр=60°С  
Параметры гидравлики: Рг=0,20 МПа, tне менее 5°С  
Среда- Раствор борной кислоты 38,5-44,5г/м3

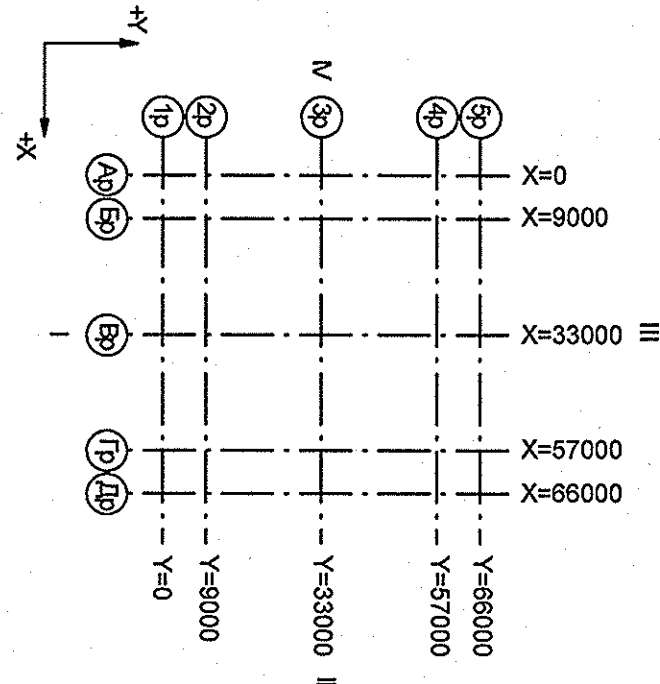

Дополнительные подписи				Дополнительные подписи			
Инв. N подл.	Подп. и дата	Ваим. инв. N					
РЗ.00798.1.0.11							

Код блока	Трубопроводы проектируемые	Помещ. детали	Условный проход	Кодификатор в здании	Код обозначения/ номер трубы	Шва защитной	Шва монтажный	Резьбовое соединение	Помощь Код обозначения / код прохода	Направление сраба	Переход	Штупер	Код ремонтный проходной
31G11201-01		3	DN 100	Z=200 X=15 Y=2715	31G11V061/IN1				31G11V07/IT-487				31G11J01/IT-235

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ			
ПОС	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ	МАТЕРИАЛ
1	СТО 79814898 108-2009 ТРУБА 108x5,0	6,720 M	08X18H10T ГОСТ 9940-81
2	КОЛЕНО Т 90°-108x5,0-РN 25	7	08X18H10T ГОСТ 9940-81
3	СТО 79814898 111-2009 КОЛЕНО Т 45°-108x5,0-РN 25	2	08X18H10T ГОСТ 9940-81
4	СТО 11V064 ПОДБЕСКА	1	-
5	СТО 11V063/Т-7209 ПРОХОДИКА НЕПОДБИЖИВАЯ	1	-

Имя	Кор.уч.	Лист	№ док.	Пароль	Дата
Иск.К.	Масленко	16/17	16/17	16/17	16/17
Проект.инж.	Иск.	16/17	16/17	16/17	16/17
Проект.пр.	Масленко	16/17	16/17	16/17	16/17
И.карт.	Масленко	16/17	16/17	16/17	16/17
Ростовская АЭС Блок 3					
Имя: Неподл. РЗ.00798.1.0.11					
Лист 16					
РЗ.ТО11.3072.011.01.00.007					
Непрямая часть, поперек в/в от дачных-исполнителей для измерения прокатки 31А					
Исполнительский чертёж					
СТО11211					
ОАО "НИИЭТ" 2013					