



устройство траншеи Т-1

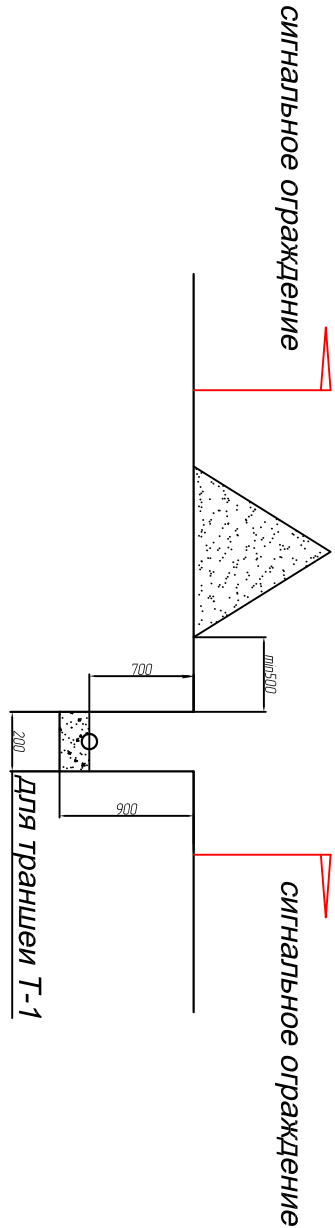

устройство траншеи Т-2

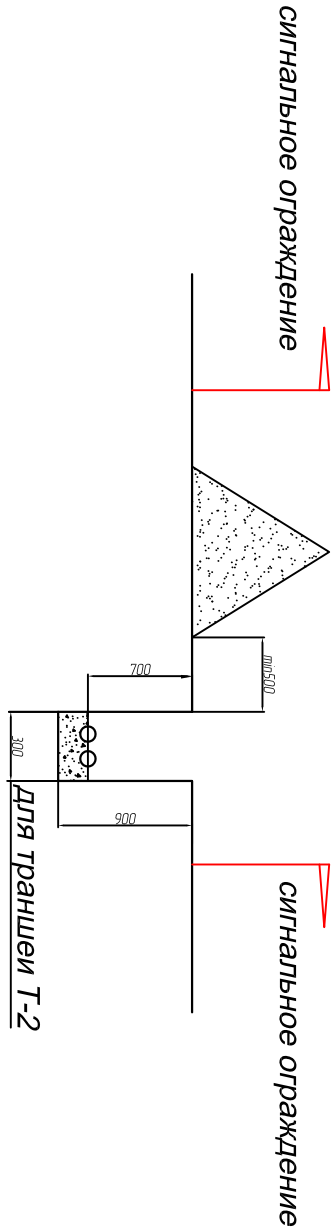

Условные обозначения

- существующая канализация
- существующий ВВ кабель
- существующий кабель освещения
- существующий НВ кабель
- существующий кабель связи
- существующий газопровод низкого давления
- существующий водопровод
- отвал грунта
- сигнальное ограждение зоны работ

Примечание

- При пересечении кабеля с автодорогой ул. Новая, кабель проложить в существующей трубе.
- Пересечение кабеля с подземными коммуникациями и выездом с участка выполнять в асбестоцементной трубе.
- До начала производства земляных работ вывести предостерегающие знаки и предупредить население. В охранной зоне кабельных линий земляные работы производить вручную. Места пересечения с действующими кабелями предварительно опутить под надзором представителя АО "СЭСК". Обеспечить сохранность и физическую защиту существующих кабелей. Работы производить согласно ПУЭ. О сроках начала работ письменно уведомить АО "СЭСК".

Объём работ по устройству кабельных сооружений				
Поз.	Наименование	Обозначение документа	Количество на траншею	Примечание
1.	Устройство траншеи, тип Т-1 (длина,м)	А5 - 92 - 13	219 м	
2.	Устройство траншеи, тип Т-2 (длина,м)	А5 - 92 - 13	3 м	
3.	Прокладка трубы асбоцементной Ду=100 в траншею		52 м	
4.	Восстановление благоустройства		397 м ²	
5.	Устройство сигнального ограждения		339 м	
Ведомость монтажных работ				
	Монтажные работы	Ед. изм.	Количество	Примечание
6.	Укладка кабеля в траншею	м	183	
7.	Прокладка кабеля в трубе существующей	м	10	
8.	Прокладка кабеля в траншее в трубе асбоцементной	м	52	
9.	Прокладка кабеля в стальной трубе	м	2	
10.	Прокладка кабеля по каб. конструкциям в ТП	м	15	
11.	Уплотнение кабеля в трубе	шт.	28	
12.	Монтаж муфты концевой	шт.	6	

Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

П-7/15-02-Пос-2			
Изм.	Кол.	Лист	Масштаб
Разработчик	Рисовал	Проверил	Дополнительно
Начальник	Куратор	2025.6	2025.6
Тип	Курсовый	2025.6	2025.6
Нижегородская область, г. Саров ОАО "Городская Электросетевая Компания"			
Копировать			
Саровское Электросетевое Управление			
Формат А2			