



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дил.	Подп. и дата	Склад №	Перв. примен.
361434.3	20.04.14				91.3280	91.3280

700.087E16

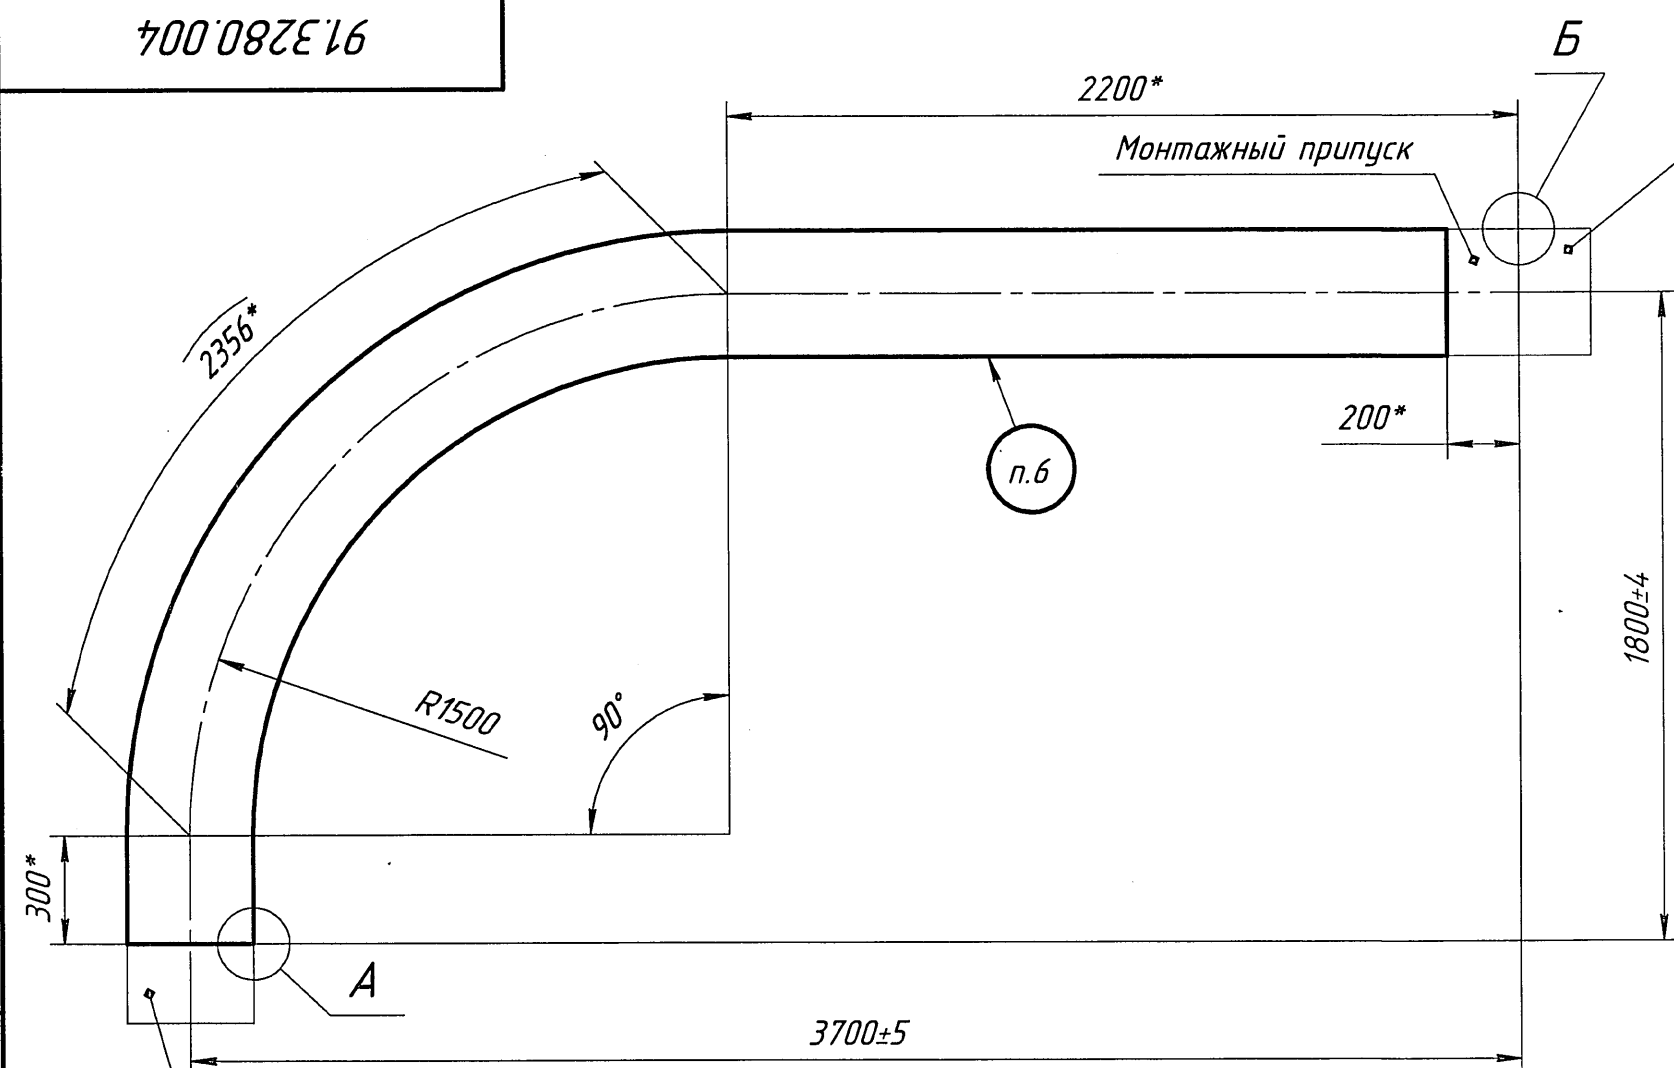

✓ Ra6,3 (✓)


Б(1:2)

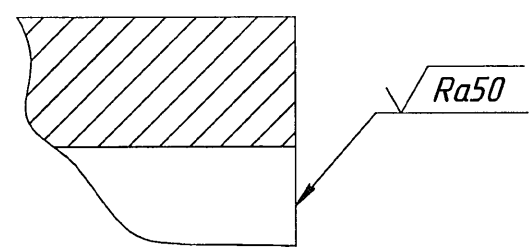

Ra50

Припуск для гидравлических испытаний

А(1:2)○

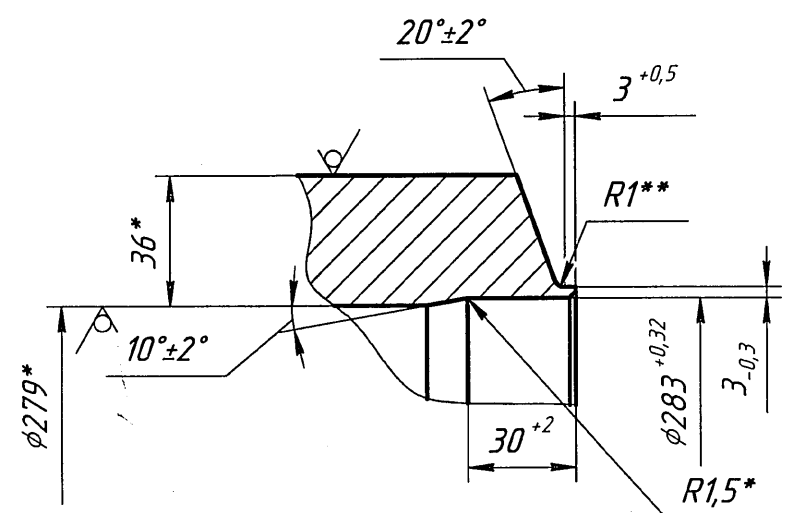

- *Размеры для справок.
- **Размер обеспеч. инстр.
- Развернутая длина по средней линии 4856 мм (без учета припуска для гидравлических испытаний).
- Технические требования по 91.3280ТТ.
- Код KKS: 20JNG50BR001MR09.
- Маркировать и клеить ударным способом шрифтом 4 по ГОСТ 26.020-80: порядковый номер, обозначение, код KKS, марку материала, номер плавки (по сертификату), номер партии (по сертификату), номер трубы (по сертификату), клеймо ОТК.

Согласовано				Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Отдел	Фамилия	Подп.	Дата	Разраб.	Ручкина	04.14	04.14	04.14
ЦЛНМК	Марфина	Е.А.	04.14	Проб.	Богомазова	04.14	04.14	04.14
ОГТ	Кзычкин	И.В.	04.14	Т.контр.	Романов	04.14	04.14	04.14
ОГМет	Саранский	В.В.	04.14	Нач.отдела	Лазарев	04.14	04.14	04.14
				Н.контр.	Бондаренко	04.14	04.14	04.14
				Утв.	Сучков	04.14	04.14	04.14

① NW20.D.315.2.0UJA&&.JNG&&.021.DZ.0004		
91.3280.004		
Отвод	Лит.	Масса
	И	1365
Труба	Лист	Листов
	1	1
Х вн.279х36 Труба 08Х18Н10Т9-Ш ТУ 14-3Р-197-2001		
ИК"ЗИОМАР"		
Копировал		
Формат А3		