

Опросный лист №497324-01-ЭП.ОЛ

для заказа выкатного элемента КРУ серии К-XXVI с вакуумным выключателем ВВ/TEL

1. Вакуумный выключатель: ВВ/TEL

Номинальное напряжение сети, 6; 10 кВ

Номинальный ток отключения, 12,5; 20; 25 кА

Номинальный ток, А

2. Для модернизации шкафа типа : (выбрать из списка или указать другое)

К-XXVI

К-XXVI

3. Тип заменяемого выключателя :

(выбрать из списка или указать другое)

ВМПЭ-10

ВМПП-10, ВМП-10К,

ВМП-10П, ВМПЭ-10, ВМГ-133

4. Тип привода :

(выбрать из списка или указать другое)

Встроенный привод

ПП-67, ПП-67К, ППВ

ПЭ-11, ПЭВ-11

5. Тип применяемого Блока Управления:

БУ/TEL-100/220-12-02A

ВР/TEL-220-02A + ВУ/TEL-220-05A; ВУ/TEL-12A (01, 02, 03)

6. Разъемы вспомогательных цепей :

☐ - 2РТТ

☐ - СШР

☒ - другое 1 жгут HAN42 (Harting)

7. Место установки Блока Управления :

☒ - На фасаде ВЭ

☐ - В релейном отсеке КРУ

☐ - другое место

8. Механизм доводки ³⁾ :

☐ с червячным редуктором

☐ со стопором

☒ количество рычагов - 1

9. Подключение трансформатора собственных нужд ⁵⁾

☐ - до выключателя ввода

☐ - на сборные шины

⁵⁾ заполняется для варианта переменного и выпрямленного оперативного тока

13. С ограничителями перенапряжений : (по отдельному опросному листу)

☒ - Да (в отдельном шкафу ШОПНД у эл. двигателя)

☐ - Нет

-	10	31.5	/	400	У2		шт.
				630	У2	1	шт.
				800	У2		шт.
				1000	У2		шт.
				1600	У2		шт.
				Всего		1	шт.

10. Род оперативного тока :

☐ - переменный

☒ - постоянный

☐ - выпрямленный

Источник выпрямленного оперативного тока :

☐ - БПТ + БПНС-2 (с фильтрованным выходом)

☐ - БПТ + УПНС (с фильтрованным выходом)

☐ - БПТ + БПН

Фильтры Ф/TEL-220-02 - _____ шт. ⁵⁾

⁵⁾ количество фильтров выбирается равным количеству БПТ на распределительном пункте

☐ - другой Станционная аккумуляторная батарея

11. Напряжение оперативного питания :

☐ - = 110 В

☐ - ~ 100 В

☒ - = 220 В

☐ - ~ 127 В

☐ - другое _____

☐ - ~ 220 В

12. Источник независимого питания ⁷⁾ :

☐ - оперативный ток

☒ - напряжением в соответствии с п. 11

☐ - напряжением другой величины: _____ В

☐ предварительно заряженный конденсатор емкостью:


☐ - в цепи электромагнита отключения _____ мкФ

☐ - в цепи расцепителя независимого питания _____ мкФ

☐ - другой ⁷⁾ заполняется при его наличии

14. Конструктивные особенности :

Тип выкатного элемента :

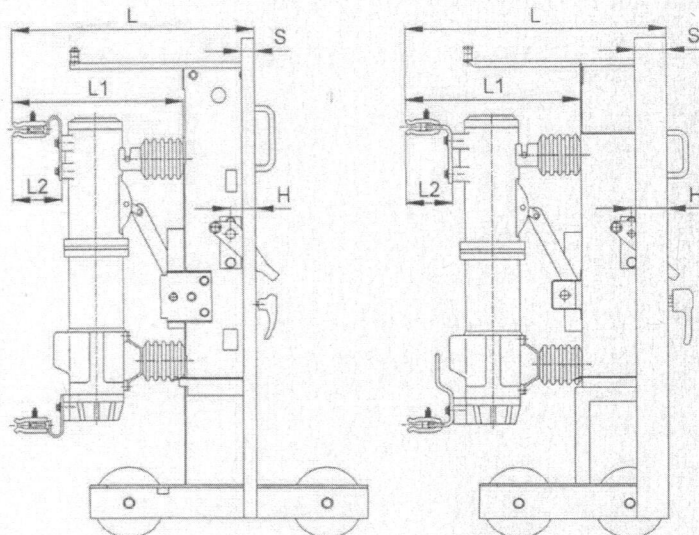


(Отметить нужное)

Указанные конструктивные размеры :


	L	L1	L2	H	S
Размер, мм	735	490	132	105	90

15. Тип втычного контакта:

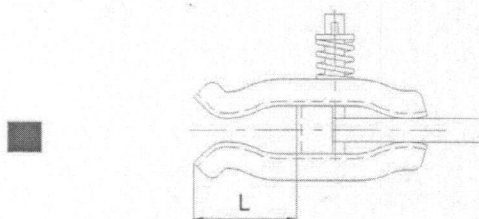

	L
Размер, мм	40

(Отметить нужное)

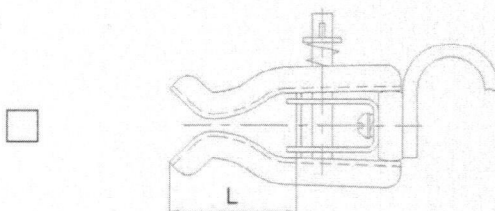

	L
Размер, мм	

16. Сведения о доставке :

- ☒ - доставка Поставщика
☐ - Самовывоз

17. Сведения о монтаже :

- ☐ - монтаж «под ключ»
☐ - Монтаж _____ присоединений Поставщиком
☒ - монтаж Заказчика